



電気工事(引込配線図)

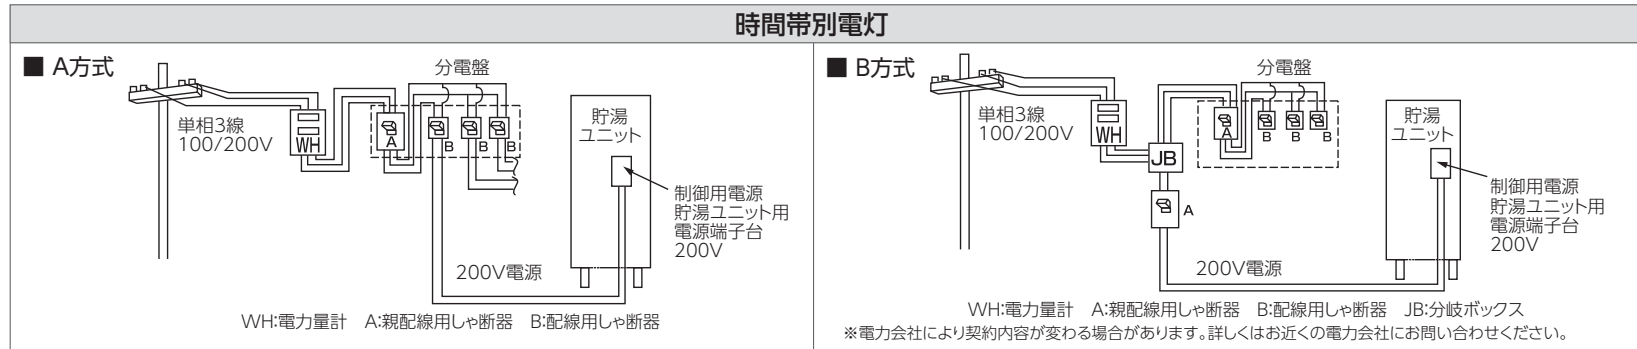

電気設備に関する技術基準および内線規程に基づき電気工事が次により施工してください。

- D種接地工事を必ず行ってください。
- 配線用しゃ断器(ブレーカー)、電線の太さ等内線規程に定められたものを使用し、必ず専用回路として施設してください。
- 工事を行う際には必ず配線用しゃ断器を「切」にしてください。
- 電源は単相200Vです。
- タンクに給水する前は絶対に電気を通じさせないでください。

形名	定格電圧	消費電力		配線用遮断器	電源線
		貯湯ユニット	ヒートポンプ		
HWH-B374HA/-Z/-GZ HWH-B374A/-Z/-GZ HWH-B374H/-Z/-GZ HWH-B374I/-Z/-GZ HWH-B374M/-Z/-GZ HWH-B374J/-Z/-GZ	単相200V (50Hz/60Hz共用)	180W	1500W	20A	3.5mm ² (2芯) または φ2.0mmVVF(2芯)
HWH-B374HAN/-Z/-GZ HWH-B374N/-Z/-GZ		220W	1555W*		
HWH-B464HA/-Z/-GZ HWH-B464A/-Z/-GZ HWH-B464H/-Z/-GZ HWH-B464I/-Z/-GZ		180W	2000W		
HWH-B464HAN/-Z/-GZ HWH-B464N/-Z/-GZ		220W	2055W*		
HWH-B564/-Z/-GZ		180W	2400W		
HWH-FBH373WCG HWH-FBH373WC HWH-FBX373CG HWH-FBX463SCG		200W	1500W		
HWH-FH373C HWH-F373C HWH-F373C-Z HWH-F373C-GZ		200W	1500W		
HWH-F373CN		75W	1500W		
HWH-FH463SC HWH-F463SC HWH-F463SC-Z HWH-F463SC-GZ		105W	1555W*		
HWH-F463SCN		75W	2000W		
HWH-F563C		105W	2055W*		
		75W	2400W		

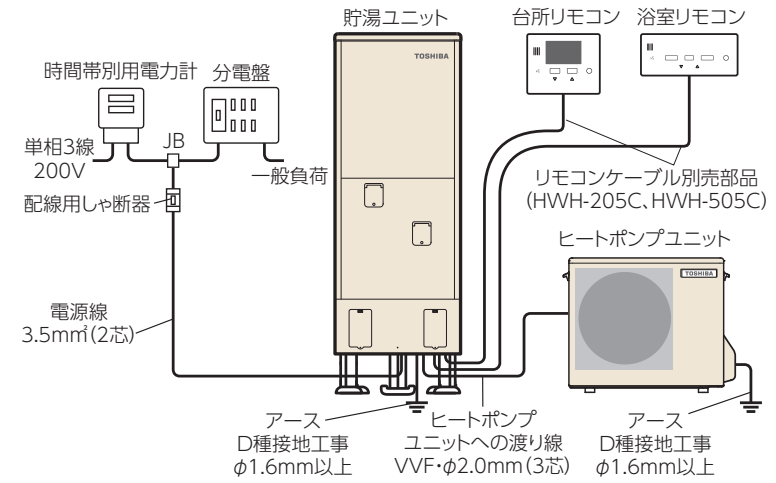

*部は凍結防止ヒーターを含んだ消費電力です。

*イラストはフルオートタイプです。

リモコンケーブルの接続について

リモコンを貯湯ユニットに接続する際は、必ず、別売部品のリモコンケーブルをお使いいただき、記載の寸法・注意事項をお守りください。

- 台所リモコンは、配線長50m以内としてください。
- 浴室リモコンは、配線長25m以内としてください。
- 浴室リモコンを介しての送り配線の場合も上記の配線長を守ってください。
- 配線で余ったケーブルは切断し、適正な長さで配線してください。(余った分を束ねておくと、リモコンの通信障害を引き起こす原因になる場合があります。)
- やむを得ず既設品(市販品)を使用する場合は、線径0.3mm²以上で、配線長は台所リモコンは20m、浴室リモコンは10mまでとしてください。設置後、表示状態を確認し、不具合がある場合は、速やかに当社別売部品に交換してください。

