

システム形名	HWH-F373C, F373C-Z, F373C-GZ
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型・時間帯別電灯型〔通電制御割引対象商品〕
電源定格	単相200V (50Hz/60Hz共用)
最大電流	17A
沸き上げ温度範囲	約65℃～約90℃ (水温・外気温により可変)
年間給湯効率 (JIS) ※1※2	3.2
区分名	19
仕向地	次世代省エネ基準Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域 ・次世代省エネ基準Ⅰ・Ⅱ地域での据え付けはできません。最低外気温がマイナス10℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので据え付けしないでください。 ・お湯の使用状態や外気温などによって沸き上げ温度は変化します。
用途	セントラル給湯・ふろ自動湯はり 2～5人家族用
別売部品	・台所リモコン: HWH-RM91F (B), RM91F (S) ・浴室リモコン: HWH-RB91F (B), RB91F (S) ・リモコンケーブル: HWH-205C (20m), 505C (50m) ・アース棒: HWH-E901 ・自動空気抜き弁: HWH-152F ・排水ホース: HWH-30FT ・浴室リモコン用ステップ・イブキット: HWH-STP1 ・脚部カバー: HWH-LC609 ・エコパンプセット: HWH-EP1012-2 (片道2m), EP1012-3 (片道3m), EP1012-5 (片道5m) ・耐震強化金具: HWH-SK1 ・脚部固定用スペーサー: HWH-S16-10

貯湯 ユニ ット	質量(満水時)	約36kg (420kg)
	消費電力	40W
	凍結防止ヒーター	20W
	制御用消費電力	15W (待機時:4W ※9)
	水側最高使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧力:170kPa)
	配管口径	給水・給湯:R3/4、ヒートポンプ接続:R1/2
	排水口	排水:R3/4
	給湯温度設定	27℃～48℃ (1℃刻み)、50℃、55℃、60℃
	浴槽の目安	120L～450L
ふろ給湯機能	自動湯はり/ (浴室リモコン接続時) 高温たし湯・たし湯・さし水	

質量	約54kg
中間期標準加熱能力※4※5	4.5kW
中間期標準消費電力※5	0.96kW
中間期標準運転電流※5	6.3A
夏期加熱能力/消費電力※4※6	4.5kW/0.88kW
冬期高温加熱能力※3※4※7	4.5kW
冬期高温消費電力※7	1.50kW
運転音(中間期※5/冬期※7)※8	38/44dB
冷媒名/封入量	CO ₂ (R744)/0.80kg
設計圧力	高圧:14.5MPa/低圧:9.0MPa
設置可能最低外気温度※10	-10℃

年間給湯効率(JIS)は日本工業規格「JIS G9220:2011」に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通してある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。
実際には地域条件・運転条件の設定やご使用条件等によって変わります。
※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で40℃のお湯を456L使用する条件を想定したものです。

※年間給湯効率算出時の条件
 着霜期高温条件: 外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
 給湯モード条件(冬期): 外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
 給湯モード条件(着霜期): 外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度65℃
 夜間消費電力量比率: 80%


※2 沸き上げモード：「おまかせ」設定
※3 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。
※4 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
※5 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度）16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
※6 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度）25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ温度65℃
※7 作動条件：外気温（乾球温度/湿球温度）7℃/ 6℃、水温 9℃、沸き上げ温度90℃
※8 運転音は、JIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※9 中間期条件で、沸き上げ、給湯などの動作がなく、リモコンは消灯（待機）した状態の時に測定した数値です。台所リモコンと浴室リモコンを2個接続した状態で測定しています。

※10運転使用範囲は-10℃～43℃です。外気温が-5℃以下の場合は最高沸き上げ温度は約80℃～85℃となります。
※仕様は改善のため変更することがあります。

機器据付制約寸法

床置据付の制約


- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置できません。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

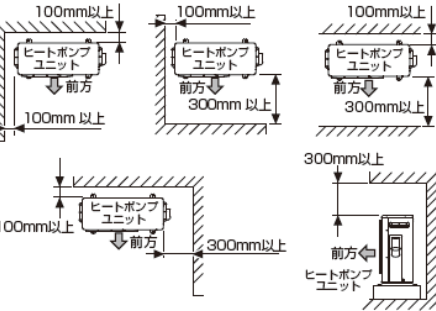

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間

鳥居配管高低差

※給水圧200kPa以上

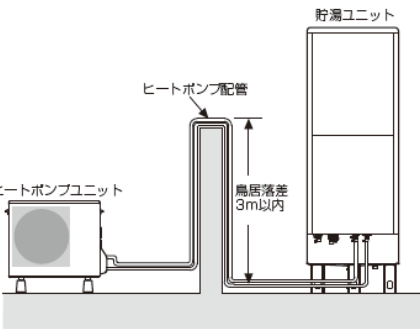

配管径	配管長 (片道)	曲がり数
10A	20m以下	6曲がり以下


片道5m以上の場合は保温材厚20mm以上にしてください。

高低差 : ±3m以内
鳥居配管 : 3m以内

	耐熱 温度	推奨配管種類	配管 サイズ	継手呼び径 (R:テーパードなし)		長さ・曲がり
				製品	配管	
ヒートポンプ 配管向き/戻り	95℃ 以上	三層管（一般地向けエコパイプ）	10A	R1/2	1/2×10A	20m以下6曲がり以下
		銅管	10A			
		架橋ポリエチレン管	10A			


吊下据付の制約

- ヒートポンプユニットを吊下据付
 する場合は背面を壁側にしてく
 ださい。
 また、下方向は風の流れを妨げ
 ないようにしてください。
-



メンテナンススペースの制約

- 電気工事や排水工事および後日の保守点検が容易な場所に据え付けてください。
- 貯湯ユニットは前面側を500mm以上、ヒートポンプユニットは右側面を300mm以上スペースを確保してください。



- 境界線までの距離が少ない場合には、貯湯ユニットの左右側面的一方を建物に接して施工してください。（メンテナンスのため、前面にスペースを確保してください。）

適用システム形名		図面番号		T84I14020	
HWH-F373C HWH-F373C-Z HWH-F373C-GZ		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 システム仕様書	尺度	図法 三角法
		東芝キャリア株式会社			

システム形名	HWH-F463SC, F463SC-Z, F463SC-GZ
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型・時間帯別電灯型〔通電制御割引対象商品〕
電源定格	単相200V (50Hz/60Hz共用)
最大電流	18A
沸き上げ温度範囲	約65℃～約90℃ (水温・外気温により可変)
年間給湯効率 (JIS) ※1※2	3.2
区分名	19
仕向地	次世代省エネ基準Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域 ・次世代省エネ基準Ⅰ・Ⅱ地域での据え付けはできません。最低外気温がマイナス10℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので据え付けしないでください。 ・お湯の使用状態や外気温などによって沸き上げ温度は変化します。
用途	セントラル給湯・ふろ自動湯はり 4～7人家族用
別売部品	・台所リモコン: HWH-RM91F (B), RM91F (S) ・浴室リモコン: HWH-RB91F (B), RB91F (S) ・リモコンケーブル: HWH-205C (20m), 505C (50m) ・アース棒: HWH-E901 ・自動空気抜き弁: HWH-152F ・排水ホース: HWH-30FT ・浴室リモコン用ステップ: HWH-STP1 ・脚部カバー: HWH-LC609 ・エコパンプセット: HWH-EP1012-2 (片道2m), EP1012-3 (片道3m), EP1012-5 (片道5m) ・耐震強化金具: HWH-SK1 ・脚部固定用スペーサー: HWH-S16-10

貯湯 ユニ ット	質量(満水時)	約67kg (527kg)
	消費電力	約40W
	凍結防止ヒーター	20W
	制御用消費電力	15W (待機時:4W ※9)
	水側最高使用圧力	190kPa (減圧弁設定圧力:170kPa)
	配管口径	給水・給湯:R3/4、ヒートポンプ接続:R1/2
	排水口	排水:R3/4
	給湯温度設定	27℃～48℃ (1℃刻み)、50℃、55℃、60℃
	浴槽の目安	120L～450L
ふろ給湯機能	自動湯はり/ (浴室リモコン接続時) 高温たし湯・たし湯・さし水	

質量	約54kg
中間期標準加熱能力※4※5	6.0kW
中間期標準消費電力※5	1.32kW
中間期標準運転電流※5	8.5A
夏期加熱能力/消費電力※4※6	4.5kW/0.88kW
冬期高温加熱能力※3※4※7	6.0kW
冬期高温消費電力※7	2.00kW
運転音(中間期※5/冬期※7)※8	42/46dB
冷媒名/封入量	CO ₂ (R744)/0.80kg
設計圧力	高圧:14.5MPa/低圧:9.0MPa
設置可能最低外気温度※10	-10℃

※1 年間給湯効率(JIS)は日本工業規格「JIS C9220:2011」に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通してある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。
 実際には地域条件・運転モードの設定や使用条件等によって変わります。
 ※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で40℃のお湯を456L使用する条件を想定したものです。

※年間給湯効率算出時の条件
 着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
 給湯モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
 給湯モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度65℃
 夜間消費電力量比率:80%


※2 沸き上げモード:「おまかせ」設定
 ※3 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。
 ※4 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
 ※5 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
 ※6 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ温度65℃
 ※7 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/ 6℃、水温 9℃、沸き上げ温度90℃
 ※8 運転音は、JIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
 ※9 中間期条件で、沸き上がり、給湯などの動作がなく、リモコンは消灯(待機)した状態の時に測定した数値です。台所リモコンと浴室リモコンを2個接続した状態で測定しています。

※10運転使用範囲は-10℃～43℃です。外気温が-5℃以下の場合の最高沸き上げ温度は約80℃～85℃となります。
※仕様は改善のため変更することがあります。

機器据付制約寸法

床置据付の制約


- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置できません。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

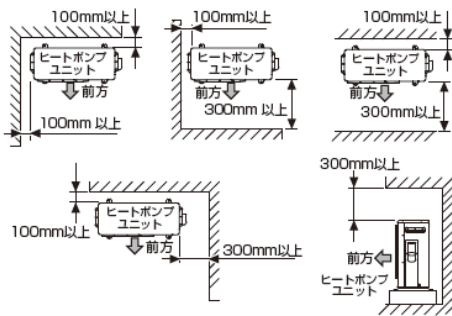

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間

鳥居配管高低差

※給水圧200kPa以上

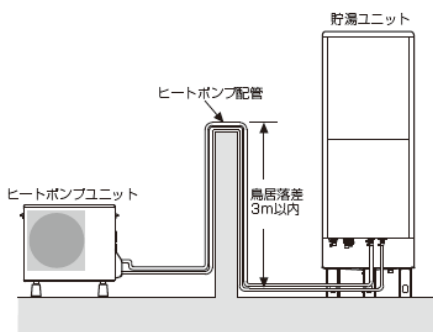


配管径	配管長 (片道)	曲がり数
10A	20m以下	6曲がり以下

片道5m以上の場合は保温材厚20mm以上にしてください。

高低差 : ±3m以内
鳥居配管 : 3m以内


吊下据付の制約

- ヒートポンプユニットを吊下据付する場合は背面を壁側にしてください。
また、下方向は風の流れを妨げないようにしてください。
-




メンテナンススペースの制約

- 電気工事や排水工事および後日の保守点検が容易な場所に据え付けてください。
- 貯湯ユニットは前面側を500mm以上、ヒートポンプユニットは右側面を300mm以上スペースを確保してください。



- 境界線までの距離が少ない場合には、貯湯ユニットの左右側面的一方を建物に接して施工してください。（メンテナンスのため、前面にスペースを確保してください。）

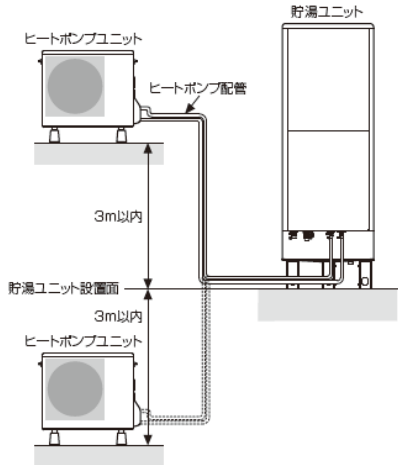

- 配管からの放熱により、貯湯温度が低くなることがありますので、なるべく配管を短くすることをおすすめします。
- 配管工事時には配管内にゴミ・ホコリ・石などが入らないようにしてください。ストレーナーが目詰まりし、出湯量が少なくなったり、タンク内に入り使用中に混合水栓のお湯側からゴミが出る原因となります。ヒートポンプ配管の場合、沸き上げ不良などの故障の原因となります。
- 逆止弁は動作不良となりますので、取り付けないでください。

	耐熱 温度	推奨配管種類	配管 サイズ	継手呼び径 (R:テーパードなし)		長さ・曲がり
				製品	配管	
ヒートポンプ 配管向き/戻り	95℃ 以上	三層管(一般地向けエコパイプ)	10A	R1/2	1/2×10A	20m以下8曲がり以下
		銅管	10A			
		架橋ポリエチレン管	10A			

適用システム形名		図面番号		T84I14050			
HWH-F463SC HWH-F463SC-Z HWH-F463SC-GZ		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 システム仕様書		尺度	図法	三角法
		東芝キャリア株式会社					

システム形名	HWH-FH373C
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型・時間帯別電灯型〔通電制御割引対象商品〕
電源定格	単相200V（50Hz/60Hz共用）
最大電流	17A
沸き上げ温度範囲	約65℃～約90℃（水温・外気温により可変）
年間給湯効率(JIS)※1※2	3.2
区分名	19
仕向地	次世代省エネ基準Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域 ・次世代省エネ基準Ⅰ・Ⅱ地域での据え付けはできません。最低外気温がマイナス10℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので据え付けないでください。 ・お湯の使用状態や外気温などによって沸き上げ温度は変化します。
用途	セントラル給湯・ふろ自動湯はり 2～5人家族用
別売部品	・台所リモコン: HWH-RM91F (B), RM91F (S) ・浴室リモコン: HWH-RB91F (B), RB91F (S) ・リモコンケーブル: HWH-205C (20m), 505C (50m) ・アース棒: HWH-E901 ・自動空気抜き弁: HWH-152F ・排水ホース: HWH-30FT ・浴室リモコン用スレーブケーブル: HWH-STP1 ・脚部カバー: HWH-LC609 ・エコパイプセット: HWH-EP1012-2 (片道2m), EP1012-3 (片道3m), EP1012-5 (片道5m) ・耐震強化金具: HWH-SK1 ・脚部固定用スレーサー: HWH-S16-10

貯湯 ユニ ット	質量(満水時)	約36kg (420kg)
	消費電力	40W
	凍結防止ヒーター	20W
	制御用消費電力	15W (待機時:4W ※9)
	水側最高使用圧力	340kPa (減圧弁設定圧力:300kPa)
	配管口径	給水・給湯:R3/4、ヒートポンプ接続:R1/2
	排水口	排水:R3/4
	給湯温度設定	27℃～48℃ (1℃刻み)、50℃、55℃、60℃
	浴槽の目安	120L～450L
ふろ給湯機能	自動湯はり/ (浴室リモコン接続時) 高温たし湯・たし湯・さし水	

質量	約54kg
中間期標準加熱能力※4※5	4.5kW
中間期標準消費電力※5	0.96kW
中間期標準運転電流※5	6.3A
夏期加熱能力/消費電力※4※6	4.5kW/0.88kW
冬期高温加熱能力※3※4※7	4.5kW
冬期高温消費電力※7	1.50kW
運転音(中間期※5/冬期※7)※8	38/44dB
冷媒名/封入量	CO ₂ (R744)/0.80kg
設計圧力	高圧:14.5MPa/低圧:9.0MPa
設置可能最低外気温度※10	-10℃

※1 年間給湯効率(JIS)は日本工業規格「JIS C9220:2011」に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通してある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。
実際には地域条件・運転モードの設定やご使用条件等によって変わります。
※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で40℃のお湯を456L使用する条件を想定したものです。
※年間給湯効率算出時の条件

着霜期高温条件:外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
給湯モード条件(冬期):外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
給湯モード条件(着霜期):外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度65℃
夜間消費電力量比率:80%


※2 沸き上げモード:「おまかせ」設定
 ※3 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。
 ※4 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
 ※5 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
 ※6 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ温度65℃
 ※7 作動条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/ 6℃、水温 9℃、沸き上げ温度90℃
 ※8 運転音は、JIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
 ※9 中間期条件で、沸き上がり、給湯などの動作がなく、リモコンは消灯(待機)した状態の時に測定した数値です。台所リモコンと浴室リモコンを2個接続した状態で測定しています。

※10運転使用範囲は-10℃～43℃です。外気温が-5℃以下の場合の最高沸き上げ温度は約80℃～85℃となります。
※仕様は改善のため変更することがあります。

機器据付制約寸法

床置据付の制約


- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置できません。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

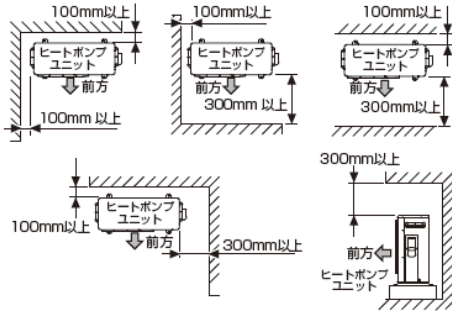

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間

鳥居配管高低差

※給水圧300kPa以上(パワフル給湯タイプ)

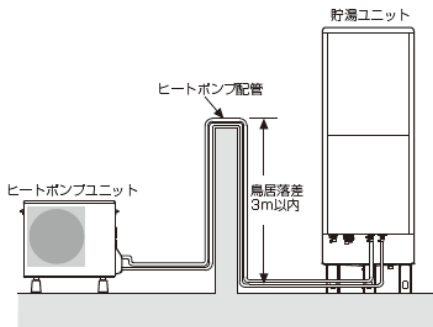


配管径	配管長 (片道)	曲がり数
10A	20m以下	6曲がり以下

片道5m以上の場合は保温材厚20mm以上にしてください。

高低差 : ±3m以内
鳥居配管 : 3m以内


吊下据付の制約

- ヒートポンプユニットを吊下据付する場合は背面を壁側にしてください。
また、下方向は風の流れを妨げないようにしてください。
-




メンテナンススペースの制約

- 電気工事や排水工事および後日の保守点検が容易な場所に据え付けてください。
- 貯湯ユニットは前面側を500mm以上、ヒートポンプユニットは右側面を300mm以上スペースを確保してください。



- 境界線までの距離が少ない場合には、貯湯ユニットの左右側面的一方を建物に接して施工してください。（メンテナンスのため、前面にスペースを確保してください。）

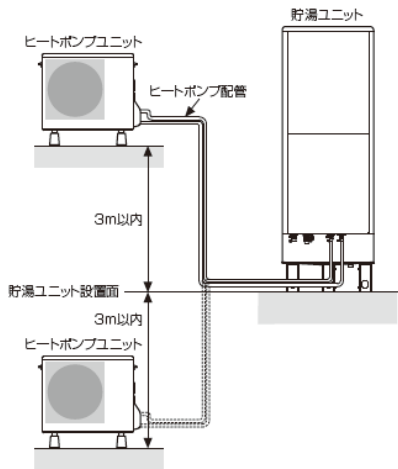

- 配管からの放熱により、貯湯温度が低くなることがありますので、なるべく配管を短くすることをすすめます。
- 配管工事時には配管内にゴミ・ホコリ・石などが入らないようにしてください。ストレーナーが目詰まりし、出湯量が少なくなったり、タンク内に入り使用中に混合水栓のお湯側からゴミが出る原因となります。ヒートポンプ配管の場合、沸き上げ不良などの故障の原因となります。
- 逆止弁は動作不良となりますので、取り付けないでください。

	耐熱 温度	推奨配管種類	配管 サイズ	継手呼び径 (R:テーパードなし)		長さ・曲がり
				製品	配管	
ヒートポンプ 配管向き/戻り	95℃ 以上	三層管(一般地向けエコパイプ)	10A	R1/2	1/2×10A	20m以下8曲がり以下
		銅管	10A			
		架橋ポリエチレン管	10A			

適用システム形名	図面番号	T84I14010			
HWH-FH373C	品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 システム仕様書	尺度	図法	三角法
		東芝キャリア株式会社			

仕様表

システム形名	HWH-FH463SC
適用電力制度	季節別時間帯別電灯型・時間帯別電灯型〔通電制御割引対象商品〕
電源定格	単相200V（50Hz/60Hz共用）
最大電流	18A
沸き上げ温度範囲	約65℃～約90℃（水温・外気温により可変）
年間給湯効率（JIS）※1※2	3.2
区分名	19
仕向地	次世代省エネ基準Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域 ・次世代省エネ基準Ⅰ・Ⅱ地域での据え付けはできません。最低外気温がマイナス10℃を下回る地域では機器が故障するおそれがありますので据え付けないでください。 ・お湯の使用状態や外気温などによって沸き上げ温度は変化します。
用途	セントラル給湯・ふろ自動湯はり 4～7人家族用
別売部品	・台所リモコン: HWH-RM91F (B), RM91F (S) ・浴室リモコン: HWH-RB91F (B), RB91F (S) ・リモコンケーブル: HWH-205C (20m), 505C (50m) ・7-ス棒: HWH-E901 ・自動空気抜き弁: HWH-152F ・排水ホース: HWH-30FT ・浴室リモコン用ステップキット: HWH-STP1 ・脚部カバー: HWH-LC609 ・エバディットセット: HWH-EP1012-2 (片道2m), EP1012-3 (片道3m), EP1012-5 (片道5m) ・耐震強化金具: HWH-SK1 ・脚部固定用スペーサー: HWH-S16-10

貯湯ユニット	貯湯ユニット形名	HWH-FH463SCT
	タンク容量	460L
	設置条件	屋外設置
	設置可能最低外気温	-10℃
	外形寸法	幅630mm×奥行730mm×高さ2140mm
	質量(満水時)	約67kg（527kg）
	消費電力	沸き上げ用ポンプ 40W 凍結防止ヒーター 20W 制御用消費電力 15W（待機時:4W ※9）
	水側最高使用圧力	340kPa（減圧弁設定圧力:300kPa）
	配管口径	給水・給湯: R3/4、ヒートポンプ接続: R1/2
	排水口	排水: R3/4
ヒートポンプユニット	給湯温度設定	27℃～48℃（1℃刻み）、50℃、55℃、60℃
	浴槽の目安	120L～450L
	ふろ給湯機能	自動湯はり/（浴室リモコン接続時）高温たし湯・たし湯・さし水


ヒートポンプユニット	ヒートポンプユニット形名	HWH-603CU
	外形寸法	幅820mm×奥行320mm×高さ712mm
	質量	約54kg
	中間期標準加熱能力※4※5	6.0kW
	中間期標準消費電力※5	1.32kW
	中間期標準運転電流※5	8.5A
	夏期加熱能力/消費電力※4※6	4.5kW/0.88kW
	冬期高温加熱能力※3※4※7	6.0kW
	冬期高温消費電力※7	2.00kW
	運転音(中間期※5/冬期※7)※8	42/46dB
ヒートポンプユニット	冷媒名/封入量	CO ₂ (R744) /0.80kg
	設計圧力	高圧:14.5MPa/低圧:9.0MPa
	設置可能最低外気温※10	-10℃

- ※1 年間給湯効率（JIS）は日本工業規格「JIS C9220:2011」に基づき、消費者の使用実態を考慮に入れた給湯効率を示すために、一年を通してある一定の条件※のもとにヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量を表したものです。
実際には地域条件・運転モードの設定やご使用条件等によって変わります。
※一定の条件とは、東京・大阪を平均した気象条件・給水温度で40℃のお湯を456L使用する条件を想定したものです。
※年間給湯効率算出時の条件
着霜期高温条件: 外気温(乾球温度/湿球温度) 2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度90℃
給湯モード条件(冬期): 外気温(乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸き上げ温度65℃
給湯モード条件(着霜期): 外気温(乾球温度/湿球温度) 2℃/1℃、水温5℃、沸き上げ温度65℃
夜間消費電力量比率: 80%
- ※2 沸き上げモード: 「おまかせ」設定
※3 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。
※4 沸き上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。
※5 作動条件: 外気温(乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸き上げ温度65℃
※6 作動条件: 外気温(乾球温度/湿球温度) 25℃/21℃、水温24℃、沸き上げ温度65℃
※7 作動条件: 外気温(乾球温度/湿球温度) 7℃/ 6℃、水温 9℃、沸き上げ温度90℃
※8 運転音は、JIS C9220:2011に準拠し、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※9 中間期条件で、沸き上げ、給湯などの動作がなく、リモコンは消灯(待機)した状態の時に測定した数値です。台所リモコンと浴室リモコンを2個接続した状態で測定しています。
※10 運転使用範囲は-10℃～43℃です。外気温が-5℃以下の場合の最高沸き上げ温度は約80℃～85℃となります。
※仕様は改善のため変更することがあります。

機器据付制約寸法


床置据付の制約

- ヒートポンプユニットの周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置できません。
- ヒートポンプユニットの上方向は風の流れを妨げないようにしてください。

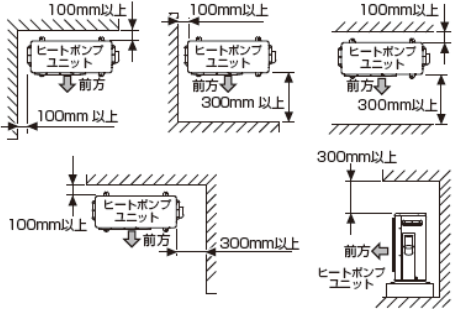


吊下据付の制約

- ヒートポンプユニットを吊下据付する場合は背面を壁側にしてく50mm以上100mm以上前方中



メンテナンススペースの制約

- 電気工事や排水工事および後日の保守点検が容易な場所に据え付けてください。
- 貯湯ユニットは前面側を500mm以上、ヒートポンプユニットは右側面を300mm以上スペースを確保してください。




- 境界線までの距離が少ない場合には、貯湯ユニットの左右側面的一方を建物に接して施工してください。（メンテナンスのため、前面にスペースを確保してください。）

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間

鳥居配管高低差

※給水圧300kPa以上(ババフル給湯タイプ)

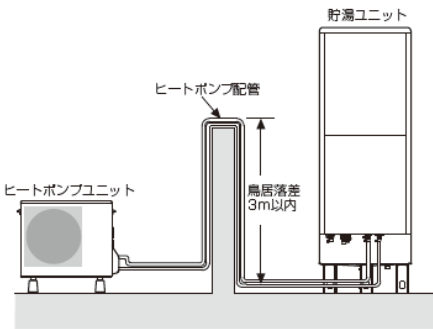


配管径	配管長（片道）	曲がり数
10A	20m以下	6曲がり以下

片道5m以上の場合は保温材厚20mm以上してください。

高低差：±3m以内
鳥居配管：3m以内

ユニット間の高低差

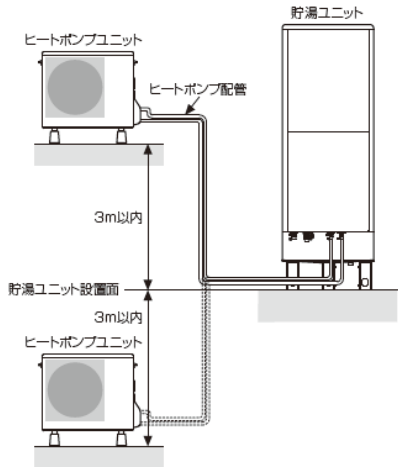


- 配管からの放熱により、貯湯温度が低くなることがありますので、なるべく配管を短くすることをおすすめします。

- 配管工事時には配管内にゴミ・ホコリ・石などが入らないようにしてください。ストレーナーが目詰まりし、出湯量が少なくなったり、タンク内に入り使用中に混合水栓のお湯側からゴミが出る原因となります。ヒートポンプ配管の場合、沸き上げ不良などの故障の原因となります。


- 逆止弁は動作不良となりますので、取り付けないでください。

	耐熱温度	推奨配管種類	配管サイズ	継手呼び径 (R:テーパーなし)		長さ・曲がり
				製品	配管	
ヒートポンプ 配管行き/戻り	95℃以上	三層管（一般地向けエコパイプ）	10A	R1/2	1/2×10A	20m以下6曲がり以下
		銅管	10A			
		架橋ポリエチレン管	10A			




適用システム形名		図面番号		T84I14040			
HWH-FH463SC		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 システム仕様書		尺度	図法	三角法
			東芝キヤリア株式会社				

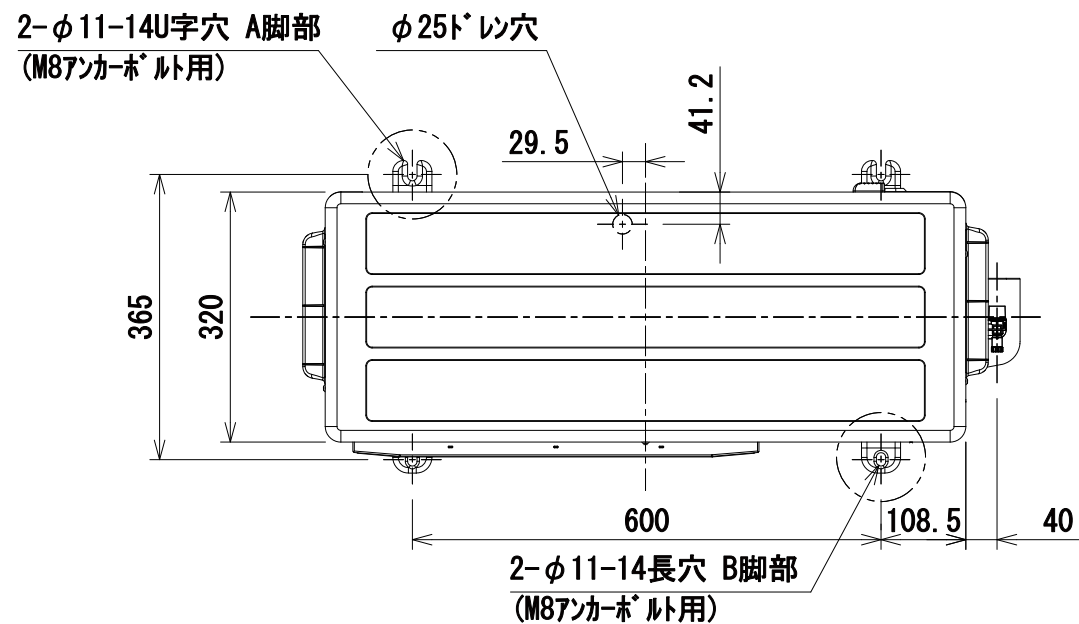



〈アンカーボルト取付寸法〉

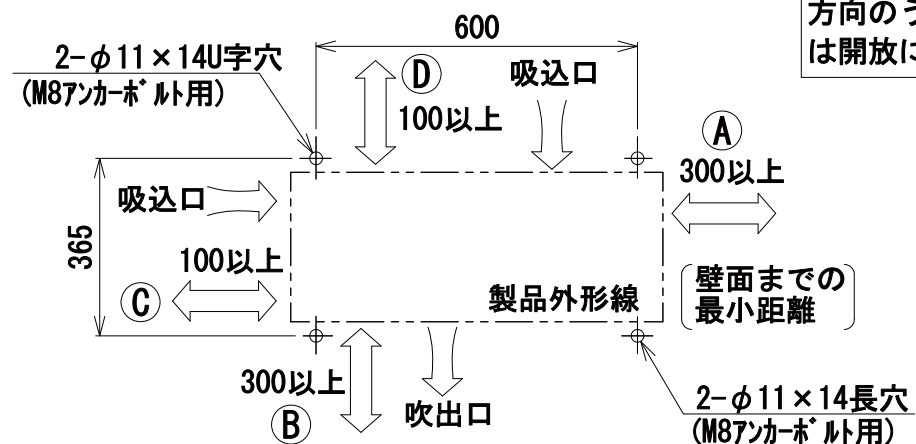

ヒートポンプユニットの据え付けは、①②③④方向のうち少なくとも2方向は開放にしてください。

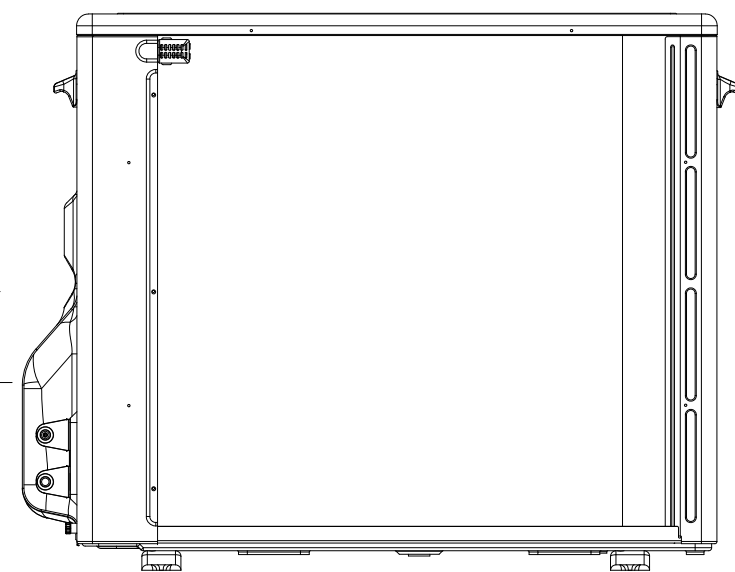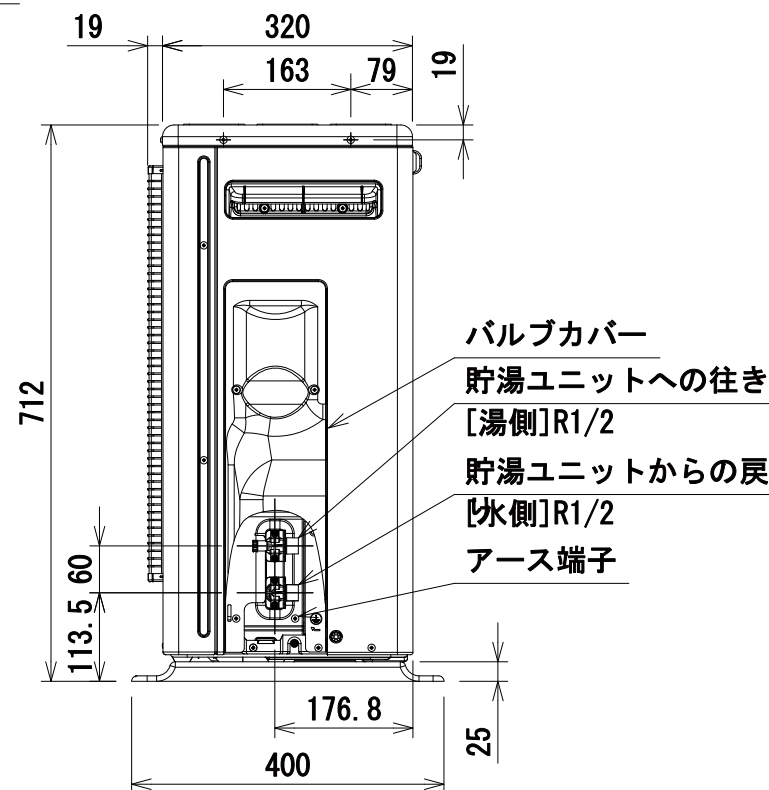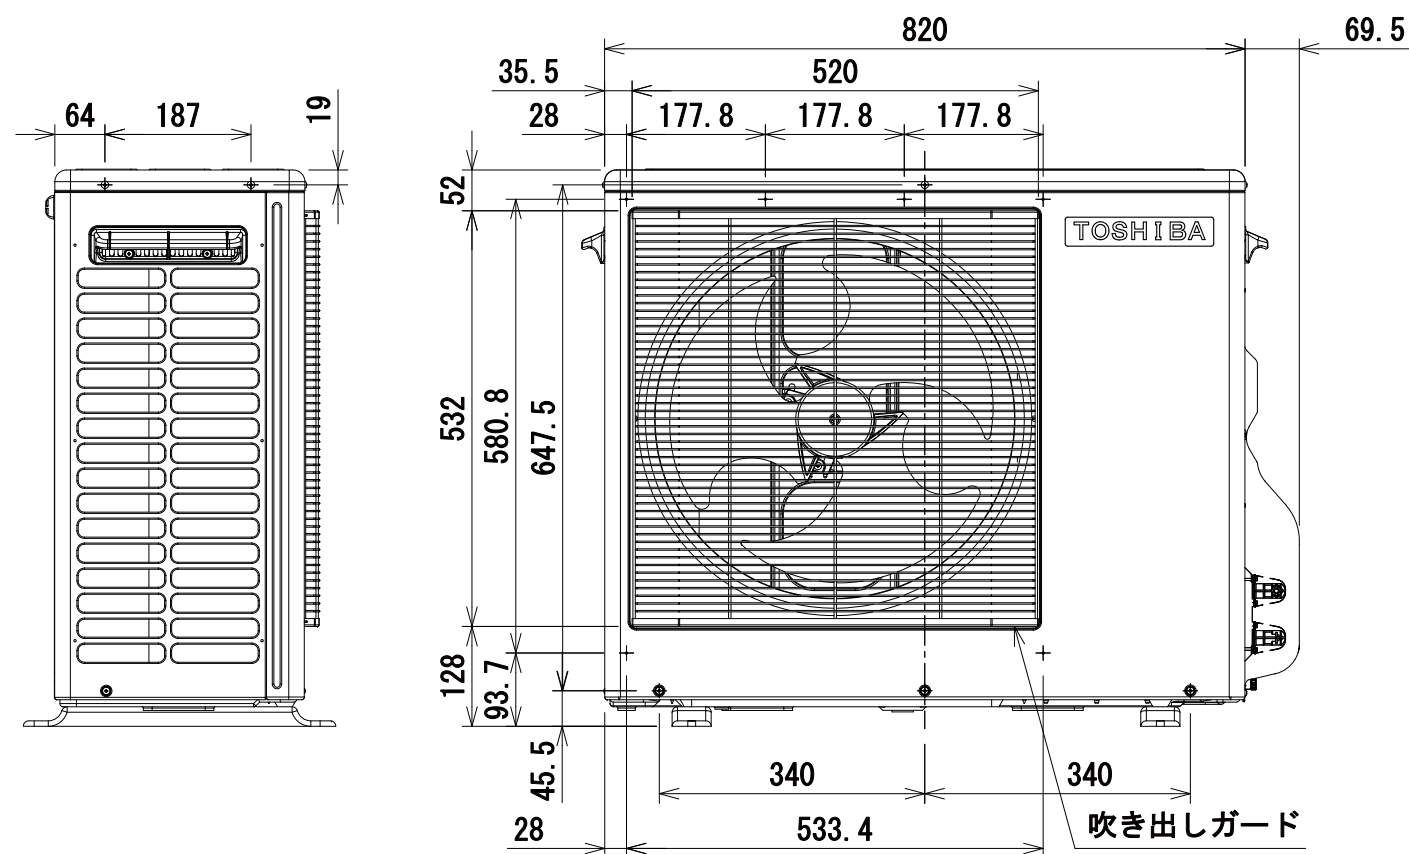



外装色 (マンセル記号)	シルキーシェード (1Y 8.5/0.5)
-----------------	--------------------------

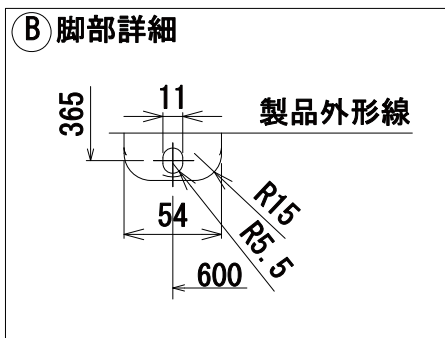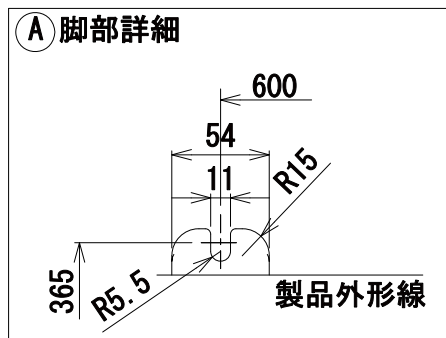



(単位:mm)

適用機種		図面番号		T84C13030			
HWH-453CU (-Z, -GZ)		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 ヒートポンプユニット 外形図	尺度		図法	三角法
HWH-603CU (-Z, -GZ)							
HWH-733CU							
HWH-453CUN (-Z, -GZ)							
HWH-603CUN (-Z, -GZ)							
東芝キャリア株式会社							

台所リモコン: HWH-RM91F (B), RM91F (S)

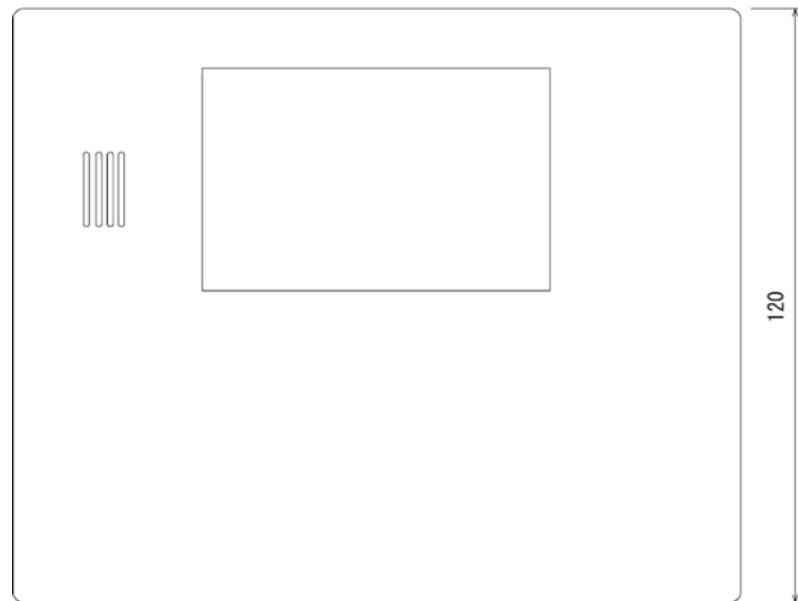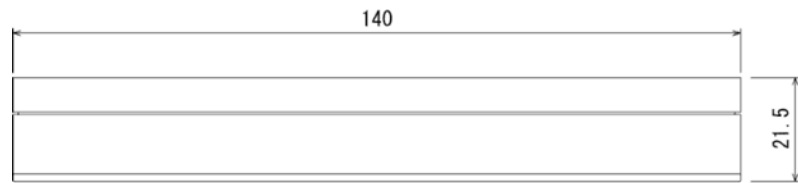

リモコン取付板

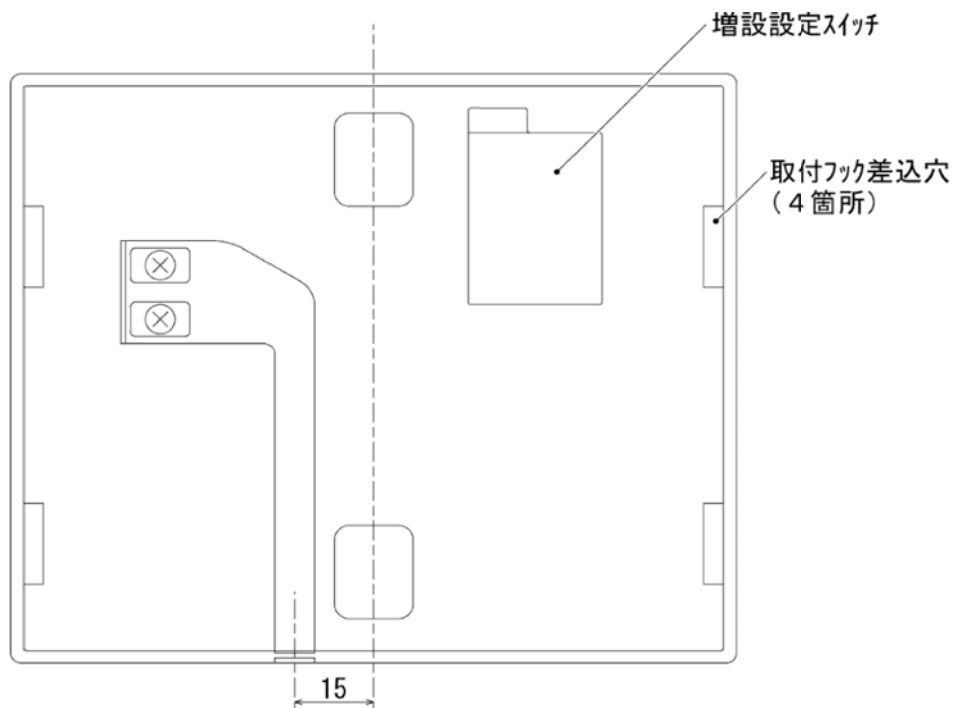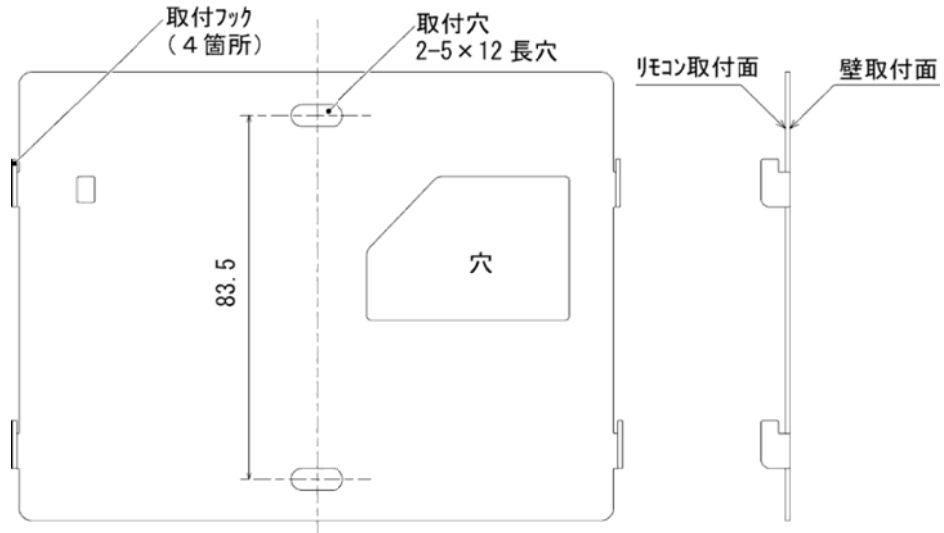

(単位:mm)

仕様表

品名		台所リモコン（別売品）	
	色	ブラック	シルバー
機種名		HWH-RM91F (B)	HWH-RM91F (S)
表示方式		バックライト付高輝度白色液晶表示方式	
製品寸法		幅140×高さ120×奥行21.5 (mm)	
制御電源		DC12V (本体PC板より供給)	
接続端子		2本ネジ止め (Y端子付属)	
設置場所		屋内 (浴室等の湿気のある場所は不可)	
付属品		リモコン取付板 Y形圧着端子: 2個 オールプラグ: 2本 皿小ネジ: 2本 木ネジ: 2本 ケーブル押え5N (ケーブル2本止め用): 1個 ケーブル押え3N (ケーブル1本止め用): 1個 取付説明書	
専用リモコンケーブル		HWH-205C (20m), HWH-505C (50m)	

機種名 : HWH-RM91F (B)




機種名 : HWH-RM91F(S)




適用機種		図面番号		T84H13010			
HWH-RM91F(B)		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機 台所リモコン 外形図	尺度		図法	三角法
HWH-RM91F(S)							
		東芝キヤリア株式会社					

浴室リモコン: HWH-RB91F (B), RB91F (S)

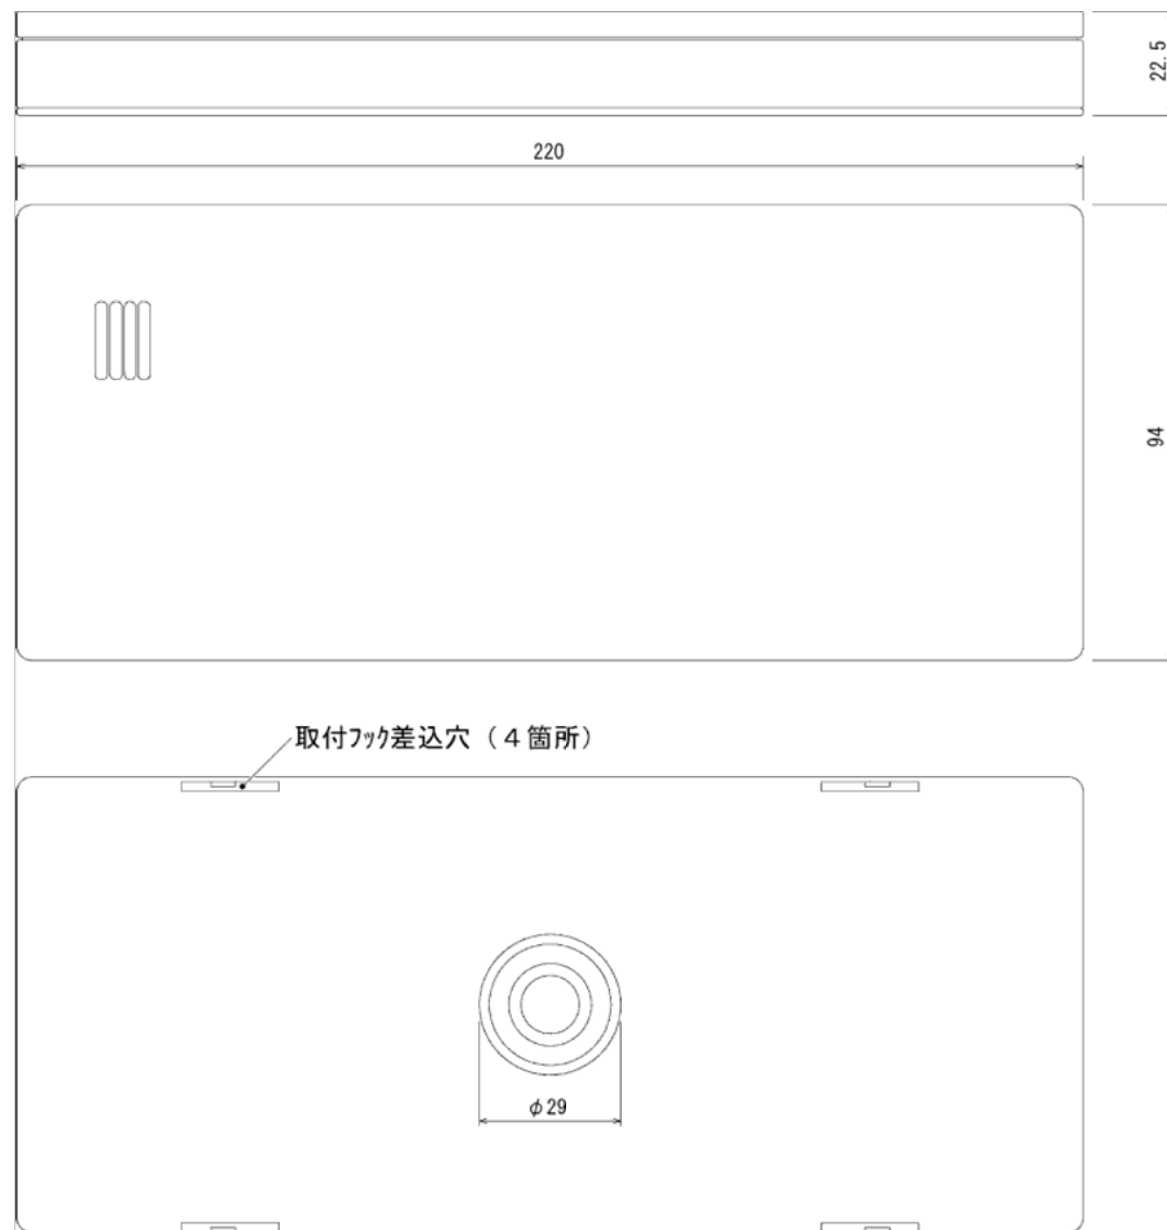

リモコン取付板

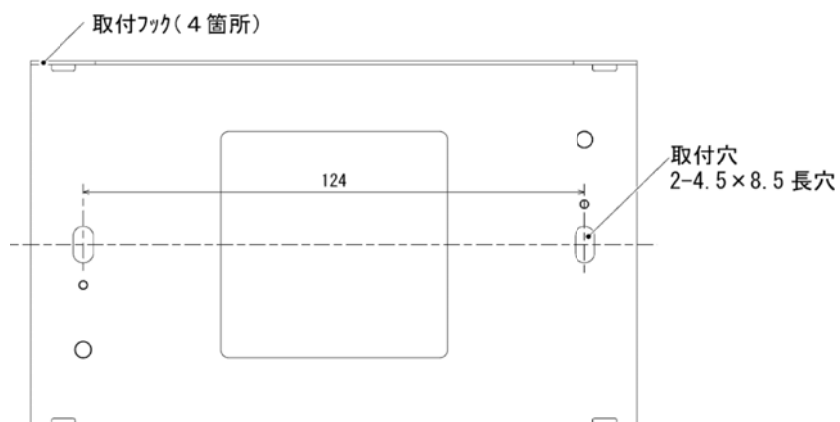

(単位:mm)

仕様表

品名	浴室リモコン（別売品）	
色	ブラック	シルバー
機種名	HWH-RB91F (B)	HWH-RB91F (S)
表示方式	LED方式	
製品寸法	幅220×高さ94×奥行22.5 (mm)	
制御電源	DC12V (本体PC板より供給)	
接続端子	圧着端子	
設置場所	浴室用	
付属品	リモコン取付板 オールプラグ:2本 木ネジ:2本 ケーブル押え5N (ケーブル2本止め用):1個 ケーブル押え3N (ケーブル1本止め用):1個 取付説明書	
専用リモコンケーブル	HWH-205C (20m), HWH-505C (50m)	
ステパイクセット	HWH-STP1	


機種名 : HWH-RB91F (B)



機種名 : HWH-RB91F (S)



適用機種		図面番号		T84H13020		
HWH-RB91F (B)		品名	東芝自然冷媒(CO ₂)給湯機		尺度	図法
HWH-RB91F (S)			浴室リモコン 外形図			
		東芝キヤリア株式会社				

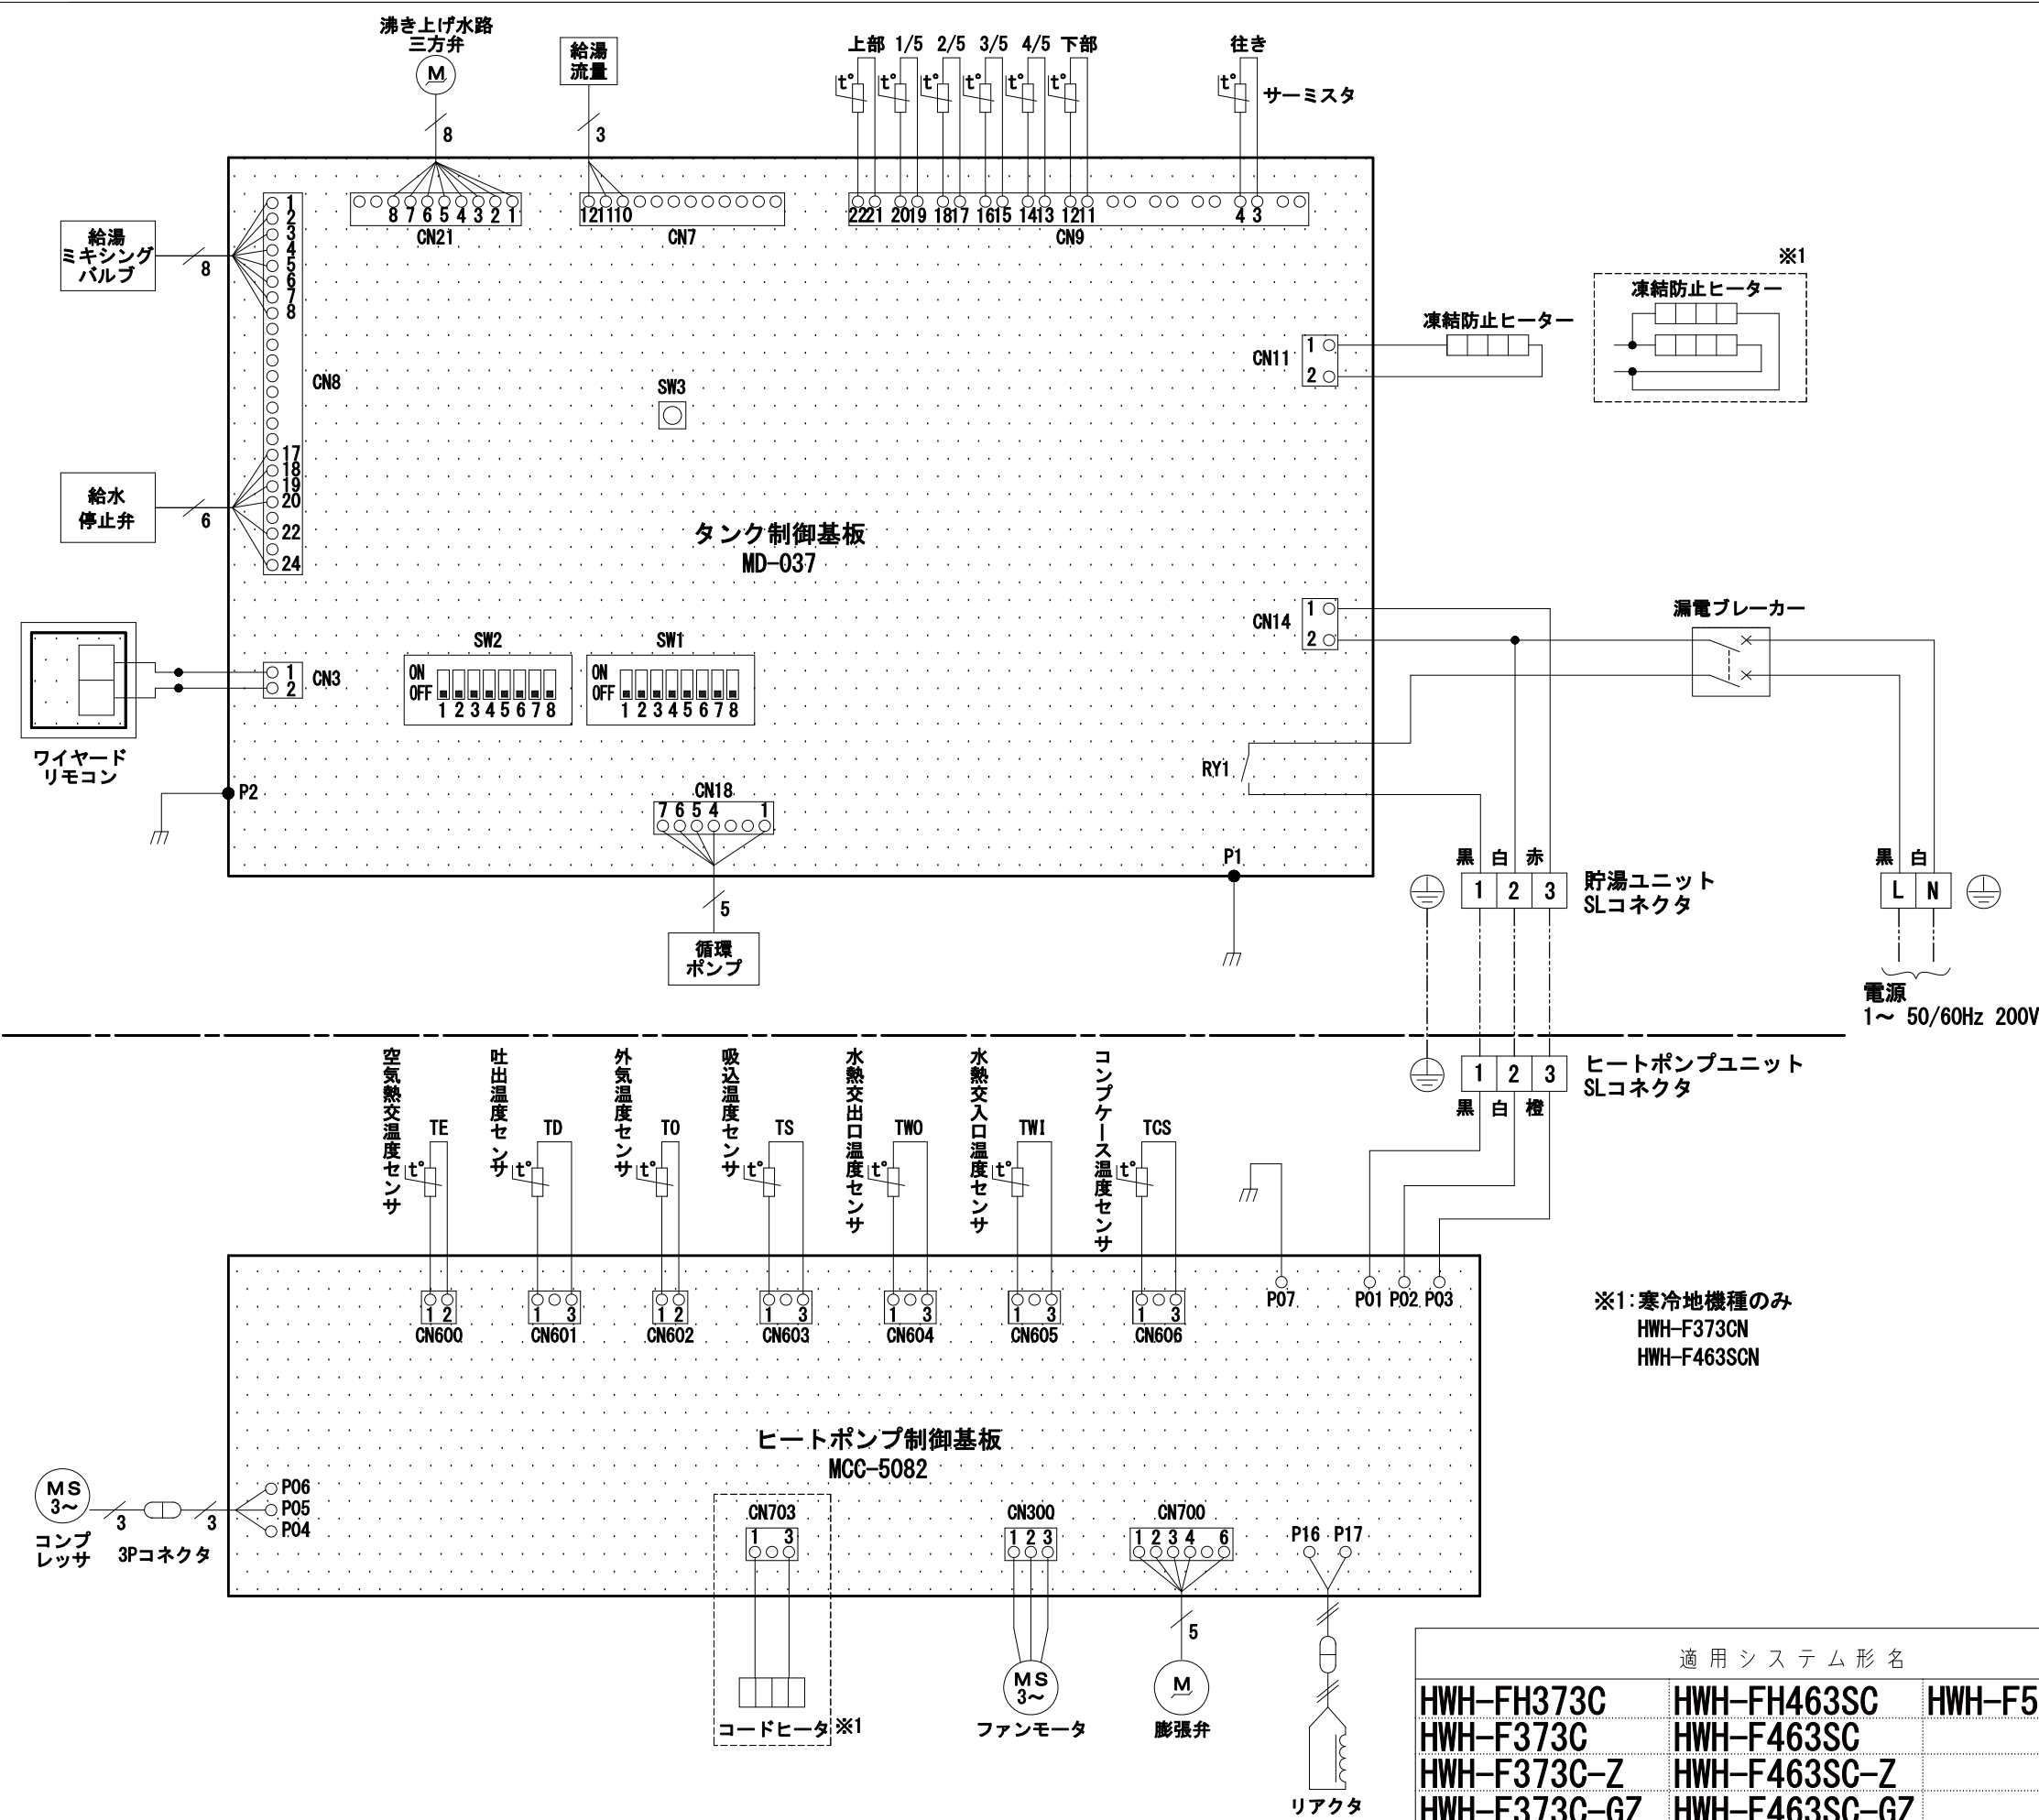

- 1. 二点鎖線は現地配線を示します。
- 2. □ は端子台、—○— は接続端子、
○□ はプリント基板上のコネクタを示します。
- 3. ⊕ は保護アースを示します。
- 4. ■ はプリント基板を示します。

※1: 寒冷地機種のみ
HWH-F373CN
HWH-F463SCN

適用システム形名			図面番号		T84G14010			
HWH-FH373C	HWH-FH463SC	HWH-F563C	品名	東芝自然冷媒(CO2)給湯機 結線図	尺度	図法	三角法	
HWH-F373C	HWH-F463SC							
HWH-F373C-Z	HWH-F463SC-Z							
HWH-F373C-GZ	HWH-F463SC-GZ							
HWH-F373CN	HWH-F463SCN							
			東芝キヤリア株式会社					