

セット名称 仕様表	ADEA14057M	
	(室内ユニット)	AID-AP1405H
	(室外機)	ROA-AP1407H

天埋ダクト
インバータ

東芝パッケージエアコン (空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	12.5 < 3.1 ~ 14.0 >		室 外 機	形 名		ROA-AP1407H			
	顕 熱 比		-	0.83			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.58 / 2.54			外形寸法	高 さ	mm	1,050		
	中間冷房標準能力		kW	5.7				幅	mm	1,010		
	中間冷房中温能力		kW	5.9				奥 行	mm	370		
最小冷房中温能力		kW	3.2		総 質 量	kg	86					
暖房性能 (注1)	定格暖房標準能力		kW	12.5 < 2.6 ~ 16.0 >		機	圧 縮 機	形 式		全密閉形		
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.67 / 3.58				圧縮機用電動機定格出力	kW	2.50		
	中間暖房標準能力		kW	5.7				極 数		4		
	最小暖房標準能力		kW	3.4			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	最大暖房低温能力		kW	14.3			冷 媒 制 御		(冷) (暖)	電子制御弁 電子制御弁		
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率				(注4)	外 機							
APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	4.0 / 3.7									
APF (JIS B 8616 : 2006)		-	3.9 / 3.7									
冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	3.13 / 3.06									
電 源		(注2)	三相	200V 50/60 Hz								
電 気 特 性 (注1)	消 費 電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	4.84 / 4.92		高 圧 ス イ ッ チ	MPa		-	-	
			中間冷房標準	kW	1.56 / 1.64			低 圧 ス イ ッ チ	MPa		-	-
			中間冷房中温	kW	1.29 / 1.38				保 護 装 置	吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ		
			最小冷房中温	kW	0.780 / 0.870					ケ ー ス ヒ ー タ	W	-
		定格暖房標準	kW	3.41 / 3.49		定格騒音(音響パワーレベル)					(冷)	dB
		中間暖房標準	kW	1.39 / 1.48		(注5)				(暖)	dB	75
		最小暖房標準	kW	0.830 / 0.920		運転音(音圧レベル)			(冷)	dB	54	
		最大暖房低温	kW	5.81 / 5.91		(注6)			(暖)	dB	56	
	運 転 電 流		(冷) (暖) (最大)	A	14.9 / 15.1 10.5 / 10.7 23.8 / 24.3		IPコード		IPX4			
	力 率		(冷) (暖)	%	94 / 94 94 / 94		設 計 圧 力	高 圧 部	MPa	4.15		
始 動 電 流		A	- / -		低 圧 部	MPa		2.21				
室 内 ユ ニ ッ ト	形 名		AID-AP1405H			冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量	kg		R410A ・ 2.90			
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30		
	冷 媒 追 加 量		g/m		40							
	外 寸 形 法	高 さ	mm	380		冷 媒 配 管	室外機 ・ 室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5		
		幅	mm	1,200								
		奥 行	mm	660								
	総 質 量		kg	67								
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				最 大 実 長		m	50		
	防 音 ・ 断 熱 材		グラスウール			最 大 落 差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
	送 風 装 置	送 風 機	シロッコファン									
			風 量 (急)	m³/min	35.0							
			電 動 機	kW	0.260							
			出荷時機外静圧	Pa	137.0							
		機 外 静 圧	(下限)	Pa	68.6							
			(上限)	Pa	196.0							
			風 量 限 界 (下限)	m³/min	28.0							
			(注8)	風 量 限 界 (上限)	m³/min	42.0						
	エ ア フ ィ ル タ		別売部品			電 源	漏 電 遮 断 器		(注7)	30A、30mA 0.1sec以下		
運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ		手元開閉器		開 閉 器 容 量	A	30			
ドレン口径(呼び径)		25(オネジ片側)		ヒ ュ ー ズ			A	30				
定格騒音(音響パワーレベル)(急)		(注5)	dB(A)	63			電 源 配 線	配 線 用 遮 断 器		A	30	
運転音(音圧レベル)(急)		(注6)	dB(A)	40				線 径		電源線こう長(最大)		
電 熱 装 置		取付不可			単線1.6mm			- / -				
					単線2.0mm			- / -				
					燃線3.5mm ²			13 / 12				
					燃線5.5mm ²			20 / 20				
					燃線8.0mm ²			29 / 29				
					燃線14.0mm ²		52 / 51					
					燃線22.0mm ²		81 / 80					
					燃線38.0mm ²		- / -					
連 絡 線	室外機 ・ 室内ユニット間		75 m以下		単線1.6mm×3本							
リ モ コ ン コ ー ド						(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など				





- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。


適用機種		図面番号		T25G0702-02		
AIU-AP**H	AID-AP**H, H-1	品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ 外部結線図	尺度	図法	
AIC-AP**H, H-1	AIK-AP**H					
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH					
AIU-AP**SH, SH-1		東芝キヤリア株式会社				
AID-AP**BH, BH-1						



	名 称	記 事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	ノックアウト穴
②	電源取入穴	φ38ノックアウト穴

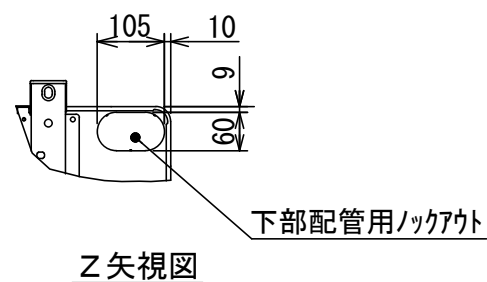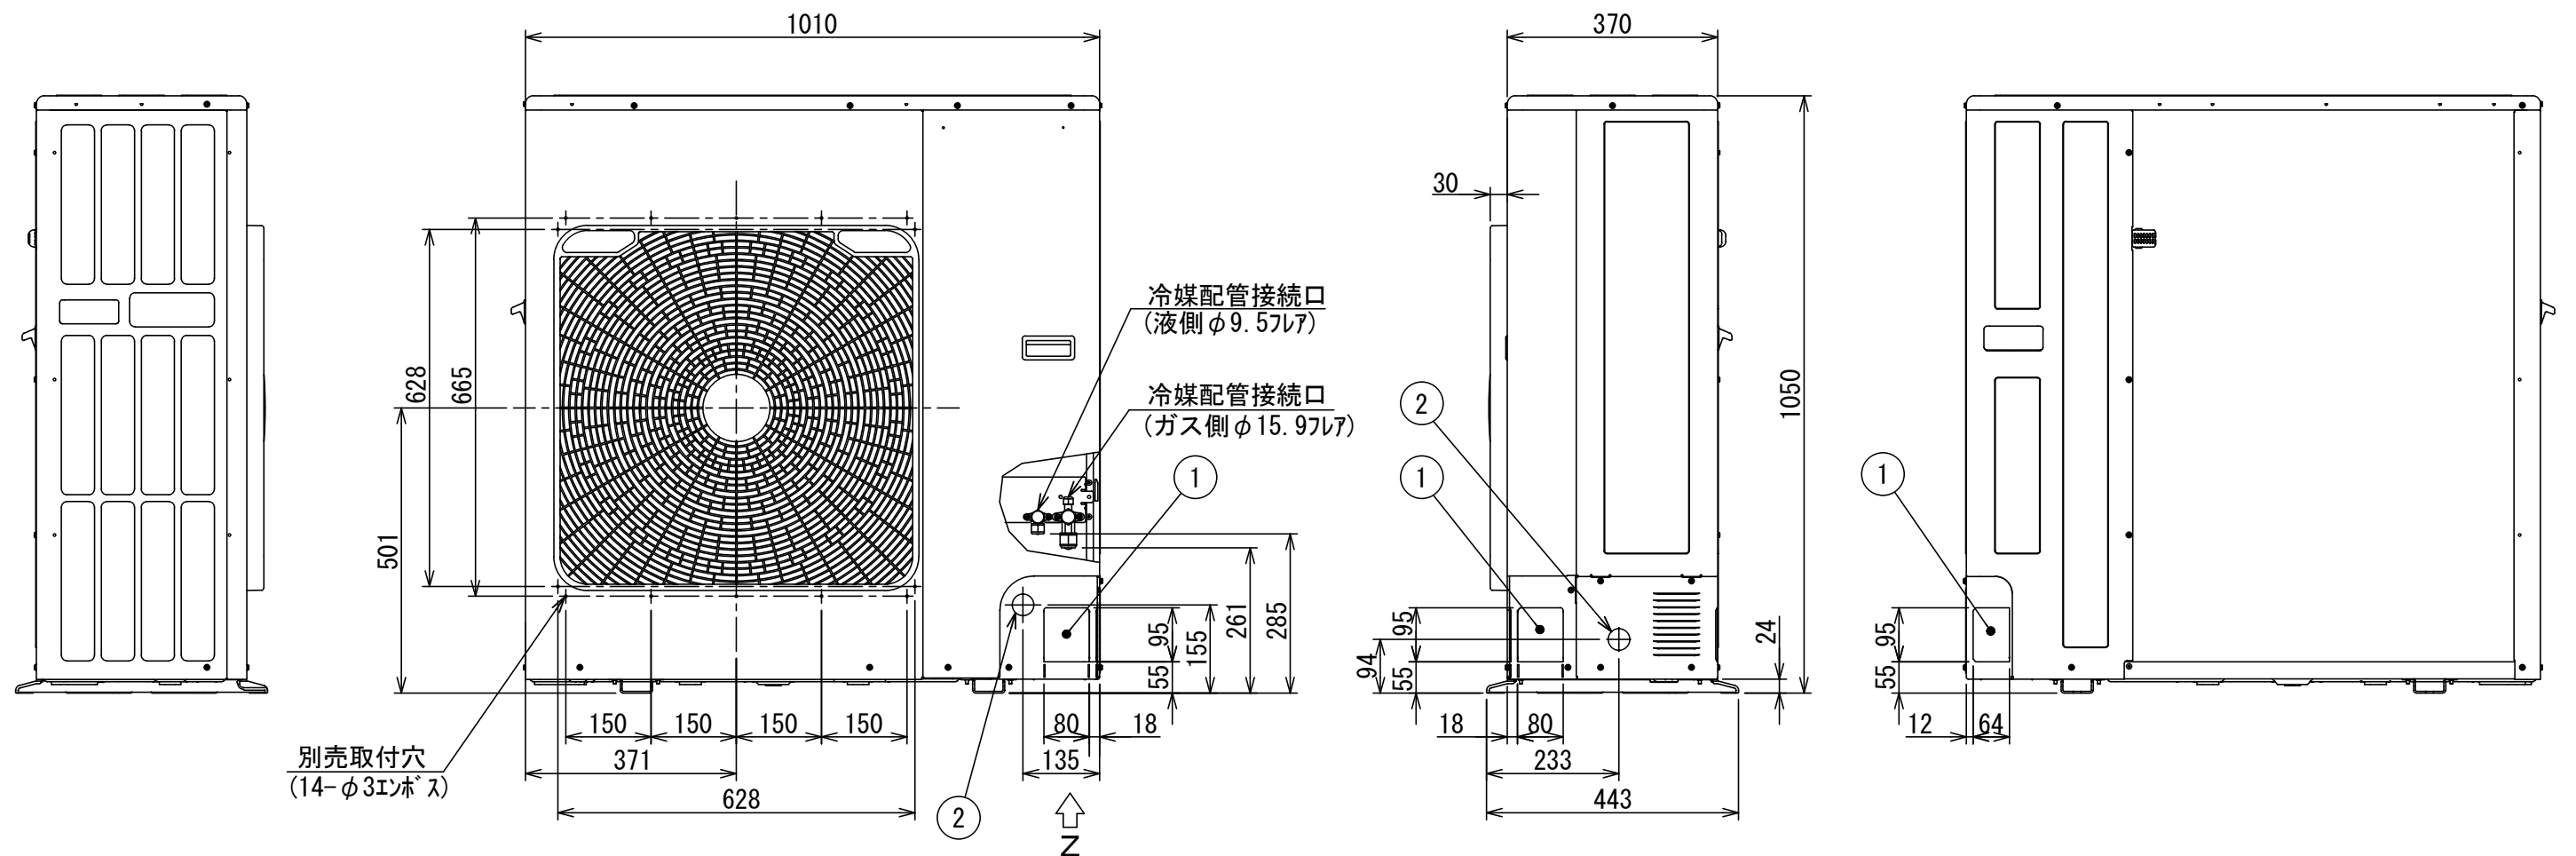

適用機種			図面番号		T26C1503-01			
ROA-AP1127H	ROA-AP1407H	ROA-AP1607H	品名	東芝パッケージエアコン 外形図		尺度	図法	三角法
ROA-AP1127HZ	ROA-AP1407HZ	ROA-AP1607HZ		(適用機種は左記)				
ROA-AP1127HZG	ROA-AP1407HZG	ROA-AP1607HZG						
ROA-AP1127HPG	ROA-AP1407HPG	ROA-AP1607HPG						
			東芝キヤリア株式会社					




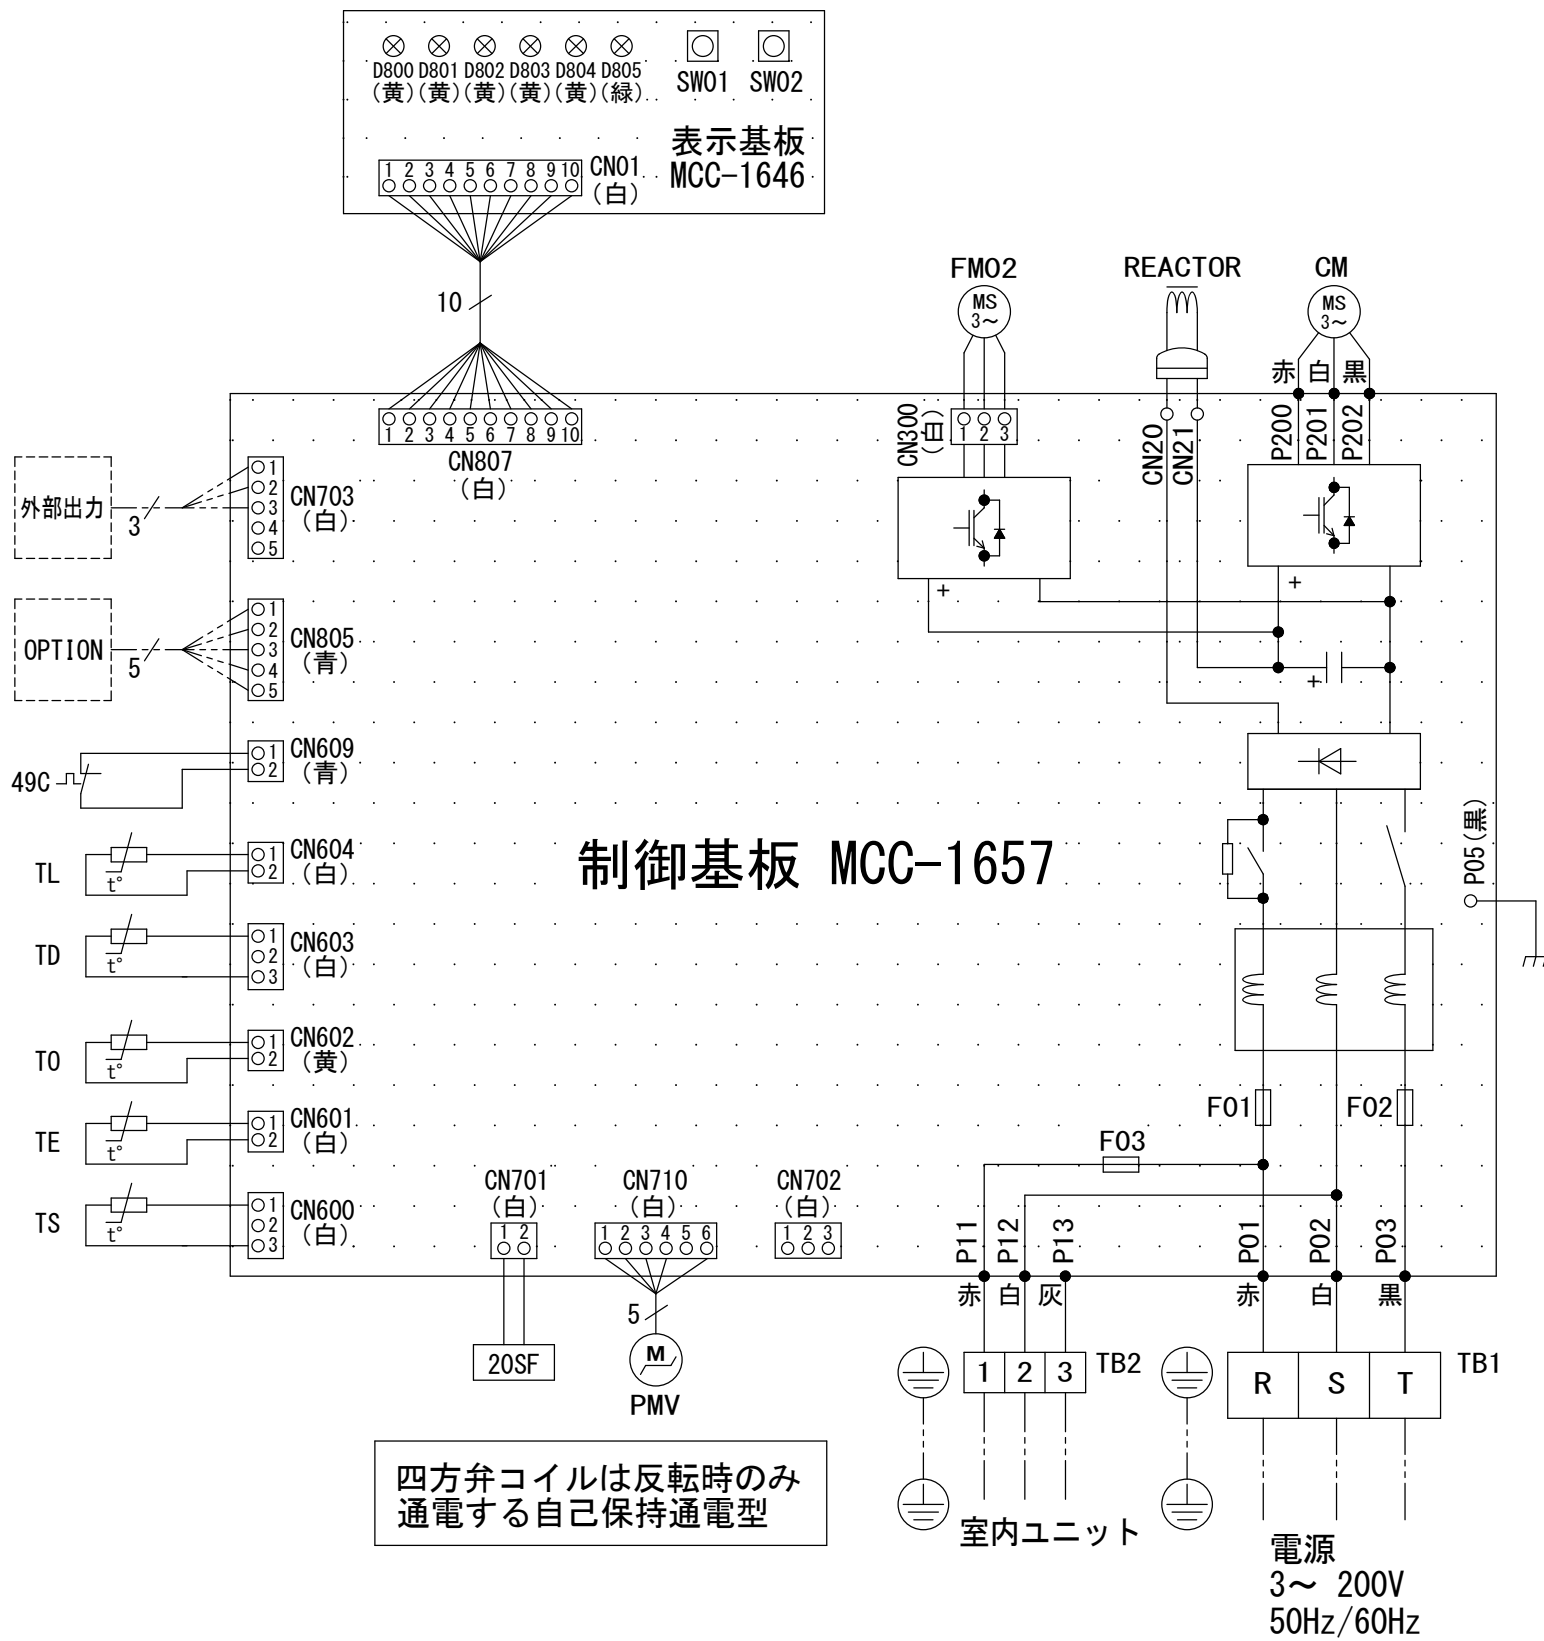


記号	品 名
20SF	四方弁コイル
49C	圧縮機バイメタルサーモ
CM	圧縮機
F01	FUSE (メイン電源用)
F02	30A/AC250V
F03	FUSE (室内-室外渡り保護用)
	T10A/AC250V
FM02	ファンモータ
REACTOR	リアクタ
PMV	電子制御弁コイル
TB1	端子台 (電源)
TB2	端子台 (室内-室外接続用)
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ 1
TL	熱交センサ 2
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)



1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、□□ はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. はプリント基板を示します。

適用機種			図面番号		T26D1506-01		
ROA-AP1127H	ROA-AP1407H	ROA-AP1607H	品名	東芝パッケージエアコン 配線図		尺度	図法
ROA-AP1127HZ	ROA-AP1407HZ	ROA-AP1607HZ		(適用機種は左記)			
ROA-AP1127HZG	ROA-AP1407HZG	ROA-AP1607HZG					
ROA-AP1127HPG	ROA-AP1407HPG	ROA-AP1607HPG					
			東芝キヤリア株式会社				

東芝キヤリア株式会社

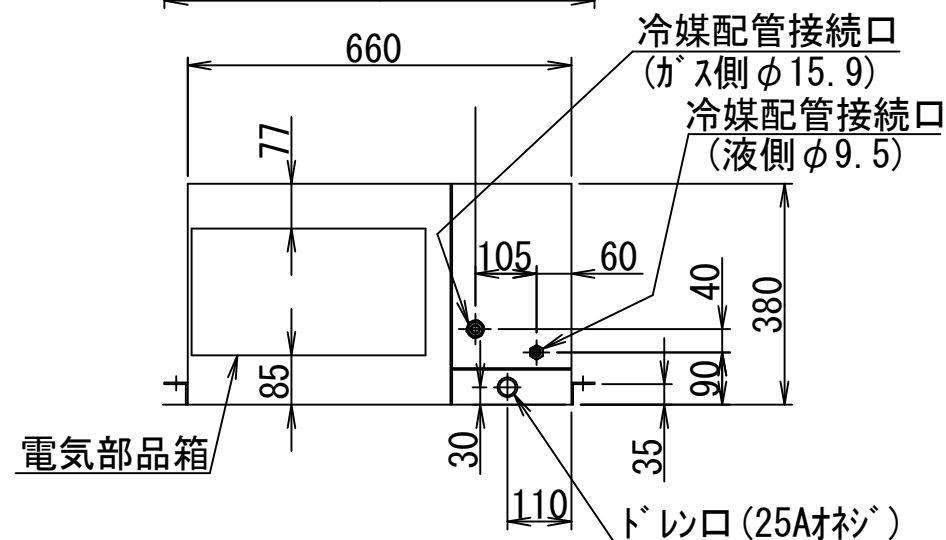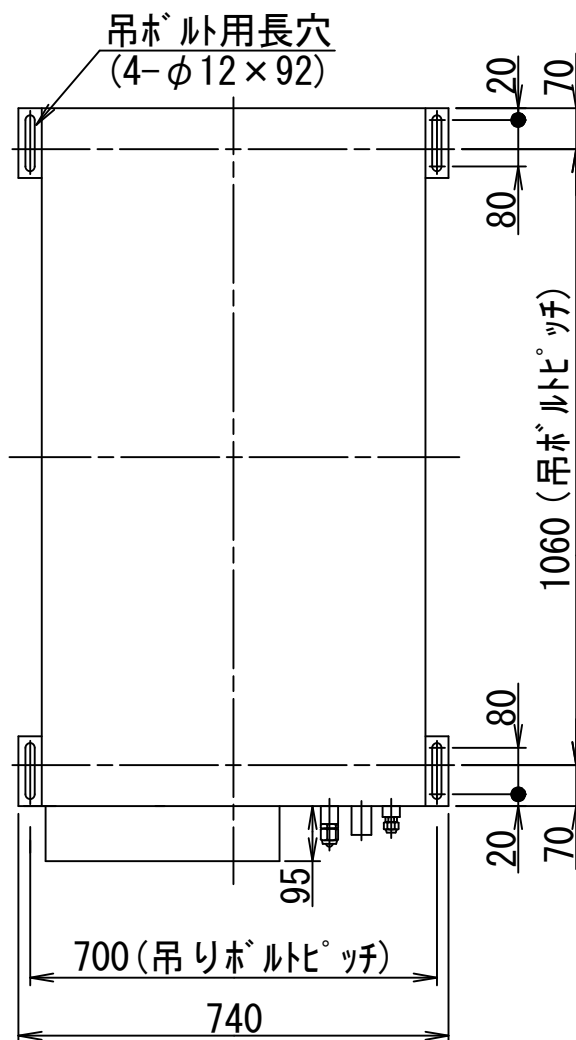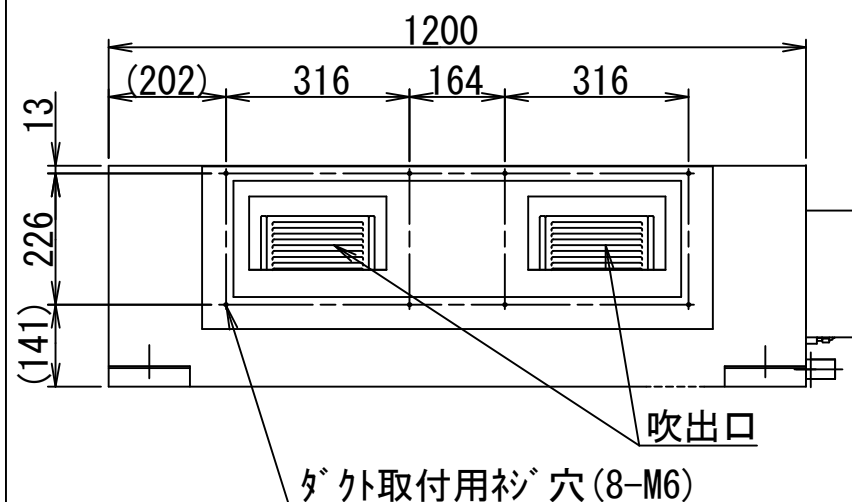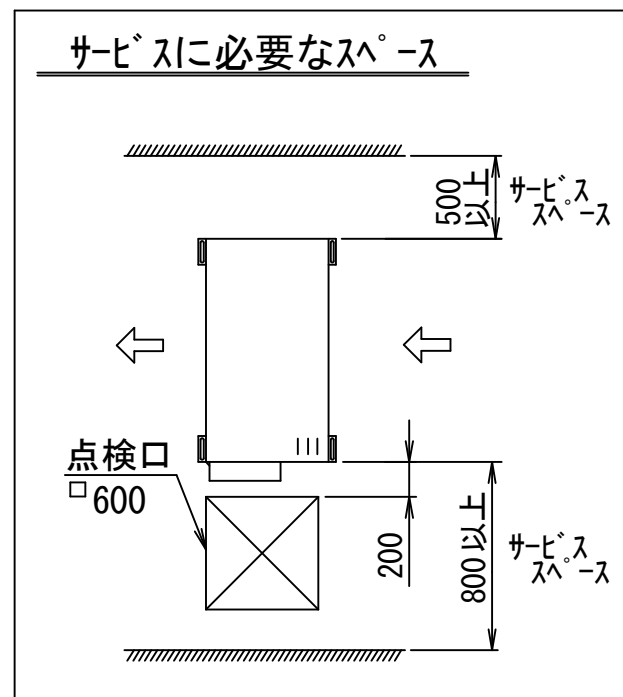

ご注意
ドレトラップ 部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。

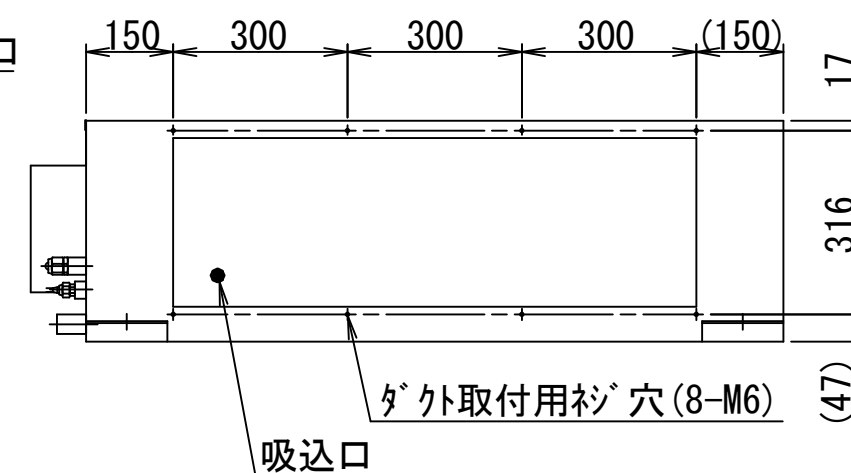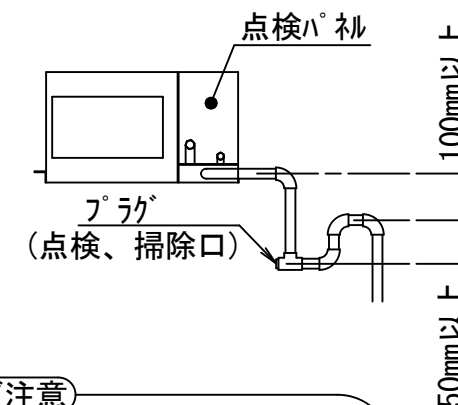








(単位：mm)

【エアコン本体】 (1/2)

* 別売部品組込み図は2/2を参照ください。

- 〈据付時における注意事項〉
1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
 2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレトラップを必ず設けてください。(下図)
 3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
 4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
 5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレトラップ部の掃除を行なってください。
(ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ、天井を濡らす恐れがあります。)
 6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリルなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。
(エアフィルターを取付けていしないと、空気熱交換器にホリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
 7. 本体は水平に吊り下げてください。

適用機種		図面番号		T25A1013-04		
AID-AP1405H		品名	東芝パッケージエアコン	尺度	図法	三角法
			外形図			
			(適用機種は左記)			
東芝キヤリア株式会社						

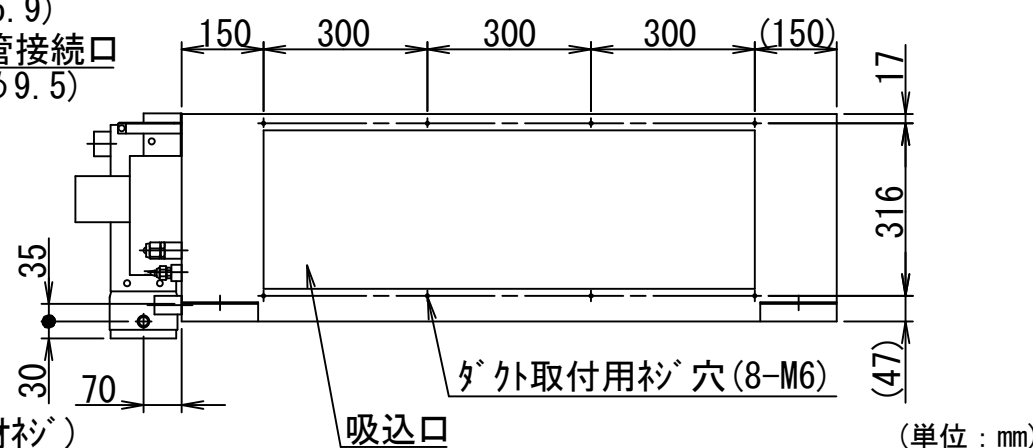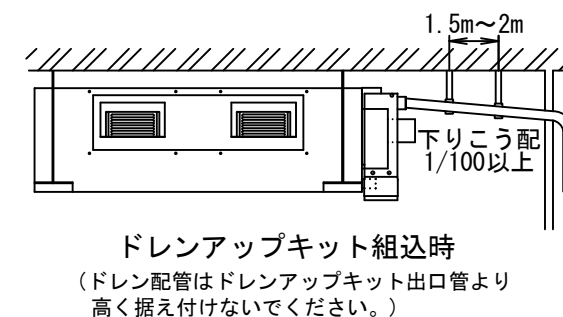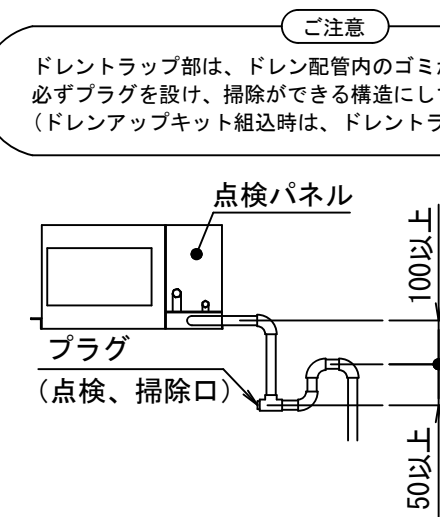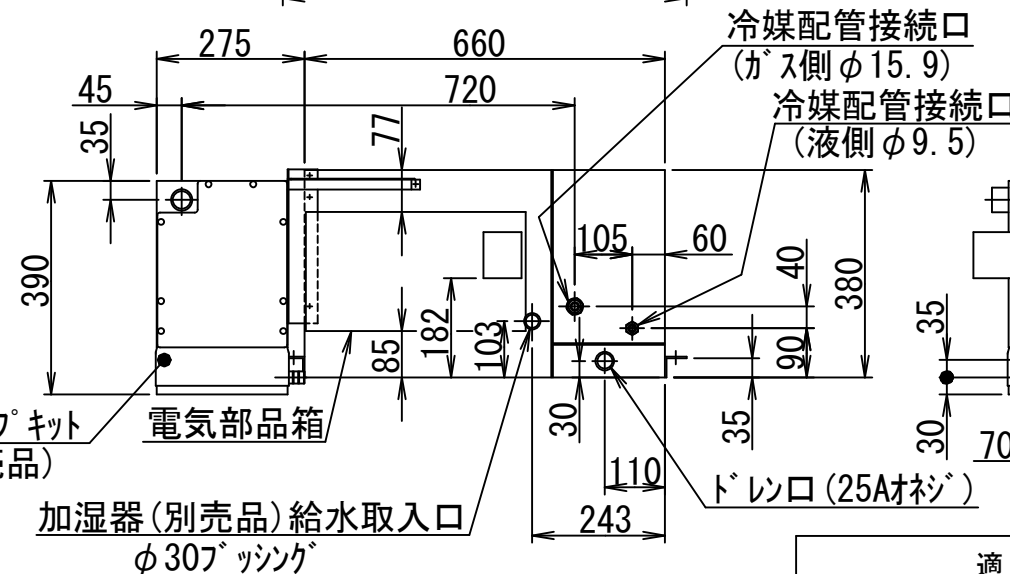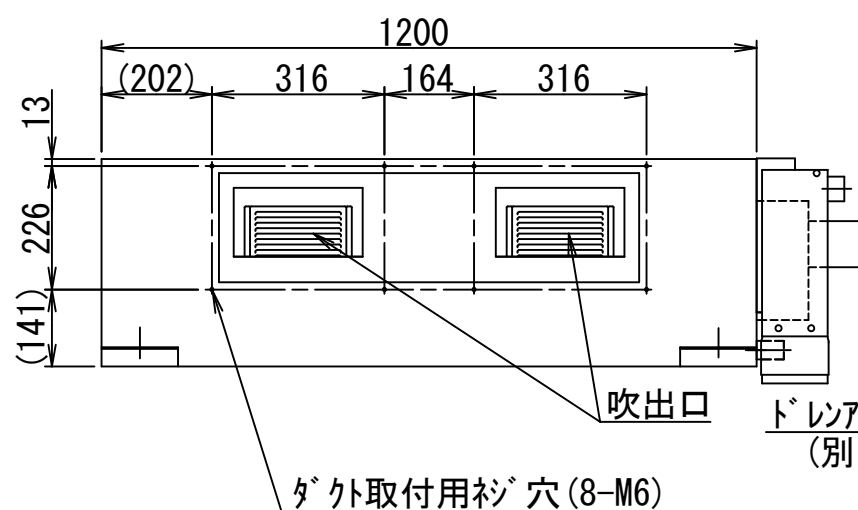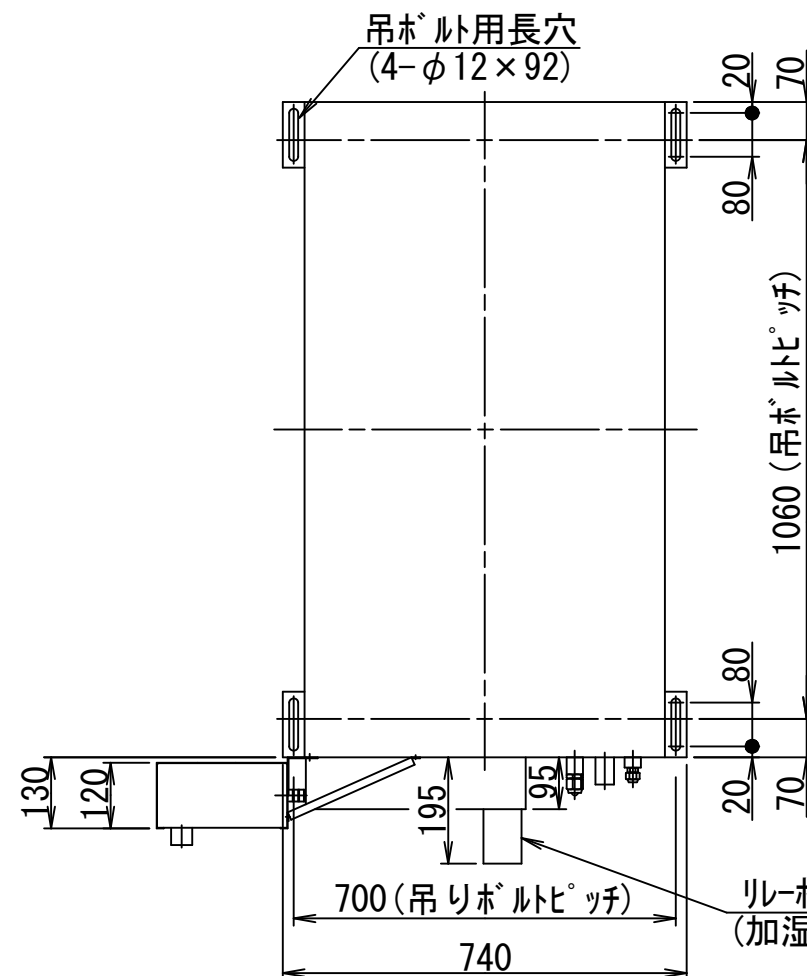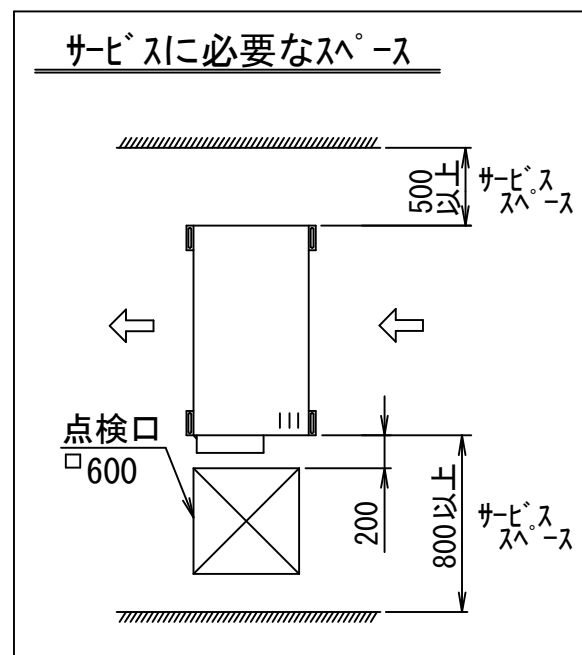

(单位: mm)

〈据付時における注意事項〉

1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
2. ドレイン配管は1/100の勾配をとりドレイントラップを必ず設けてください。(下図)
3. ドレインが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例: 調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
5. 冷房シーズン前には必ずドレイン皿およびドレイントラップ部の掃除を行なってください。
(ドレイン皿やドレイン配管にゴミが溜まるとドレイン皿から水が溢れ、天井を濡らす恐れがあります。)
6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリルなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。
(エアフィルターを取付けていしないと、空気熱交換器にホリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
7. 本体は水平に吊り下げてください。
8. ドレインアップキット(別売品)のホースはセット本体より20mm下側を通りますので、吊り下げ前の取り扱いにてホースに損傷(割れ)ないようにご注意ください。

二注意

ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。
(ドレンアップキット組込時は、ドレントラップは不要です。)

【別売部品組込み図】 (2/2)

適用機種		図面番号		T25A1013-04		
AID-AP1405H		品名	東芝パッケージエアコン	尺度	図法	三角法
			外形図			
			(適用機種は左記)			
		東芝キヤリア株式会社				

記 号	品 名
43F1, F2	送風用電動機制御用リレー
CN**	コネクタ
F	ファンモータ用ヒューズ(10A)
F301	ヒューズ
FM	送風用電動機
RC	ランニングコンデンサ
RY002	ドレンポンプ制御リレー
RY005, 006, 007	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01～05	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス

記 号	品 名
23Hu	湿度調節器(現地手配)
43Hu	加湿器制御リレー
DM	ドレンポンプ用電動機
FS	フロートスイッチ
HA	JEMA標準HA端子-A
Hu	加湿器


- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、—○— は接続端子、
○ ○ はプリント基板上的コネクタを示します。
- ⊕ は保護アースを示します。
- はプリント基板を示します。
- 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵のリレーボックスから出ているコネクタをCN66に、付属の短絡コネクタをCN70に接続して下さい。
- ドレンポンプを取り付けるときは、CN30のコネクタをフロートスイッチのコネクタと差し替えてください。
- 現地で必要な機外静圧に切換える場合は右記の端子No. と送風用電動機のリード線の色を確認して矢印部(△)のリード線を入れ替えてください。
- Hタップの機外静圧は50/60Hzで異なるので変更する場合は注意してください。

室内ユニット
アースねじ



室内制御基板


MCC-1403

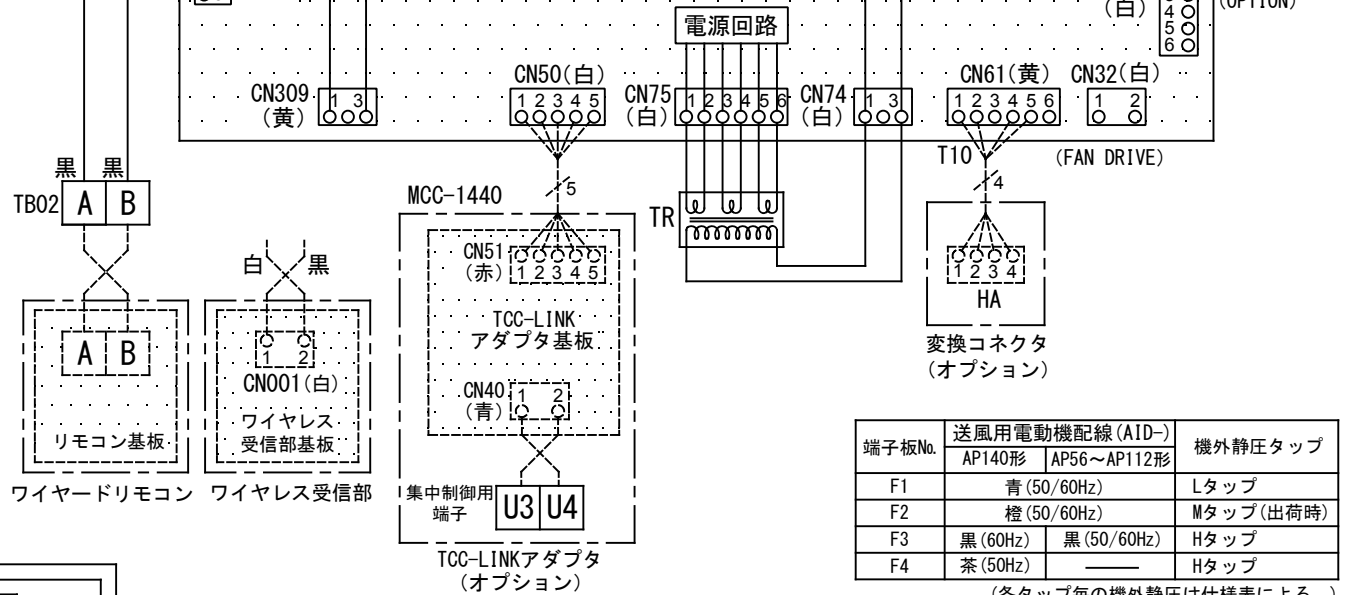

端子板No.	送風用電動機配線(AID-)		機外静圧タップ
	AP140形	AP56～AP112形	
F1	青(50/60Hz)		Lタップ
F2	橙(50/60Hz)		Mタップ(出荷時)
F3	黒(60Hz)	黒(50/60Hz)	Hタップ
F4	茶(50Hz)	—	Hタップ

(各タップ毎の機外静圧は仕様表による。)


ファンモータ内部結線図(例)



適用機種		図面番号	T25B1005-04		
AID-AP565H		品名	東芝パッケージエアコン		
AID-AP715H		配線図	(適用機種は左記)		
AID-AP805H				尺度	図法
AID-AP1125H					
AID-AP1405H					

東芝キヤリア株式会社

T25B1005-5Y

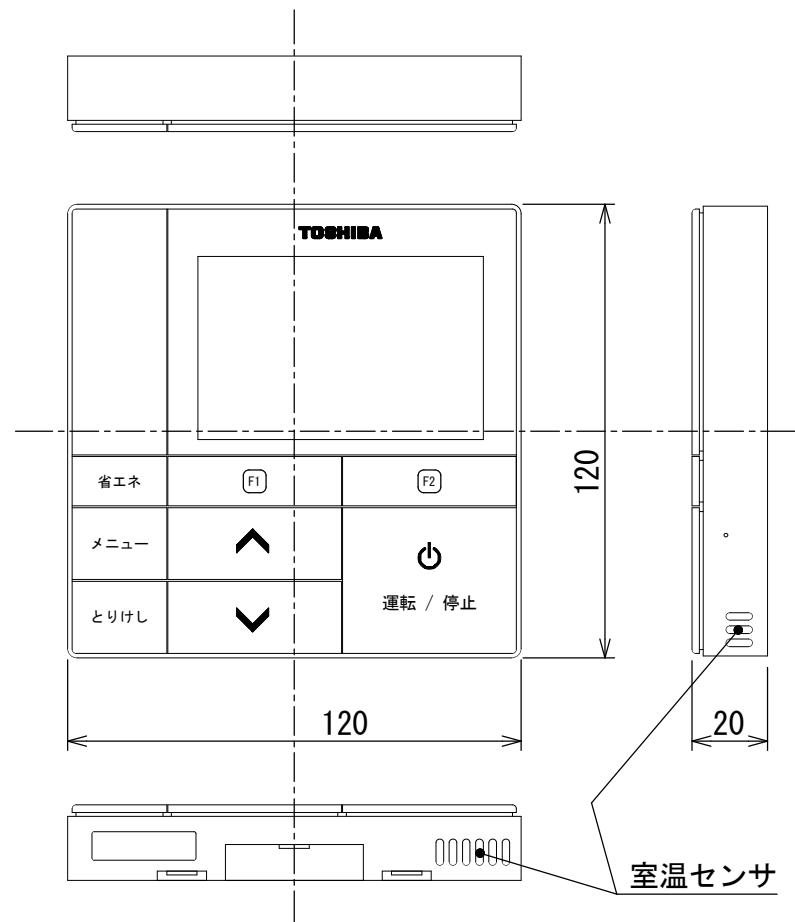


お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)

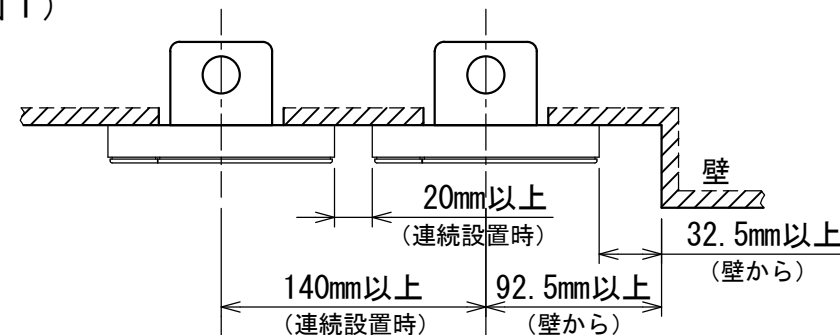

リモコン線引出し口

JIS C8340
1個用スイッチボックス
(カバーなし)


(図2)

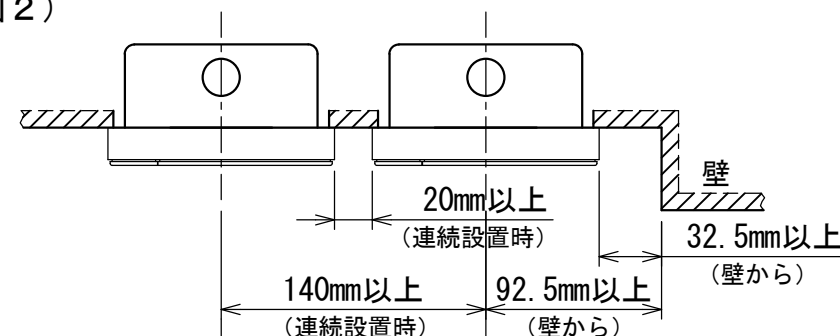


リモコン線引出し口

JIS C8340
2個用スイッチボックス
(カバーなし)

<リモコン取付け寸法>

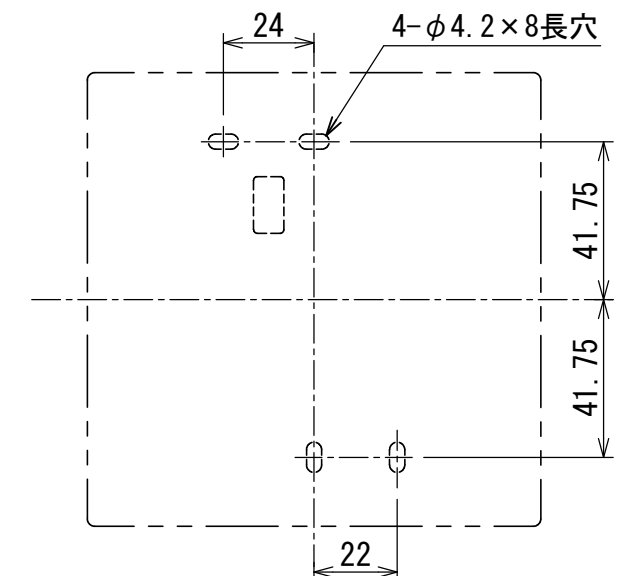

(図3)

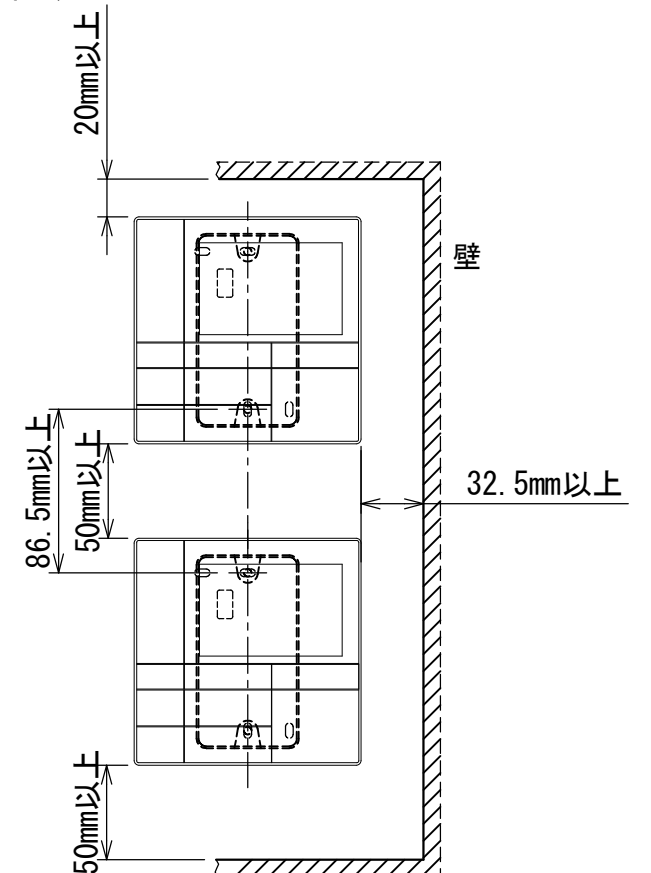

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF: 0.3mm ² × 2			VCTF: 0.5mm ² ~ 2.0mm ² × 2		
	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの 2リモコン
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+...Ln)	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+...Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号	T29E1405-01			
RBC-AMS53		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図		尺度	図法
			ワイヤードリモコン			
			東芝キヤリア株式会社			

T29E1405-4Y