

TOSHIBA 東芝空調換気扇（壁掛形 1 パイプ）応用部材


パイプフード取付説明書

形名 （アルミ製） C-701LY （ステンレス製） C-704LY
C-701LY (K) C-704LY (K)


- このたびはパイプフードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのパイプフードを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- このパイプフードは屋外から取り付けますが、容易に点検できるところへ取り付けてください。
- 本品は換気以外の目的で使用しないでください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は下の内容になっています。
- 記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

表 示	表示の意味
	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊1）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊2）の発生が想定される内容”を示します。

- ＊1：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
＊2：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

表 示	図記号の意味
	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

注意

強度のある場所に
確実に取り付ける

落下により、けがの
原因になります。




確実に取り付ける

お願い

- 取り付け及び清掃のときは厚手の手袋を着用してください。端面などにより手が切れる恐れがあります。
- ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域、塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは、錆が発生することがあります。

各部のなまえと寸法

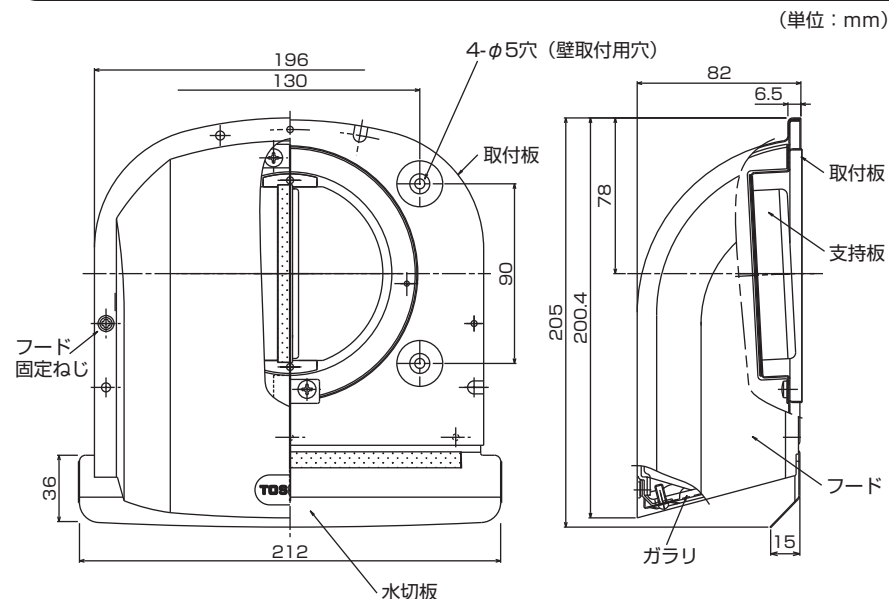

適用形名とパイプ

適用換気扇形名

東芝空調換気扇など

- VFE-70Xシリーズ
- VFE-50Sシリーズ
- VFE-8JD, 10JD, 12JDシリーズ
- VFP-10JD, 14JDシリーズ
- など

使用パイプ


- 換気扇本体に付属のパイプ
- 別売 P-171ESシリーズなど

付属品

- コンクリートねじ……………4本
（φ4×25L）
- クッション（黒色）………1本

取付方法 ●取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1. 換気扇本体に付属のパイプを右図のように取り付けます。
●パイプを外壁より20mmの長さになるように金のかで切断します。

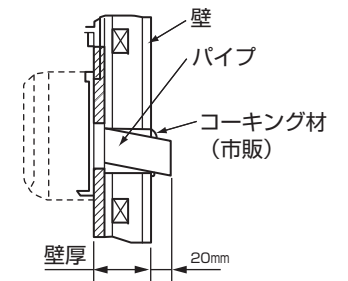


お願い

- パイプは、必ず室外側に3°の下がりこう配となるように取り付けてください。雨水の侵入防止にもなります。

2. 壁面より出たパイプと壁穴のすき間を市販のコーキング材などで埋めます。

3. パイプの先端に付属のクッションを貼り付けます。

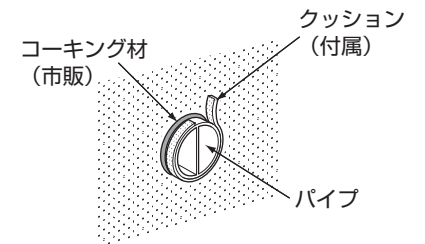

4. フードと取付板を固定しているねじ（2本）をはずして、フードをはずします。

5. 取付板をパイプにはめ込み、付属のコンクリートねじ（4本）で壁面に取り付けます。

6. フードを取付板に合わせて、フード固定ねじ（2本）で固定します。



7. フードと壁面のすき間に防水用のコーキング材を施します。

お願い

- フードが取り外せないようなコーキング材は、使用しないでください。

お願い

- パイプの中仕切りが取付板の中心にある支持板のミゾ部に入るように取り付けてください。
- コンクリート壁の場合は、事前に取付板のφ5穴位置にφ3.3、深さ35mmの下穴をあけてから、取付板を取り付けてください。

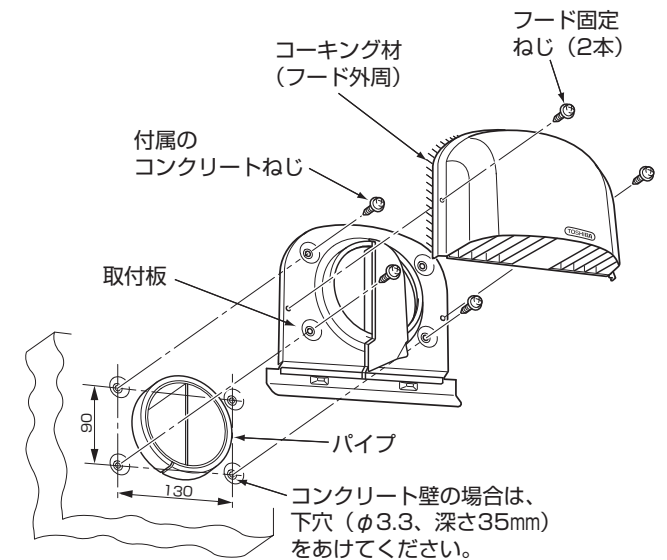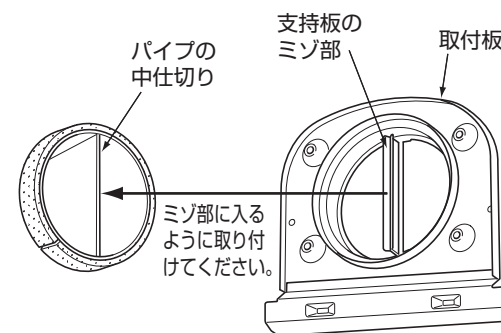

東芝キヤリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原336番地