

入出力端子

電源AC100V


— 斉運転入力
— 斉停止入力
— 入力コモン
— 運転出力
— 警報出力
— 出力コモン

U1 } 室内外操作線
U2 } 室内外操作線予備
T2 } 通常時は使用
T1 } しないで下さい。
接続禁止

ON-OFFコントローラーの取り付けかた

あらかじめ現地で壁内に埋込まれた図に示すJISボックス(現地手配)に取り付けてください。

2個用スイッチボックス(カバー付き)
JIS C8340

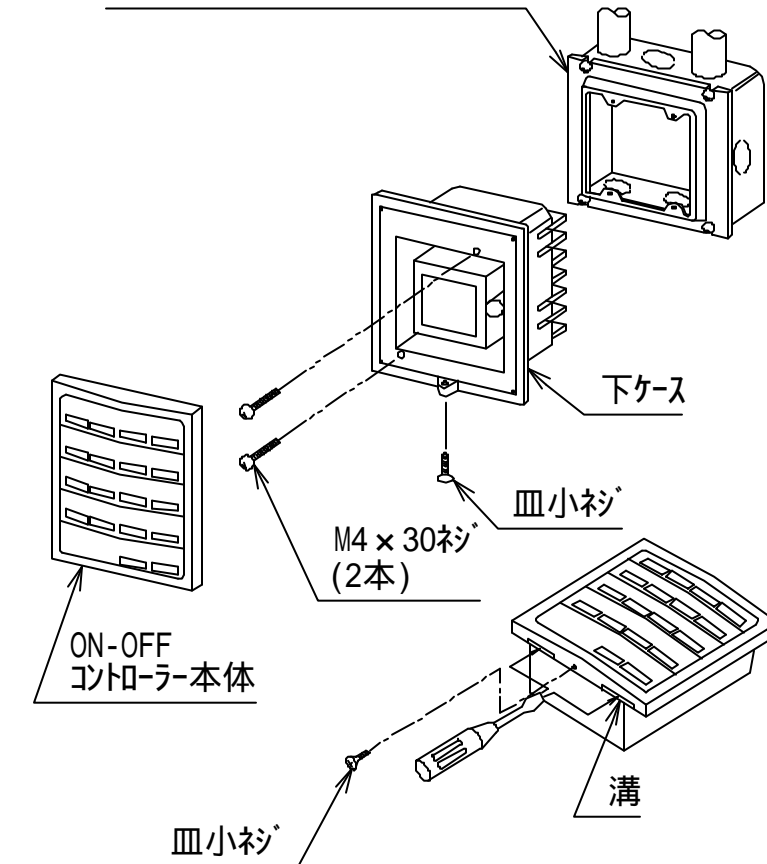

ON-OFFコントローラーの下側にある皿小ネジを外し、コントローラー本体下側の溝にマキストドライバー等を入れてこじるようにして、下ケースを外してください。ON-OFFコントローラー配線を、コントローラー本体の端子台に接続してください。ON-OFFコントローラー下ケースを付属のM4ネジ(2本)を使用して固定します。ON-OFFコントローラー本体を下ケースのツメに合わせ、はめ込み、取り付けてください。皿小ネジを取り付けてください。

仕様

機種	TCB-CC163TL	
外形寸法	mm	(高さ)121 × (幅)122 × (奥行)14+52
取付方法	埋込型	
接続台数	16グループ(最大64台)	
表示	ランプにより表示(緑×16)	
電源定格	単相100V 50/60Hz 5W	
質量	g	450

(注1)通信線(室内外渡り線、集中管理系配線)や入出力配線は、電源配線などといっしょにより合わせたり、同一金属管内に収納しますと、誤作動の原因になりますので避けてください。

(注2)ON-OFFコントローラーはノイズの発生源から離して据付けてください。

(注3)エレクトロニクス電源にノイズを誘導している場合は、ノイズフィルタを取り付ける等の処置が必要です。

適 用 機 種		図 面 番 号		T22E0302-02			
TCB-CC163TL		品 名	東芝 [®] パッケージエアコン用別売部品 外 形 図 (適用機種は左記)		尺度	図法	三角法
東芝キャリア株式会社							