
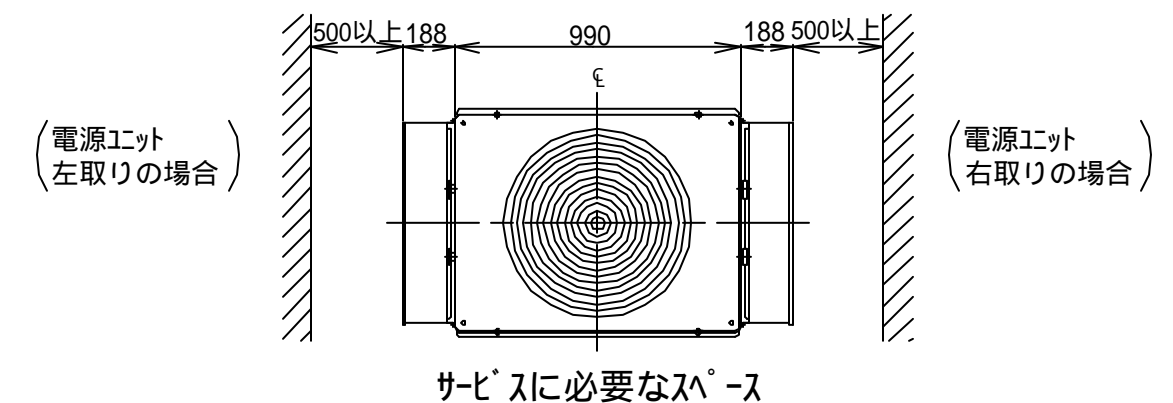


電源ユニット形名	漏電ブレーカ		室外ユニット 接続台数	A寸法		B寸法	
	個数	仕様		端子台	端子 ねじ	漏電 ブレーカ	端子 ねじ
K2-E22	2ヶ	50A 100mA 0.1sec以下	2台	557	M10	521	M5
K3-E222	3ヶ		3台	557	M10	521	M5
K4-E2222	4ヶ		4台	557	M10	521	M5

- 注1. 電源配線の太さは各室外機の仕様表を参照して下さい。  
 2. 電源引込穴及び電源渡り線引出穴は選定した電源配線の太さに応じて現地に於て開口して下さい。  
 3. 電源ユニット内部の端子台と漏電ブレーカとの配線は結線してあります。

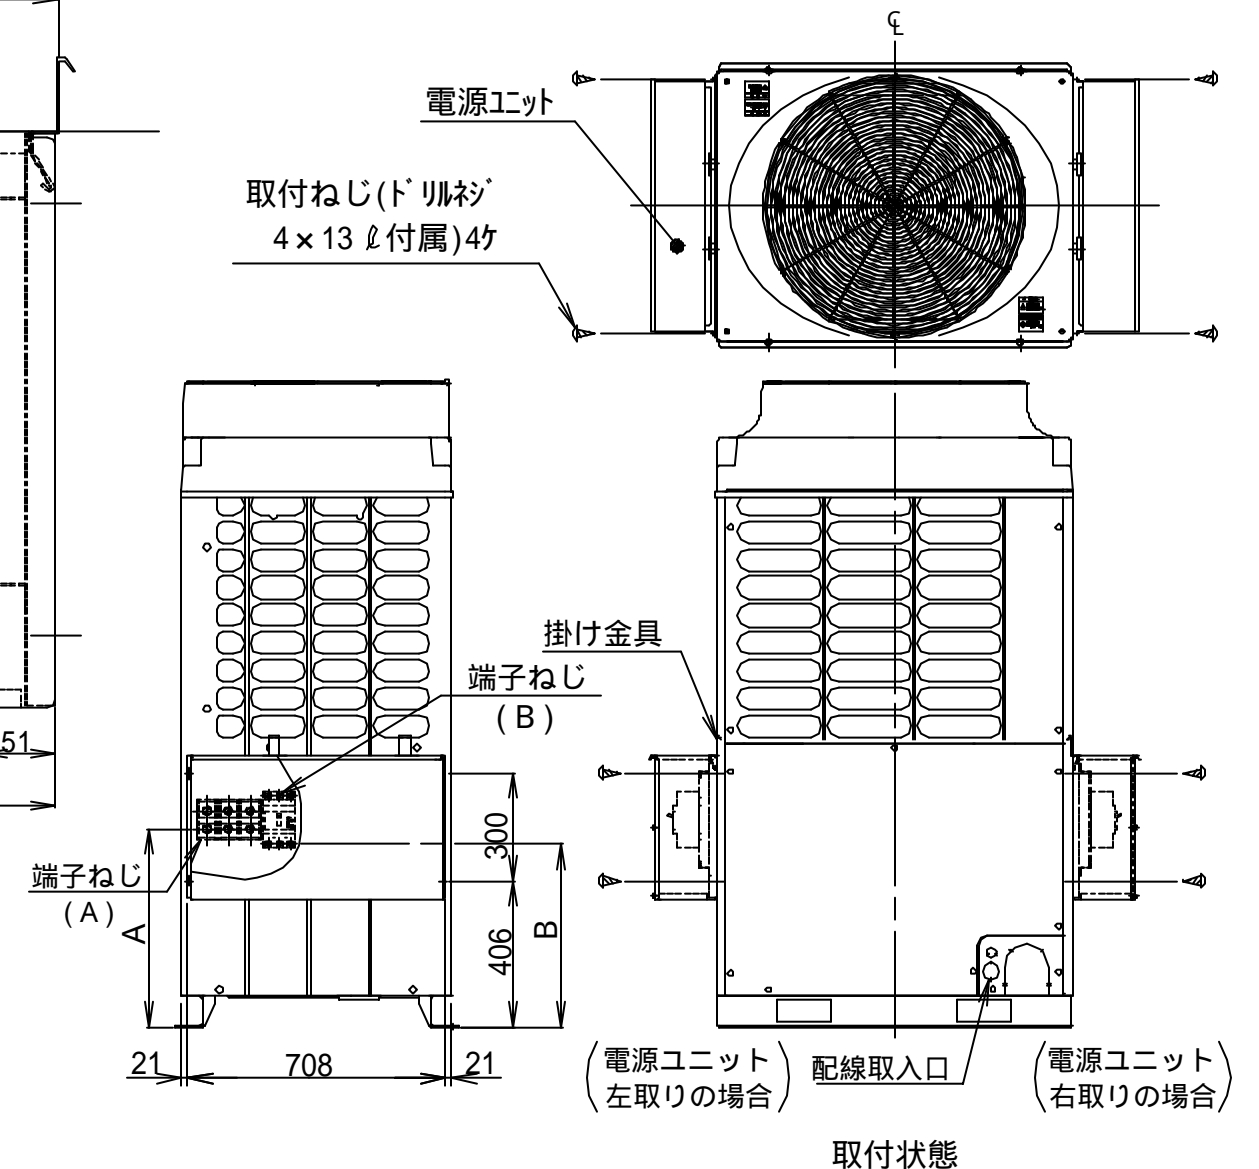

適 用 機 種		図 面 番 号		T22H0312-02			
K2-E22		品 名	東芝新冷媒用マルチシステムエアコン 電源ユニット外形図(R410A用) (適用機種は左記)	尺度	図法	三角 法	
K3-E222							
K4-E2222							
		東芝キヤリア株式会社					