


記 号	品 名
CM1, CM2	圧縮機
PMV1, PMV2	電子制御弁
SV2, SV3, SV5	二方弁コイル
4WV1	四方弁コイル
FR, FT	ヒューズ 30A 250V~
F01, F02, F03	ヒューズ T6.3A 250V~
49C1, 49C2	圧縮機ケースモ
TS1	配管温度センサ(吸込)
TD1	配管温度センサ(吐出)
TE1	熱交温度センサ
TO	外気温センサ
HEATER1, HEATER2	ケースヒータ 200V 26W
FM	送風用電動機(DC)
PS	圧力センサ(低圧)
63H	高圧SW



1. 二点鎖線は現地配線を示します。
 2. □ は端子台、—○— は接続端子、
□ はプリント基板上のコネクタを示します。
 3. ⊕ は保護アースを示します。
 4. ... はプリント基板を示します。
- * 電気部品カバーは2本のネジで確実に固定すること。
(固定されていないと、水が入り故障の原因となります。)

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン 電気配線図		尺度	1 **
RDA-SPE4505HT/EHT	RDA-SPE5605HT/EHT				納入先					
RDA-SPE4505HTZ/EHTZ	RDA-SPE5605HTZ/EHTZ				客先					
RDA-SPE4505HTZG/EHTZG		日付			東芝キャリア株式会社		図面番号		頁	改版
RDA-SPE4505HD/EHD							T50RPB202-5		1 / 2	-

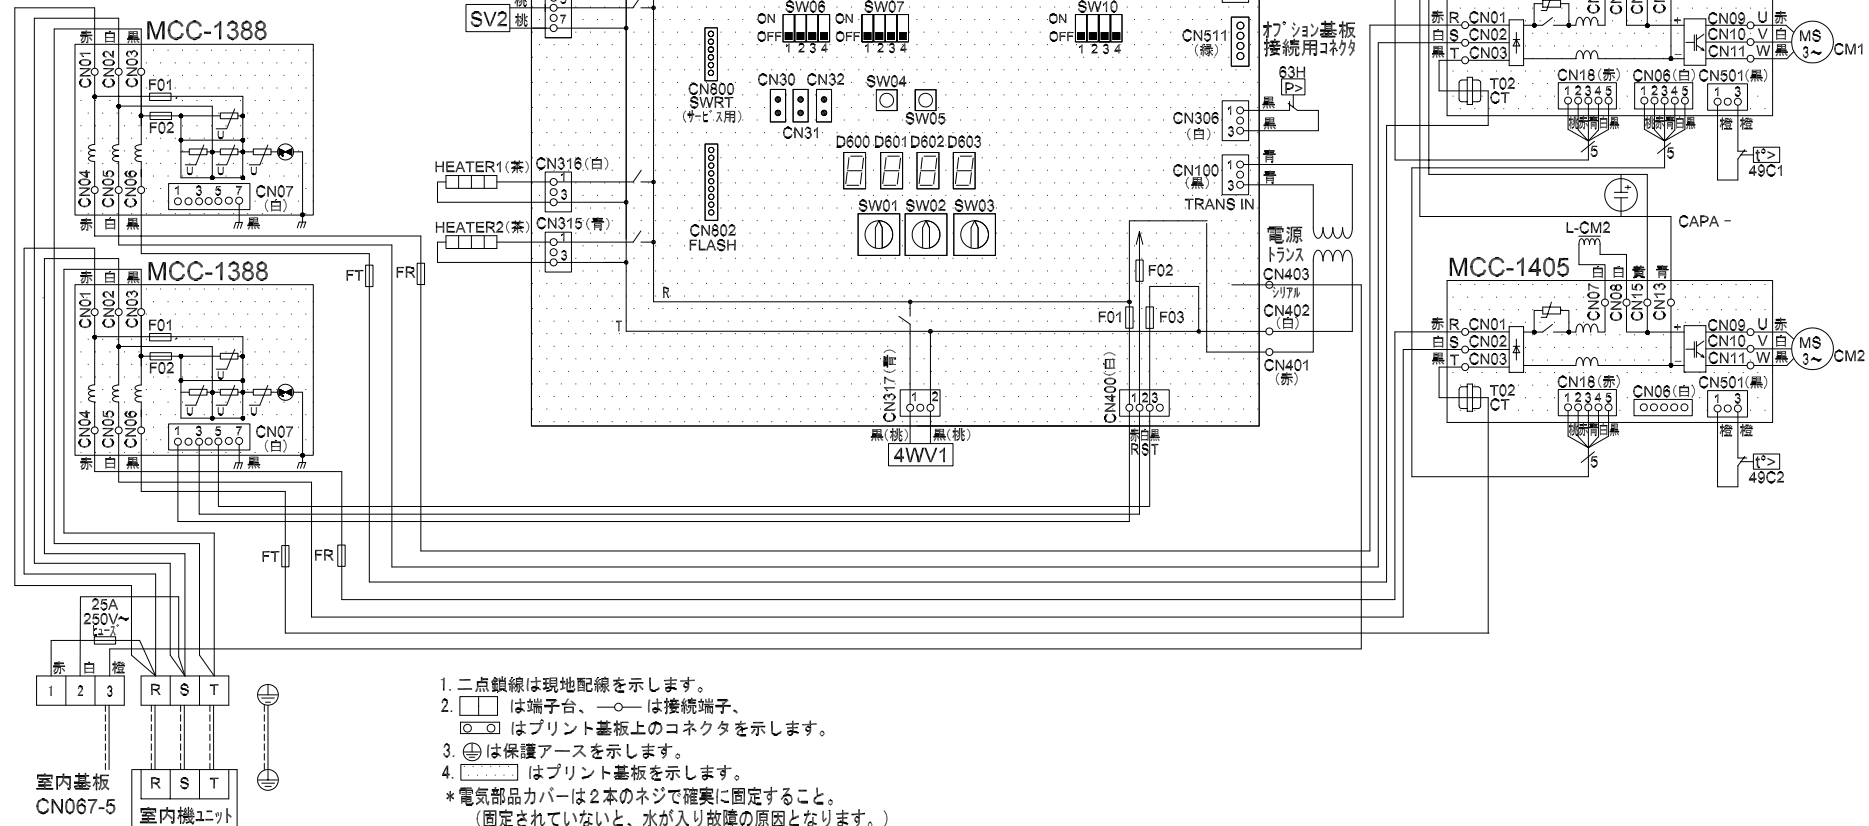