

TOSHIBA

東芝パッケージエアコン  
(天井カセット形4方向吹出しタイプ)

ワイドパネル 取付説明書

形名 TCB-PR41U

日本国内専用品  
Use only in Japan

このたびは東芝パッケージエアコン用「ワイドパネル」をお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いします。

## 安全上のご注意

- 取付の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

図記号	図記号の意味
	<b>警告</b> 「誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。
	強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

- 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認してください。  
またこの取付説明書は室内ユニットの取扱説明書、据付説明書と同様にお客様で保管頂くように依頼してください。

## 警告

- 据え付けは、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する  
ご自分で据え付け工事され不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
- 据え付け工事は、この取付説明書に従って確実に行う  
据え付けに不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。
- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」、  
「内線規程」、および取付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用すること。また電圧は製品の定格電圧とあわせる  
電気回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。
- 改造、修理は絶対にしない  
改造したり、修理に不備があると感電、火災の原因になります。

## お願い


このワイドパネルを取り付けるとき、別売の高さ調整スペーサの併用については下記をご確認ください。  
併用可：TCB-SP1603U30 併用不可：TCB-SP1603U70

## 1. 構成部品

品名	①ワイドパネル	②タッピングねじ	③取付説明書
個数	1	6 M4×40L	1
形状			 本説明書

## 2. ワイドパネル取り付け前の準備


- 天井開口穴が下記の範囲内か確認します。  
短手×長手：860×860～1,430 mm
- ワイドパネルは、下図の位置でねじ止めします。  
付属の②タッピングねじが締められない天井材（石膏ボードなど）の場合は、木材または天井材固定用Mバーなど（現地手配、ダブルバー推奨）を天井材裏面に取り付けてください。

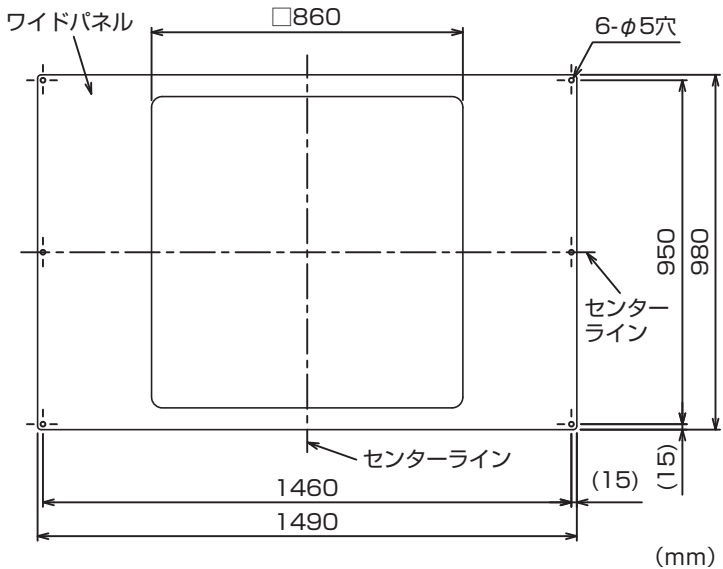

- 天井面の水平を確認してください。  
※天井面が水平でない場合、ワイドパネルと天井面に多少の隙間が開く場合があります。  
室内ユニットと天井面は、0～5mmの範囲に高さ設定してください。この範囲が守られない場合、故障などの原因となります。


## 3. ワイドパネルの取り付け

- 右図のように天井パネルの上にワイドパネルを載せて、天井パネルを室内ユニットに取り付けします。  
※天井パネルの取り付け方法詳細は、天井パネルの据付工事説明書を参照してください。
- 下図のように天井パネルとワイドパネルの位置合わせをします。
- 付属の②タッピングねじ6本で、ワイドパネルを天井面へ固定します。  
※②タッピングねじはワイドパネルが変形しない程度に締め込んでください。  
変形した場合は、②タッピングねじを少しゆるめてください。

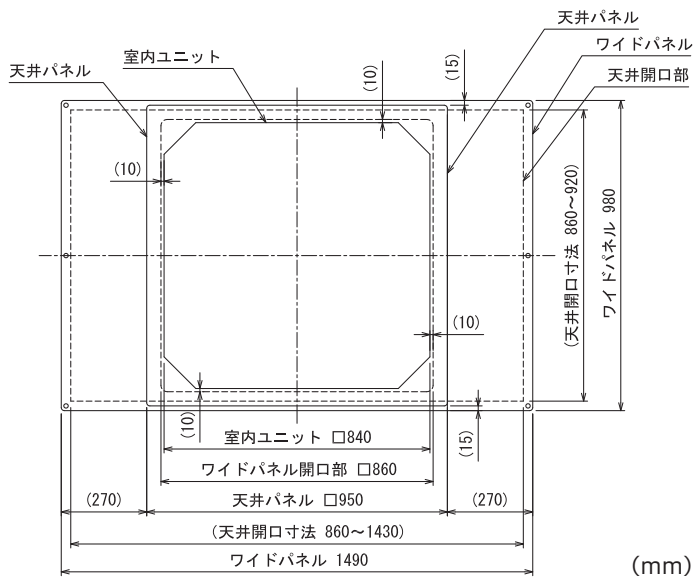

## 天井開口寸法 短手

短手方向で天井と室内ユニットの隙間が10～40 mmで左右同一寸法になるように調整してください。

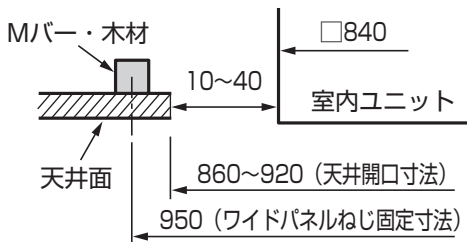

## 天井開口寸法 長手

長手方向で天井と室内ユニットの隙間が10～295 mmで左右同一寸法になるように調整してください。

