



注 1、ユニットの周囲には、最小下記サービススペースを確保してください。




※ 別売加熱コイル(温水・蒸気)組込ユニットの場合、引抜きスペースとして左側面3100mmが必要です。

2、フィルタの取出しは、左右どちらでも可能です。(引抜きスペース 0.5m)


3、加湿器取付時は、サブドレン配管を施工してください。

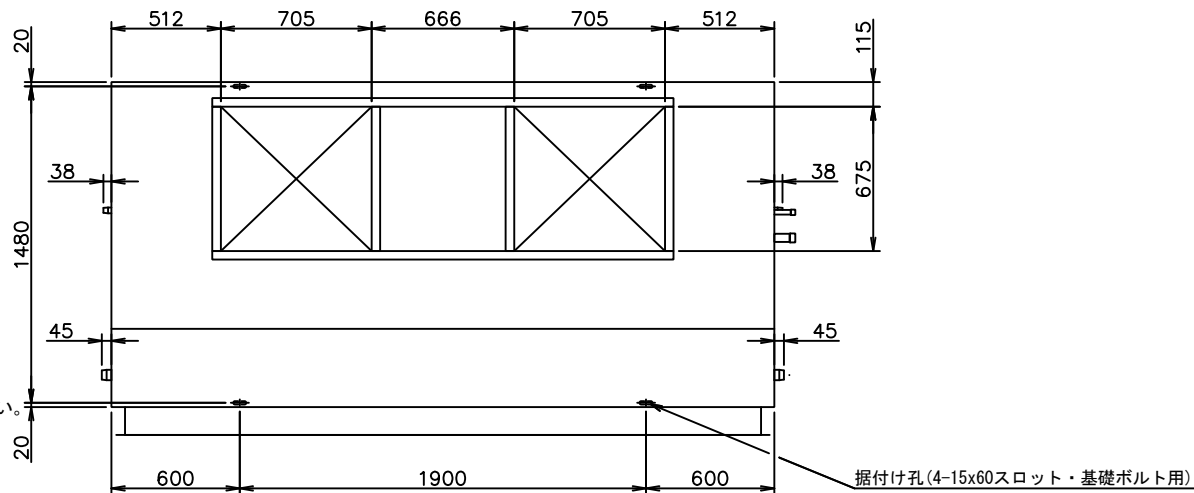


平面図

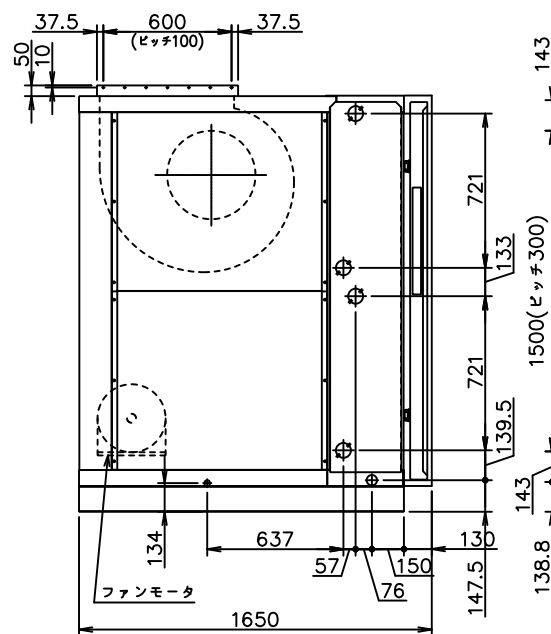

左側面図

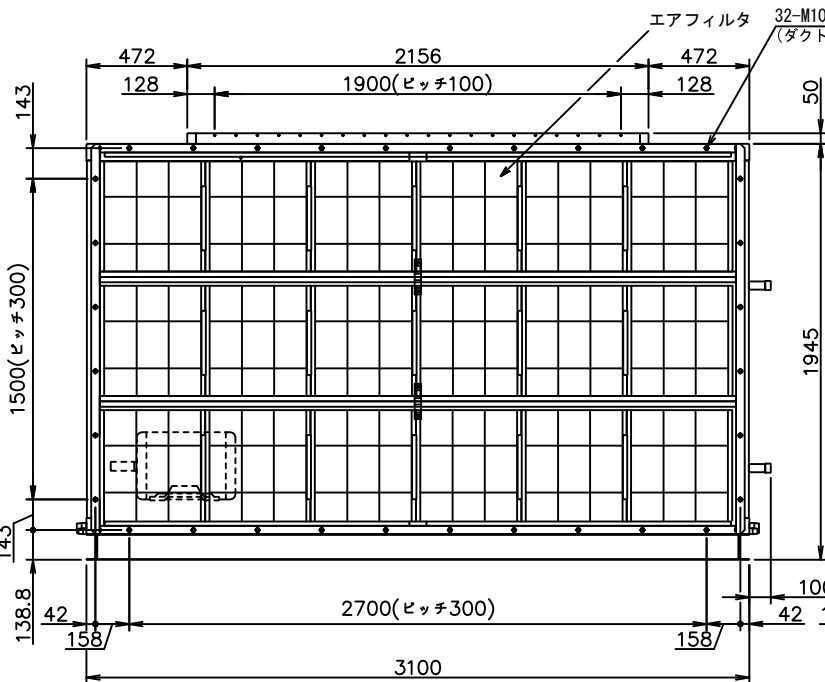

正面図

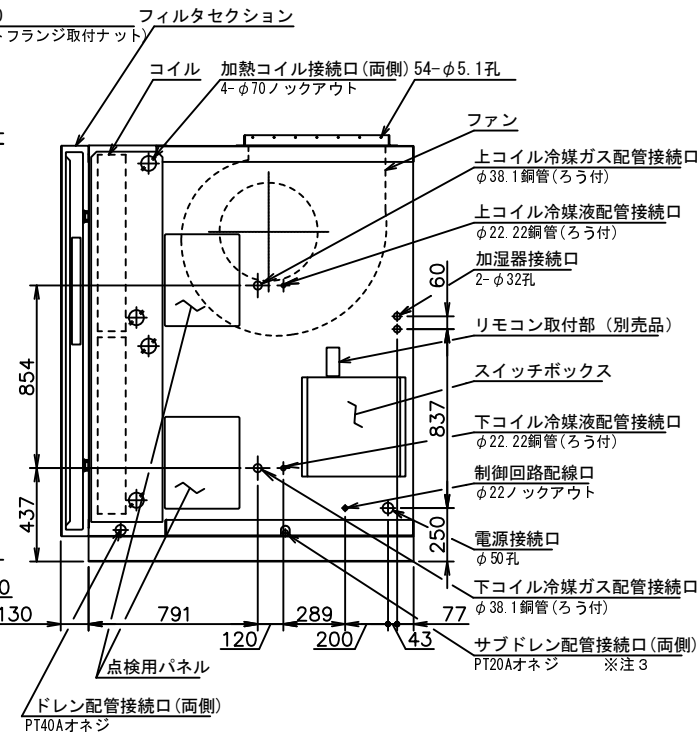

右側面図

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン 外形図	尺	1
RDA-BP22403HS					納入先			度	**
RDA-BP22403HVS-A/D					客先				
		日付		東芝キヤリア株式会社		品名	左記	頁	1 / 1
						図面番号	40MHB102-4	改版	-