




基礎ボルト位置

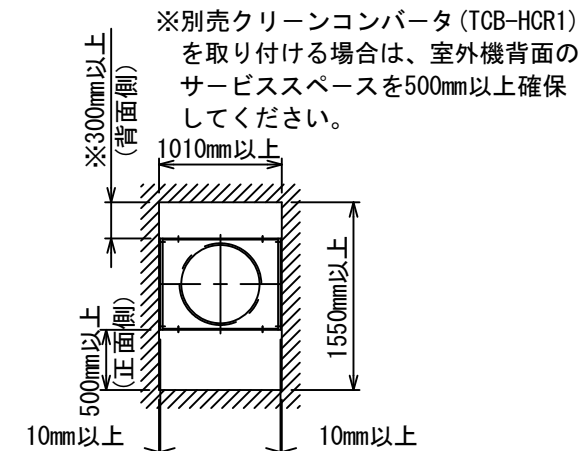


注)

1. 室外機の上方に障害物がある場合は、室外機の上端より2000mm以上離して下さい。
2. 室外機を囲む障害物の高さは、室外機の下端より800mm以下にしてください。

サービスに必要なスペース

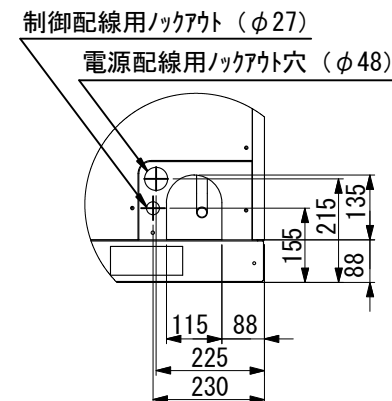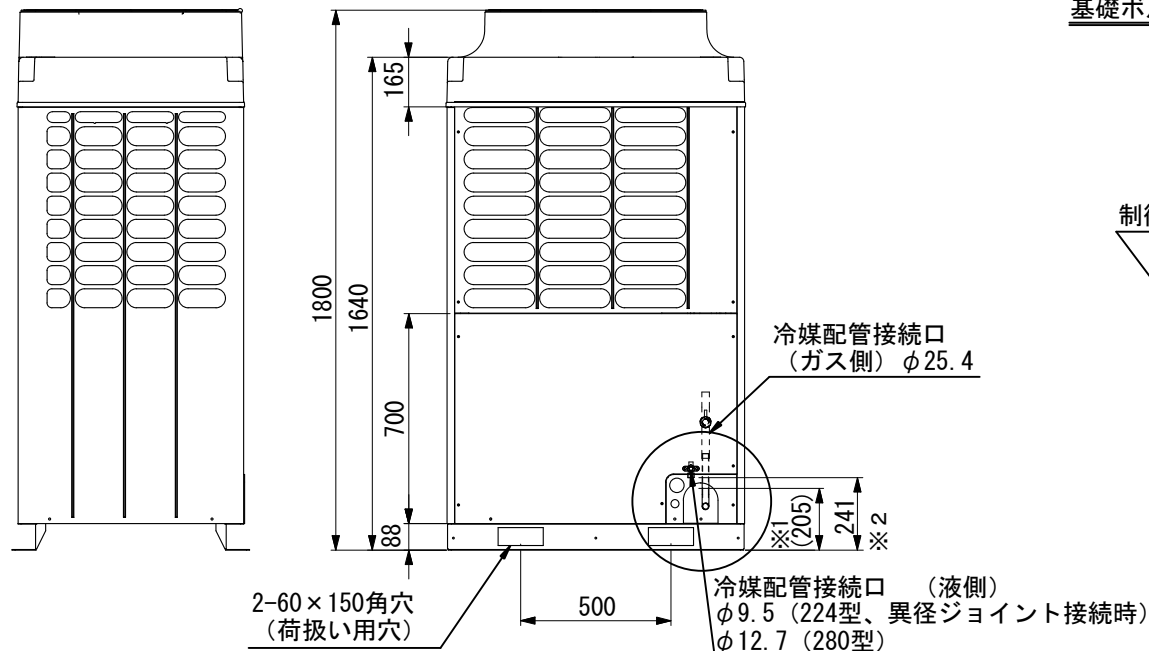

前面配管・配線用穴詳細

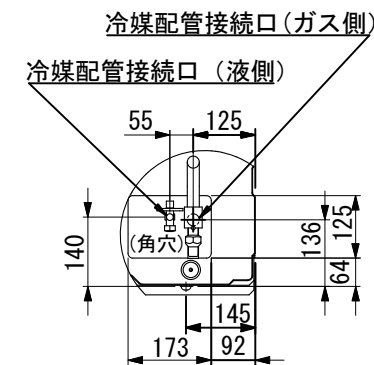

下部配管用穴詳細 (平面図)

- ※1 ガス側配管接続時、L形パイプの
カット位置 (推奨の配管接続位置)
- ※2 224型は217 (異径ジョイント接続時)

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン 外形図	尺	1
ROP-AP2245HT-1,(Z),(ZG)					納入先	左記		度	**
ROP-AP2805HT-1,(Z),(ZG)					客先				
		日付			東芝キヤリア株式会社	図面番号	T38PVA102-1	頁	改版
								1 / 1	D