


注意事項

- 1. 本部品はノイズ耐性を向上させるための部品になります。据付現場の状況によってはノイズにより室内ユニットが誤作動を起こしたり、他の機器に悪影響を及ぼす場合があるため、必ず本部品を取り付けてください。
- 2. ノイズフィルタキットは単品出荷されます。現地の電源盤内などに取り付けて使用してください。
- 3. ノイズフィルタキットを取り付ける際は、同梱されている要領書にしたがって付属の電線をフェライトコアに15周（16ターン）巻きつけてください。
- 4. 端子台及びフェライトコアを電源盤内等に取り付ける際には、端子台とフェライトコア、配線が処理できるスペースを確保して取り付けてください。
- 5. 端子台及びフェライトコアを電源盤内等に取り付ける場合は左下図の取付寸法を参考に盤内に穴を開け、付属のビスで取り付けてください。
- 6. ノイズフィルタキット1つにつき、室内ユニット16台まで接続可能です。


梱包部品リスト

部品名	個数
フェライトコア	1個
端子台（4P）	1個
配線（赤・2m・より線1.25mm2）	1本
配線（白・2m・より線1.25mm2）	1本
丸端子（M4）	4個
ねじ（M4）	4個
ねじ（M5）	1個

参考図

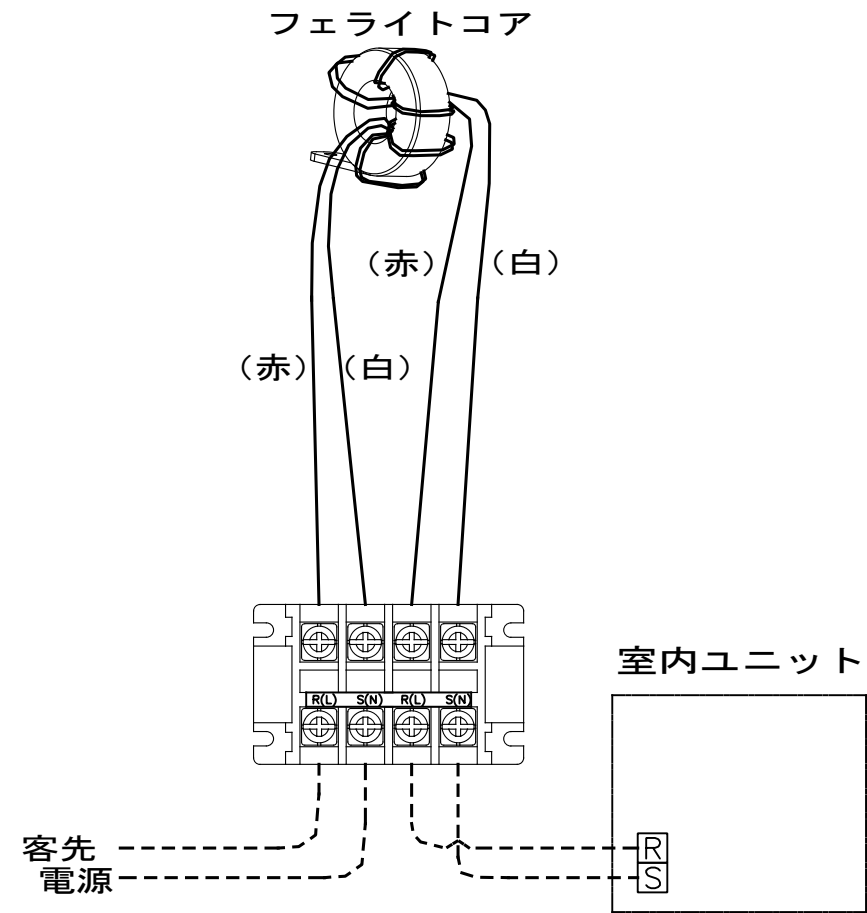

取付寸法

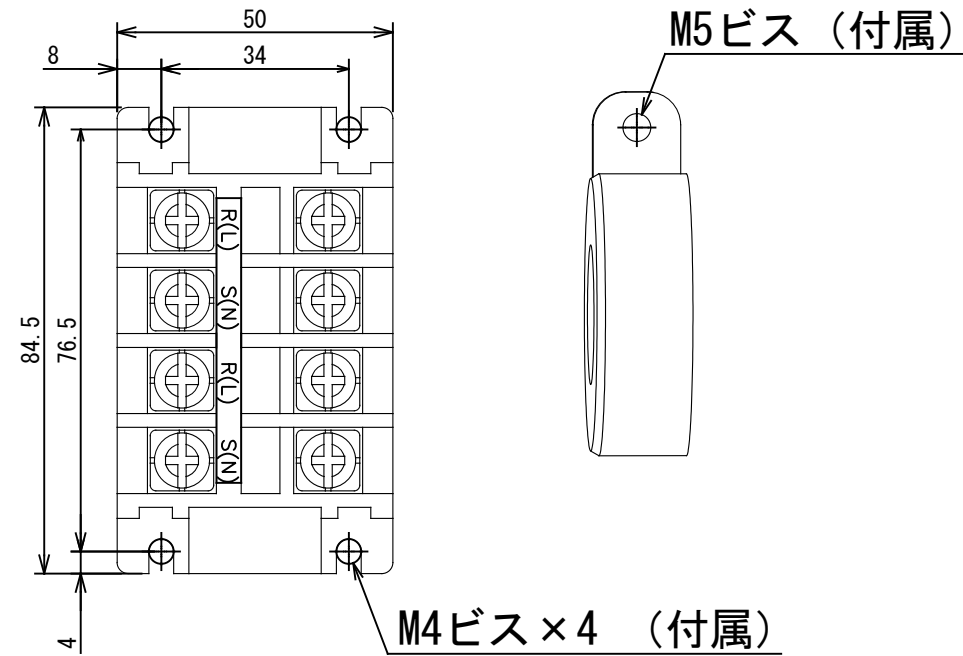

単位：mm

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	1	度	1	**
RBP-KBNF1					納入先	ノイズフィルタキット				
					客先	左記				
		日付			東芝キヤリア株式会社		図面番号	40CTA402-1	頁	改版
								1 / 1	E	