

東芝換気扇応用部材取付説明書

VFB-20S 買替用アタッチメント

形名 **PT-20A**

- このたびは「VFB-20S 買替用アタッチメント」をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの「VFB-20S 買替用アタッチメント」を安全に正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- 本製品は東芝換気扇（浴室用）VFB-20S を VFB-15S に買替える場合に使用する応用部材です。
- 買替により風量が少なくなりますので、浴室の乾燥時間が長くなることがあります。
- 換気扇本体を取り付けるときは、換気扇付属の取付説明書に従って工事をしてください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- 商品および取付説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

表 示	表示の意味
⚠ 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。
⚠ 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。


- * １：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * ２：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * ３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

⚠ 警告	
! 交流 100V を使う	電源は交流 100V を使う 交流 100V 以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。
⚡ アースを接続する	アースは確実に取り付ける 故障や漏電したとき、火災・感電の原因になります。アースの取り付けは、販売店や電気工事店を通じ、電気工事士へ依頼してください。

表 示	図記号の意味
● 指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

⚠ 注意	
! 取付注意	電気工事は必ず電気工事店に依頼する 電気設備技術基準や内線規程に従って 安全・確実に行う 火災の原因になります。
! 手袋着用	取り付けのときは、手袋を着用する 手袋を着用しないと、けがの原因になります。
! 確実に取り付ける	強度のある場所に確実に取り付ける 落下による、けがの原因になります。

外形図

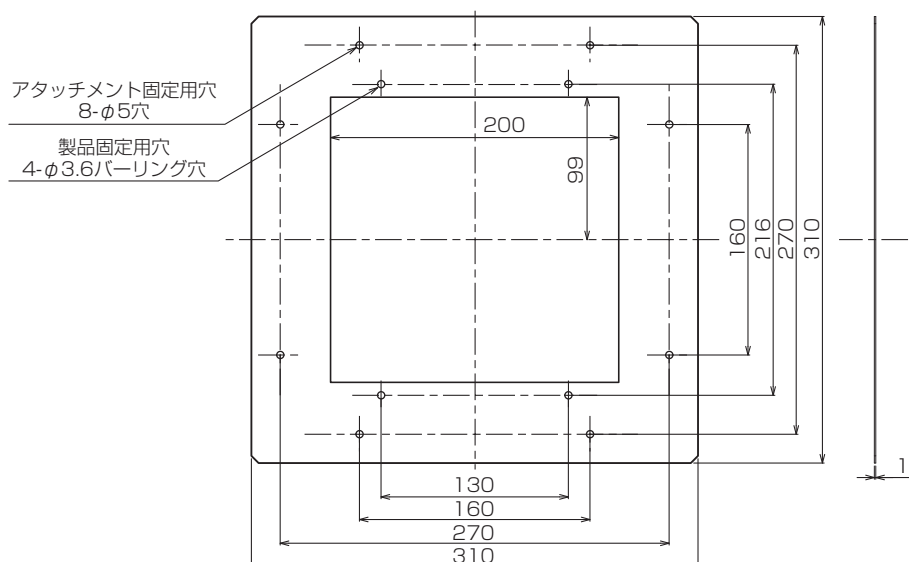

付属品

- アタッチメント固定用木ねじ
8 本（頭部白色）
ステンレス φ 4 × 25L



- 製品固定用ねじ
4 本（頭部黒色）
ステンレス φ 4 × 40L



お願い

- 取付位置・取付条件については、換気扇本体の取付説明書をご参照ください。

取付方法

- 取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

1 既設製品の取りはずし

既設の換気扇 VFB-20S を木枠から取りはずしてください。

⚠ 注意



指示に従う

製品の取り付け・電気工事は買替製品に同梱の取付説明書を必ず参照する


2 本体を取り付けます

- ① 換気扇 VFB-20S が取り付けいていた木枠にアタッチメント固定用の木ねじが取り付けよう、下穴を開けます。
- ② 買替用アタッチメントを、頭部の白い木ねじ（付属品 8 本）で木枠にしっかり取り付けます。

お願い

- ・電源コードをはさまないように室外に出してください。

- ③ 換気扇本体をアタッチメントに差しこみ、頭部の黒い製品固定用ねじ（付属品 4 本）で固定します。

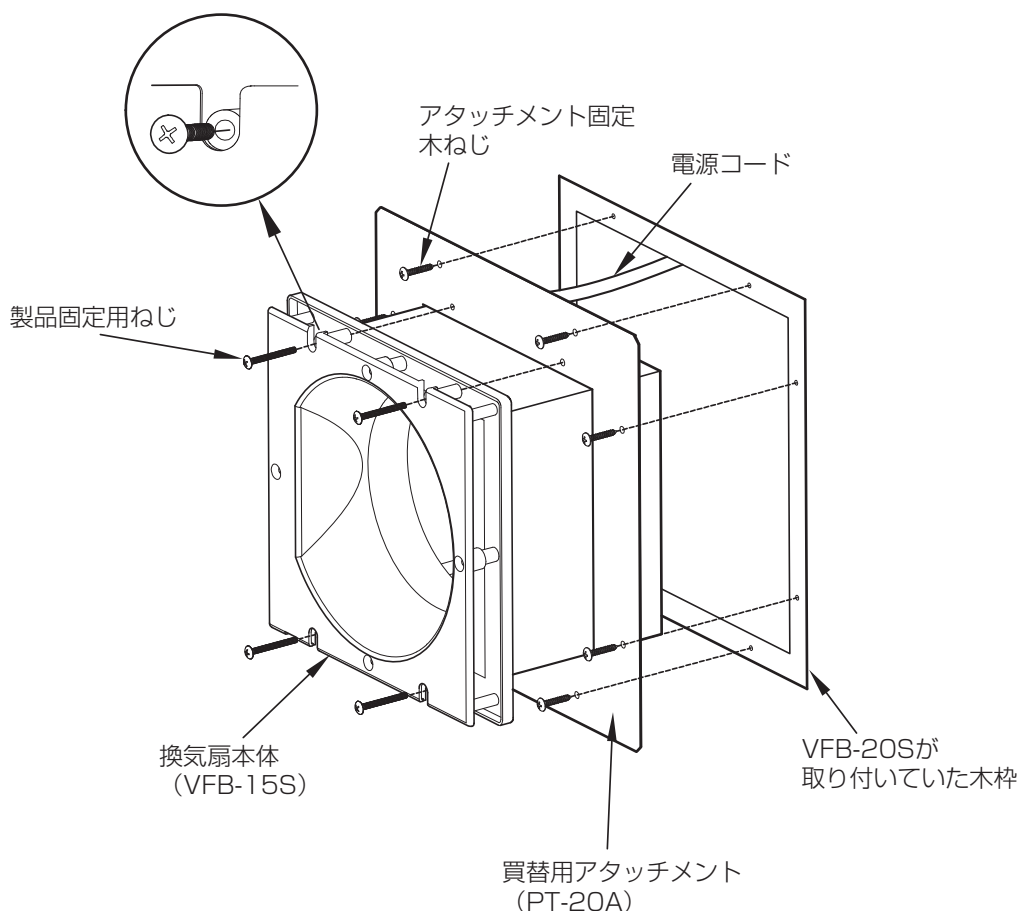

日本キャリア株式会社

〒416-8521 静岡県富士市蓼原 336 番地



0120-1048-00

ET9X470501-①