

TOSHIBA



DB22541101-3

東芝パッケージエアコン

## 抗菌ガラス 取付説明書 形名 TCB-AG1

このたびは東芝パッケージエアコン用「抗菌ガラス」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。  
取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい取付けを行ってください。  
この取付説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管してください。

日本国内専用品  
Use only in Japan



警告

自分で分解・改造・修理をしない  
火災・感電・けが・水漏れの原因になります。



分解禁止



注意

抗菌ガラスの交換時、不安定な台に乗らない  
転倒などけがの原因になることがあります。



禁止

点検口（側板）を開ける前に電源ブレーカーを切る  
切らないと高電圧に感電し、死傷の原因になります。



強制

取付作業のときは手袋（※）を着用する  
着用しないと部品などにより、けがをする原因になります。 ※：軍手など厚手の手袋



手袋着用

安全上のご注意については、室内ユニットの据付説明書または取扱説明書をご覧ください。

お願い 抗菌ガラスの交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 1. 適用機種

ビルトインタイプ    ダクトタイプ（6HP以下）    ダクトタイプ（8HP, 10HP）    外気処理エアコン  
別売ドレンアップキット（加湿付全熱交換ユニット・直膨コイル付全熱交換ユニット用）

## 2. 構成部品（次の部品が入っています）


品 名	抗菌ガラス	取付説明書
形 状		
数 量	1	1

## 3. 取付方法

ビルトインタイプ、ダクトタイプ(6HP以下)、外気処理エアコン加湿器無タイプ(5HP)の場合

### 1) 点検口の取りはずし（図1）


点検口を固定しているねじ（2本）を取りはずします。  
引っ掛け部をはずし、点検口を取りはずします。

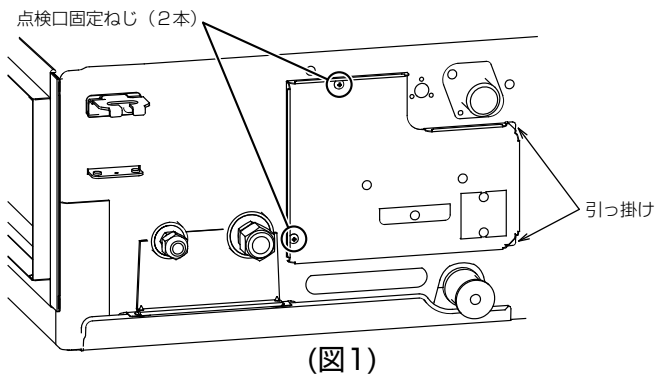

（図1）

### 2) 抗菌ガラスの取付け（図2）

クランプ部裏側のシールを剥がし、図の位置に貼り付けます。  
（このとき、抗菌ガラスがドレンパン底面に接していることを確認してください。）

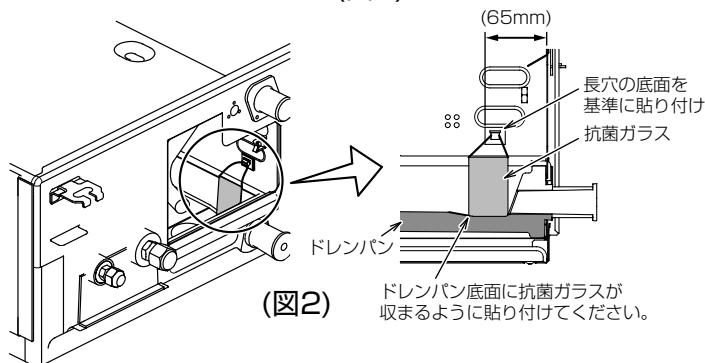


（図2）

ドレンパン底面に抗菌ガラスが収まるように貼り付けてください。

ダクトタイプ（8HP,10HP）、外気処理エアコン加湿器無タイプ(8HP,10HP)の場合

### 1) 側板の取りはずし（図3）


側板を固定しているねじ（7本）を取りはずし側板を取りはずします。

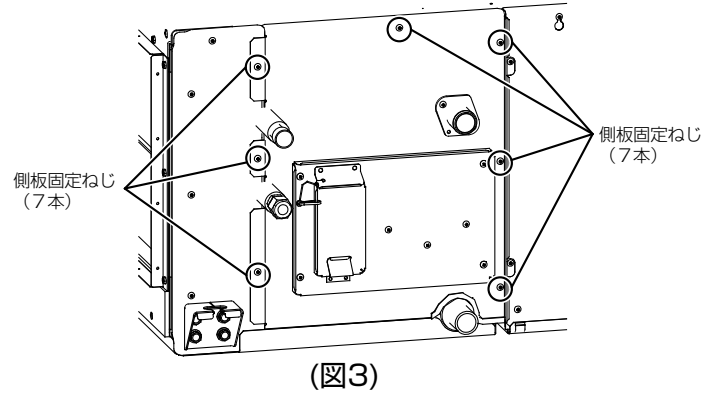

（図3）

### 2) 抗菌ガラスの取付け（図4）

クランプ部裏側のシールを剥がし、図の位置に貼り付けます。  
（このとき、抗菌ガラスがドレンパン底面に接していることを確認してください。）

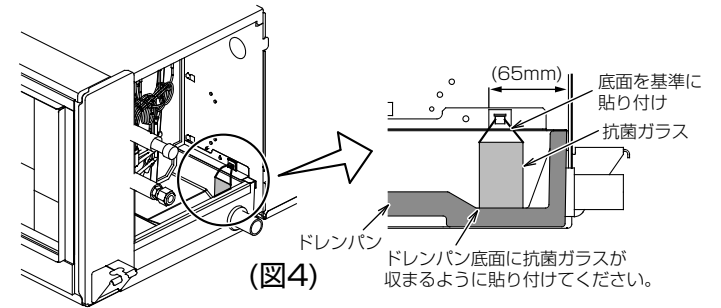


（図4）

ドレンパン底面に抗菌ガラスが収まるように貼り付けてください。

外気処理エアコン加湿器有タイプ(5HP,8HP,10HP)の場合

### 1) 点検口カバーの取りはずし（図5）


つまみねじ（2本）を回し、点検口カバーをはずします。

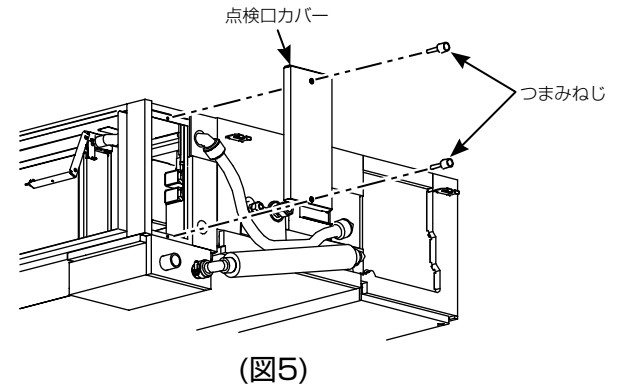

（図5）

### 2) 抗菌ガラスの取付け（図6）

クランプ部裏側のシールを剥がし、図の位置に貼り付けます。  
（このとき、抗菌ガラスがドレンボックス底面に接していることを確認してください。）

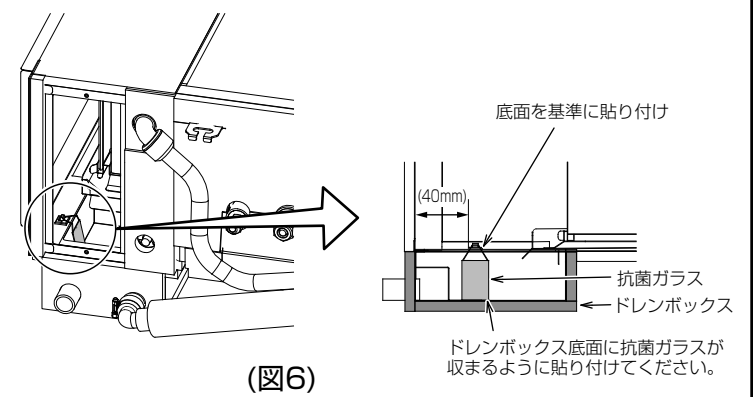


（図6）

ドレンボックス底面に抗菌ガラスが収まるように貼り付けてください。


### 3. 取付方法（つづき）

#### 別売ドレンアップキット(加湿付全熱交換ユニット・直膨コイル付全熱交換ユニット用)の場合

- 1) 上ケースの取りはずし（図7）  
図7に示すねじ(4本)をはずし、ドレンアップキットから上ケースを取りはずします。

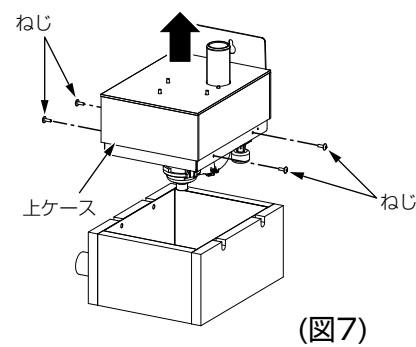

- 2) 抗菌ガラスの取付け（図8）  
クランプ裏側のシールを剥がし、図の位置に貼り付けます。

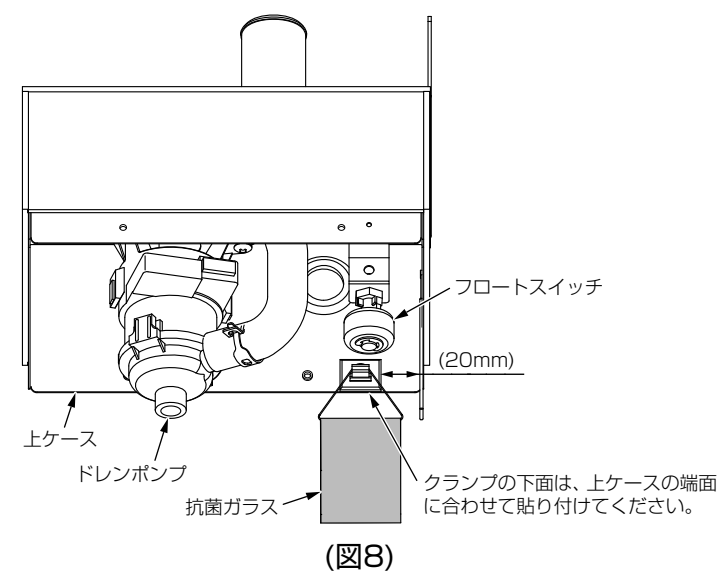

#### お願い

交換時期をチェックしていただくために下表に交換日と次回交換日の目安をご記入ください。

今回抗菌ガラス設置日	次回交換予定日
年      月      日	年      月      日

注) 抗菌ガラスは、砂・埃・粉の堆積によるドレンポンプ詰りなど、すべてのドレンスライムの発生を防止することはできません。  
抗菌ガラスは消耗品です。交換の目安は、一般的な冷房運転下において約10,000時間です。  
(冷房運転を毎日10時間・5カ月間使用した場合、年間では1,500時間となります。気化式加湿器（別売部品）をご使用の場合は、暖房運転時間も加味してください。)