

室外機用
風向ガイド取付説明書

形名
TCB-G1402FS

このたびは東芝パッケージエアコン室外機用風向ガイドをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。
取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いします。

安全上のご注意

- 取付の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けしてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認してください。
またこの説明書はエアコン本体の取扱説明書、据付説明書と同様にお客様で保管頂くように依頼してください。

⚠ 警 告	取付は、販売店または専門業者に依頼のこと ご自分で取付工事をされ、不備があると、強風で風向ガイドが吹き飛ばされたり、けがの原因になります。
⚠ 注 意	取付工事は、この説明書に従って確実に行うこと 取付加工ミス及び取付ミス等により冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。

取付上のご注意

⚠ 注 意	風向ガイド取り付けの際に、室外機吹出口のエンボス以外の箇所での取り付け、穴あけ、あるいは指定以外のねじは使用しないでください。熱交換器の損傷、電気部品、電子部品の故障の原因になります。
	風向ガイドは季節風等に考慮して取り付けてください。
	取付作業は熱交換器のフィン、パイプを傷つけないよう注意すること。パイプを傷つけると冷媒ガス漏れの原因になります。
	取付時に発生した切粉は取り除くこと。また、取付箇所は防錆処理を行うこと。取付時の切粉、取付箇所は錆の原因になります。 取付部は防錆の為にタッチアップ又はコーキングを行ってください。





据付上の注意 ●風向ガイド開口部より強風や季節風が吹き込むような取付はさけてください。機器の運転にも悪影響をきたします。

1. 仕様

形 名	TCB-G1402FS
外 形 寸 法	W650 × H677 × D155
材 質	ステンレス製

2. 構成部品

(次の部品が入っています)

No.	部 品 名	形 状	個 数
①	風向ガイド		1
②	ドリルねじ	 (φ4×13L)	10
③	ナイロンワッシャー	 (φ10×0.8 t)	10
④	取付説明書	 (本 紙)	1


3. 取付方法

お願い


- 電動ドライバーを使用してドリルねじを締め付ける際は穴が空いたら、必ず手締めにより 2N・m (20kgf・cm) 以下のトルクで締め付けてください。
そのまま電動ドライバーで締め付けを続けると、ねじ山がつぶれて、ねじ締めできなくなります。
- 据付工事の際、板金の端面で切創しないように保護具を着用のうえ作業してください。

- (1) 吹出し向きを選定ができます。(横吹出しには取り付け出来ません)
(2) 同梱の②ドリルねじに③ナイロンワッシャーを挿入して、室外機吹出口のエンボス 10カ所 (吹出口の上部 5カ所、下部 5カ所) に固定してください。


- 取り付けの際、風向ガイド上部仮掛け穴 (2カ所) のねじを半分まで締め付ければ仮掛けができます。



1 ファン機種の場合

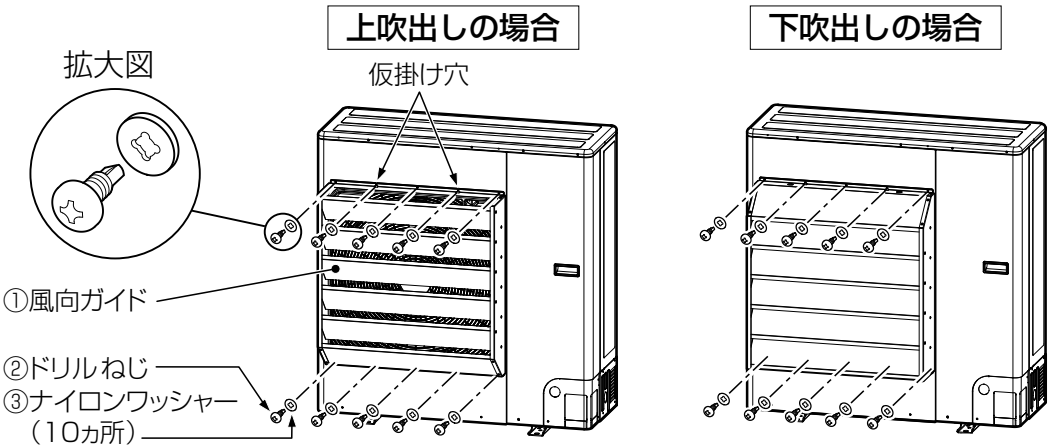

2 ファン機種の場合

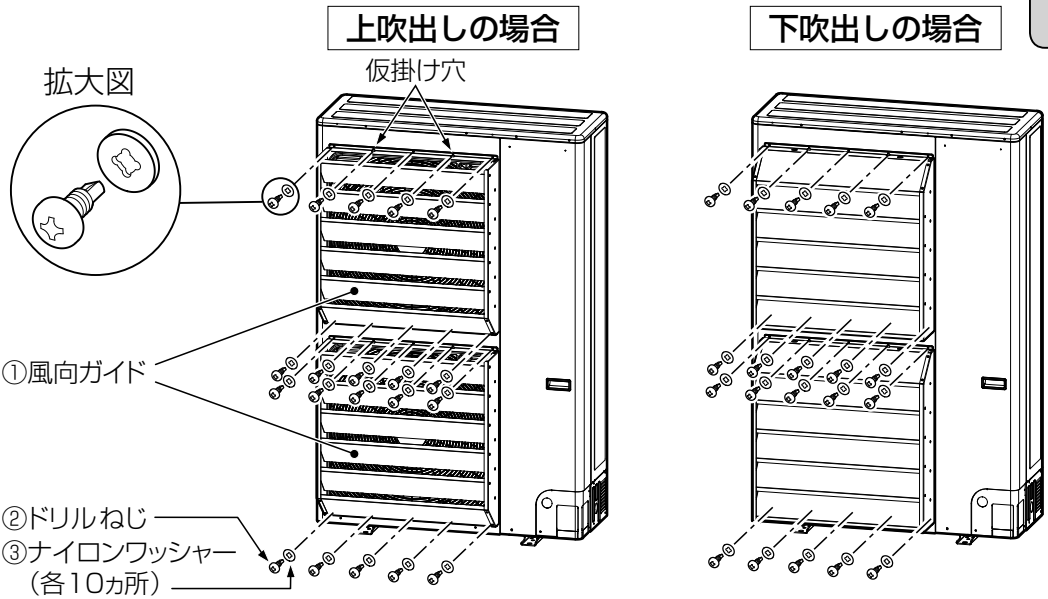

風向ガイドは
2 台お買いあげください

4. 室外機の周囲に必要なスペース

室外機の周囲にスペースが必要です。このスペース以外で使用になりますと保護装置が作動し、運転ができなくなる場合があります。
詳しくは室外機の据付説明書の記載内容に従ってください。

5. 取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常ないことを確認してください。