

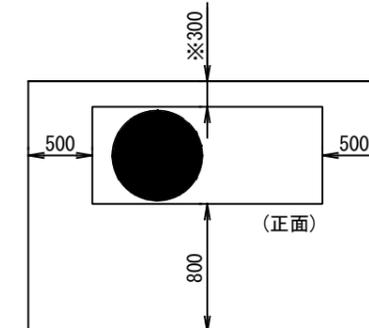


詳細図A

室内側ドレン配管接続口

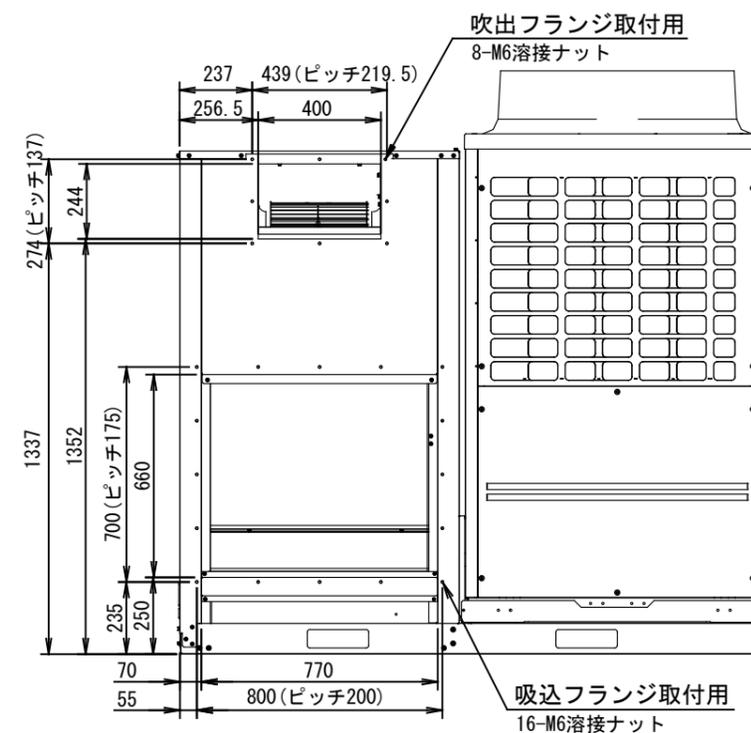

※別売クリーンコンバータ (TCB-HCR2) を取り付ける場合は、室外機背面のサービススペースを500mm以上確保してください。

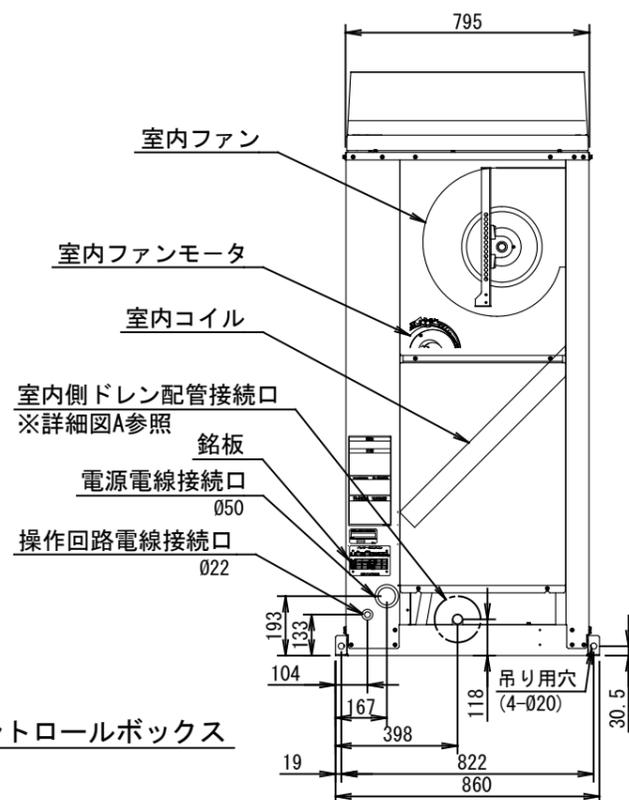

- 注1、室内側ドレン配管はユニット内でトラップを取っていますので、ユニット外ではトラップを取らないでください。
- 2、ユニットの上部には吐出空気用として2.0m以上のスペースを確保してください。
- 3、ユニットの周囲には外気取入れ及びサービス用として下図に示すスペースを確保してください。
- 4、ユニットを囲む障害物の高さは、ユニット下端より0.8m以下にしてください。
- 5、雨水およびドレン水はユニット下面へ排出されます。基礎面には防水処理を施し、排水された水が基礎面上に溜まらないようユニット周辺に排水溝、排水口等を設けてください。
- 6、吸込フランジおよび吹出フランジは別売部品です。別途御注文の上、ダクト接続に御使用ください。

| | | | | |
|-------------------|------|---------------------------------|----|-----|
| 適用機種 | 図面番号 | F50RPC102-1HFS1RB | | |
| RDA-SAP2801EHT | 品名 | 東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記) | 尺度 | 三角法 |
| 東芝キャリア株式会社 | | | | |