



注1、ユニットの周囲には、最小下記サービススペースを確保してください。

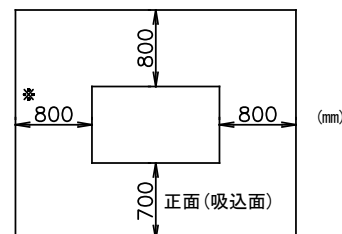


\* 別売加熱コイル(温水・蒸気)組込ユニットの場合、引抜きスペースとして左側面3100mm必要です。

2、フィルタの取出しは、左右どちらでも可能です。(引抜きスペース 0.5m)

3、加湿器取付時は、サブドレン配管を施工してください。

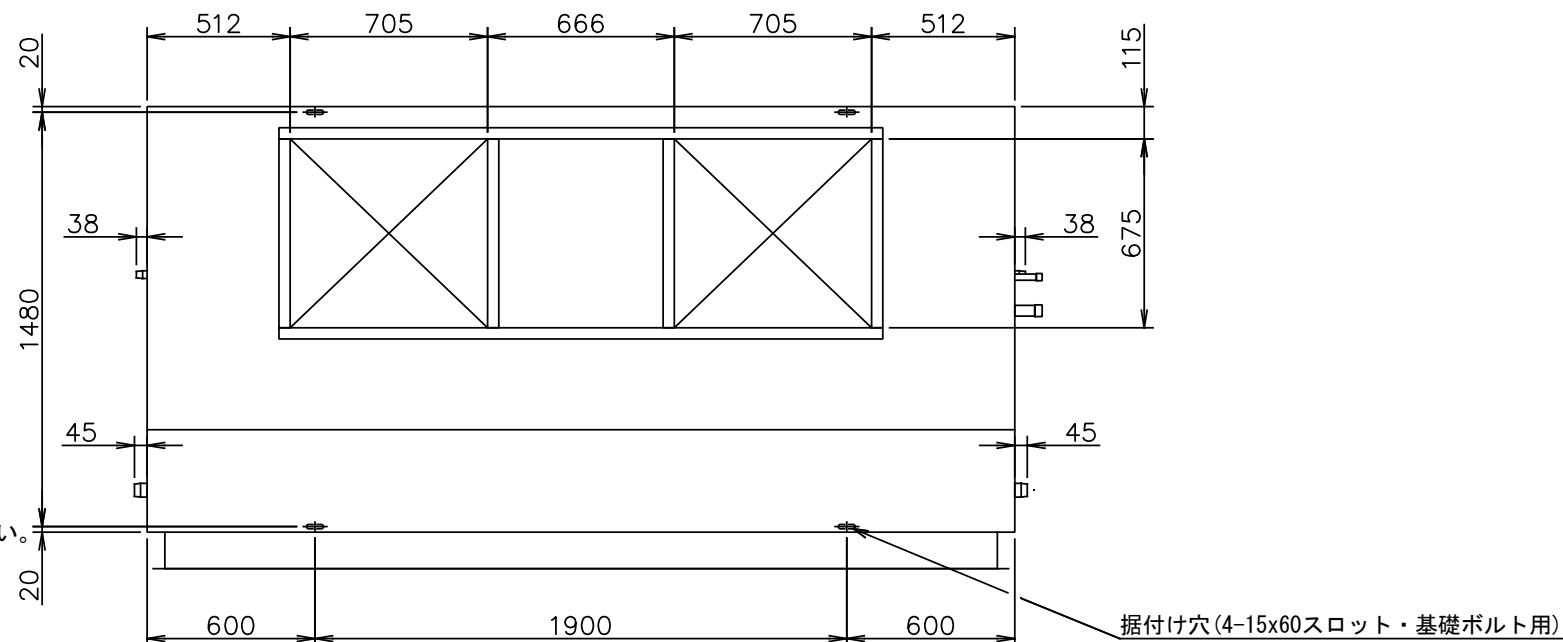

平面図

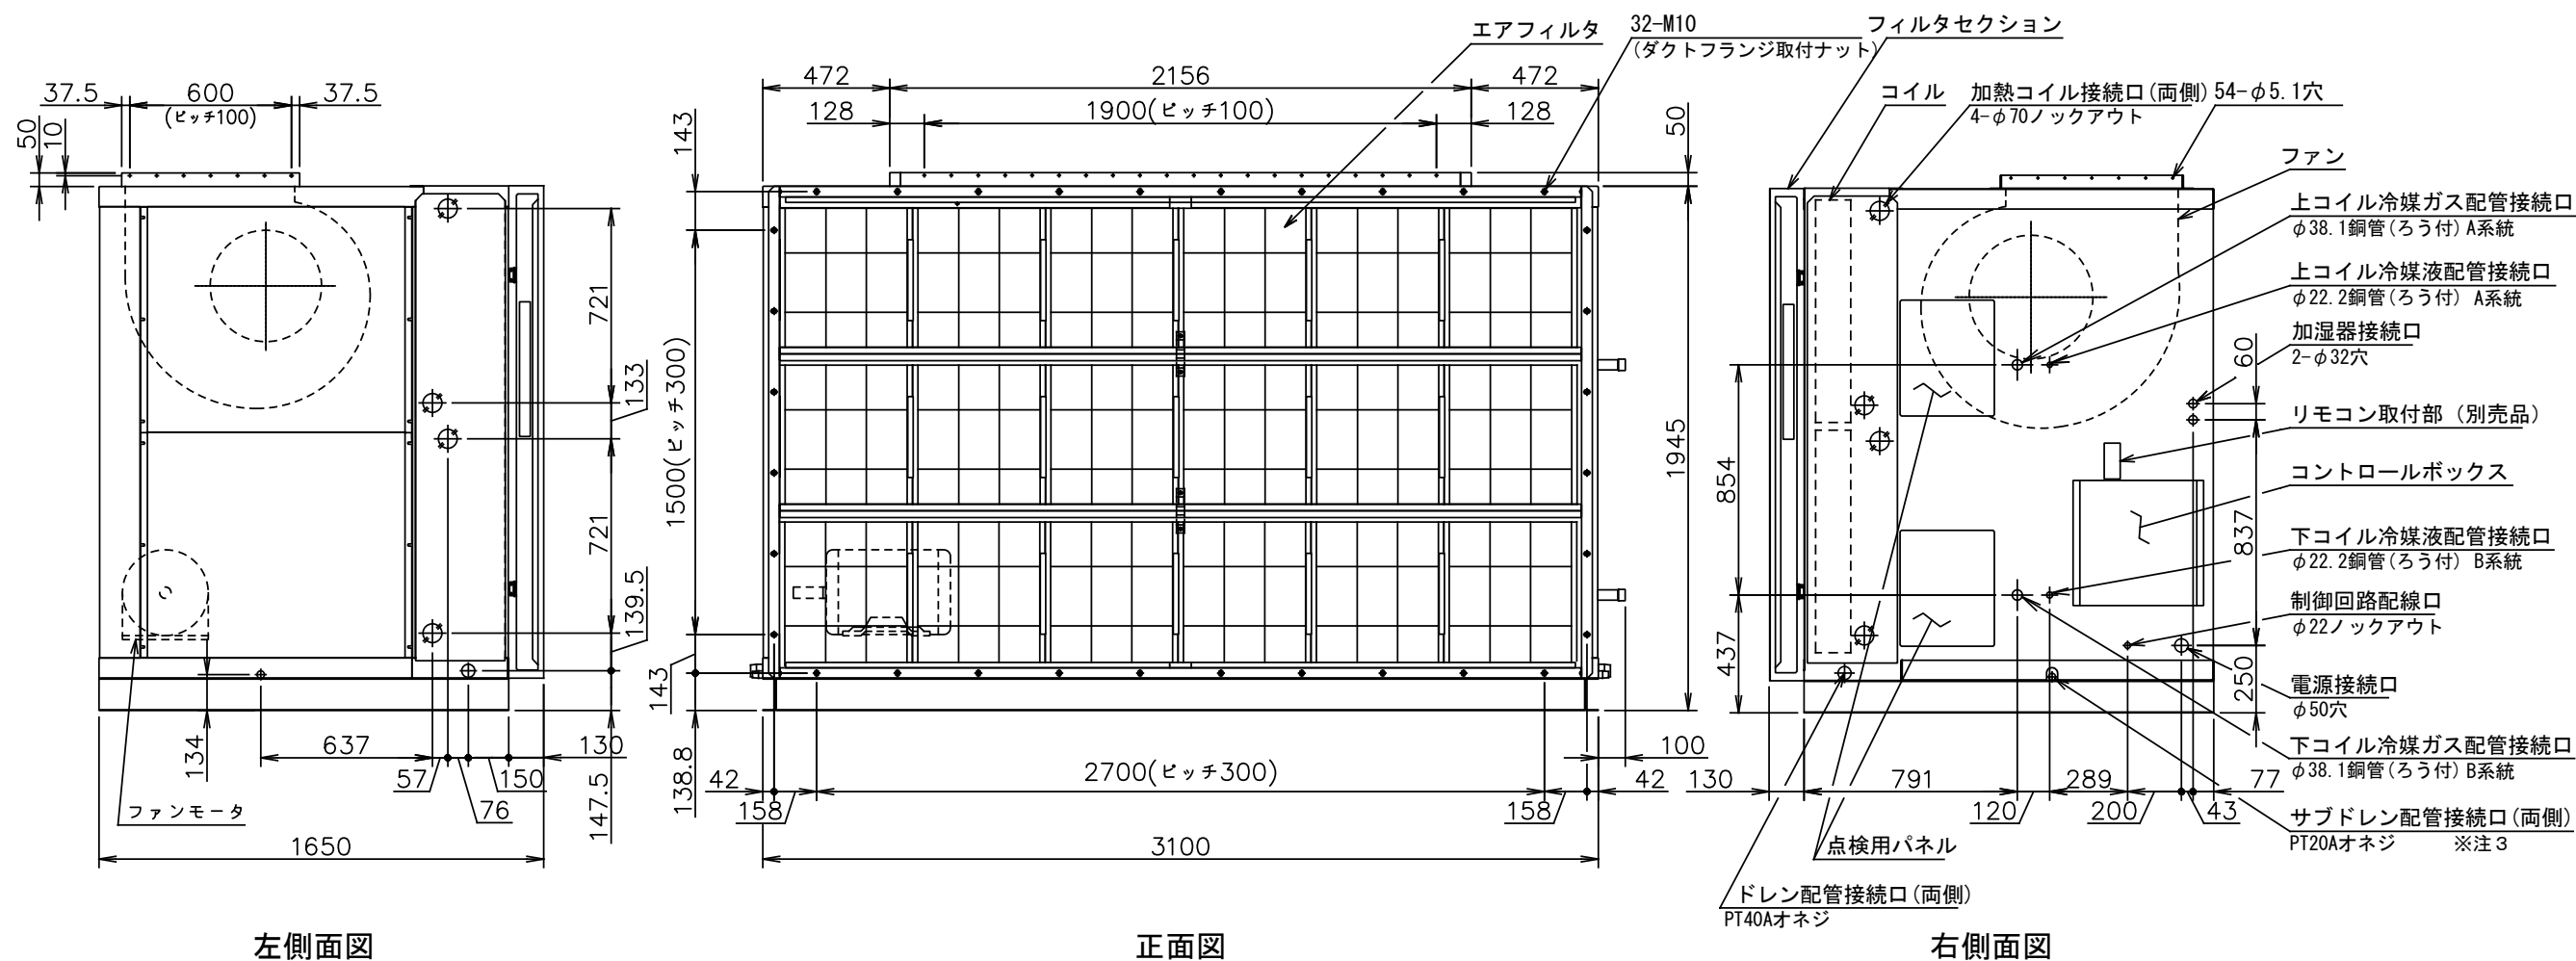

左側面図

正面図

右側面図

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号		品名	パッケージエアコン 外形図	尺度	1
RDA-MAP22405HS					納入先					**
					客先			左記		
		日付			東芝キャリア株式会社		図面番号	40MMA102-4	頁	1 / 1
									改版	B