

TOSHIBA

東芝パッケージエアコン

活性炭脱臭フィルター 取付説明書

形名 TCB-DF42U

日本国内専用品
Use only in Japan

このたびは「活性炭脱臭フィルター」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
取付工事に際してはこの説明書をよく読み、正しい取付けが行われますようお願いいたします。

安全上のご注意

- 取付工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しく取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

警告

「誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があること」を示します。

注意「誤った取扱いをすると人が軽傷^{*1}を負う可能性、または物的損害^{*2}のみが発生する可能性があること」を示します。

図記号	図記号の意味
	強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

※1：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。

※2：物的損害とは、財産・資材の破損にかかわる拡大損害をさします。

警告

フィルターが入っているポリ袋は幼児の手が届くところに置かない
頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ、窒息し、死亡するおそれがあります。

**注意**

吸込グリルはパネル本体に確実に取り付ける
取付けが不完全な場合は、吸込グリルの落下により、けがの原因になります。



- ご使用になるまでフィルターを開封しないでください。（活性炭脱臭フィルターの寿命が短くなります。）
- この取付説明書は室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管しておいてください。
- 活性炭脱臭フィルターを取り付けることにより、初回取付け時のみ風量変更の設定が必要となります。

構成部品

下記の部品がそろっていることを確認してください

No.	品名	個数	交換の目安	No.	品名	個数	No.	品名	個数
①	活性炭脱臭フィルター 	1	約2年 (使用環境により異なります。)	②	ゴムバンド 	2	③	取付説明書 (本書) 	1


仕様

フィルター形名	活性炭脱臭フィルター TCB-DF42U	
適合天井パネル	標準パネル	RBC-U42PG(W)(C)(N)(K)
	オートグリルパネル	RBC-UA42PG(W)(K)

フィルター取付方法


1 吸込口を開ける

吸込口のコーナーを押しながらフックを内側にスライドさせて、吸込口を持ってしずかに開きます。

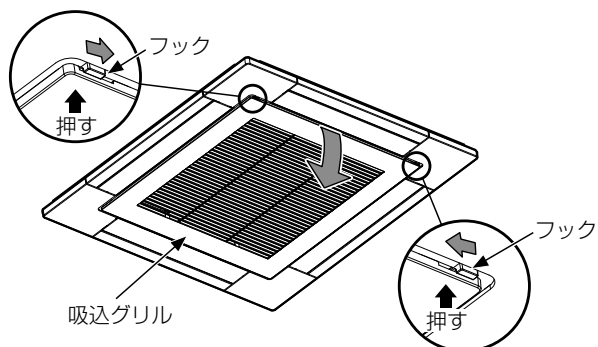


2 エアフィルターを取り出す

エアフィルターの突起部を内側に押して手前に引くと取り出せます。

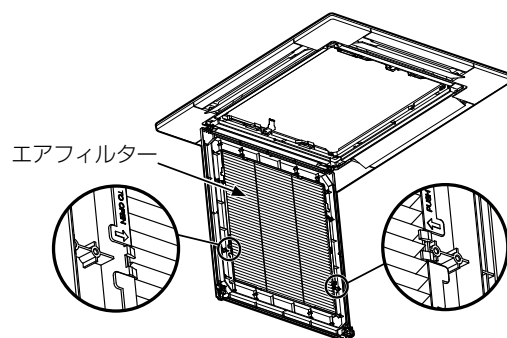


3 活性炭脱臭フィルターを取り付ける

活性炭脱臭フィルターをエアフィルターの枠内に置きます。

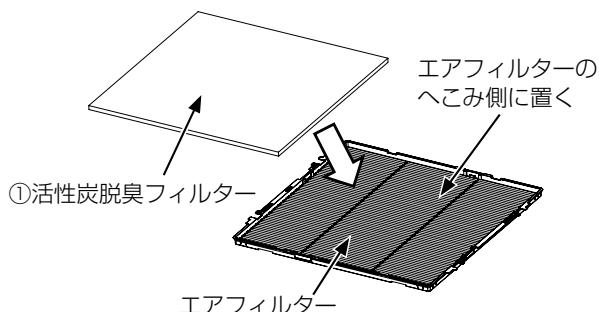


4 ゴムバンドでフィルターを固定する

ゴムバンド2本でエアフィルターに活性炭脱臭フィルターを固定します。

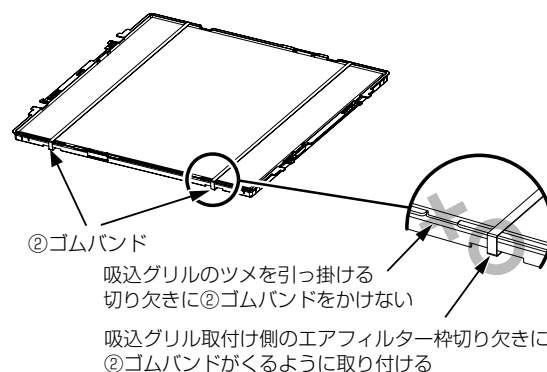


5 エアフィルターを取り付ける

はずした際の逆の手順でエアフィルターを取り付けます。

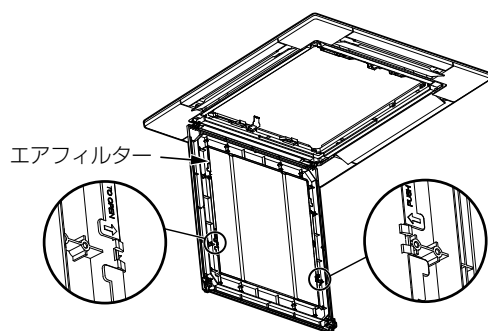

6 吸込口を閉じる

吸込口を閉じ、2つのフックを外側にスライドさせて、確実に固定してください。

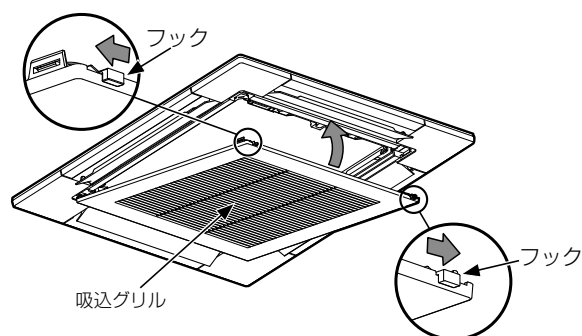

活性炭脱臭フィルターのお手入れ

ホコリを掃除機で吸い取る

- フィルターを水にぬらすと破損するおそれがあります。
- フィルターが縮んだり変形したら、新品との交換をおすすめします。

お願い

- このフィルターは洗って再利用はできません。
- ご使用済みのフィルターは、可燃物として処理してください。

フィルターの交換時期

交換時期は、使いかたや使用場所により異なりますが、約2年に1回が目安です。

設定データの変更

- 活性炭脱臭フィルターを使用するときは、設定データの変更をしてください。
別売ワイヤードリモコンによる方法と室内マイコン基板上のスイッチ切り換えによる方法があります。
- エアコンは必ず運転を停止し、停止中に設定の変更を行います。

別売ワイヤードリモコンによる方法

室内ユニット設定にはリモコンを使用します。設定方法の詳細はリモコンの据付説明書をご覧ください。
下記表に従い、ワイヤードリモコンで設定してください。


簡単機能設定画面「高天井切換」		
●の位置	0	1
別売フィルター種類	標準フィルター (出荷時)	活性炭脱臭フィルター

もしくは

項目コード (DN) 「5D」 設定値		
設定内容	0000	0001
別売フィルター	標準フィルター (出荷時)	活性炭脱臭フィルター

ワイヤレスリモコンのみ使用の場合

室内マイコン基板上のスイッチにより切り換えます。

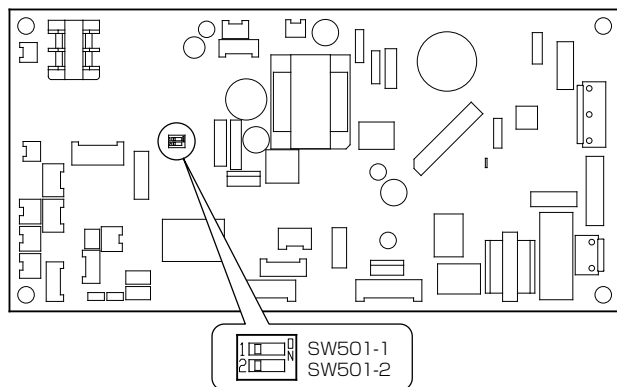

フィルター	標準フィルター (出荷時)	活性炭脱臭フィルター (取付け時)
スイッチ SW501-1	OFF	ON
スイッチ SW501-2	OFF	OFF
「高天井切換」 または (DN) 「5D」 設定データ	0000	0001

出荷時の設定に戻すには

一度切り換えると、標準フィルターの設定値 [0000] に戻すには、スイッチを出荷時の位置に戻したあと、別売ワイヤードリモコンを接続し、簡単機能設定画面「高天井切換」の●の位置を「0」にする、もしくは項目コード (DN) 「5D」の設定値を [0000] にする書換作業が必要となります。

