


R448A

[単位:W]


室内 ユニット	冷凍機	庫内温度					
		-5	0	2	5	10	15
50Hz	90Hz	2,290	2,800	2,890	3,150	3,560	3,980
	30Hz	1,020	1,170	1,320	1,430	1,740	2,000
60Hz	90Hz	2,380	2,800	2,940	3,150	3,630	4,070
	30Hz	960	1,100	1,300	1,330	1,730	2,000

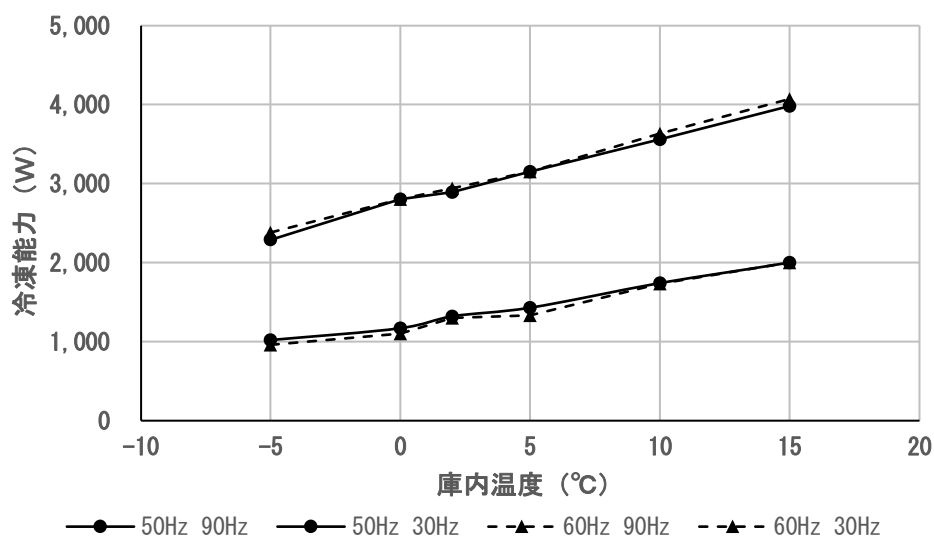

R449A

[単位:W]

室内 ユニット	冷凍機	庫内温度					
		-5	0	2	5	10	15
50Hz	90Hz	2,330	2,800	2,900	3,150	3,500	3,870
	30Hz	950	1,180	1,310	1,450	1,760	2,040
60Hz	90Hz	2,360	2,800	2,890	3,150	3,490	3,860
	30Hz	920	1,170	1,280	1,400	1,720	1,990

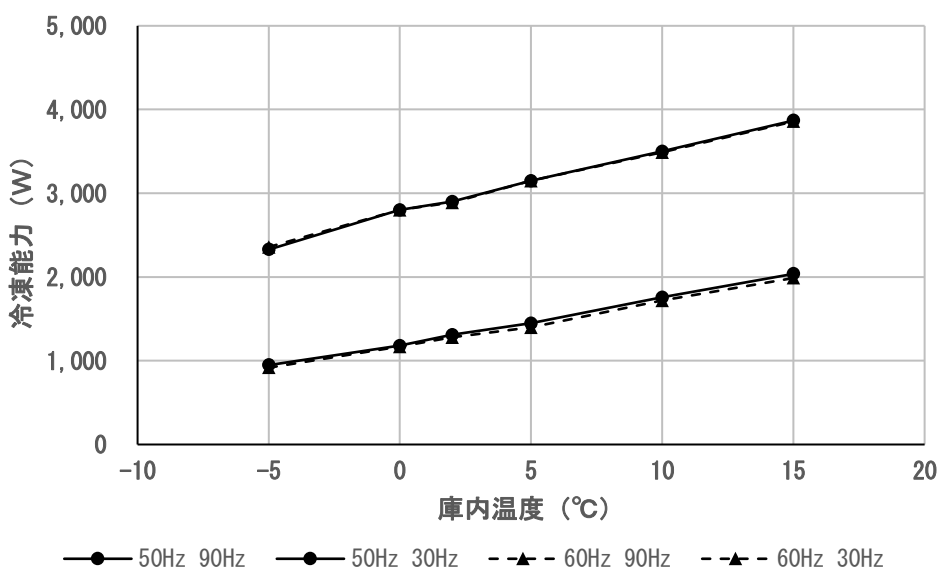

※上記結果は、JRA4029:2020「冷凍・冷蔵ユニット」の試験方法(付属書C)に適合

図番	T62H24B0	
名称	性能特性	
形名	TA-206UHK-SV	日本キャリア株式会社