







AIC-AP1122H × 2/ROB-AP2242HS( 同時ツインシステム )

【冷房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

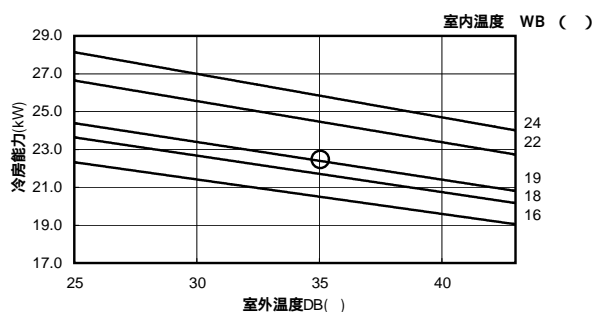


能力変化時の入力変化特性( JIS 標準条件 )

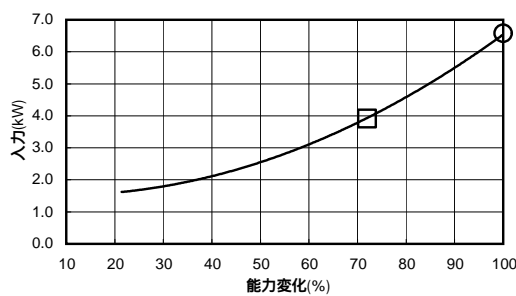
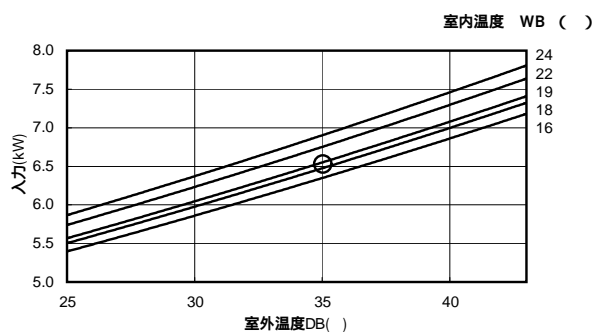
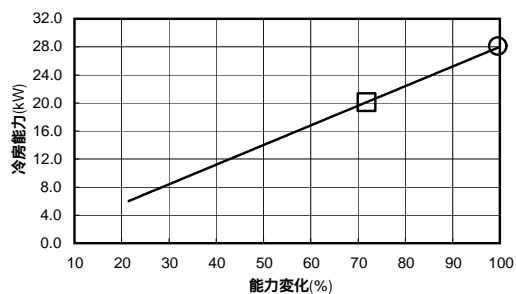


【暖房】

外気温変化時の能力・入力変化特性

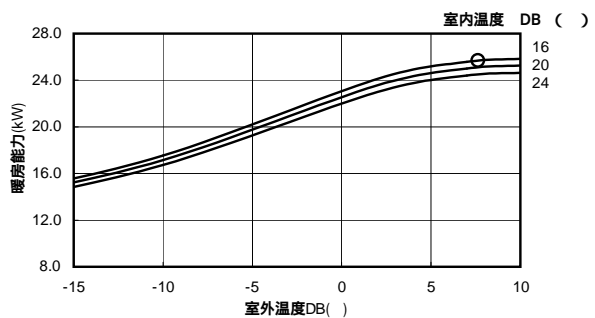

能力変化時の入力変化特性( JIS 標準条件 )

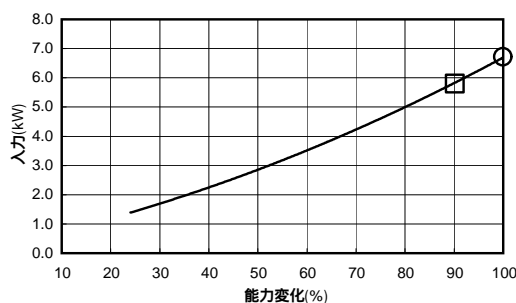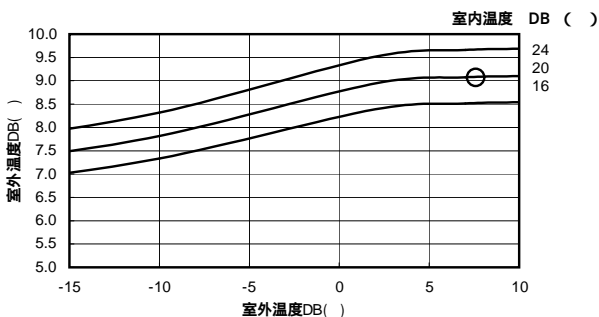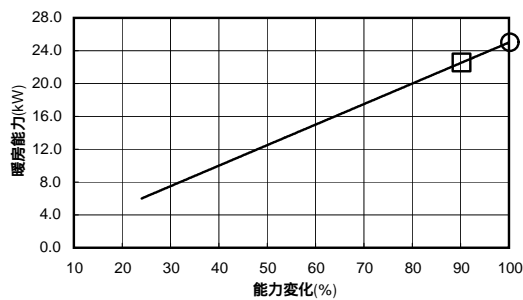

注)・本表の暖房能力特性は着霜時( 除霜運転を含む )の能力低下を含みません。