

## 東芝ルームエアコン用別売部品

### エアカットバルブ取付説明書

形名 **RB-CV11**



T4904550552582

**東芝キヤリア株式会社** 空調統括部

〒416-8521 静岡県富士市夢原336番地

エアカットバルブをお買い上げいただきありがとうございます。本商品はドレンホースによる室内外の空気導通を遮断しながら室内機のドレン水のみを屋外へ排出します。特に気密性の高い住宅や高層マンションにおすすめします。

- ・ エアコンドレンホース内のドレン水逆流によるポコポコ音の防止に役立ちます。
- ・ ドレンホースから侵入しようとする外気（夏の熱風や冬期の冷風）をカットし、省エネ運転に役立ちます。
- ・ 悪臭・臭気の侵入による不快感を防止します。


#### 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので、取り付け工事の前によくお読みのうえ必ず守ってください。


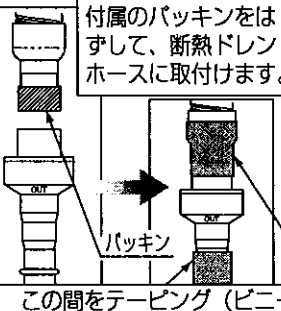
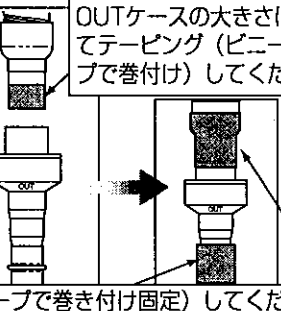
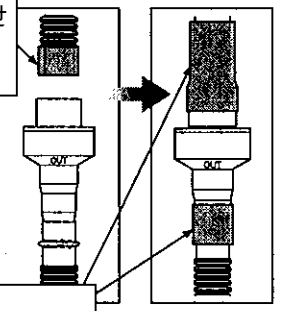


- 取り付け工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼する  
ご自分で取り付け工事を行い、不備があると性能不具合、水漏れや感電・火災の原因になります。
- 取り付け工事は、このエアカットバルブ取付説明書に従い、確実にこなう  
取り付け工事に不備があるとユニットの落下、性能不具合、感電、火災、けがの原因となります。

部品表（次の部品が同梱されています） ※安全上の注意は、エアコン本体の据付説明書にも記載されていますので必ず守ってください。

No	部品名	形状	個数	接続可能な口径
1	エアカットバルブ	 [INケースとOUTケースはねじ込みとなっています]	1	断熱ドレンホース 接続口径φ16、φ20 延長ドレンホース 接続口径φ16、φ18

取付接続方法…据付状況に応じて下記作業をしてください。（ドレンホース最下面と地面は、必ず5cm以上あけてください。）

末端接続の場合	中間接続の場合		
延長ドレンホースφ16、18の場合	断熱ドレンホースφ16の場合	断熱ドレンホースφ20の場合	延長ドレンホースφ16、18の場合
OUTケースの大きさに合わせてテーピング（ビニールテープで巻付け）してください。 	付属のパッキンをはずして、断熱ドレンホースに取付けます。 	OUTケースの大きさに合わせてテーピング（ビニールテープで巻付け）してください。 	
この間をテーピング（ビニールテープで巻付け固定）してください。			

#### 施工上のご注意

- ゴミや泥などで弁が詰まったときに容易に清掃できるように、作業しやすい位置に取り付けてください。
- 本品は樹脂製です。火のそば、又は衝撃を受ける場所での使用・保管はできません。
- 取り付ける場合は、必ず垂直に取り付けてください。傾けた状態、又は横付けはしないでください。
- ドレンホースの最下面は、地面より5cm以上確保してください。
- 室内機からのドレンホースをエアカットバルブのIN側に挿入してください。
- ドレンホースの中間に取り付けのときはエアカットバルブのOUT側へもドレンホースを接続してください。
- ドレンホースの接続には接着剤を使用しないでください。（ビニールテープ等をご利用ください。）
- テーピングの時、IN側の空気口はふさがらないでください。（右図参照）

#### 使用上のご注意

- 空気調和機ドレン以外には使用しないでください。又、本品に固体・粘性の高い液体を流さないでください。
- 本品に付着物が発見されたときには、すみやかに清掃し付着物を取り除いてください。

#### お手入れ上のご注意

- 冷房運転中は、室内機フィンより剥がれ落ちた泥状物質がエアカットバルブの弁に溜まり目詰まりを起こす危険性があります。夏期冷房除湿運転前には必ず点検してください。（IN側接続テープを取り外し、IN側ケースとOUT側ケースを外し、IN側ケース内の弁につまっている不純物を洗い流してください）
- 清掃時、弁には触れないでください。

