


機種 RUA-TBP1352S(H)NV
電源 三相 400V-50Hz/440V-60Hz
運転条件 JIS 標準条件
測定場所 屋外 ベタ基礎
測定位置 距離1m、マイク高さ1.5m

RUA-TBP1352S(H)NV SOUND LEVEL スイッチボックス側


◆.....◆ 50 Hz 66.4 dB(A)
●.....● 60 Hz 67.3 dB(A)

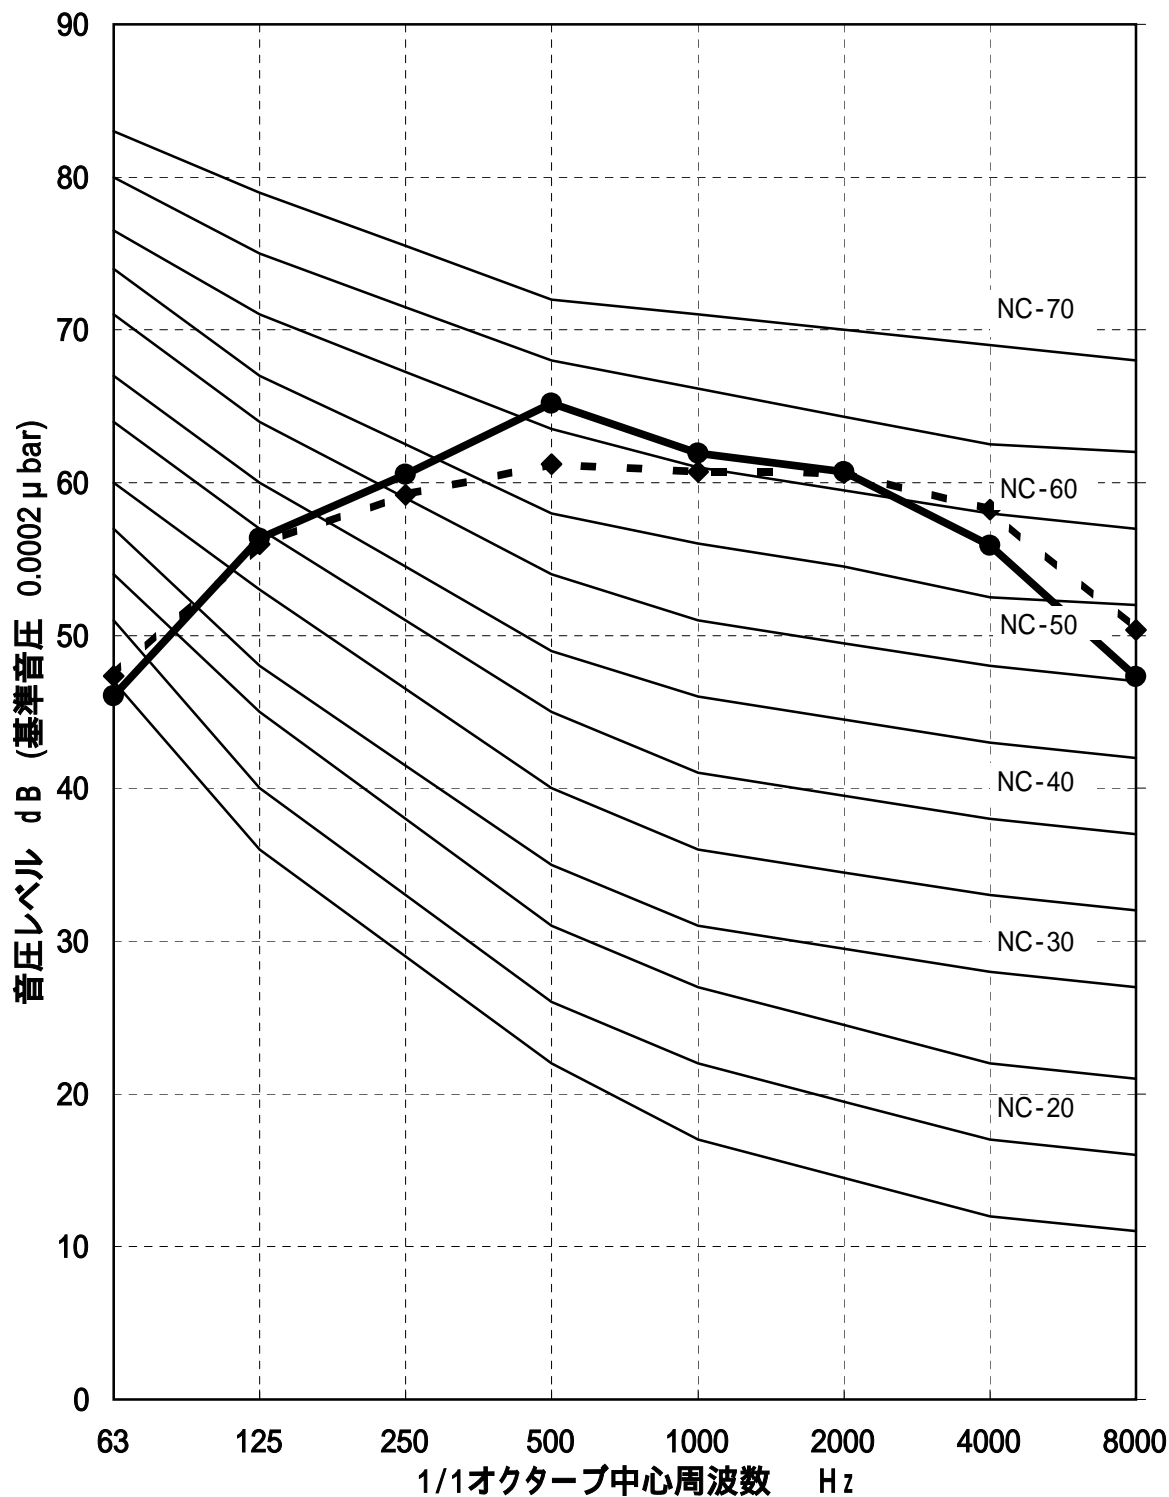

機種 RUA-TBP1352S(H)NV
電源 三相 400V-50Hz/440V-60Hz
運転条件 JIS 標準条件
測定場所 屋外 ベタ基礎
測定位置 距離1m、マイク高さ1.5m

RUA-TBP1352S(H)NV SOUND LEVEL 空気熱交換器側

◆.....◆ 50 Hz 69.0 dB(A)
●.....● 60 Hz 70.0 dB(A)

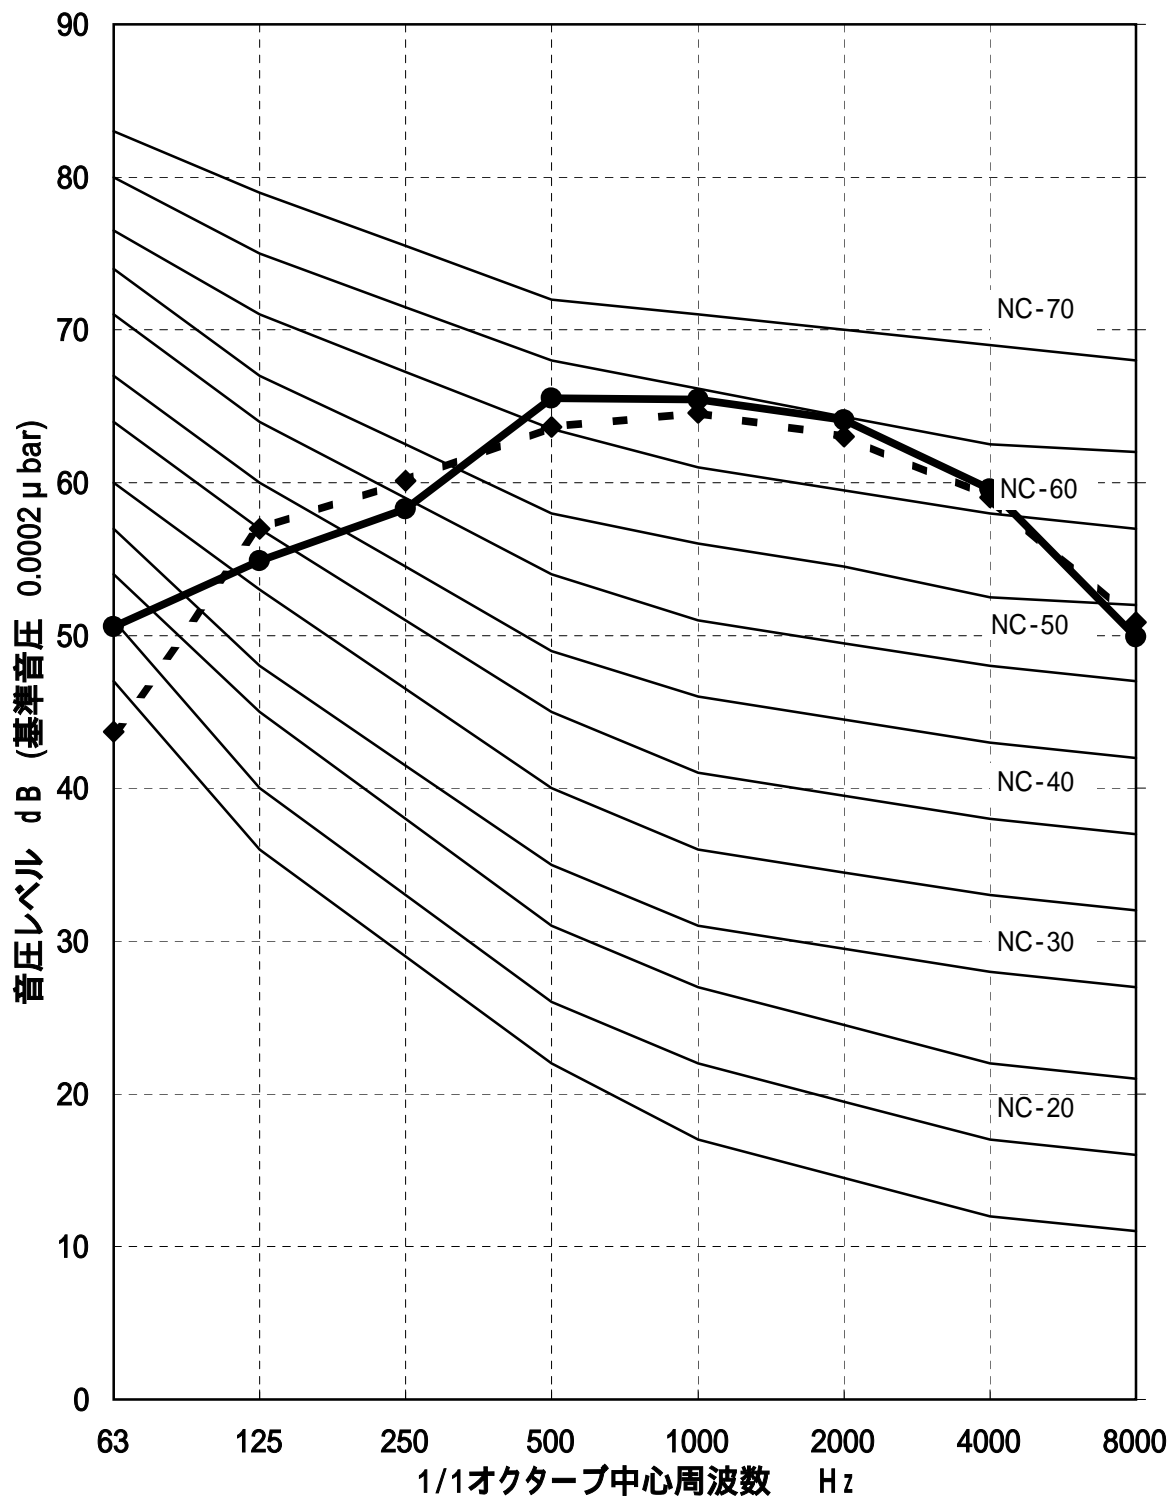

機種 RUA-TBP1352S(H)NV
電源 三相 400V-50Hz/440V-60Hz
運転条件 JIS 標準条件
測定場所 屋外 ベタ基礎
測定位置 距離1m、マイク高さ1.5m

RUA-TBP1352S(H)NV SOUND LEVEL 水配管側

◆.....◆ 50 Hz 67.1 dB(A)
●.....● 60 Hz 68.1 dB(A)

