



電気配線図

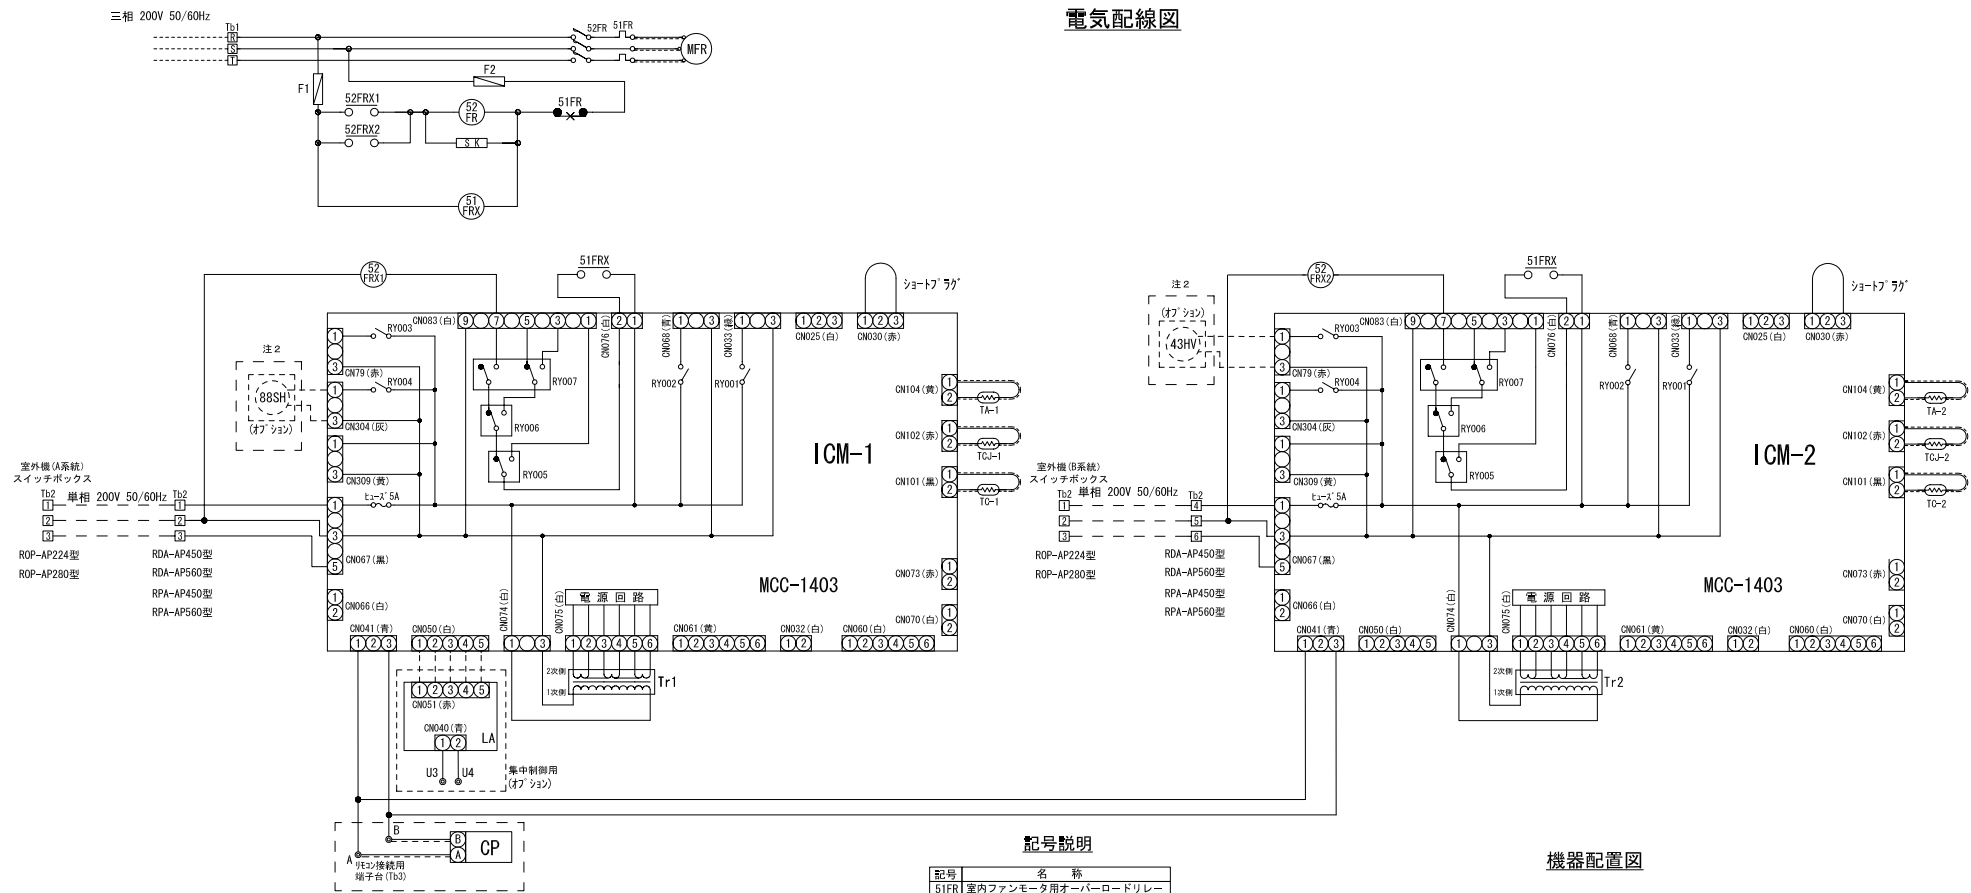


記号説明

記号	名称
S1FR	室内ファンモータ用オーバーロードリレー
S1FRX	補助リレー
S2FR	室内ファンモータ用電磁接触器
S2FRX	補助リレー
CN	コネクタ
CP	リモコン
F	ヒューズ(定格250V 5A)
ICM	室内機制御基板
MFR	室内ファンモータ
RY	制御用リレー(室内機制御基板内)
SK	サーミアフソバ
TA	室内機吸込空気温度センサ
TC	熱交センサ(室内機コイルガス側)
TGJ	熱交センサ(室内機コイル液側)
Tb	ターミナルブロック
Tr	トランス
◎	端子
□	コネクタ(制御基板内)
—	盤内結線
—	盤外結線
----	現場結線
43HV	加湿器制御リレー
88SH	電気ヒータ用電磁接触器
LA	TCC LINK アダプタ
Tb4	TCC LINK 用ターミナルブロック

機器配置図

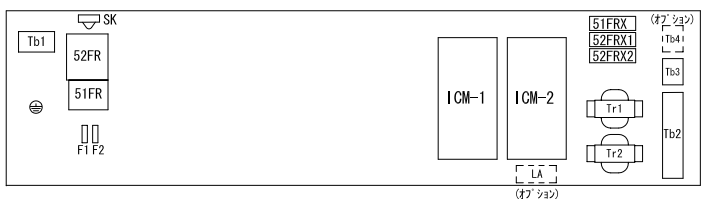

注1、コントロールパネルは、***HP仕様(工場向け)の際には付属出荷となりますので、現地に油、粉塵、水の浸入が無い場所へ設置してください。



注2、43HV,88SHのオプションに関しては、***HP仕様(工場向け)の際には取付しません。

適用機種	RDA-AP5603HD	作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン 電気配線図	尺度	1		
RDA-AP4503H	RDA-AP4503HP				納入先	左記	図面番号	1 / 1	改版		
RDA-AP5603H	RDA-AP5603HP				客先						
RPA-AP4504H-A/B	RPA-AP4504HP-A/B	日付			<h1>東芝キャリア株式会社</h1>						
RPA-AP5604H-A/B	RPA-AP5604HP-A/B										
							T40PVB202-2	頁	1 / 1	改版	A