


記号説明

記号	名 称	記号	名 称
1Y	補助リレー	F	ヒューズ(定格 250V 5A)
2	遅延タイム<0.8秒>	H	高圧圧力ゲージ
20SU	アンローダコイル	L	低圧圧力ゲージ
23L	サーモスタット(現地手配)	MC	圧縮機モータ
49C	圧縮機モータ過熱保護サーモスタット	MF	送風機モータ
51C	圧縮機用オーバロードリレー	RS	ロータリースイッチ
51F	送風機用オーバロードリレー	OL	警報表示ランプ
51PC	冷却水ポンプ用オーバロードリレー(現地手配)	SS	セレクトスイッチ
52C	圧縮機用電磁接触器	Tb	ターミナルブロック
52F	送風機用電磁接触器	WL	電源表示ランプ
63H	高圧スイッチ	⊙	ターミナル
63L	低圧スイッチ	—	盤内配線
88PC	冷却水ポンプ用電磁接触器(現地手配)	==	盤外配線
CH	クランクケースヒータ	- - -	現場配線

スイッチボックス、コントロールパネル機器配置図

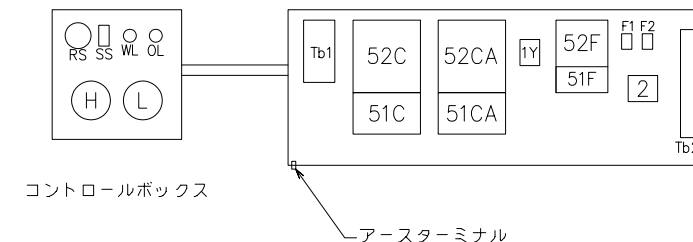

コントロールボックス

アースターミナル

- 注 1、現場工事にて端子番号#7、#8間に、冷却水ポンプモータ 用電磁接触器(現地手配)のα接点、又は冷却水フロースイッチ(断水リレー)(現地手配)を接続してください。
- 2、冷却水ポンプ(現地手配)をユニットと連動させる時は、端子番号#7、#13間に冷却水ポンプモータ用電磁接触器(現地手配)を接続してください。
- 3、サーモスタットは、現地手配です。接続に関しては端子番号#8、#9間、及び#8、#10間にサーモスタットを接続してください。

適用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	尺	1
RDW-P8003				納入先	水冷パッケージエアコン 電気配線図	度	**
RDW-P10003				客先	左記		
RDW-P12503	日付				図面番号	頁	改版
					T50RLA202-1	1 / 1	D

東芝キャリア株式会社