



注 1、ユニットの周囲には、最小下記サービススペースを確保してください。

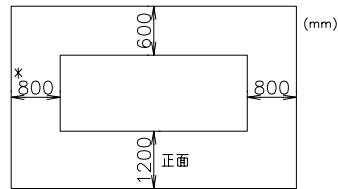

＊別売加熱コイル（温水、蒸気）組込の場合、  
左側面に引抜きスペースとして1800mmが必要です。



- 2、フィルタの取り出しは、左右どちらも可能です。
- 3、冷却水入口側には必ず20メッシュ以上のストレーナ（現地手配）を取付けてください。

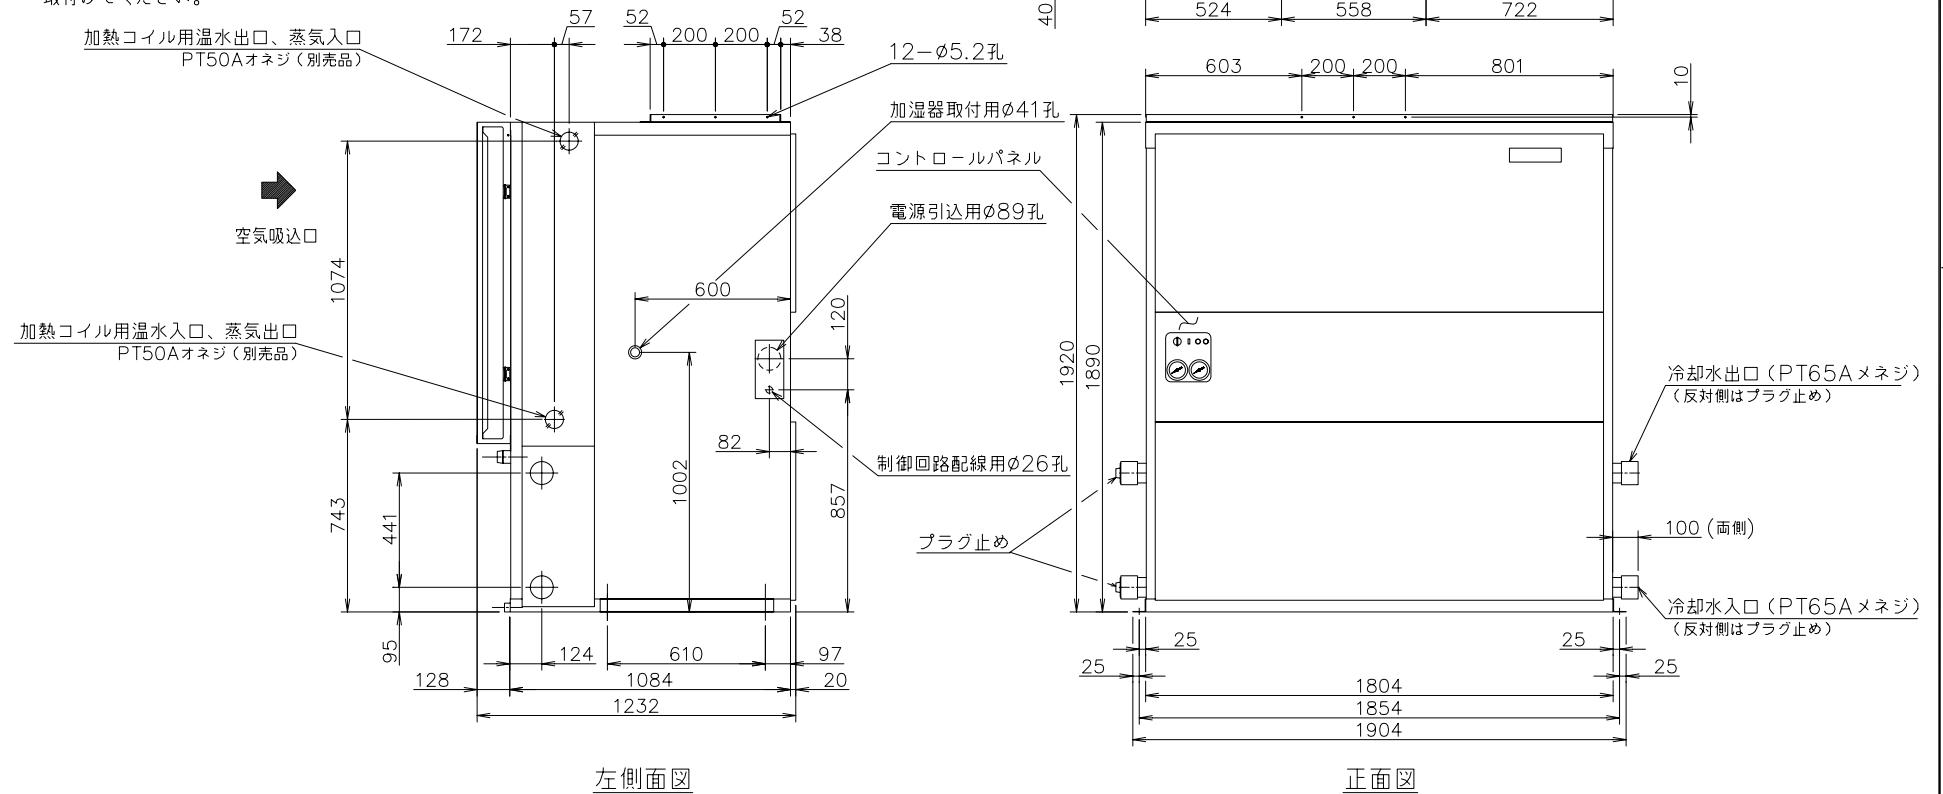

左側面図

正面図

適用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	尺	1
RDW-P8003/V/F				納入先	水冷パッケージエアコン 外形図	度	20
RDW-P10003/V/F				客先	左記		
	日付			東芝キャリア株式会社	図面番号	頁	改版
					T50RLA102-1	1 / 2	E

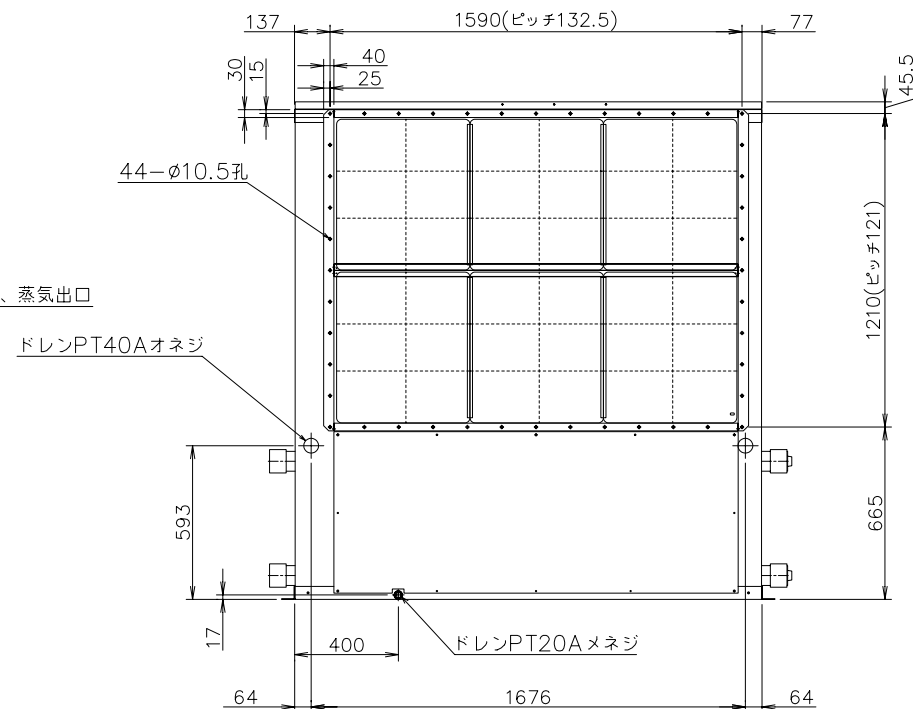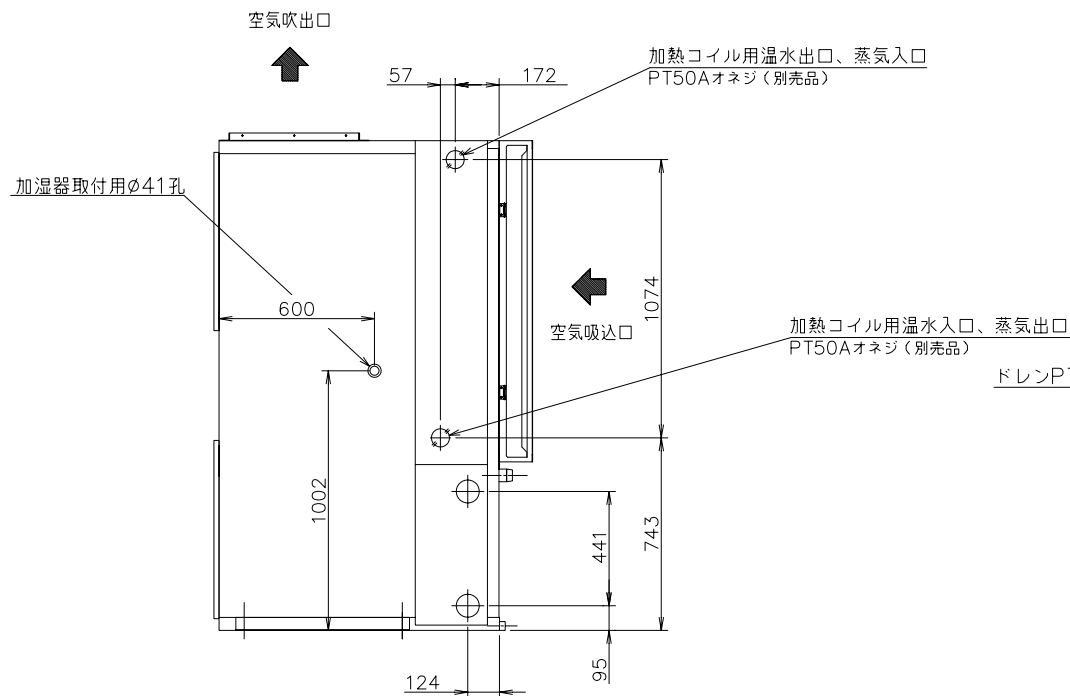

適用機種

RDW-P8003/V/F

RDW-P10003/V/F

作成 照査 承認

JOB番号

納入先

客先

日付

東芝キャリア株式会社

品名

水冷パッケージエアコン 外形図

左記

尺1/20

図面番号

T50RLA102-1

頁

2 / 2

改版

D