
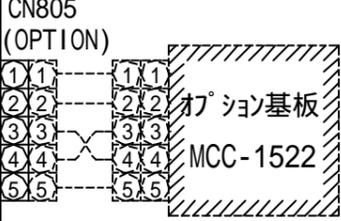
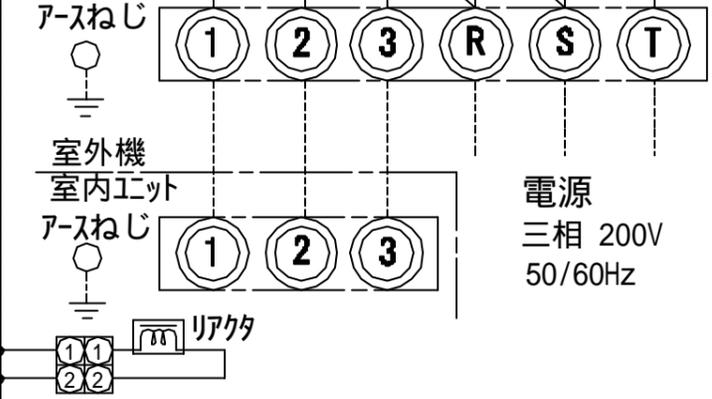


冷房運転時  
四方弁コイルに  
通電します。

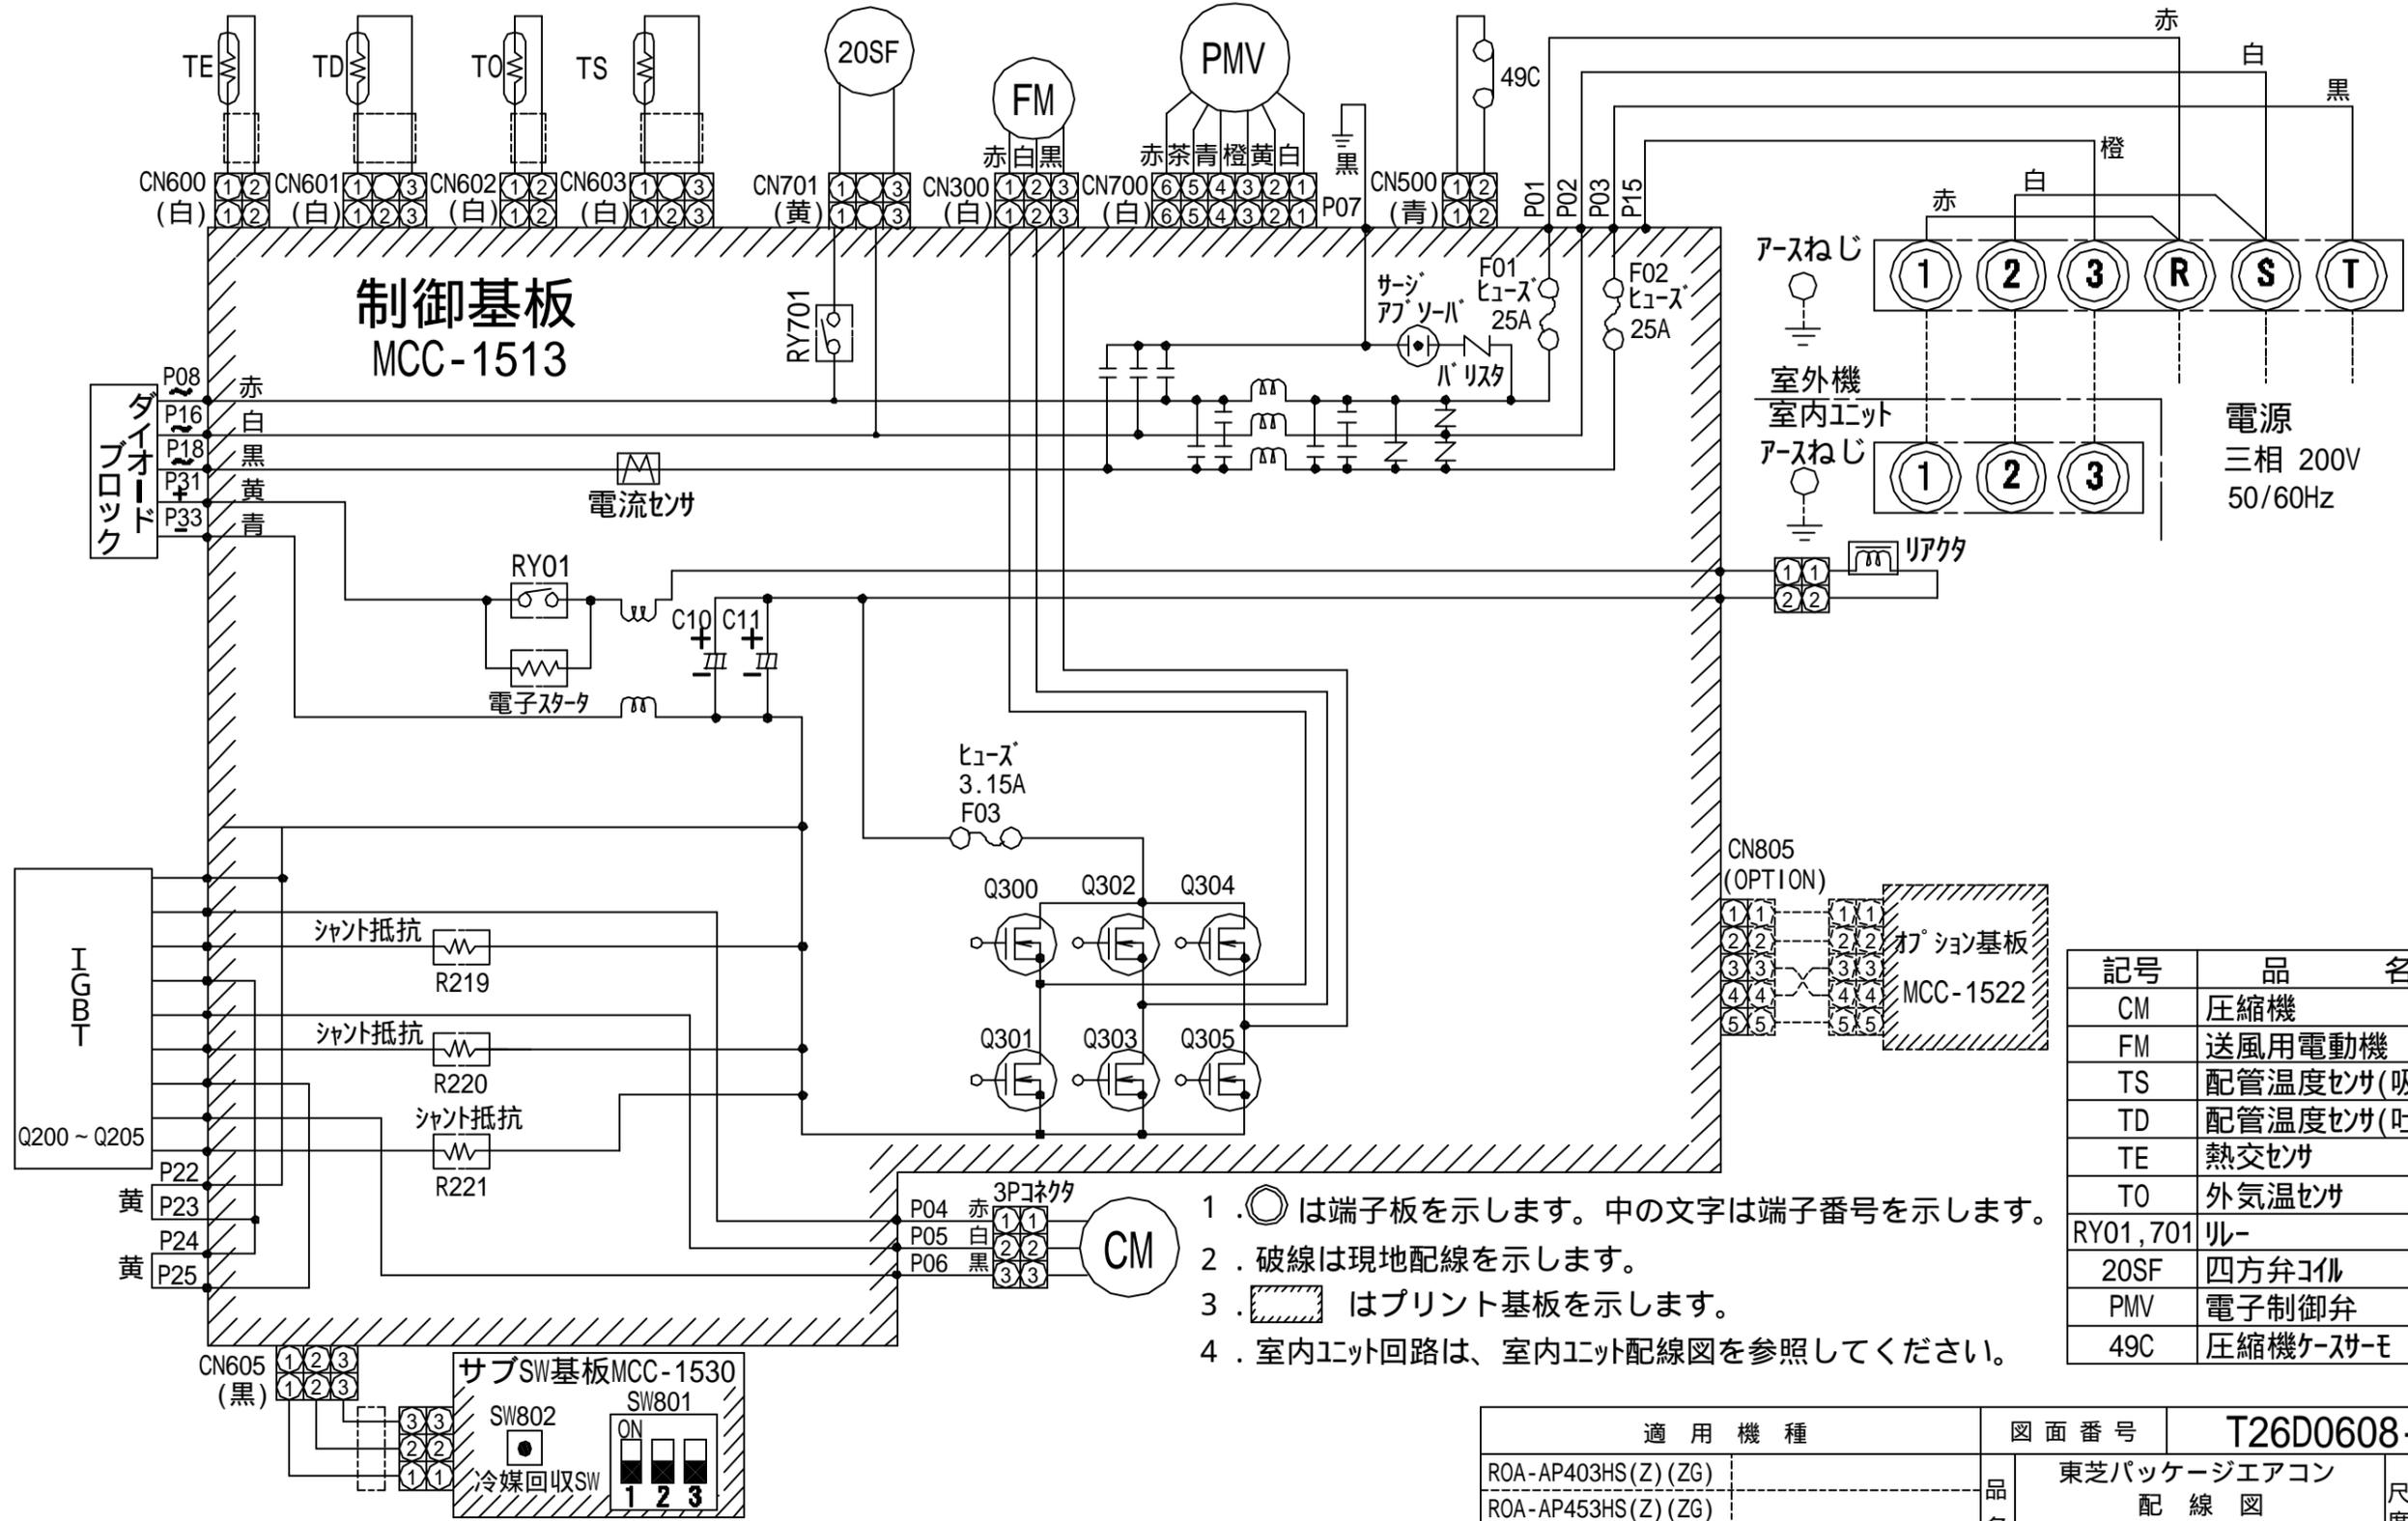

| 記号        | 品名          |
|-----------|-------------|
| CM        | 圧縮機         |
| FM        | 送風用電動機      |
| TS        | 配管温度センサ(吸込) |
| TD        | 配管温度センサ(吐出) |
| TE        | 熱交センサ       |
| TO        | 外気温センサ      |
| RY01, 701 | リレー         |
| 20SF      | 四方弁コイル      |
| PMV       | 電子制御弁       |
| 49C       | 圧縮機ケースターモ   |

- は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
- 破線は現地配線を示します。
- はプリント基板を示します。
- 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

|                    |      |             |  |
|--------------------|------|-------------|--|
| 適用機種               | 図面番号 | T26D0608-02 |  |
| ROA-AP403HS(Z)(ZG) | 品名   | 東芝パッケージエアコン |  |
| ROA-AP453HS(Z)(ZG) |      | 配線図         |  |
| ROA-AP503HS(Z)(ZG) |      | (適用機種は左記)   |  |
|                    | 尺度   | 図法          |  |
| <b>東芝キヤリア株式会社</b>  |      |             |  |