


## 電気配線図

三相400V-50Hz/440V-60Hz

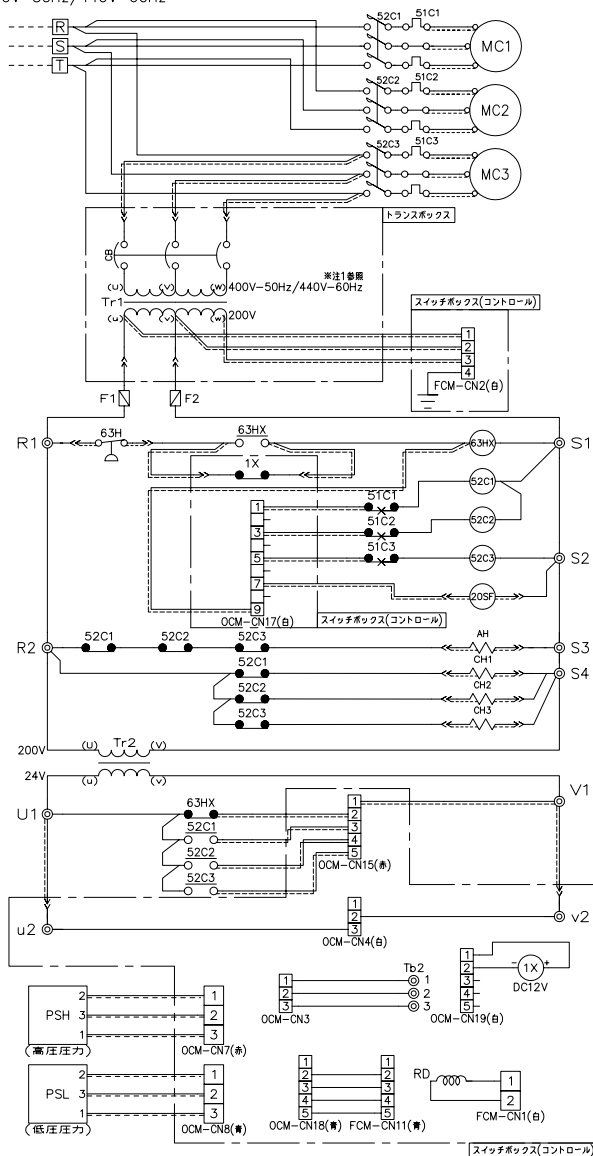

注1、適用機種のパッケージ電圧は、下記となります。


ROP-BP8002HVS-A (400V-50Hz)

ROP-BP8002HVS-D (440V-60Hz)

ROP-BP11202HVS-A (400V-50Hz)

ROP-BP11202HVS-D (440V-60Hz)

## 機器配置図

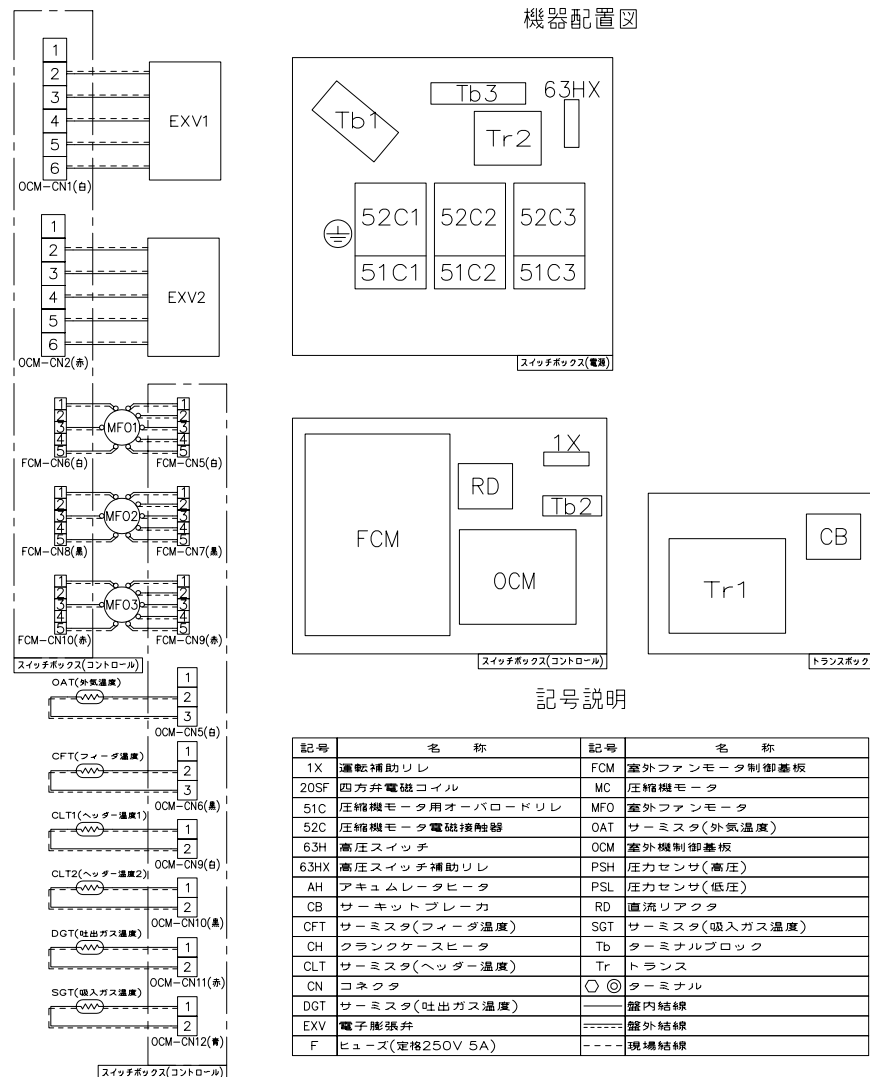

## 記号説明

記号	名 称	記号	名 称
1X	運転補助リレ	FCM	室外ファンモータ制御基板
20SF	四方弁電磁コイル	MC	圧縮機モータ
51C	圧縮機モータ用オーバロードリレ	MFO	室外ファンモータ
52C	圧縮機モータ電磁接触器	OAT	サーミスタ(外気温度)
63H	高圧スイッチ	OCM	室外機制御基板
63HX	高圧スイッチ補助リレ	PSH	圧力センサ(高圧)
AH	アキュムレータヒータ	PSL	圧力センサ(低圧)
CB	サーキットブレーカ	RD	直流リアクタ
CFT	サーミスタ(フィード温度)	SGT	サーミスタ(吸入ガス温度)
CH	クランクケースヒータ	Tb	ターミナルブロック
CLT	サーミスタ(ヘッド温度)	Tr	トランス
CN	コネクタ	○ ◎	ターミナル
DGT	サーミスタ(吐出ガス温度)	—	盤内結線
EXV	電子膨張弁	-----	盤外結線
F	ヒューズ(定格250V 5A)	----	現場結線

適用機種

ROP-BP8002HVS-A/D

ROP-BP11202HVS-A/D

作成

照査

承認

JOB番号

納入先

客先

日付

東芝キヤリア株式会社

品名

パッケージエアコン 電気配線図

左記

図面番号

T38MHA212-2

尺度

1/1

改版

B

\*\*\*\*\* 04-'08