
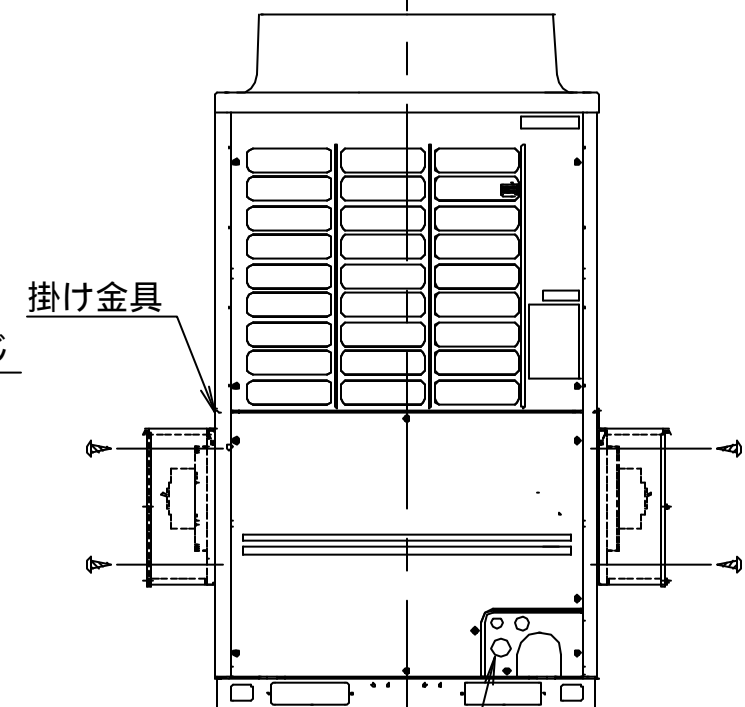
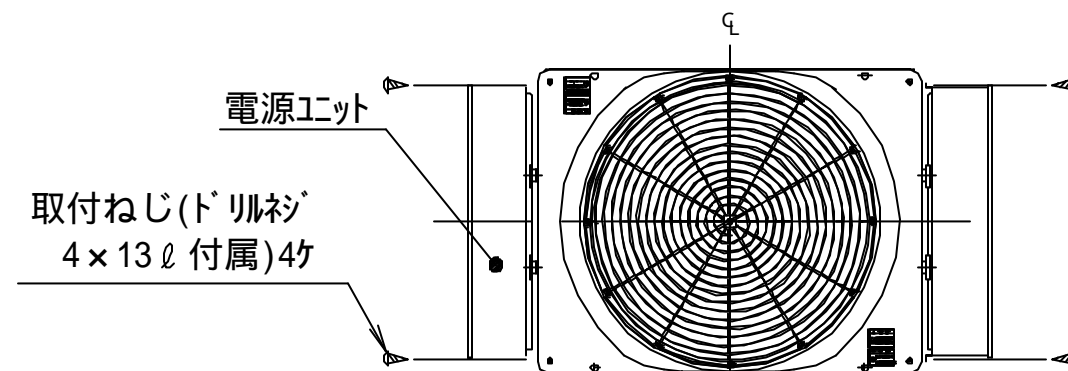
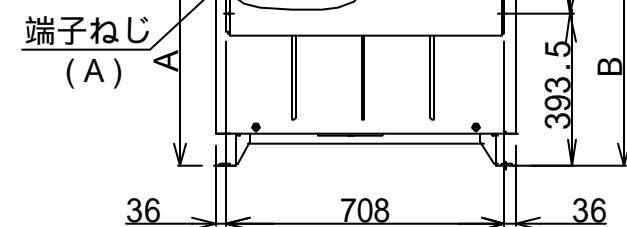


| 電源ユニット形名 | 漏電ブレーカ | | 室外ユニット 接続台数 | A 寸法 | | B 寸法 | |
|----------|--------|-----------------------|----------------|-------|----------|------------|----------|
| | 個数 | 仕様 | | 端子台 | 端子 ねじ | 漏電 ブレーカ | 端子 ねじ |
| L4-E2222 | 4ヶ | 60A 100mA 0.1sec以下 | 4台 | 544.5 | M10 | 506 | M8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


- 注1. 電源配線の太さは各室外機の仕様表を参照して下さい。
 2. 電源引込穴及び電源渡り線引出穴は選定した電源配線の太さに応じて現地にて開口して下さい。
 3. 電源ユニット内部の端子台と漏電ブレーカとの配線は結線してあります。

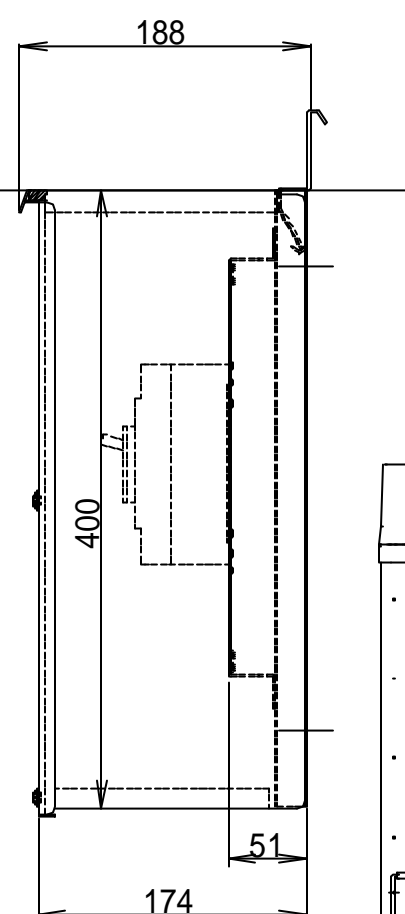

(電源ユニット 左取りの場合) (電源ユニット 右取りの場合)

取付状態

(電源ユニット 左取りの場合)

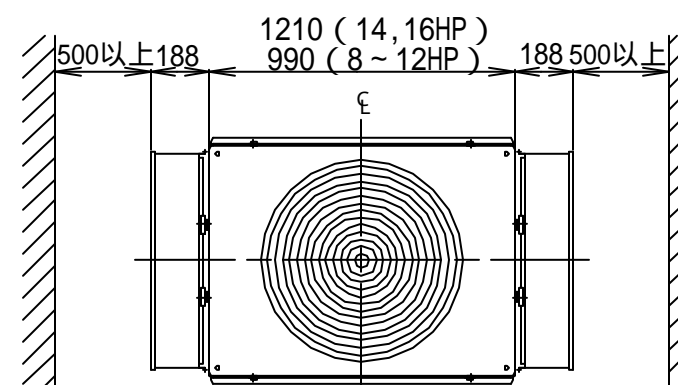

サービスに必要なスペース

(電源ユニット 右取りの場合)

| | | | | | | | |
|----------|--|------------|----------------|-------------|----|----|-----|
| 適用機種 | | 図面番号 | | T22H1004-01 | | | |
| L4-E2222 | | 品名 | 東芝マルチシステム用別売部品 | | 尺度 | 図法 | 三角法 |
| | | | 外形図 | | | | |
| | | | 電源ユニット | | | | |
| | | 東芝キヤリア株式会社 | | | | | |