



注、端子台Tb7の#12, #13の間に、冷水ポンプの電磁閉閉器のC接点及びフロースイッチを直列に接続してください。

機器配置図

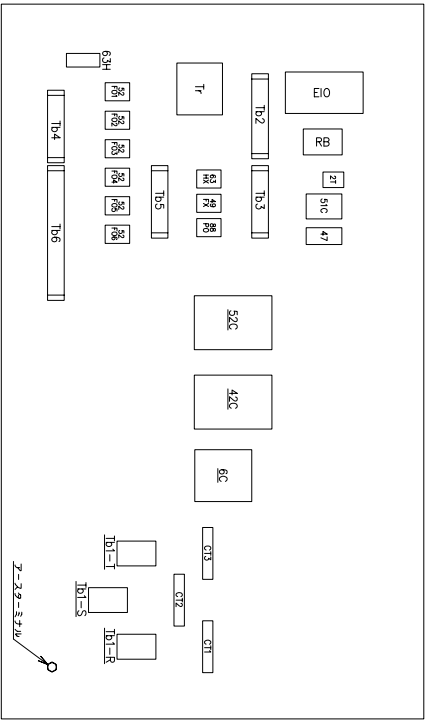

スイッチボックス

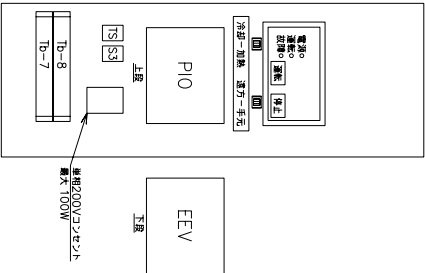


コントロールボックス

記号説明

記号	記号名称	記号	記号名称
1	運転スイッチ	EV	電子基板制御基板
2T	スロープの移動運転スイッチ	EIO	入力基板
5	停止スイッチ	EXV	電子基板
6C	圧縮機スロープ電磁閉閉器	MC	圧縮機モータ
20SF	四方弁電磁コイル	MFO	フロンモータ
20SD	オイルポンプ電磁コイル	MFO	フロンポンプモータ
20SU	オイルポンプ電磁コイル	OHG	オイルヒーター
42C	圧縮機スロープ電磁閉閉器	PIO	制御基板
47	逆相防止リレー	OL	故障表示灯
49F	フロンモータの逆相防止リレー	OL	故障表示灯
49FX	フロンモータの逆相防止リレー補助リレー	PS	圧力センサ
49P	フロンポンプの逆相防止リレー	RB	入力基板
51C	圧縮機スロープ電磁閉閉器	RL	運転表示灯
52C	圧縮機スロープ電磁閉閉器	S	スイッチ
52FO	フロンポンプ電磁コイル	Tb	ターミナルブロック
63H	高圧スイッチ補助リレー	Tn	ターミナル
63HX	高圧スイッチ補助リレー	TS	温度センサ
69W	冷水ポンプモータ電磁閉閉器	TS	温度センサ
88PB	フロンポンプモータ電磁閉閉器	TS	温度センサ
88FO	フロンポンプモータ電磁閉閉器	TS	温度センサ
AHC	圧縮機スロープ電磁閉閉器	TS	温度センサ
CHC	フロンポンプ電磁コイル	TS	温度センサ
CT	圧縮機	TS	温度センサ

外部接続端子

コントロールボックス

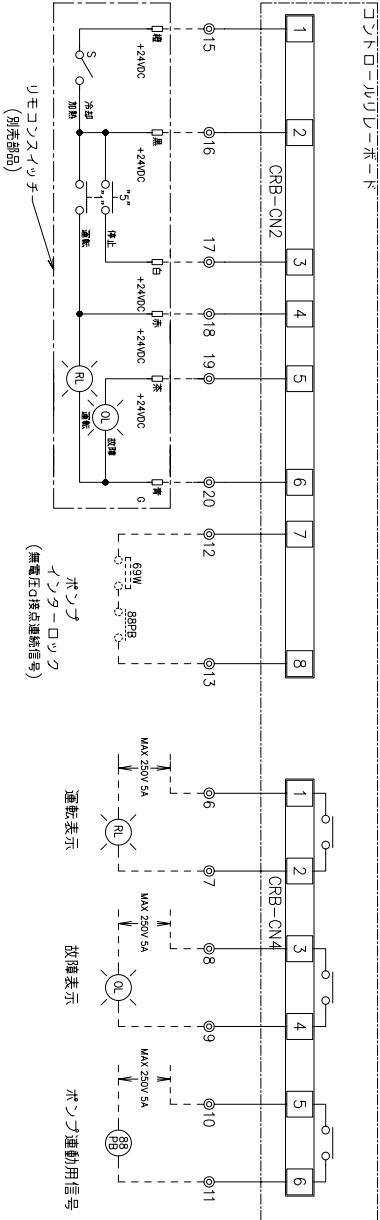

適用機種

RU-A-SB23602H-A/B
RU-A-SB23602H-A/B
RU-A-SB23602H-A/B

作成 照査 承認

日付

JOB番号

納入先

客先

東芝キヤリア空調システム株式会社

品名

空冷ヒートポンプシステム用電気配線図

左記

T30SHB202-3

図面番号

1 / 3

頁数

B

図面番号

T30SHB202-3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号


1 / 3

図面番号

1 / 3

図面番号

1 / 3

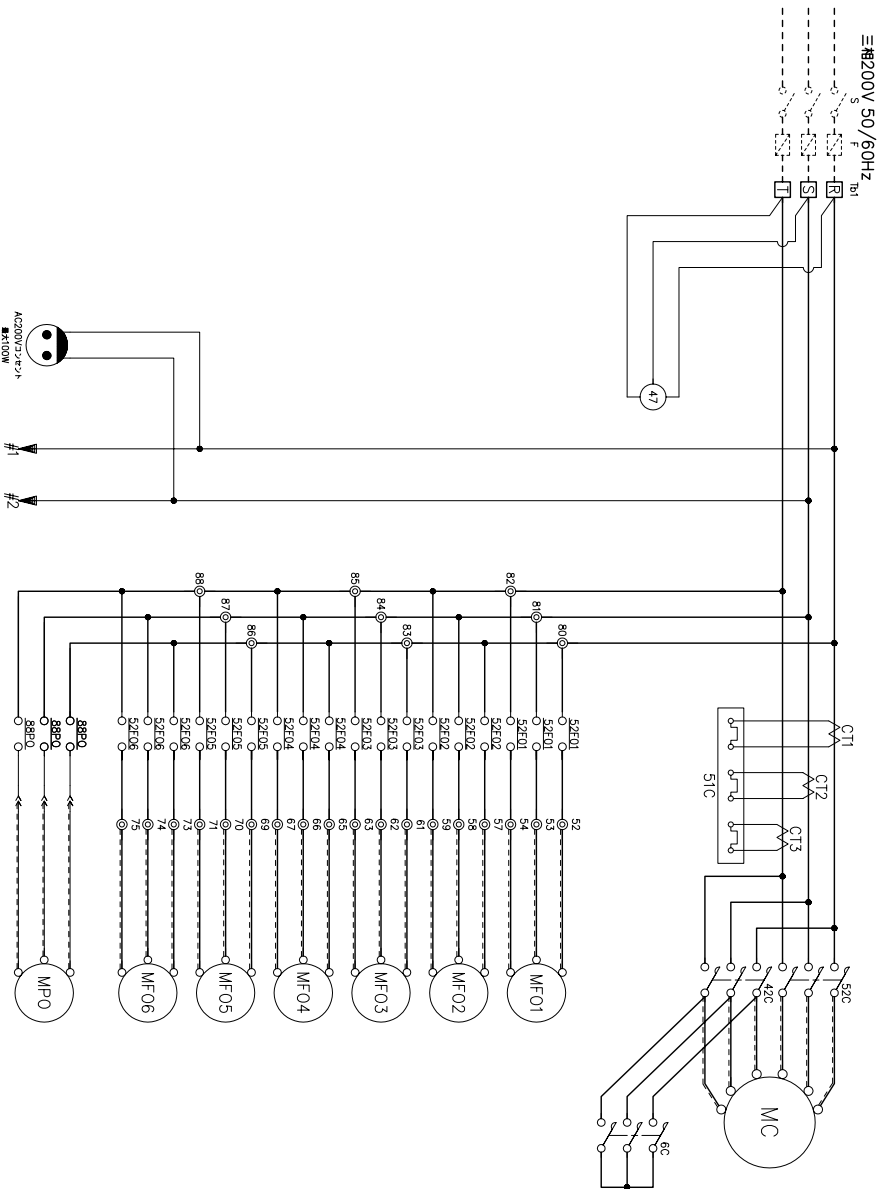

適用機種	作成	照査	承認	JOB番号	納入先	品名	左記	尺	1
RUA-SB23602H-A/B						空冷ヒートポンプスクレーナー電気配線図		度	**
RUA-SB23602HR-A/B									
	日付					図面番号	T30SHB202-3	頁	2 / 3
東芝キヤリア空調システム株式会社							図版	A	6-03

