

TOSHIBA




東芝パッケージエアコン用 別売部品 説明書

L字配管キット

形名 TCB-KP13C, TCB-KP23C

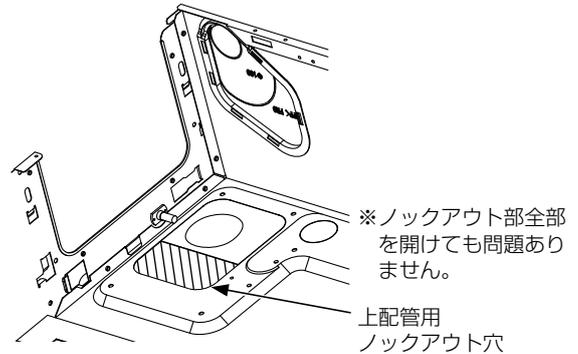
- 詳しい据付方法につきましては、室内ユニット付属の据付説明書をご覧ください。
- ドレンアップキット (TCB-DP31C) と合わせて据付を行う場合、ドレンアップキット付属の据付説明書をご覧ください。
- この説明書は、室内ユニットの取扱説明書と一緒に保管してください。

部品一覧

名称	形状	個数	名称	形状	個数
L字配管 (ガス側)		1	配管断熱材 (ガス側)		1
L字配管 (液側)		1	配管断熱材 (液側)		1

据付前に

据え付ける前に室内ユニットの上配管取り出し口を開口してください。(板金のノックアウト穴です)

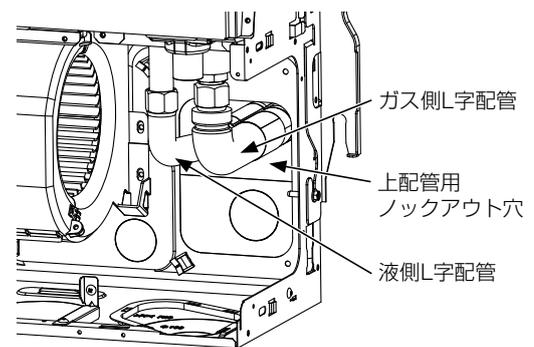


配管接続

- 配管接続は、必ずダブルスパナにて行ってください。
- 室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管接続部は、トルクレンチを使用して規定の締付トルクで確実に締め付けてください。締付トルクは下表に従ってください。

接続配管外径 (mm)	締付トルク (N・m)
φ6.4	14~18
φ9.5	34~42
φ12.7	49~61
φ15.9	68~82

- フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。



断熱処理

- 配管の断熱は、液側とガス側の両方を行います。
- 配管接続部の断熱は、本部品と室内ユニットに付属の断熱材を用いて、隙間なく確実に断熱処理してください。
- 室内ユニットのノックアウト部の穴は、室内ユニット付属の天板断熱材にて確実にふさいでください。

