
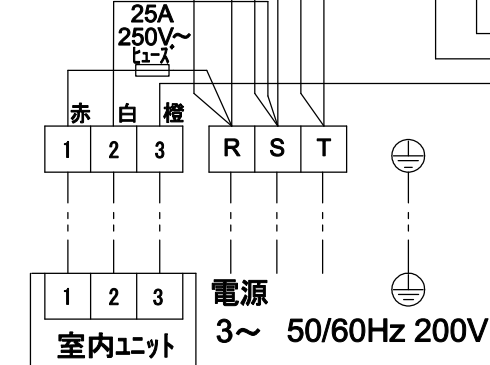


記 号	品 名
CM1, CM2	圧縮機
PMV1, PMV2	電子制御弁
SV2, SV3, SV5	二方弁コイル
4WV1	四方弁コイル
FR, FT	ヒューズ 30A 250V～
F01, F02, F03	ヒューズ T6. 3A 250V～
49C1, 49C2	圧縮機ケースモ
TS1	配管温度センサ(吸込)
TD1	配管温度センサ(吐出)
TE1	熱交温度センサ
T0	外気温センサ
HEATER1, HEATER2	ケースヒータ 200V 26W
FM	送風用電動機(DC)
PS	圧力センサ(低圧)
63H	高圧SW

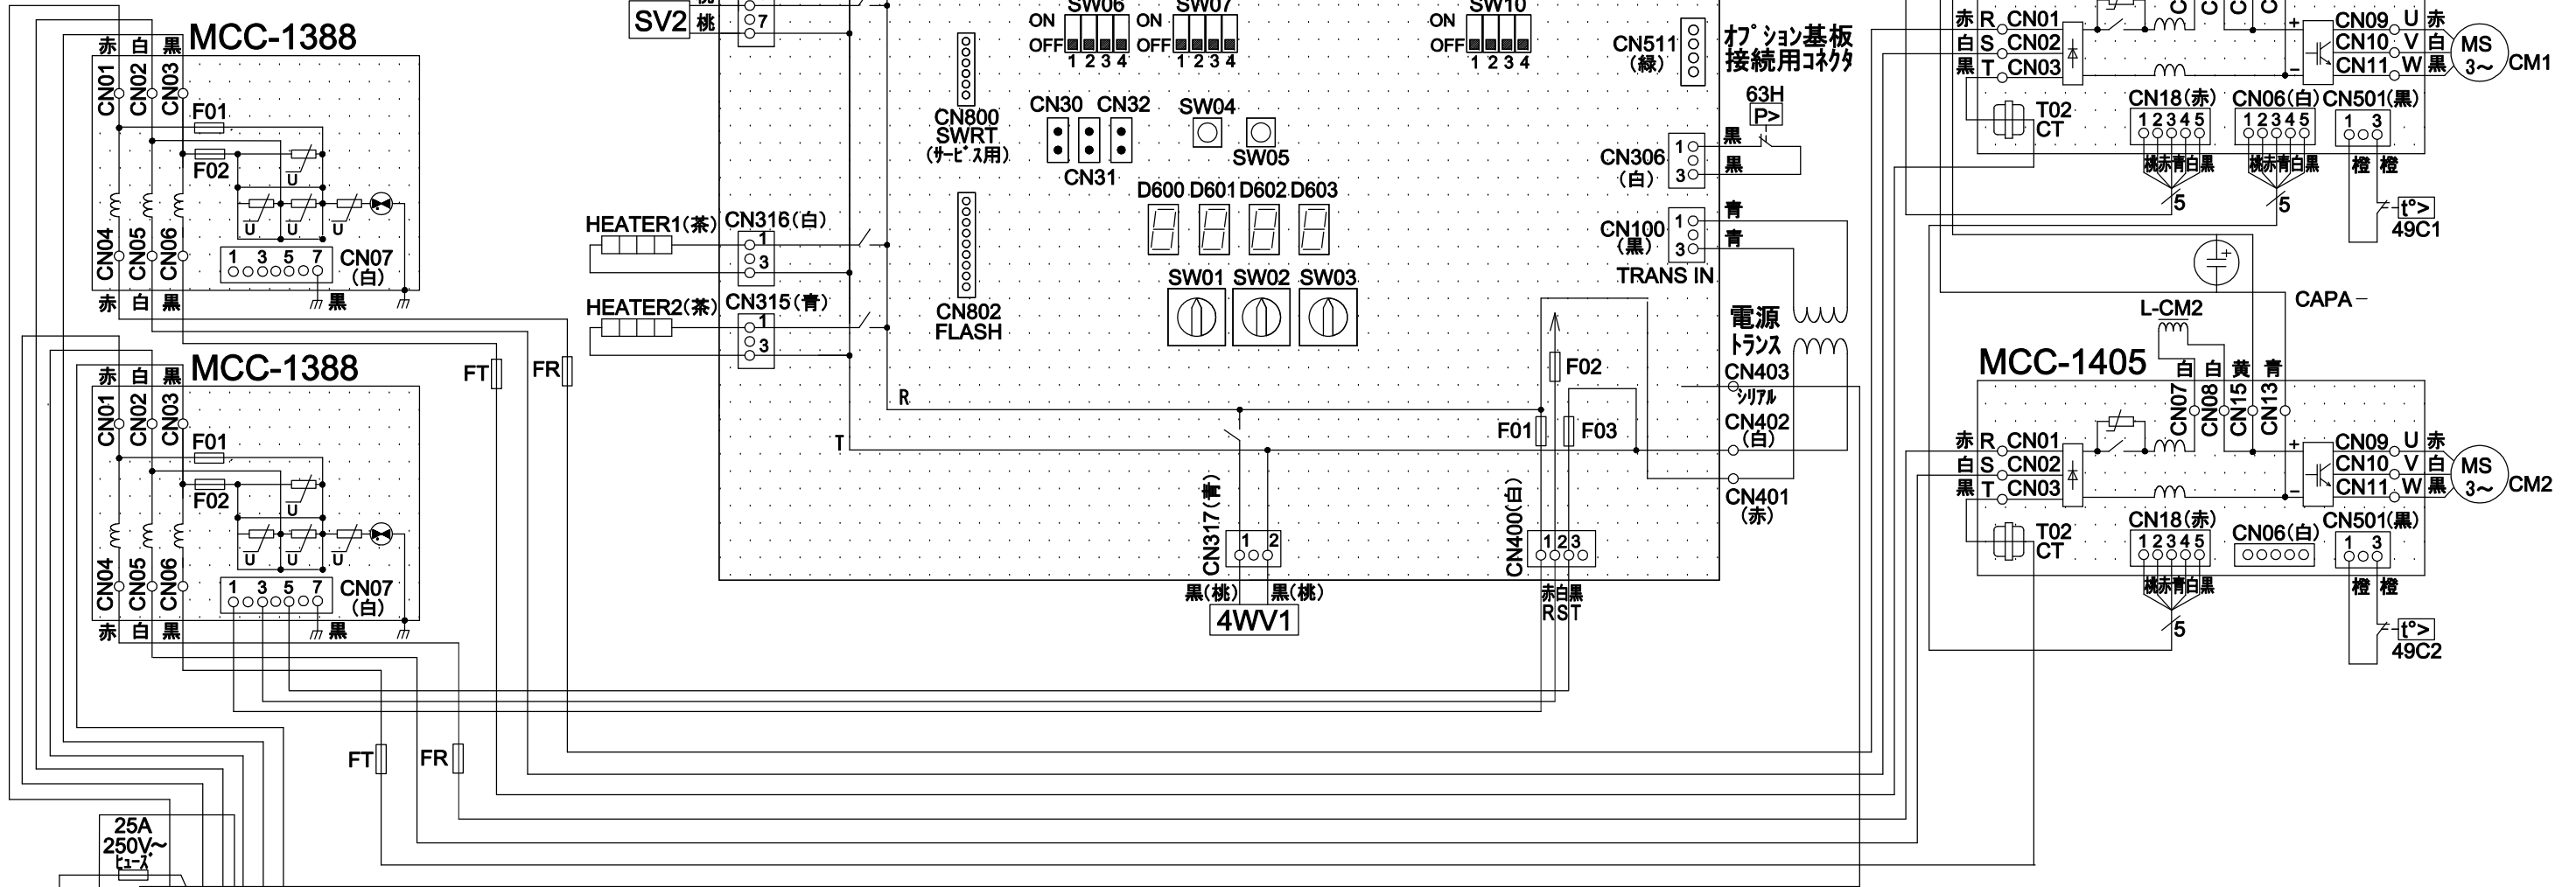

- 1. 二点鎖線は現地配線を示します。
 - 2. □□ は端子台、—○— は接続端子、 はプリント基板上的コネクタを示します。
 - 3. ⊕ は保護アースを示します。
 - 4. はプリント基板を示します。
- * 電気部品カバーは2本のネジで確実に固定すること。
(固定されていないと、水が入り故障の原因となります。)

適 用 機 種		図 面 番 号		T26D1401-02			
ROB-AP2245HS, (Z), (ZG)		品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度	図 法	
ROB-AP2805HS, (Z), (ZG)			配 線 図				
			(適用機種は左記)				
		東芝キヤリア株式会社					