


# 【冷房】

## 外気温度変化時の能力・入力変化特性

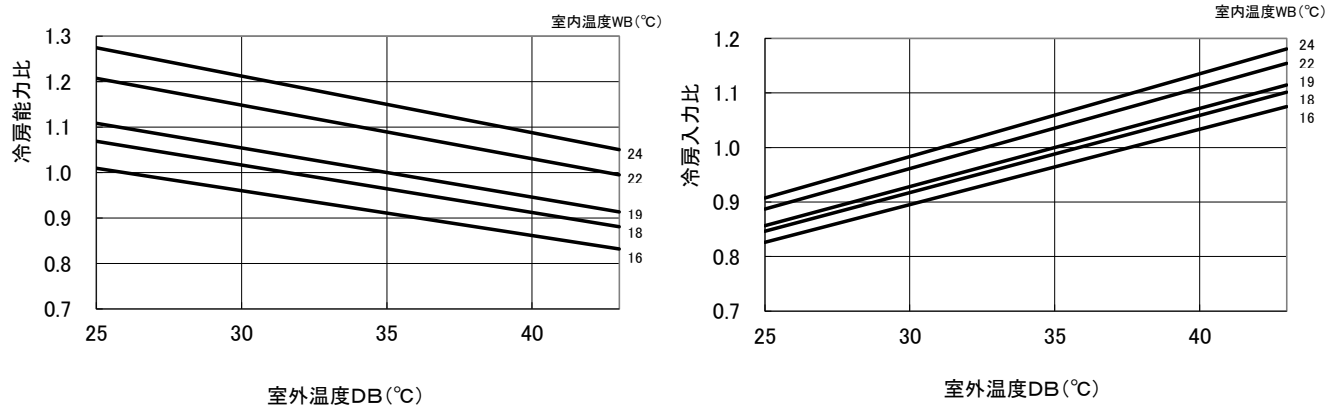

### ＜本特性表による補正能力・入力の求め方＞

補正後の能力(kW) = 定格能力 × 空気条件ごとの能力比補正

補正後の入力(kW) = 定格入力 × 空気条件ごとの入力比補正

(ご注意) 配管長による補正は、『配管長さと冷暖房能力変化率』表を用い、別途補正を実施してください。

| 適 用 機 種            |  | 図面番号                                | TDT26H1414-0 |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| ROA-AP405J(Z・ZG)-1 |  | 東芝パッケージエアコン<br>能力・入力変化特性<br>適用機種は左記 |              |
| ROA-AP405(Z・ZG)-1  |  |                                     |              |
|                    |  | <b>東芝キヤリア株式会社</b>                   |              |
|                    |  |                                     |              |