


## 冷凍サイクル図

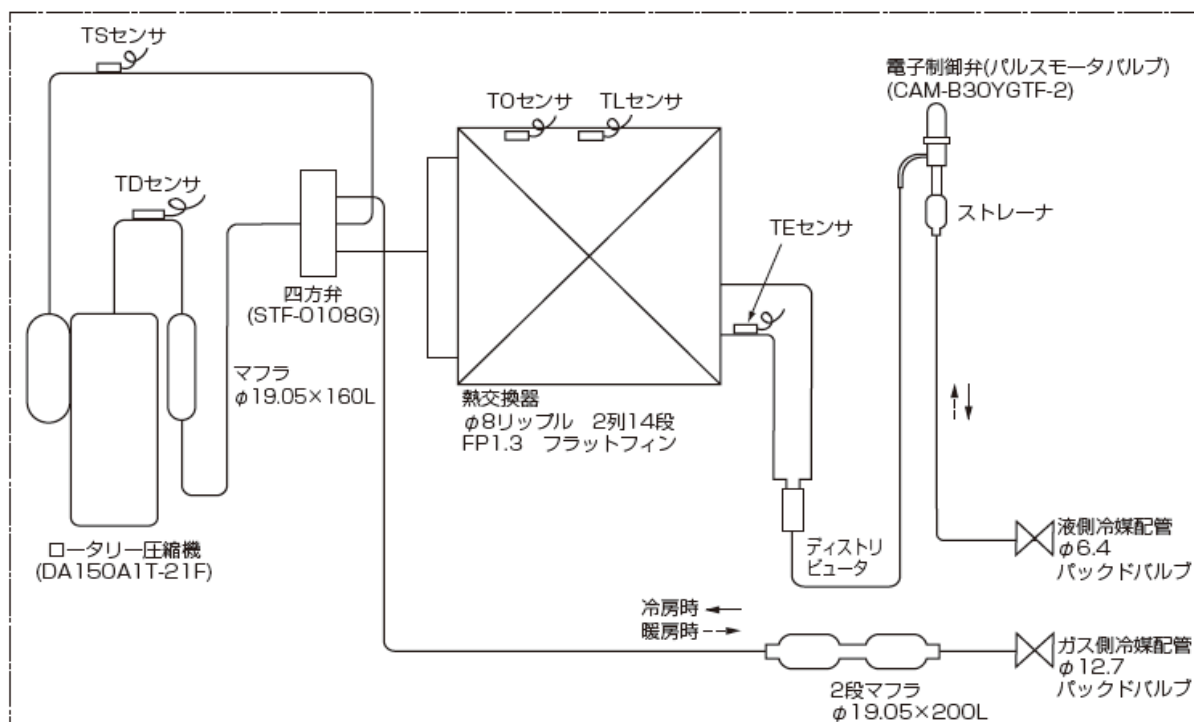

## 冷凍サイクルデータ

ROA-AP406HS(Z/ZG/PG),ROA-AP406HSJ(Z/ZG/PG)

		圧 力				パイプ表面温度 (℃)				圧縮機 運転 回転数 (rpm) ※	室 内 ファン	室内外温度条件 (DB/WB) (℃)	
		(MPa)		(kg/cm2G)								室内	室外
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込 (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TE)				
冷 房	標 準	2.65	1.10	27.0	11.2	63	18	15	43	42	急	27/19	35/-
	過 負 荷	3.28	1.15	33.5	11.7	80	21	18	50	50	急	32/24	43/-
	低 負 荷	1.71	0.76	17.4	7.8	45	12	7	13	30	弱	18/15.5	-5/-
暖 房	標 準	1.94	0.70	19.8	7.1	57	7	32	4	49	急	20/-	7/6
	過 負 荷	3.22	1.14	32.9	11.6	76	20	51	16	30	弱	30/-	24/18
	低 負 荷	1.95	0.26	19.9	2.7	77	-17	33	-18	88	急	15/-	-15/-

ROA-AP456HS(Z/ZG/PG),ROA-AP456HSJ(Z/ZG/PG)

		圧 力				パイプ表面温度 (℃)				圧縮機 運転 回転数 (rpm) ※	室 内 ファン	室内外温度条件 (DB/WB) (℃)	
		(MPa)		(kg/cm2G)								室内	室外
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込 (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TE)				
冷 房	標 準	2.74	1.06	28.0	10.8	67	17	14	44	49	急	27/19	35/-
	過 負 荷	3.36	1.14	34.3	11.6	83	21	17	51	57	急	32/24	43/-
	低 負 荷	1.71	0.76	17.4	7.8	45	12	7	13	30	弱	18/15.5	-5/-
暖 房	標 準	2.03	0.67	20.7	6.8	61	7	34	3	56	急	20/-	7/6
	過 負 荷	3.22	1.14	32.9	11.6	76	20	51	16	30	弱	30/-	24/18
	低 負 荷	1.95	0.26	19.9	2.7	77	-17	33	-18	88	急	15/-	-15/-

※この圧縮機は4極モータです。クランプメータで圧縮機周波数(Hz)を測定した場合の値は、圧縮機回転数(rpm)の2倍になります。

適 用 機 種		図面番号	TDT26G1401-0
ROA-AP406HSJ(Z)(ZG)(PG)		品 名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図 適用機種は左記
ROA-AP406HS(Z)(ZG)(PG)			
ROA-AP456HSJ(Z)(ZG)(PG)			
ROA-AP456HS(Z)(ZG)(PG)			
		東芝キヤリア株式会社	