



記 号	品 名
CM1, CM2	圧縮機
PMV1, PMV2	電子制御弁
SV2, SV3, SV5	二方弁コイル
4WV1	四方弁コイル
FR, FT	ヒューズ 30A 250V～
F01, F02, F03	ヒューズ T6. 3A 250V～
49C1, 49C2	圧縮機ケースモ
TS1	配管温度センサー(吸込)
TD1	配管温度センサー(吐出)
TE1	熱交温度センサー
TO	外気温度センサー
HEATER1, HEATER2	ケースヒータ 200V 26W
FM	送風用電動機(DC)
PS	圧力センサー(低圧)
63H	高圧SW

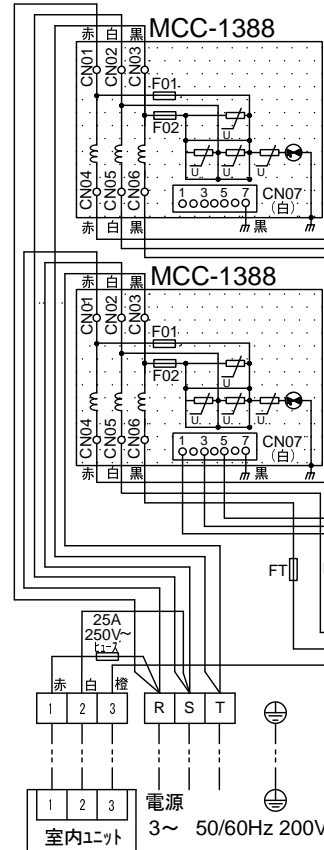

1. 二点鎖線は現地配線を示します。
 2. □ は端子台、—○— は接続端子、
○ はプリント基板上のコネクタを示します。
 3. ⊕ は保護アースを示します。
 4. ... はプリント基板を示します。
- * 電気部品カバーは2本のネジで確実に固定すること。
(固定されていないと、水が入り故障の原因となります。)

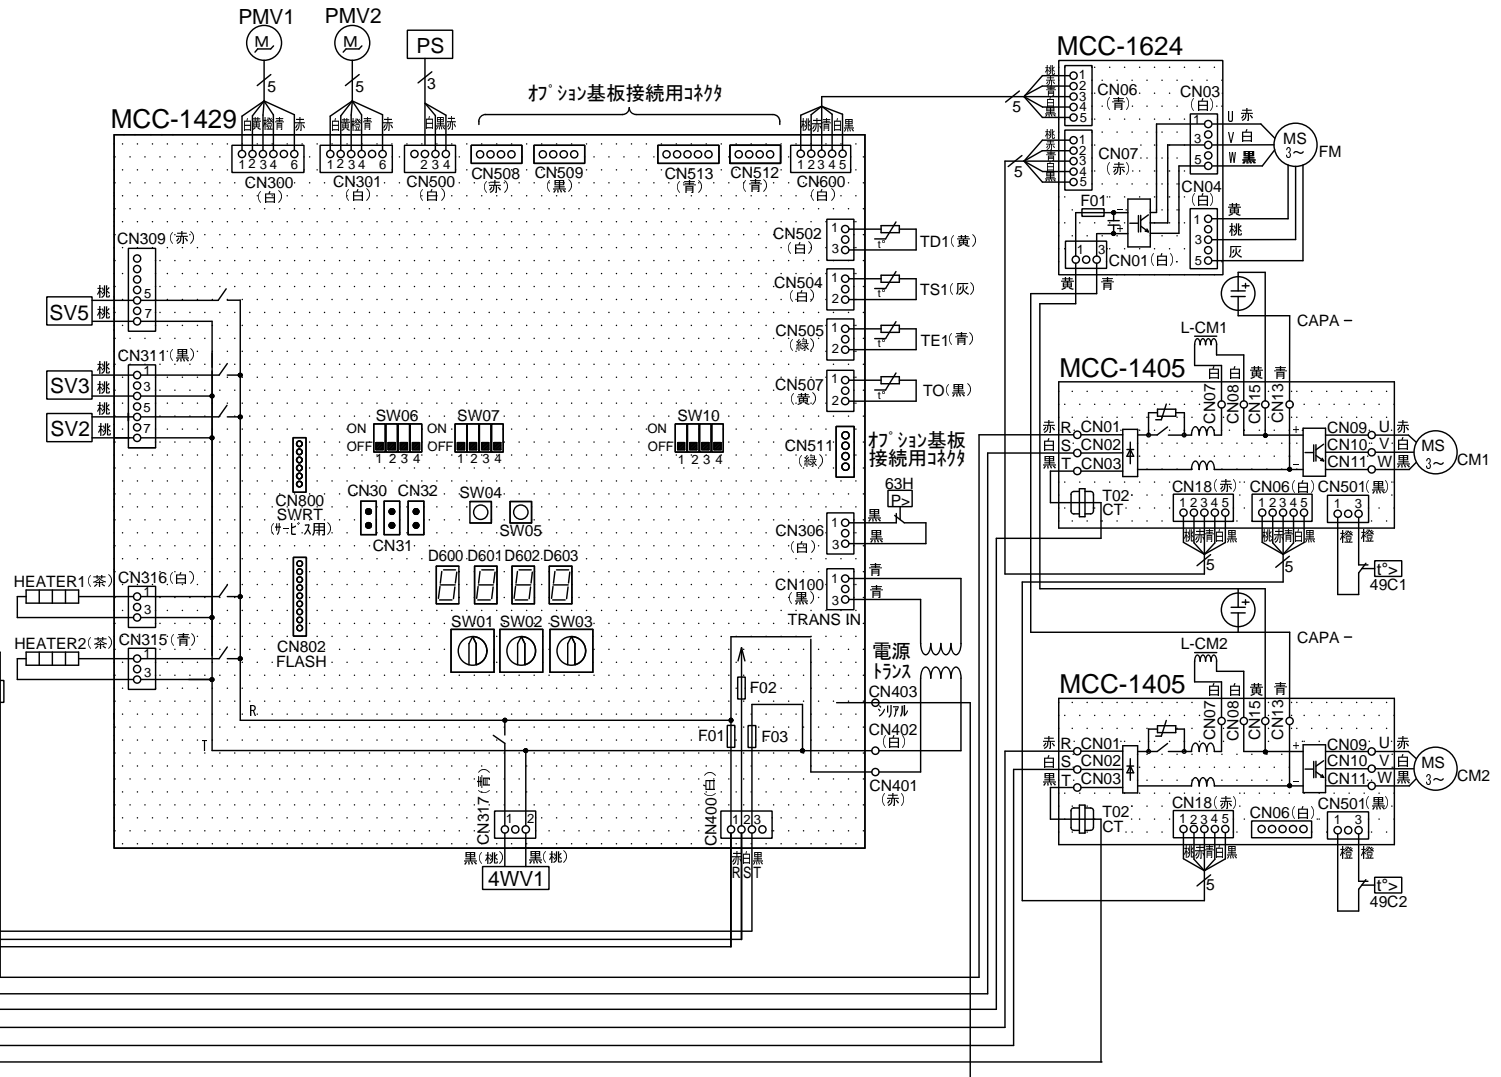

適用機種

ROP-AP2245HT-1,(Z),(ZG)

ROP-AP2805HT-1,(Z),(ZG)

作成 照査 承認

日付

JOB番号

納入先

客先

東芝キヤリア株式会社

品名

パッケージエアコン 電気配線図

図面番号

38PVA202-2

尺度

1/1

改版

A