


- 注)
- 1. 室外ユニットの上方に障害物がある場合は、室外ユニットの上端より2000mm以上離してください。
 - 2. 室外ユニットを囲む障害物の高さは、室外ユニットの下端より800mm以下にしてください。
 - 3. 現地配管を室外ユニットの前面に水平に引き出し、横引き配管する場合は、室外ユニットと横引き配管の間を500mm以上とってください。
 - 4. 別売クリーンコンバータ（TCB-HCR2）を取り付ける場合は、室外ユニット背面のサービススペースを500mm以上確保してください。

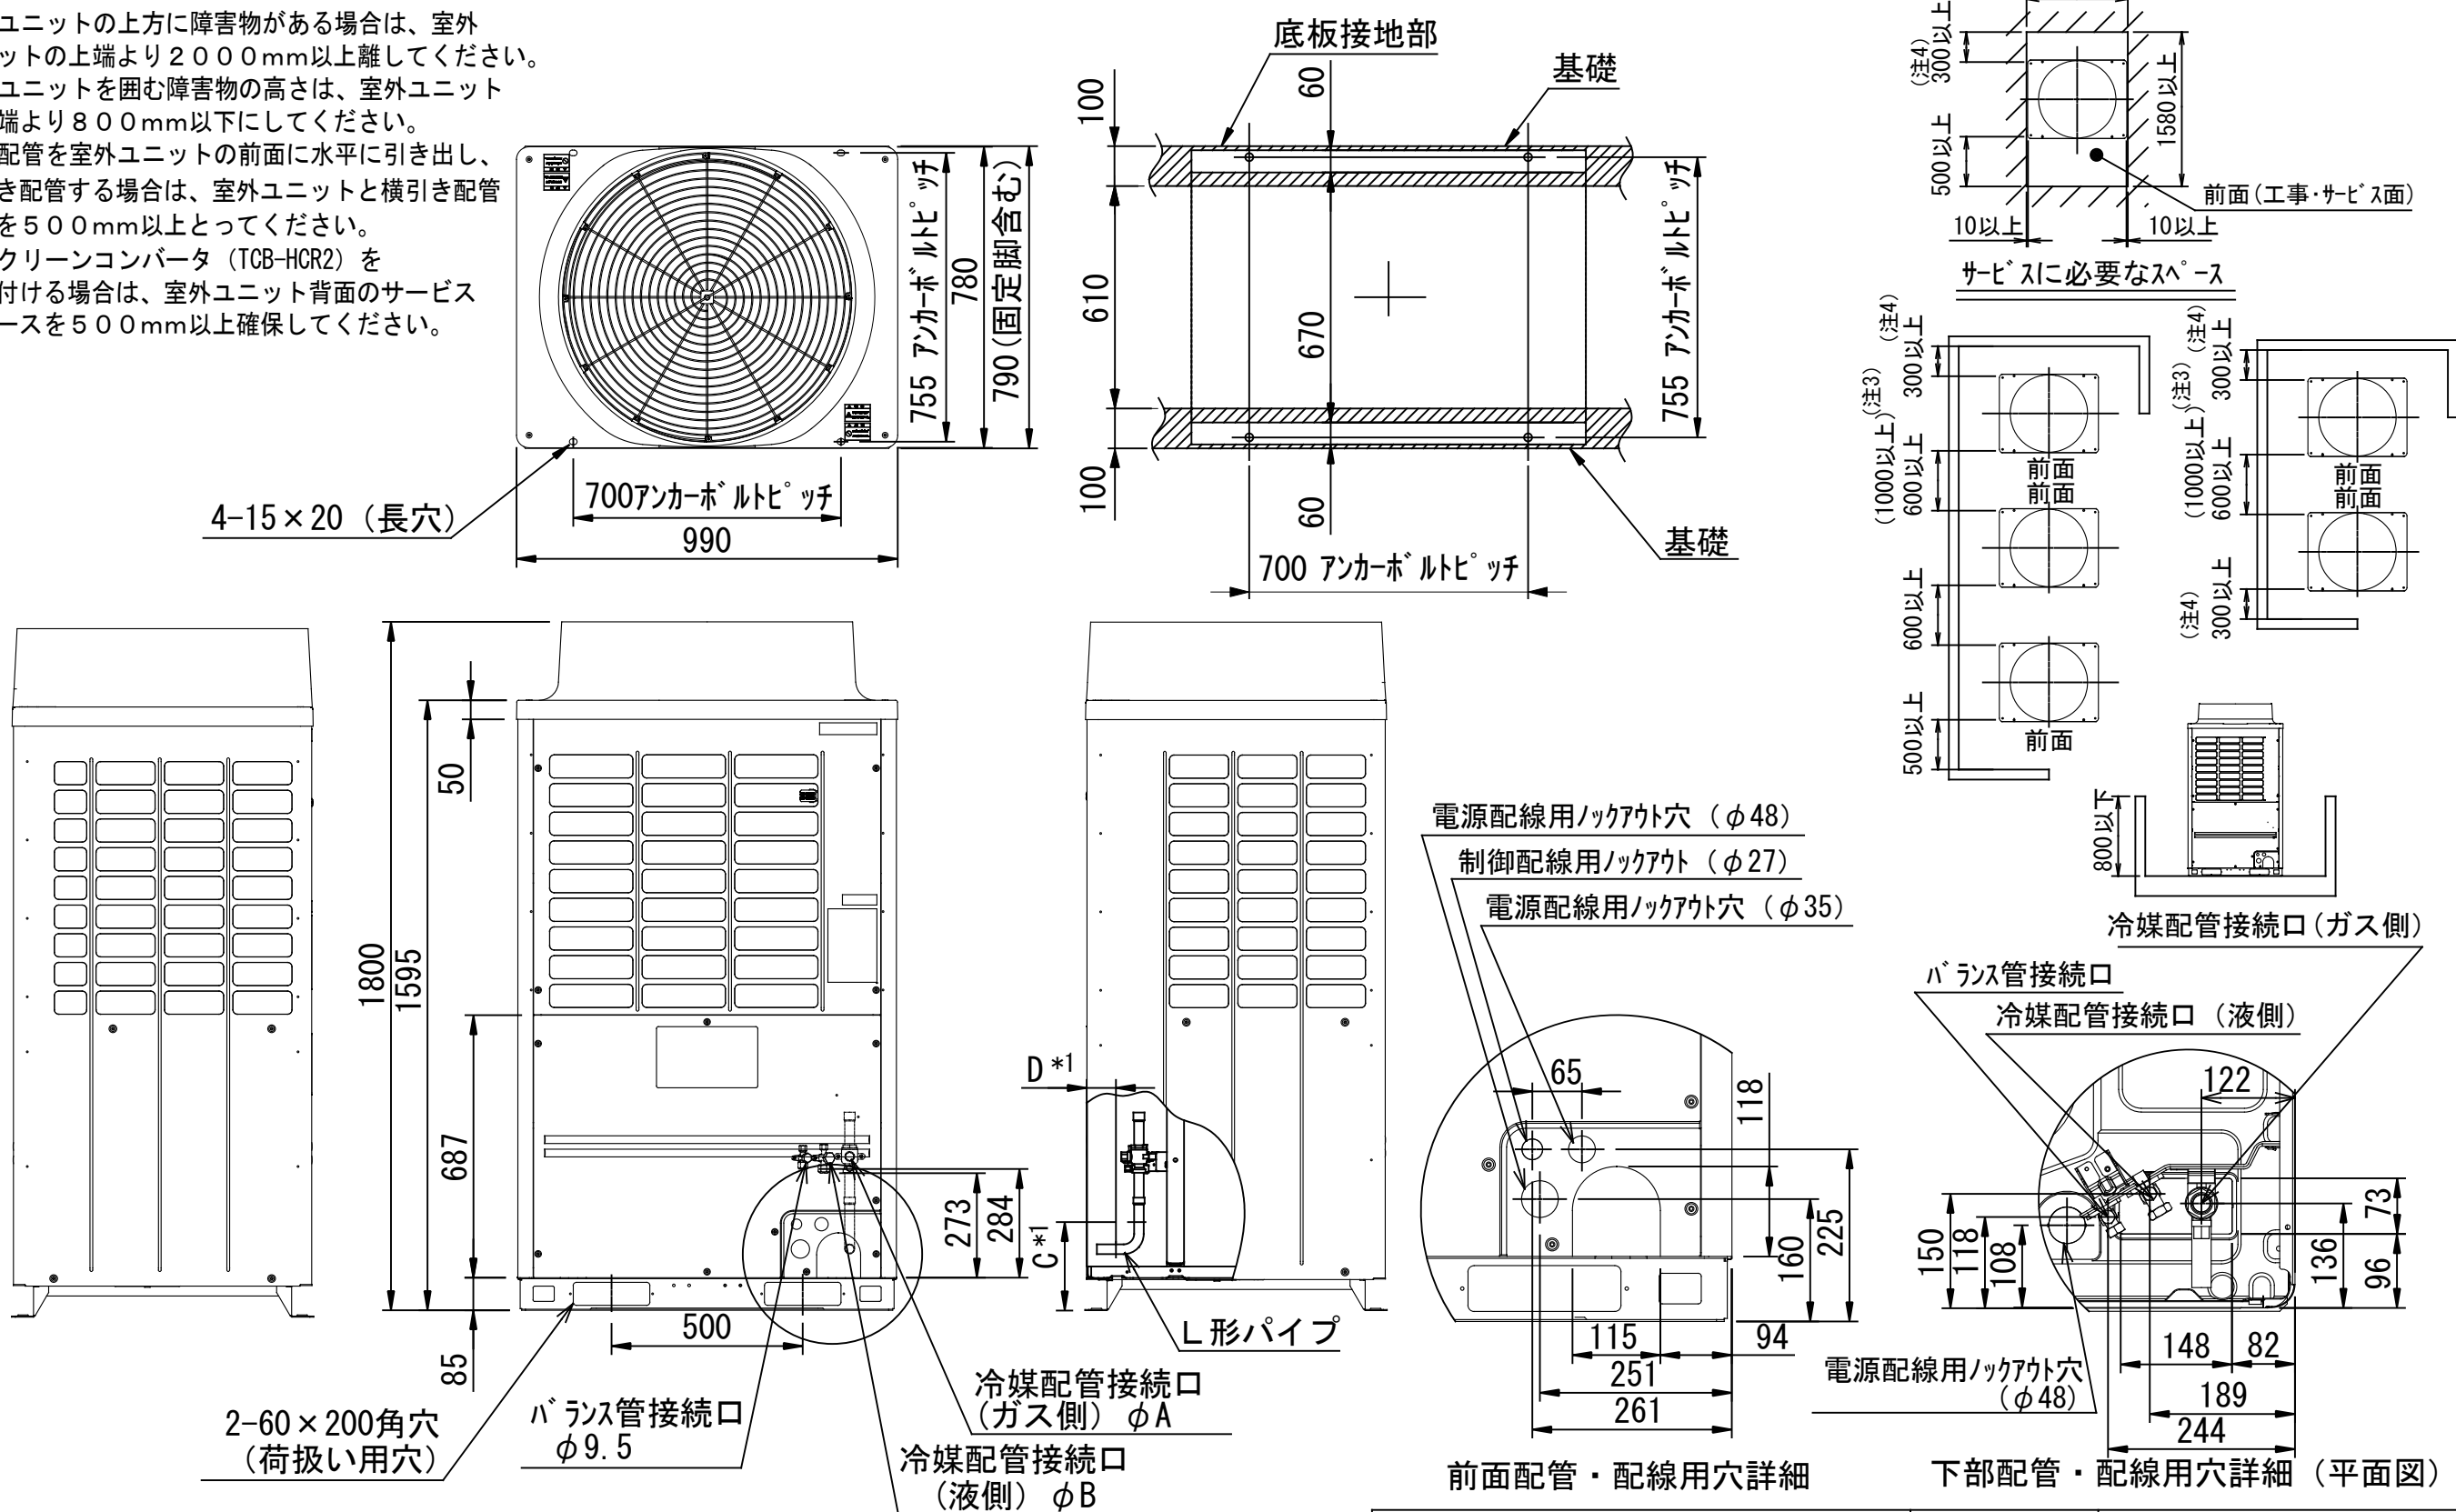

適用機種	φA (ロー付け接続)	φB	C (下取り時)	D (前取り時)
ROP-MAP2244H*	φ22.2	φ12.7	(220)	(75)
ROP-MAP2804H*	φ22.2	φ12.7	(220)	(75)
ROP-MAP3354H*	φ25.4	φ12.7	(220)	(75)

*1 L形パイプのカット推奨位置

適 用 機 種		図 面 番 号		38PMB102-1S1RB			
ROP-MAP2244H, (Z), (ZG)	品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度		図 法	三 角 法
ROP-MAP2804H, (Z), (ZG)		外 形 図					
ROP-MAP3354H, (Z), (ZG), (FI-1), (FZI-1), (FZGI-1)		(適用機種は左記)					
ROP-MAP2804HM, (Z), (ZG)		東芝キャリア株式会社					
ROP-MAP3354HM, (Z), (ZG)							