
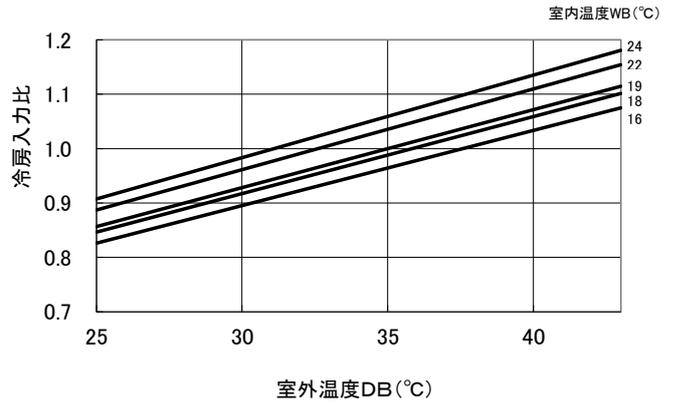


**【冷房】**

**外気温度変化時の能力・入力変化特性**

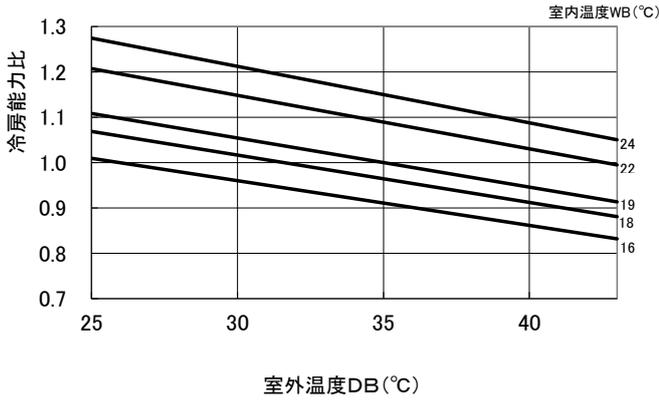

**<本特性表による補正能力・入力の求め方>**

補正後の能力(kW) = 定格能力 × 空気条件ごとの能力比補正

補正後の入力(kW) = 定格入力 × 空気条件ごとの入力比補正

(ご注意)

冷・暖房能力は、仕様書にて組合せ室内ユニットごとの「定格能力」または「最大能力」を確認し、計算してください。

配管長による補正は、『配管長さと冷暖房能力変化率』表を用い、別途補正を実施してください。

|                  |  |                                     |              |
|------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| 適用機種             |  | 図面番号                                | TDT26H1702-0 |
| ROA-AP457J(Z・ZG) |  | 東芝パッケージエアコン<br>能力・入力変化特性<br>適用機種は左記 |              |
| ROA-AP457(Z・ZG)  |  |                                     |              |
|                  |  | <b>東芝キヤリア株式会社</b>                   |              |