


別売品や斡旋品を使用した据付方法

1. 据付桿 (RB-I01K2 または RB-I02K2)

回り線と鶴居を利用する場合 据付桿 (別売品) をお使いください。

1. 据付桿上・下を回り線下面から鶴居上面までの寸法に調整し、据付桿に同梱の取付ねじ ($\phi 4 \times 10L$) で据付桿を止めします。
2. 仮組みした据付桿と据付桿を②据付板取付ねじ ($\phi 4 \times 25L$) で回り線と鶴居に固定します。
3. 据付桿の水平を確認してから仮止めのねじをしっかりと締め付けます。
4. 据付桿の最上部と下部の引掛け部附近は必ずねじ止めしてください。

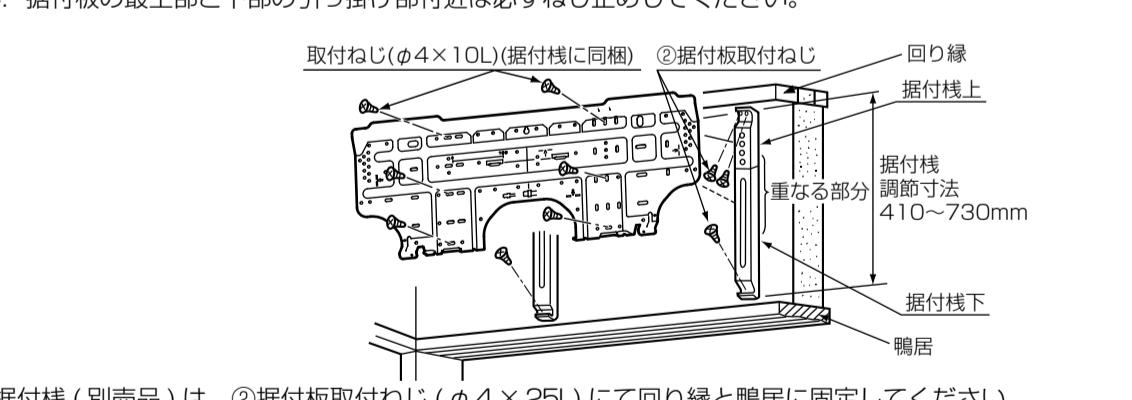


- 据付桿を据付桿上と据付桿下が重ならない部分で固定する場合は、M4六角ナットで据付桿下の裏から止めてください。(六角ナットはRB-I01K2,I02K2に同梱しています)。
- 据付桿は上と下を使用し、据付桿取付ビッチ (紙面に記載) で取り付けてください。
- このように取り付ければ、ビビ音が発生することがあります。
- 据付は、強度を確認し、重量に十分耐える場所に確実に行ってください。

3. その他

降雪・寒冷地域の据付

室外機を防雪から保護するため、防雪屋根を取り付けた高置台に室外機を据え付け、防雪フード・防雪バネルを取り付けてください。ドレン排水は「ダッシュ流水」にしてください。

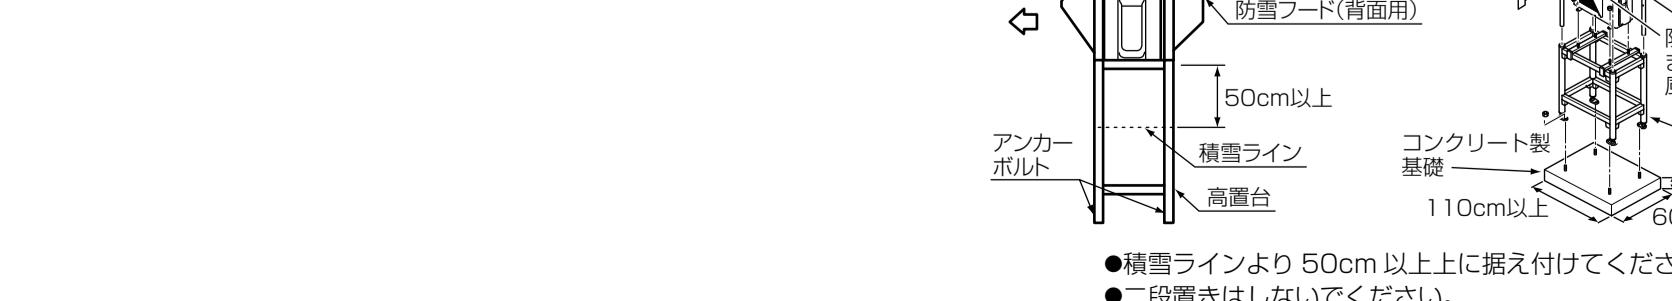

据付工事完了後、必ず実施してください

フィルター動作チェック・据付位置の設定・試運転

据付位置の設定

室内ユニットの据付位置をリモコンで設定します。(工場出荷時は中央据付設定)

1. 先の細いものでリモコンの点検ボタンを押します。
2. **スコ**を押します。
3. **左据付 中央据付 右据付**で据付位置を選択し **OK**を押します。
4. **スコ**で据付位置を選択し **OK**を押します。(室内ユニットから**ピピッピッピ**と3回音がすると設定完了です)。
5. **スコ**または **OK**を押します。
6. **スコ**を押します。

試運転

1. リモコンの **冷房** または **暖房** を押します。
冷房の場合、**スコ**で設定温度を **17°C** にします。
暖房の場合、**スコ**で設定温度を **32°C** にします。
2. 約3分後に室外ユニットが運転を開始し、冷風(暖房のときは温風)を吹き出します。
3. **停止**を押し、運転を停止します。

■フィルター組込確認ポイント

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟