


冷房専用機

振動加速度レベル値(dB)	ROA-	RP403(Z・ZG) RP403J(Z・ZG)	RP453(Z・ZG) RP453J(Z・ZG)	RP503(Z・ZG) RP503J(Z・ZG)	RP563(Z・ZG) RP563J(Z・ZG)	RP633(Z・ZG) RP633J(Z・ZG)
	測定位置 A	93 / 93	93 / 93	93 / 93	93 / 93	96 / 96
	測定位置 B	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	55 / 55
	ROA-	RP803(Z・ZG) RP803J(Z・ZG)	RP1123(Z・ZG)	RP1403(Z・ZG)	RP1603(Z・ZG)	
	測定位置 A	96 / 96	96 / 96	96 / 96	96 / 96	
	測定位置 B	55 / 55	55 / 55	55 / 55	55 / 55	

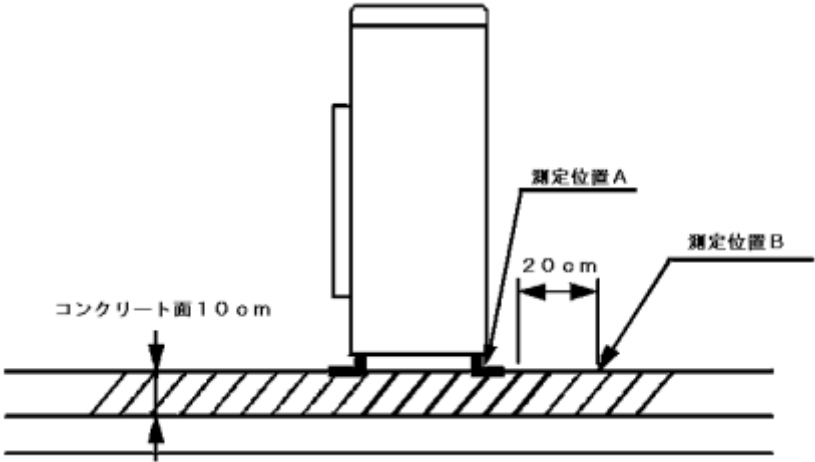

＜測定条件＞

- ①運転条件 : 冷房標準
- ②測定器 : 振動レベル計
- ③測定周波数帯 : 1 H z ～ 9 0 H z

適用機種		図面番号	TDT26F1910
上記表による		品名	東芝パッケージエアコン 振動加速度レベル値 適用機種は左記
		東芝キヤリア株式会社	