


冷凍サイクル図

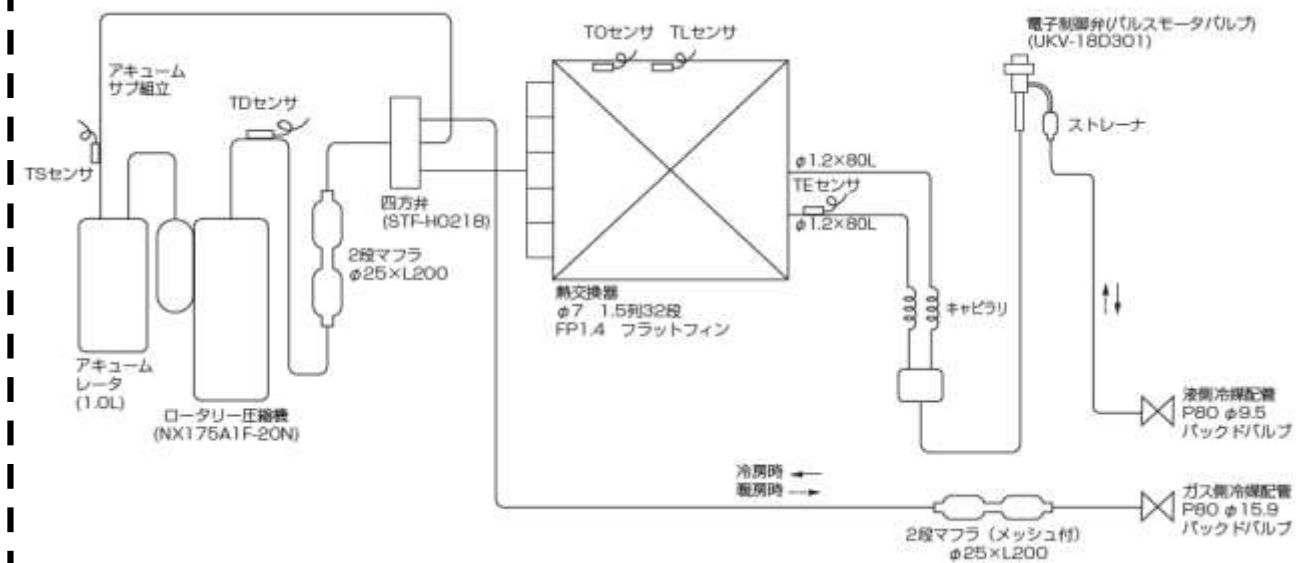

冷凍サイクルデータ

ROA-RP801H,HJ(Z/ZG),ROA-RP801H,HJ(-IN)

| | | 圧力 | | | | パイプ表面温度 | | | | 圧縮機 運転回転数 (rps) | 室内 ファン | 室内外温度条件 (DB/WB) (℃) | |
|----|-----|-------|------|-----------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|------------------------|-------|
| | | (MPa) | | (kg/cm²G) | | 吐出 (TD) | 吸込 (TS) | 内熱交 (TC) | 外熱交 (TE) | | | | |
| | | Pd | Ps | Pd | Ps | | | | | | | | |
| 冷房 | 標準 | 2.93 | 1.07 | 29.9 | 10.92 | 87 | 17 | 14 | 41 | 61 | 急 | 27/19 | 35/－ |
| | 過負荷 | 3.75 | 1.18 | 38.2 | 12.0 | 84 | 17 | 18 | 57 | 55 | 急 | 32/24 | 50/－ |
| | 低負荷 | 1.90 | 0.84 | 19.3 | 8.56 | 40 | 9 | 8 | 37 | 33 | 弱 | 18/15.5 | －15/－ |
| 暖房 | 標準 | 1.96 | 0.68 | 20.0 | 6.91 | 75 | 5 | 31 | 4 | 73 | 急 | 20/－ | 7/6 |
| | 過負荷 | 3.34 | 1.23 | 34.1 | 12.58 | 83 | 19 | 48 | 17 | 26 | 弱 | 30/－ | 24/18 |
| | 低負荷 | 2.11 | 0.22 | 21.5 | 2.27 | 91 | －21 | 34 | －16 | 110 | 急 | 15/－ | －15/－ |

適用機種

ROA-RP801H(Z/ZG)
ROA-RP801HJ(Z/ZG)
ROA-RP801H-IN
ROA-RP801HJ-IN

図面番号 TDT26G1937

品名

東芝パッケージエアコン
冷凍サイクル系統図
適用機種は左記

東芝キヤリア株式会社