




注1. ユニットの周囲には、最小下記サービススペースを確保してください。

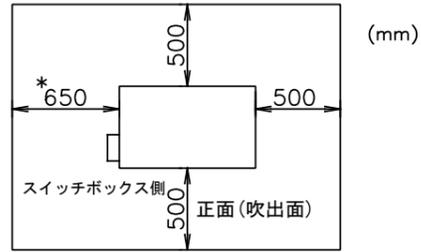


- \*加湿モジュール交換時に必要です。
- 2. スイッチボックスは、取付けてあるサイドパネルと共にヒンジにより開閉できます。電源配線等は、スイッチボックス近くで固定せず、たるみを持たせてください。
- 3. 工場出荷時は、ドレン配管勝手は左側面となります。ドレン配管勝手を右側面に変更する場合は、現地にてキャップを反対側に変更願います。尚、PS25Aニップルは、ユニット内に付属となります。
- 4. 加湿器本体へは、付属の給水銅管およびストレーナを現地にて接続してください。  
 付属ストレーナ：T型 #100 PT15Aオネジ  
 給水配管には、給水サービス弁（現地手配）を設けてください。  
 給水水質：水道法水質基準に準ずる飲料水  
 給水圧力・温度：0.05~0.5MPa, 5~40°C
- 5. 224型には冷媒液配管サイズ変更用の異径ソケットが付属されています。

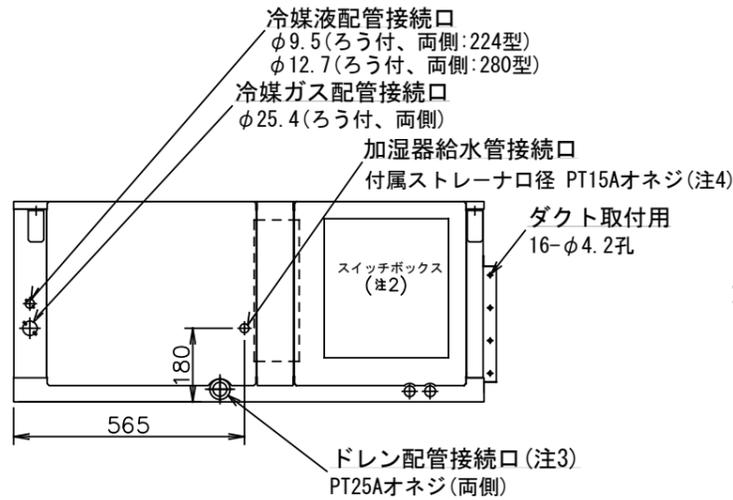


左側面図

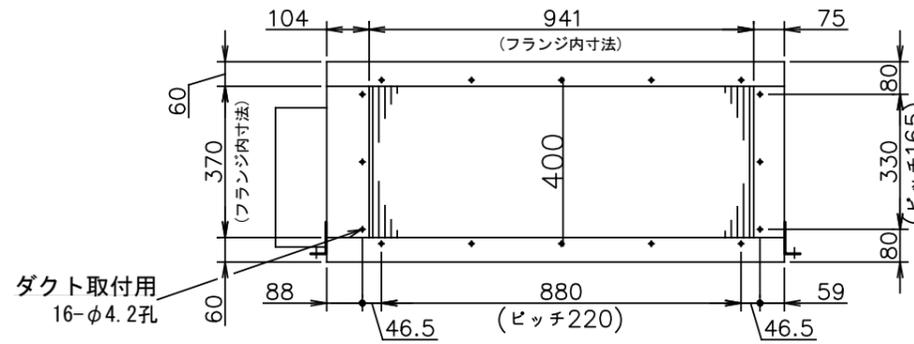


背面図

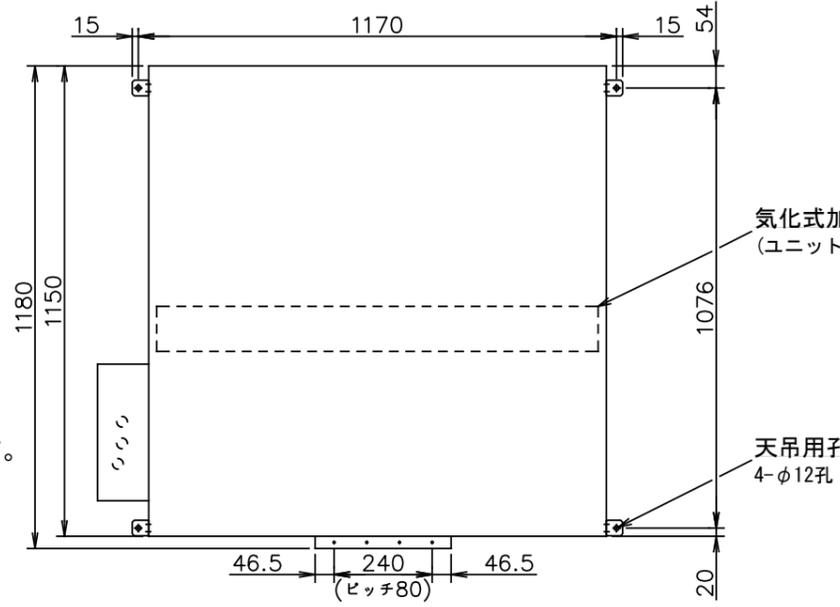


平面図

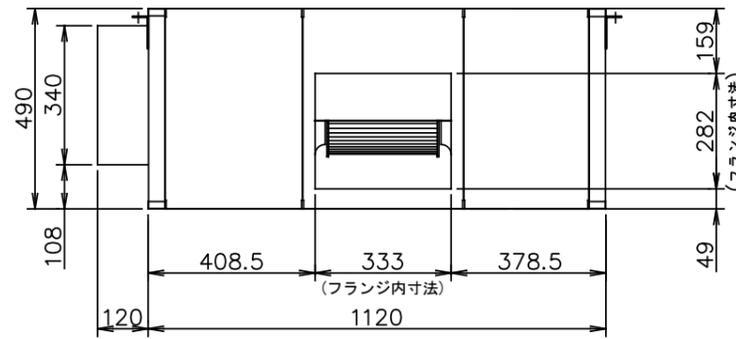

正面図

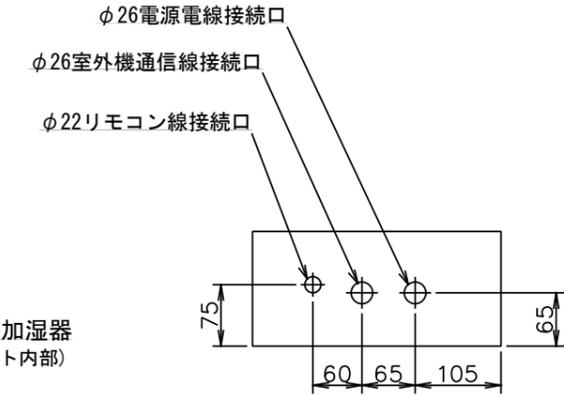

スイッチボックス下面

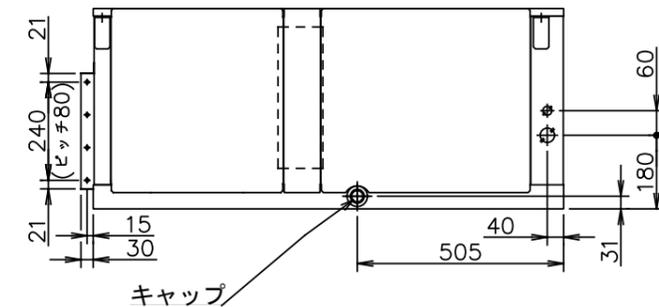

右側面図

適用機種 RDA-AP2802UHF	作成	照査	承認	JOB番号	品名	外気処理ユニット天埋ダクト形 外形図	尺度	1	
				納入先	左記		**		
				客先			**		
	日付			<b>東芝キャリア株式会社</b>		図面番号	40HVB102-1AF	頁	1 / 1
						改版	-		