



電気配線図

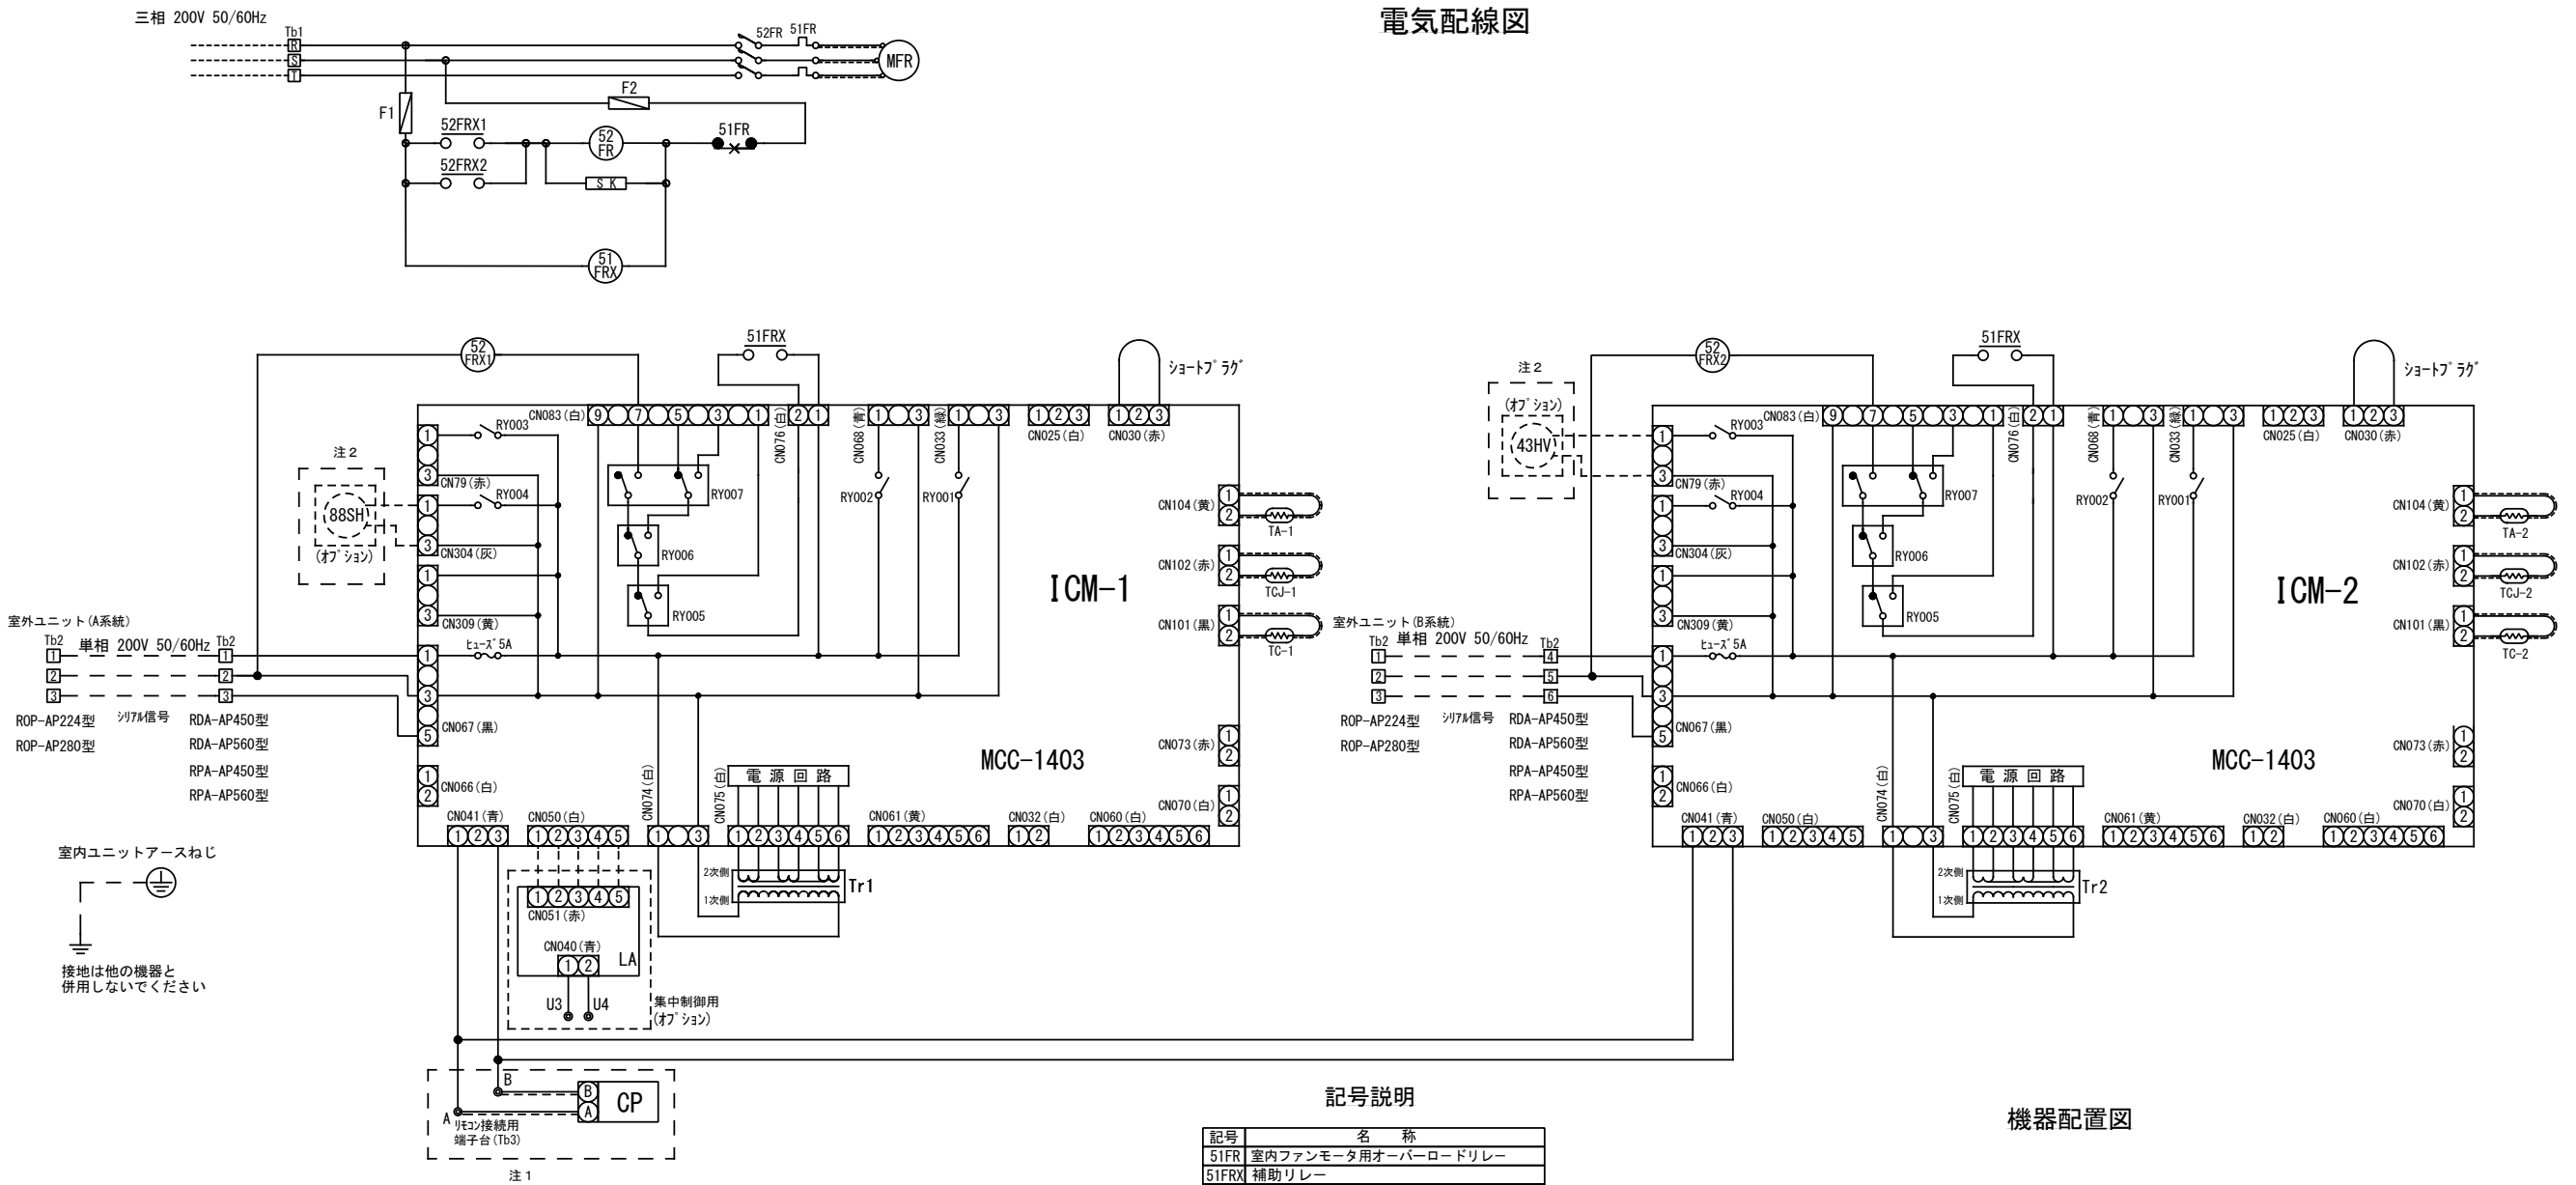

室内ユニットアースねじ  
接地は他の機器と併用しないでください

注 1、コントロールパネルは、\*\*\*HP仕様（工場向け）の際には付属出荷となりますので、現地にて油、粉塵、水の浸入が無い場所へ設置してください。




注 2、43HV、88SHのオプションに関しては、\*\*\*HP仕様（工場向け）の際には取付きません。

記号説明

記号	名 称
51FR	室内ファンモータ用オーバーロードリレー
51FRX	補助リレー
52FR	室内ファンモータ用電磁接触器
52FRX	補助リレー
CN	コネクタ
CP	リモコン
F	ヒューズ(定格250V 5A)
ICM	室内機制御基板
MFR	室内ファンモータ
RY	制御用リレー (室内ユニット制御基板内)
SK	サージアブソーバ
TA	室内ユニット吸込空気温度センサ
TC	熱交センサ(室内ユニットコイルガス側)
TCJ	熱交センサ(室内ユニットコイル液側)
Tb	ターミナルブロック
Tr	トランス
⊙	端子
OX2	コネクタ(制御基板内)
——	盤内結線
-----	盤外結線
----	現場結線
43HV	加湿器制御リレー
88SH	電気ヒータ用電磁接触器
LA	TCC LINK アダプタ
Tb4	TCC LINK 用ターミナルブロック

機器配置図

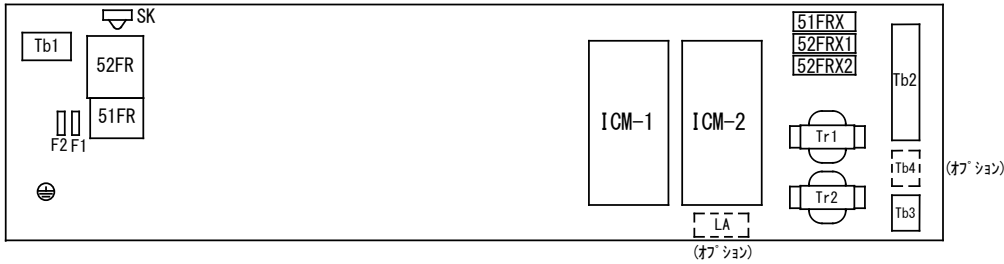

適用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン 電気配線図	尺度
RDA-AP5604HP				納入先			1
				客先			**
	日付	東芝キヤリア株式会社			左記		5-19
					図面番号	40PVC202-2	1 / 1
							A