



電気配線図

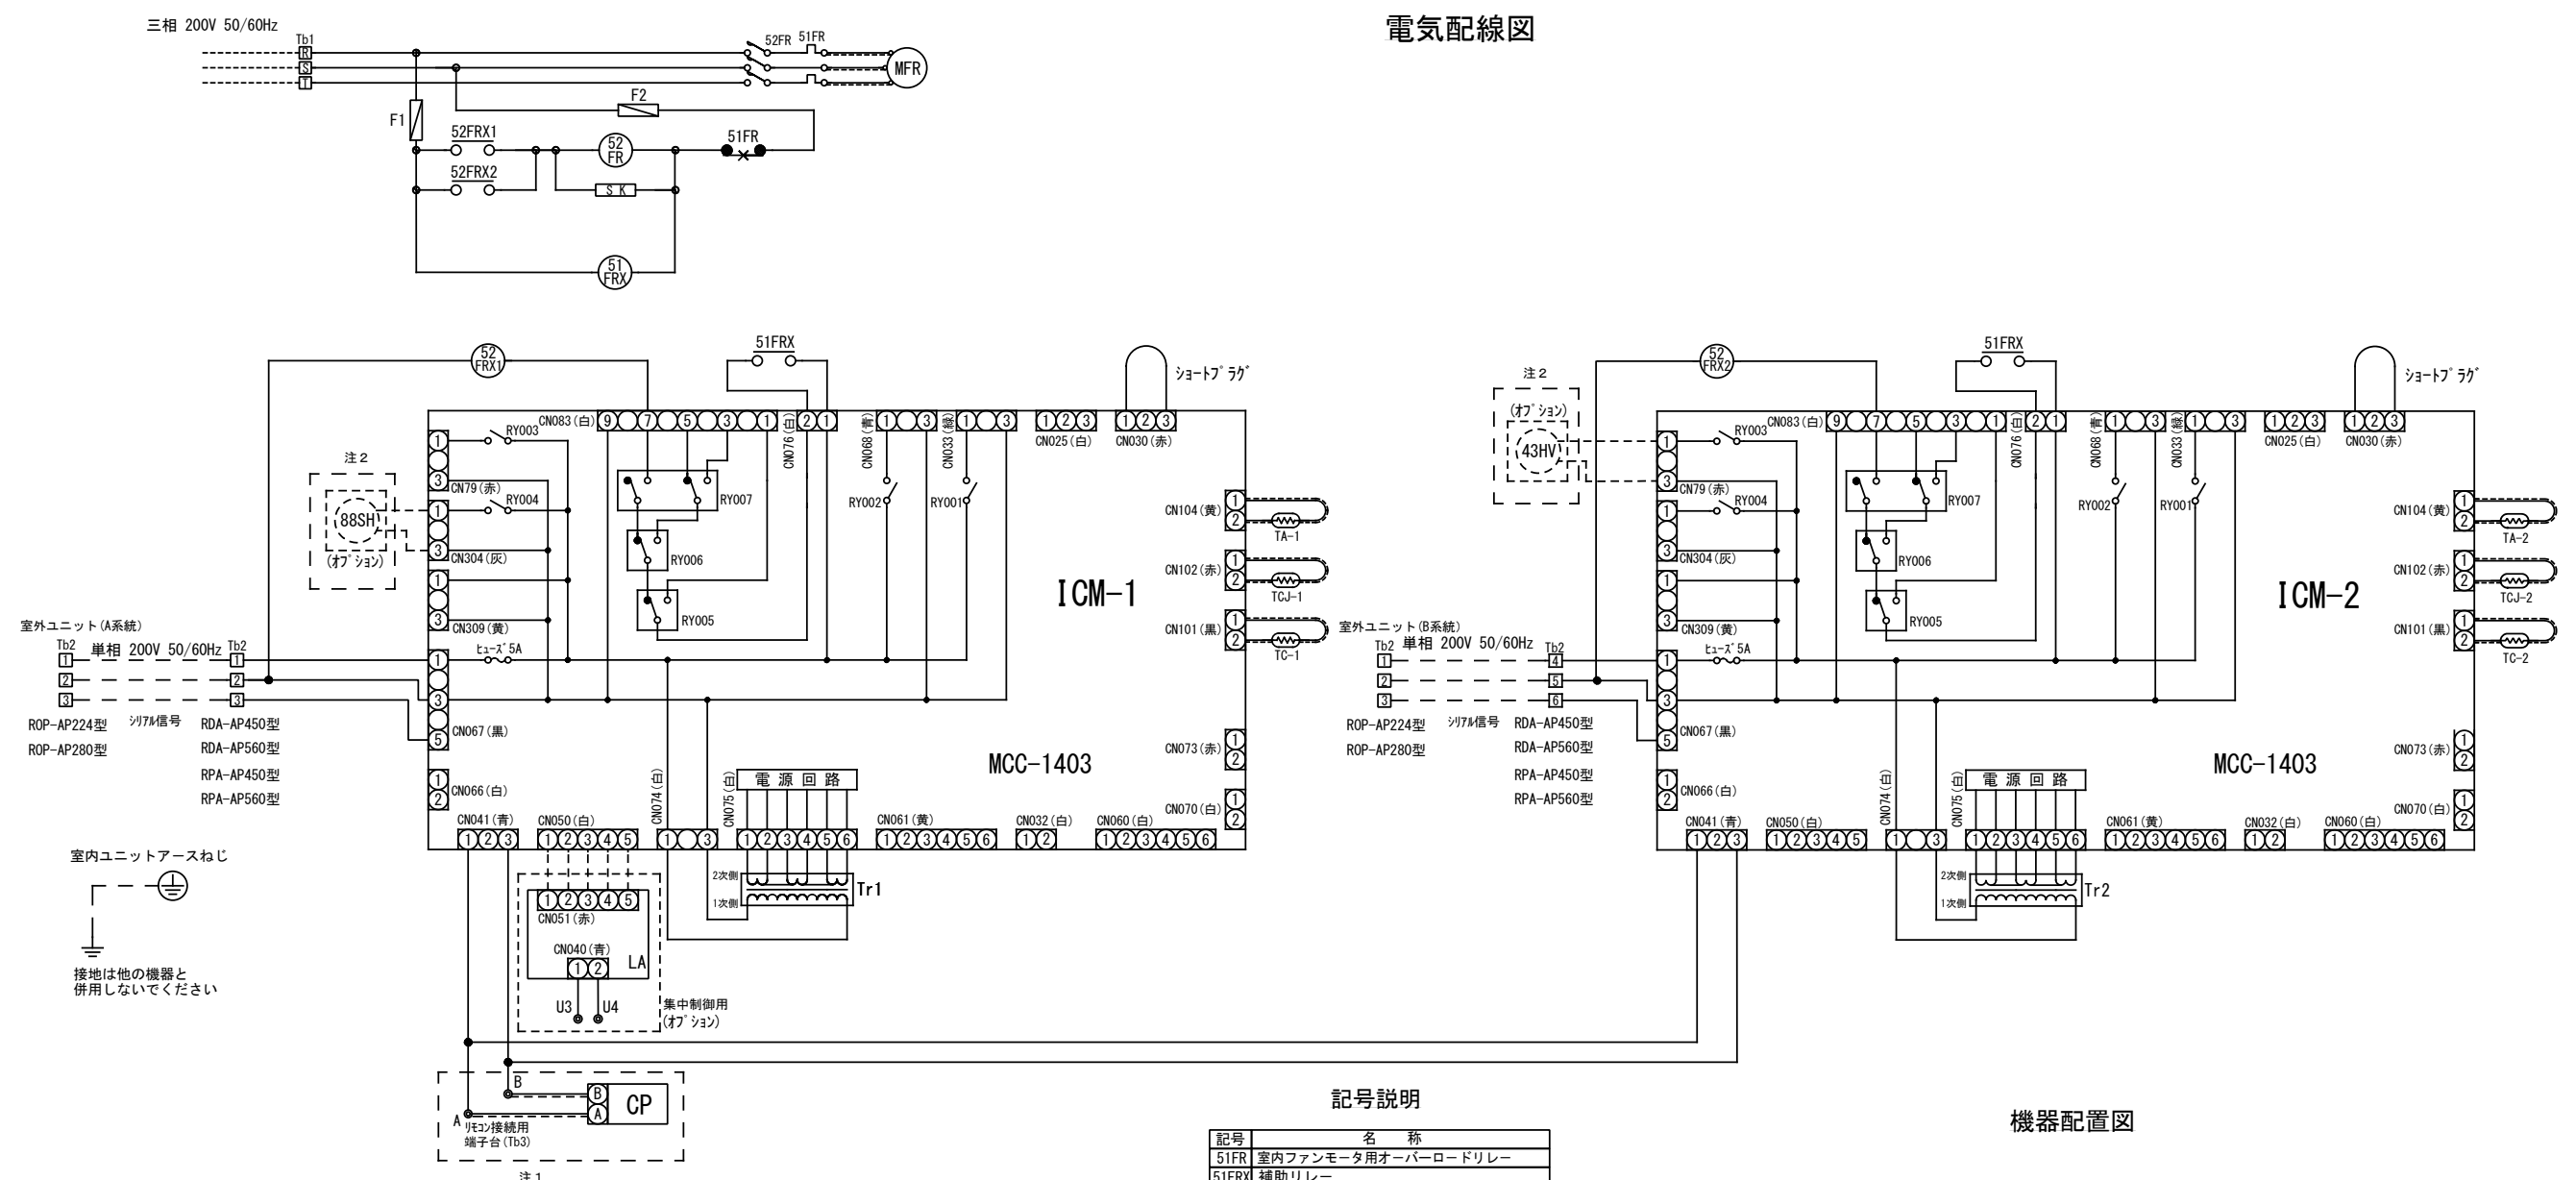

注1、コントロールパネルは、***HP仕様（工場向け）の際には付属出荷となり ますので、現地にて油、粉塵、水の浸入が無い場所へ設置してください。




注2、43HV、88SHのオプションに関しては、***HP仕様（工場向け）の際には取付きません。

記号説明

記号	名 称
51FR	室内ファンモータ用オーバードリレ
51FRX	補助リレー
52FR	室内ファンモータ用電磁接触器
52FRX	補助リレー
ON	コネクタ
CP	リモコン
F	ヒューズ (定格250V 5A)
ICM	室内機制御基板
TCR	室内ファンモータ
RY	制御用リレー (室内ユニット制御基板内)
SK	サージアブソーバ
TA	室内ユニット吸込空気温度センサ
TC	熱交センサ (室内ユニットコイルガス側)
TCJ	熱交センサ (室内ユニットコイル液側)
Tb	ターミナルブロック
Tr	トランス
⊙	端子
①②	コネクタ (制御基板内)
	盤内結線
-----	盤外結線
----	現場結線
43HV	加圧器制御リレー
88SH	電気ヒータ用電磁接触器
LA	TCC LINK アダプタ
ThA	TCC LINK 用ターミナルブロック

別添

機器配置図

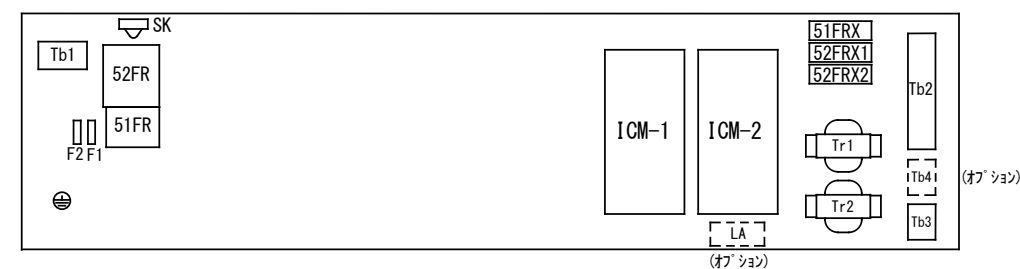

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン 電気配線図	尺度	1			
RDA-AP5604H					納入先					左記	5-19	**
					客先							
		日付			東芝キャリア株式会社							
						図面番号	40PVC202-2	頁	改版			
							1 / 1	A				