


電気配線図

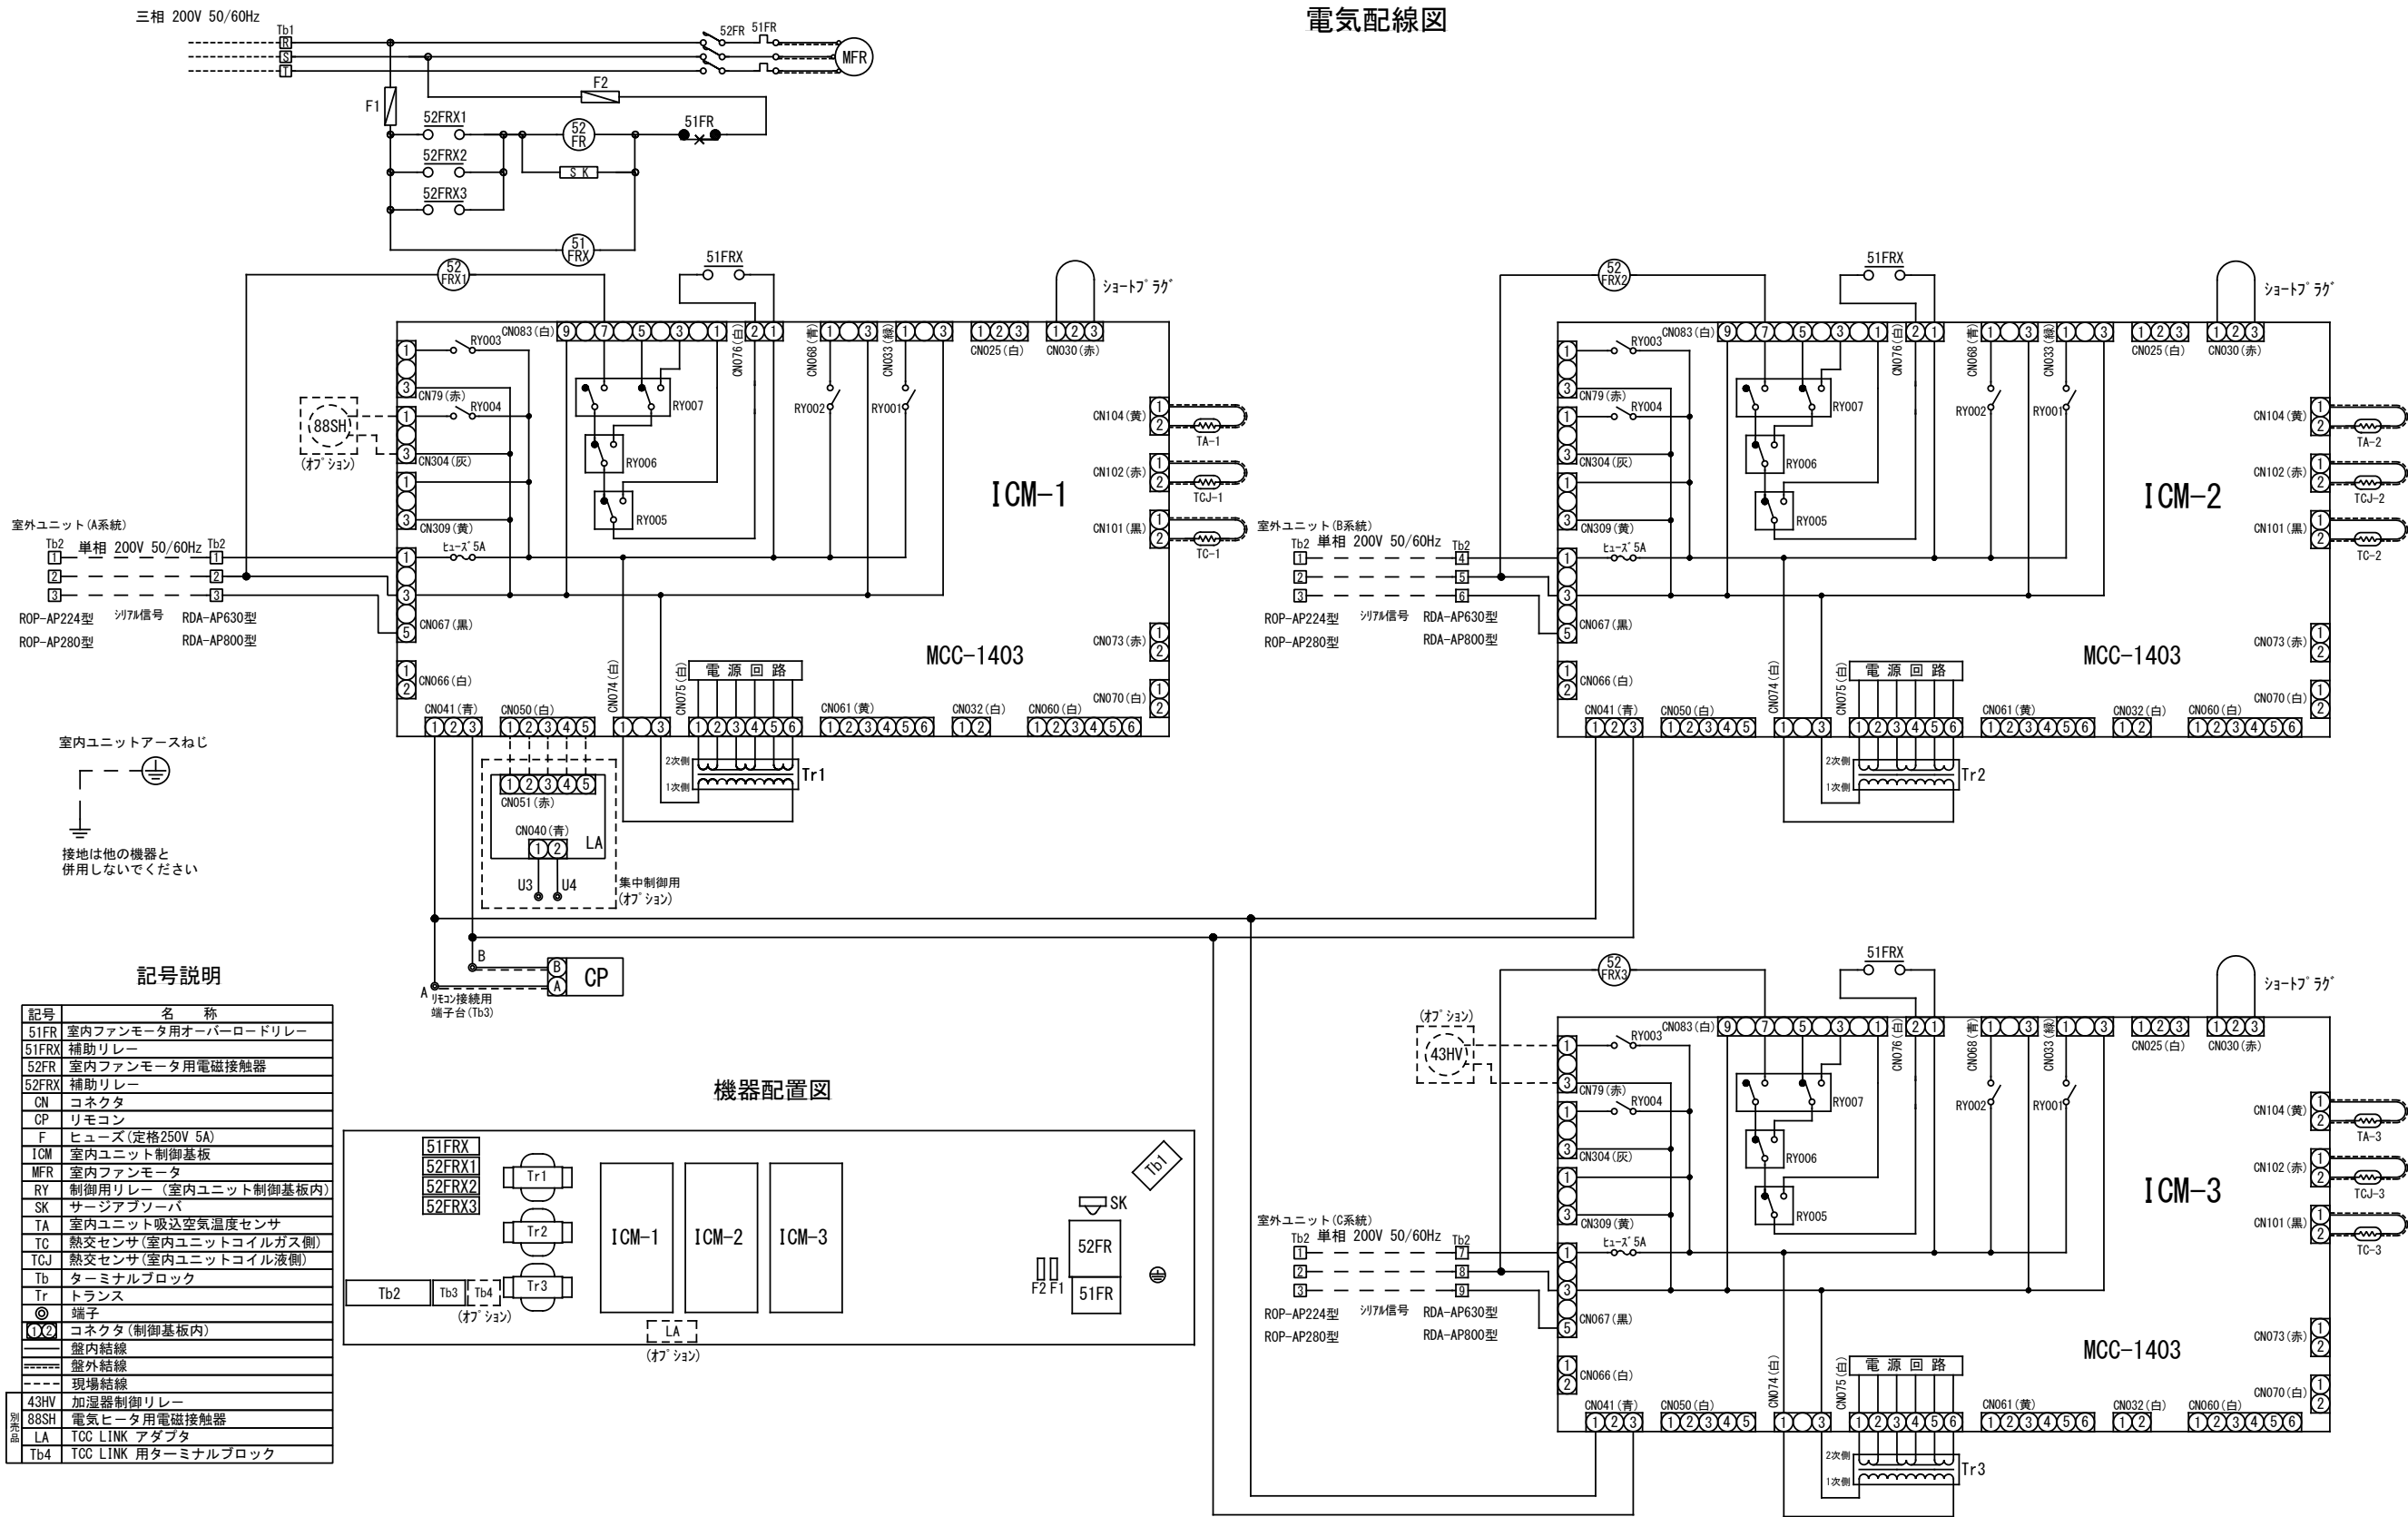


三相 200V 50/60Hz

東芝キヤリア株式会社

記号説明	
記号	名 称
51FR	室内ファンモータ用オーバーロードリレー
51FRX	補助リレー
52FR	室内ファンモータ用電磁接触器
52FRX	補助リレー
CN	コネクタ
CP	リモコン
F	ヒューズ(定格250V 5A)
ICM	室内ユニット制御基板
MFR	室内ファンモータ
RY	制御用リレー(室内ユニット制御基板内)
SK	サージアブソーバ
TA	室内ユニット吸込空気温度センサ
TC	熱交センサ(室内ユニットコイルガス側)
TCJ	熱交センサ(室内ユニットコイル液側)
Tb	ターミナルブロック
Tr	トランス
⊕	端子
⓪	コネクタ(制御基板内)
=====	盤内結線
=====	盤外結線
----	現場結線
43HV	加湿器制御リレー
88SH	電気ヒータ用電磁接触器
LA	TCC LINK アダプタ
Tb4	TCC LINK 用ターミナルブロック

機器配置図

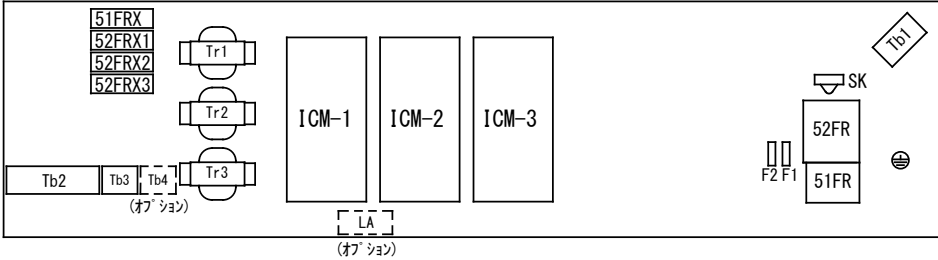

適用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	尺度
RDA-AP8004H				納入先	パッケージエアコン 電気配線図	1
				客先	左記	**
	日付	東芝キヤリア株式会社			図面番号	5-'19
					40PVC202-3	1 / 1
						A