

東芝パッケージエアコン

(空冷式天井埋込形ダクトタイプ)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	5.6 < 1.3 ~ 6.3 >		
	額 熱 比		-	0.70		
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.99 / 2.99		
	中間冷房標準能力		kW	2.6		
	中間冷房中温能力		kW	2.7		
通年エネルギー消費効率 (注4)	最小冷房中温能力		kW	1.7		
	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	5.5 / 5.5		
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	5.9 / 5.9		
電気特性 (注1)	電 源		(注2)	単相 200V 50/60Hz		
	消費電力	定格冷房標準	kW	1.87 / 1.87		
		中間冷房標準	kW	0.491 / 0.491		
		中間冷房中温	kW	0.420 / 0.420		
		最小冷房中温	kW	0.275 / 0.275		
室内ユニット	運転電流		(最大)	A 9.95 / 9.95 13.5 / 13.5		
	力 率		%	94 / 94		
	始 動 電 流		A	- / -		
室外機	形 名		AID-RP633H			
	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)			
	外形寸法	高 さ	mm	298		
		幅	mm	1,000		
		奥 行	mm	750		
総 質 量		kg	34			
送風装置	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ			
	防 音 ・ 断 熱 材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム			
	送風機	送 風 機		シロッコファン		
		風 量	(注5)	m³/min	13.3 / 11.7 / 10.8 / 10.0 / 9.2	
		電 動 機	kW	0.250		
出荷時機外静圧		Pa	50.0			
機外静圧設定範囲		(注6)	Pa 50-75-100-125-150-175-200			
送風装置	風量限界(下限)		m³/min	7.5		
	風量限界(上限)		m³/min	16.0		
	エ ア フ ィ ル タ		(注7)	別売部品		
	運 転 調 整 装 置		(注3)	リモコンスイッチ		
	ドレン口径(呼び径)			25(塩ビ管)		
運転音	定格騒音(音響パワーレベル)		(注8)	dB(A) 60 / 56 / 54 / 52 / 50		
	急/強+/強/弱+/弱					
	運転音(音圧レベル)		(注9)	dB(A) 37 / 33 / 32 / 31 / 30		
	急/強+/強/弱+/弱					
	電 熱 装 置			取付不可		
形 名		ROA-RP633JZ				
外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
外形寸法	高 さ	mm	714			
	幅	mm	859			
	奥 行	mm	309			
総 質 量		kg	49			
圧 縮 機	形 式	全密閉形				
	圧縮機用電動機定格出力	kW	1.27			
	極 数	6				
空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				
冷 媒 制 御		電子制御弁				
送風装置	送 風 機	プロペラファン				
	標 準 風 量	m³/min	46.7			
	電 動 機	kW	0.071			
高 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -			
低 圧 ス イ ッ チ		MPa	- -			
保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ				
ケ ー ス ヒ ー タ		W	-			
定格騒音(音響パワーレベル)		(注8)	dB 67			
運転音(音圧レベル)		(注9)	dB 51			
IPコード		IPX4				
法定冷凍トン		0.96				
設計圧力	高 圧 部	MPa	4.15			
	低 圧 部	MPa	2.21			
冷媒・出荷時封入量		kg	R32・1.45			
冷媒追加不要の最大実長		m	30			
冷媒追加量		g/m	20			
室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4			
最大実長		m	50			
最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30			
漏 電 遮 断 器		(注10)	15A、30mA 0.1sec以下			
手元開閉器	開 閉 器 容 量	A	15			
	ヒ ュ ー ズ	A	15			
配 線 用 遮 断 器		A	15			
電源配線設計	電 源 配 線		線 径	電源線こう長(最大)		
			単線1.6mm	11 / 11		
			単線2.0mm	17 / 17		
			燃線3.5mm ²	19 / 19		
			燃線5.5mm ²	31 / 31		
			燃線8.0mm ²	- / -		
			燃線14.0mm ²	- / -		
			燃線22.0mm ²	- / -		
燃線38.0mm ²			- / -			
室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本				
リ モ コ ン コ ー ド		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など			

(注1) 冷房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
< > 内は能力範囲を示します。

(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±10%を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。

(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
(通称：省エネ法基準値) における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。

(注5) 定格風量は「急」です。

(注6) 機外静圧を変更する場合は、現地で設定変更が必要です。

(注7) エアフィルタは標準装備していませんので、現地で準備または別売部品のフィルタチャンバー、抗菌高性能フィルタなどを使用してください。

(注8) 定格騒音 (音響パワーレベル) は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。









(注9) 運転音 (音圧レベル) は、JIS B 8616：2006 に基づいた値です。

(注10) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。



- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1501	04	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤードシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		

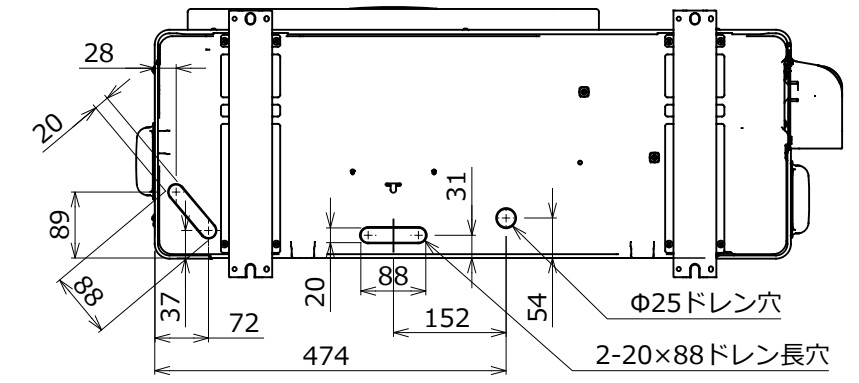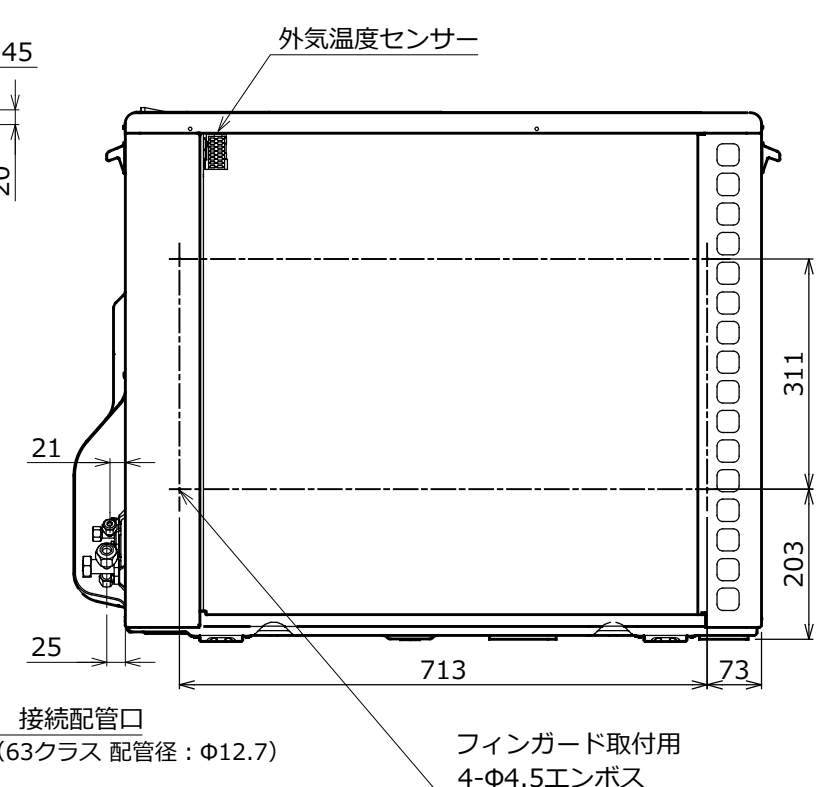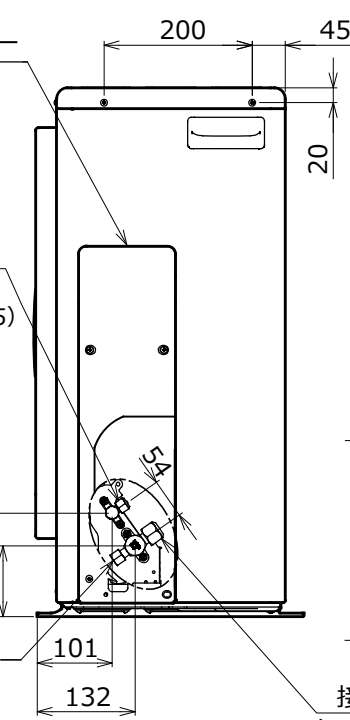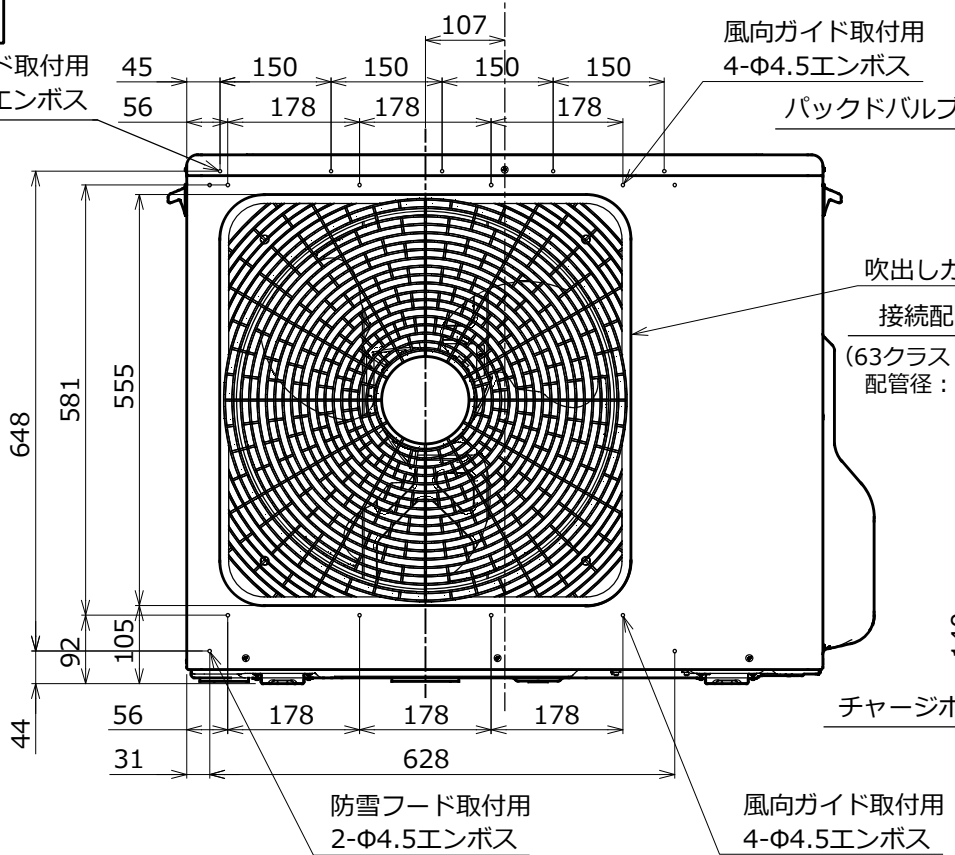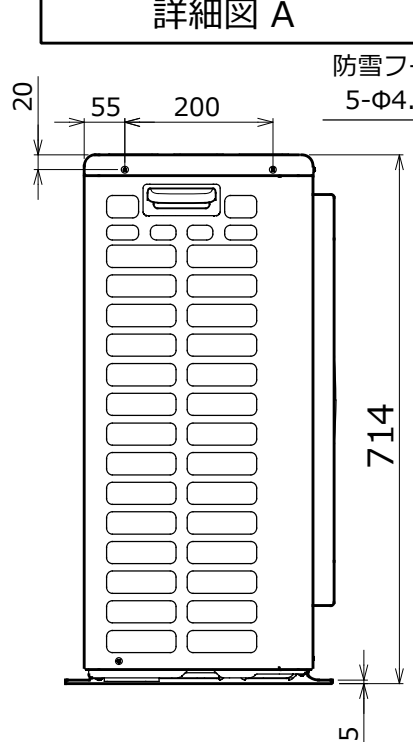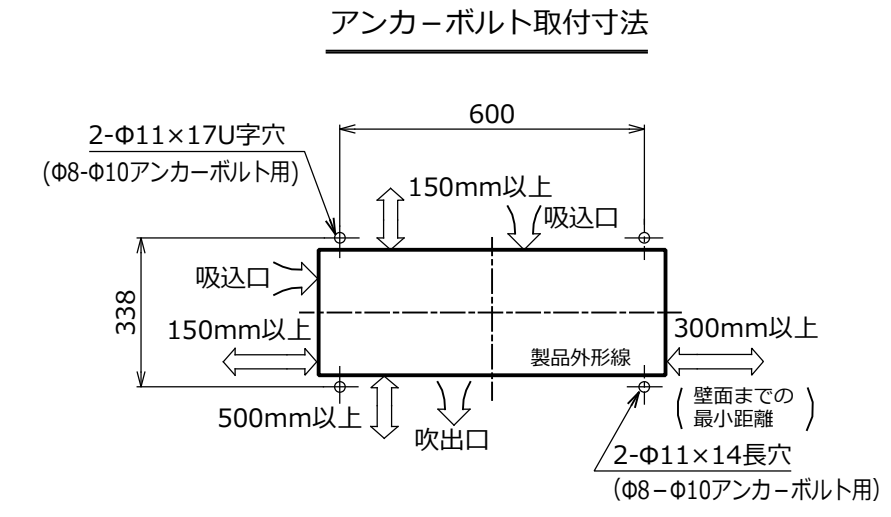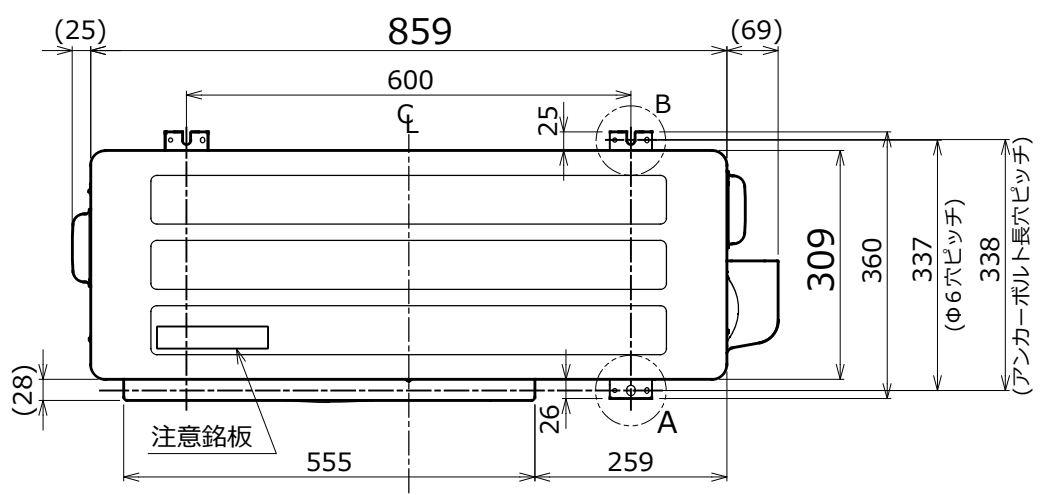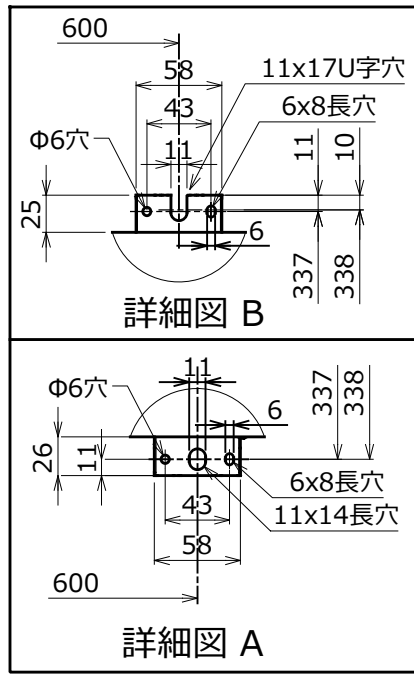


外観色



シルキーシェード
(マンセル記号：1Y8.5/0.5)

図番	T26C1932-R0A-RP633JZ	03	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			mm
形名	R0A-RP633JZ	東芝キャリア株式会社	

別売品 気化式加湿器，フィルターチャンバー組込時

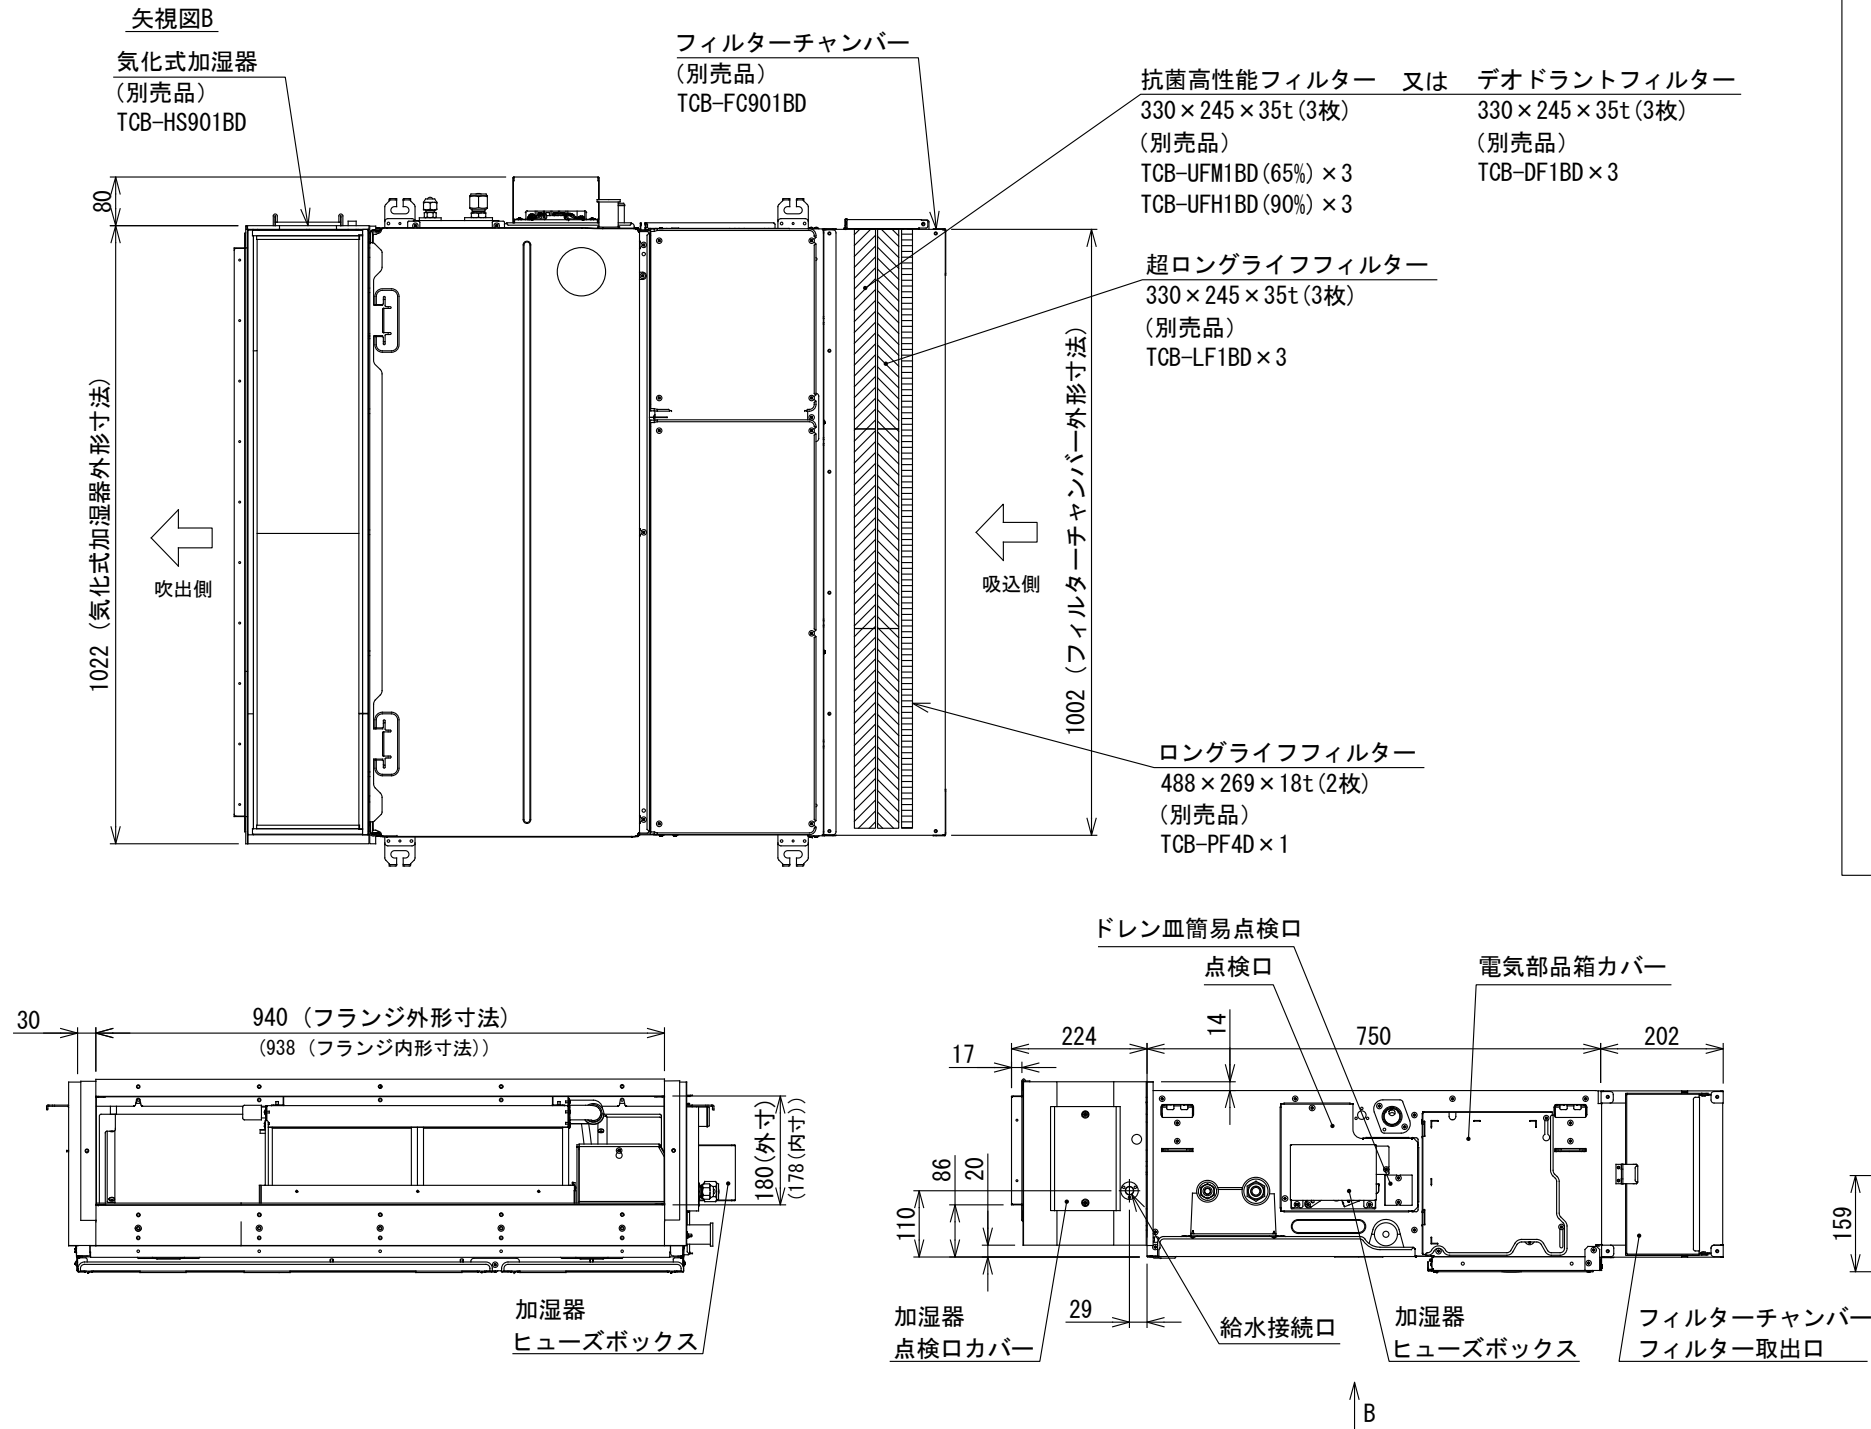

サービスに必要なスペース

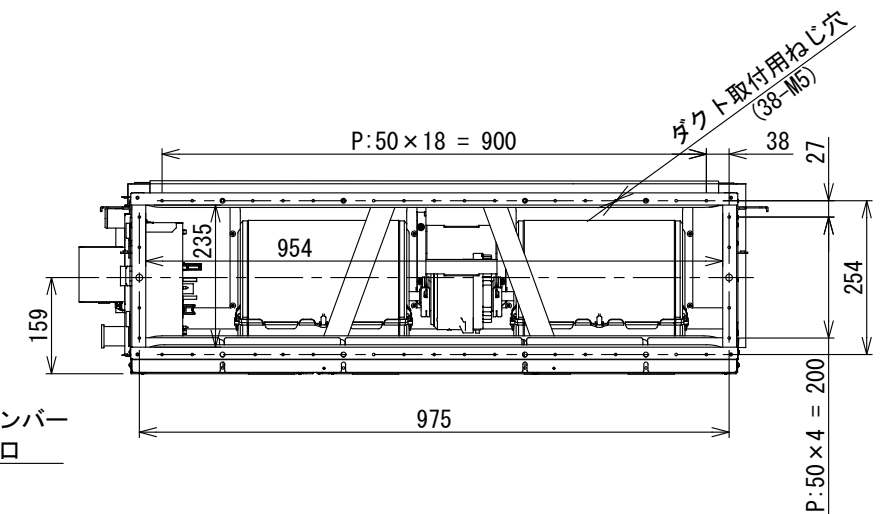
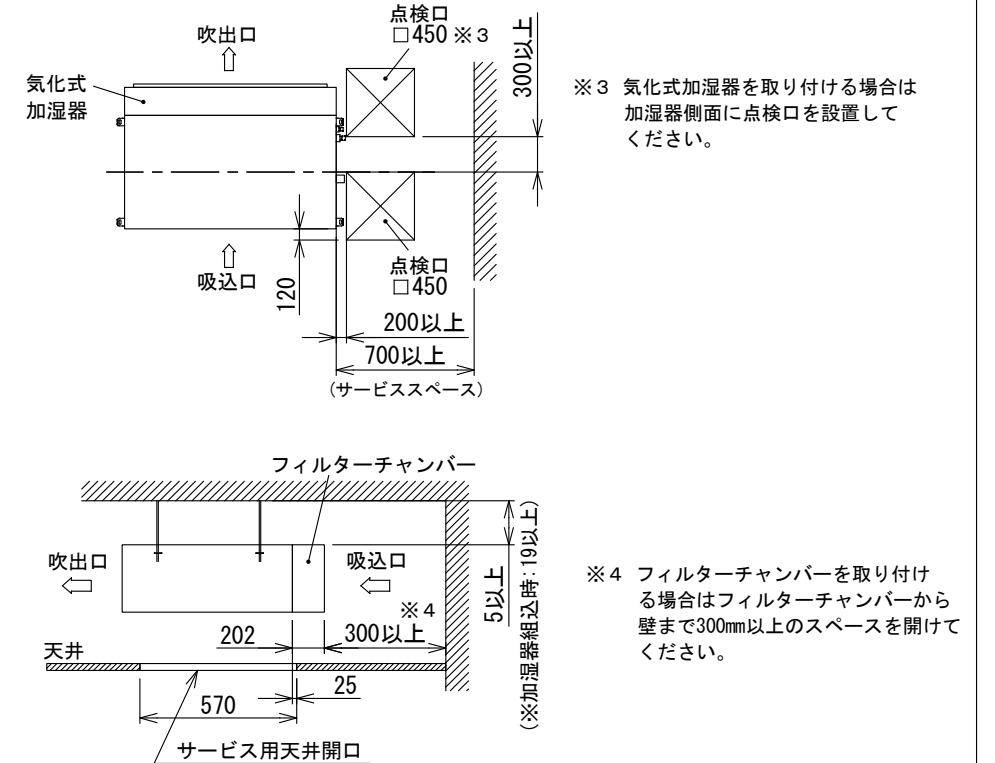


注記


1. 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
上記フィルターの単独使用は可能ですが、ロングライフフィルターまたは超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
2. 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター1種類との併用が可能です。
3. 別売加湿器や、フィルターチャンバー組込時は、加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。

図番	T25A1824-AID-RP633H	04	図法
		225	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ダクトタイプ) (2/3)	尺度	単位
			m m
形名	AID-RP633H	東芝キャリア株式会社	


別売品 角ダクトフランジ（吸込用）組込時

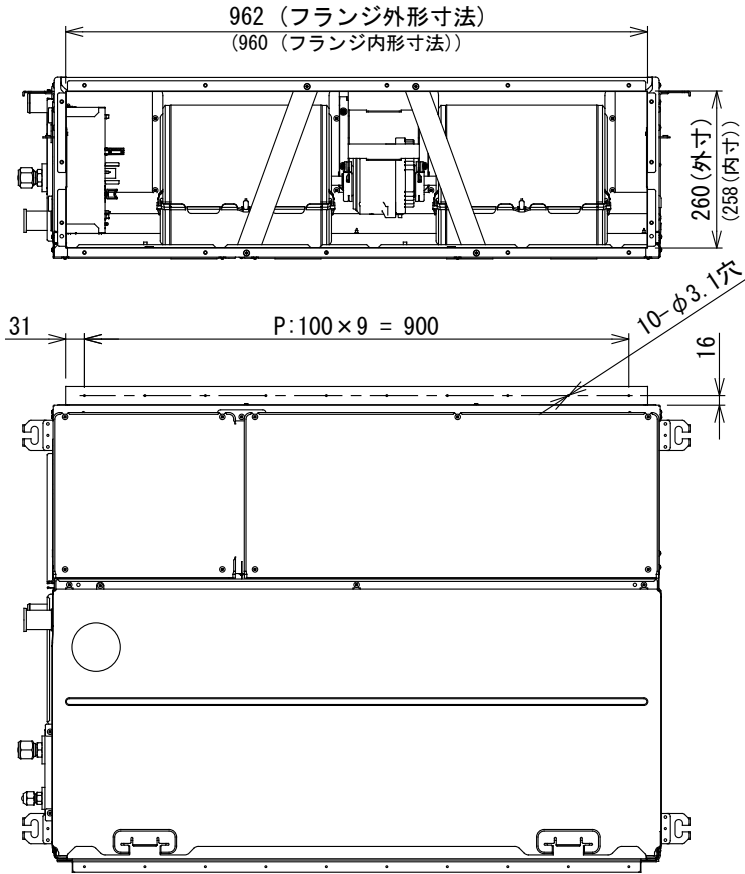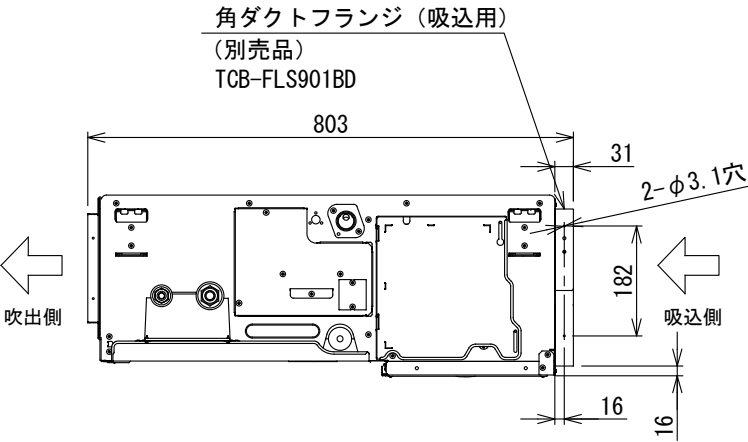

別売品 丸ダクト用フランジ（吹出用）組込時

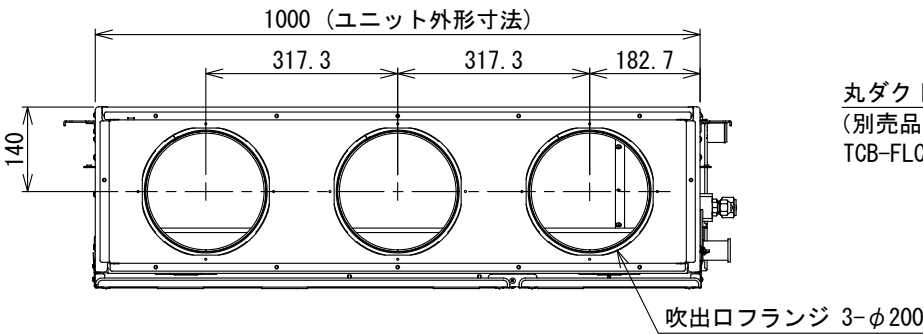


丸ダクト用フランジ（吹出用）
（別売品）
TCB-FLC901D

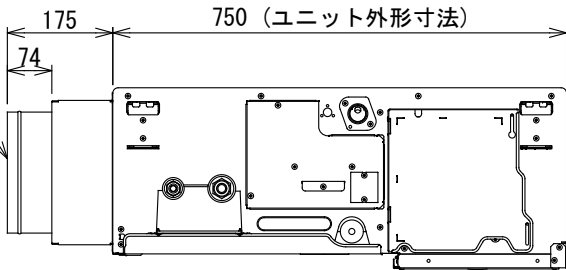

注記
別売角ダクトフランジ（吸込用）は、フィルターチャンバーの吸込口側にも取り付け可能です。

図 番	T25A1824-AID-RP633H	04	図 法
		225	三 角 法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 （天井埋込形ダクトタイプ）（3/3）	尺 度	単 位
			m m
形 名	AID-RP633H	東芝キャリア株式会社	

別売品






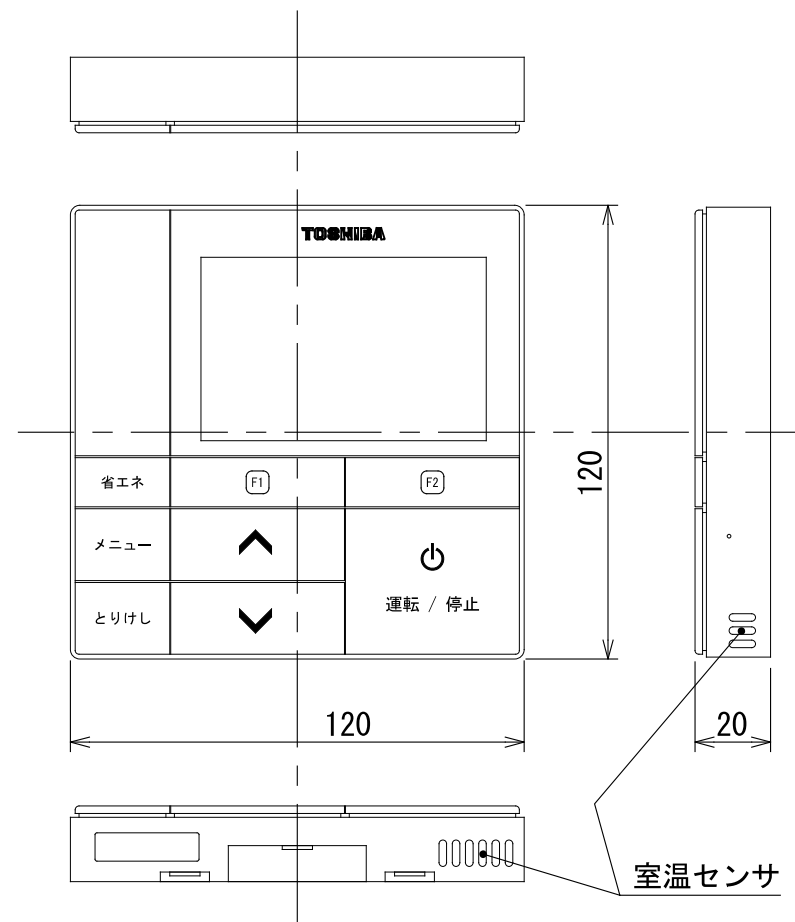
----	現地配線
	保護アース
	端子台
	接続端子
	コネクタ
	プリント基板
-----	別売品
-----	部品境界線

図 番	T25B1804-AID-RP633H		02	図 法
			214	三角法
品 名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井埋込形ダクトタイプ)		尺 度	単 位
				m m
形 名	AID-RP633H	東芝キャリア株式会社		




お願い
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。


線種	VCTF:0.3mm ² ×2			VCTF:0.5mm ² ～2.0mm ² ×2		
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+…Ln)	1リモコン 200mまで	2リモコン 120mまで	ワイヤレスとの 2リモコン 200mまで	1リモコン 500mまで	2リモコン 300mまで	ワイヤレスとの 2リモコン 400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+…Ln)	200mまで			200mまで		

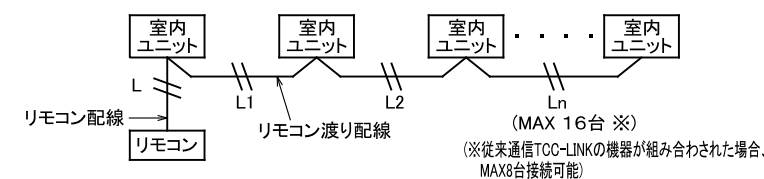


連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)

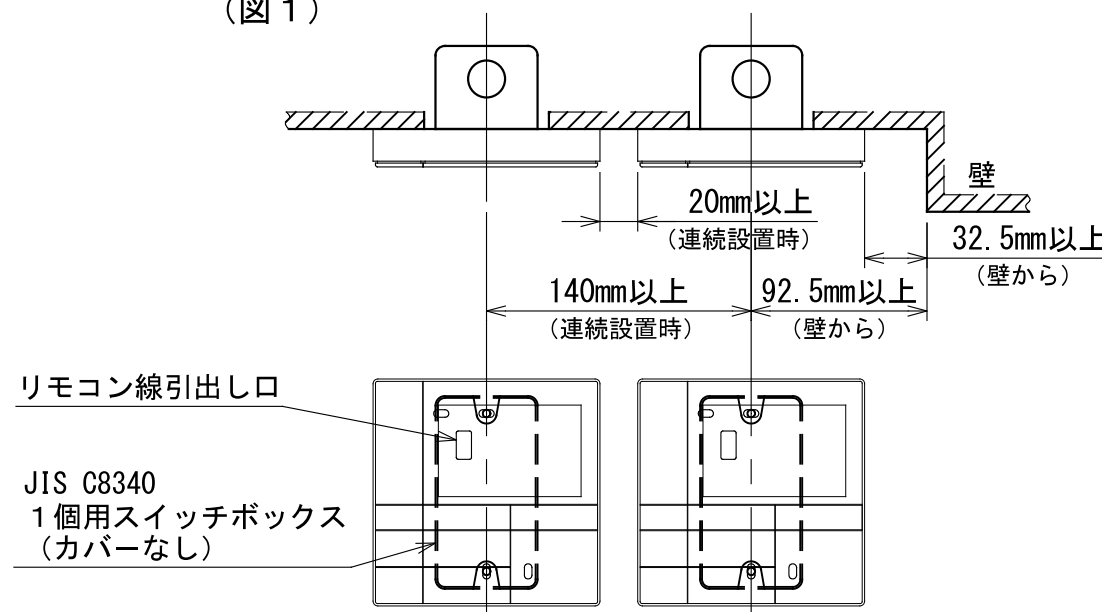


(図2)

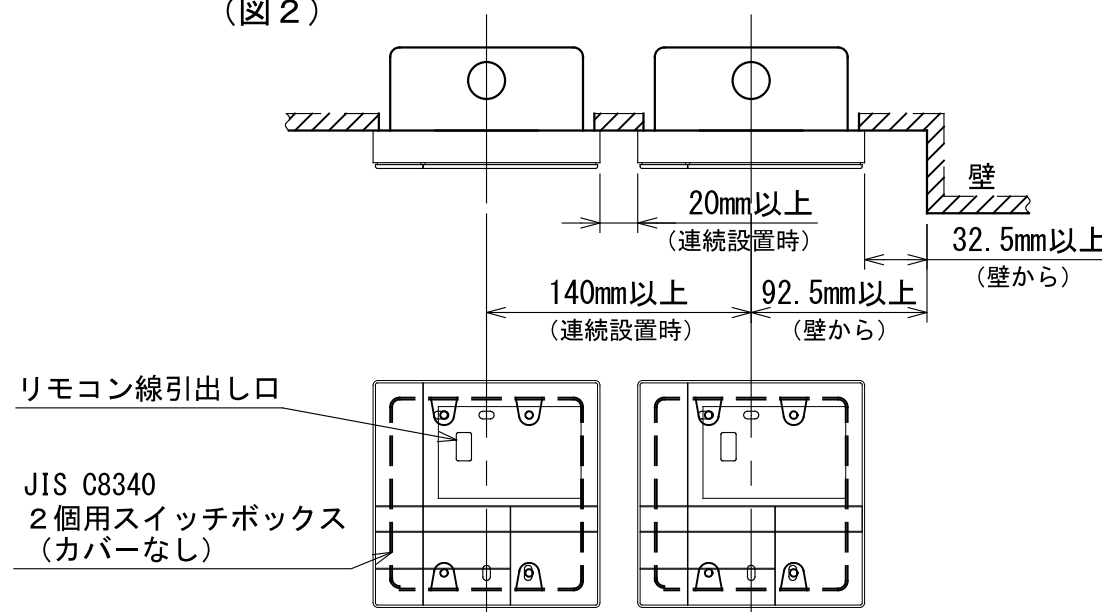

＜リモコン取付け寸法＞

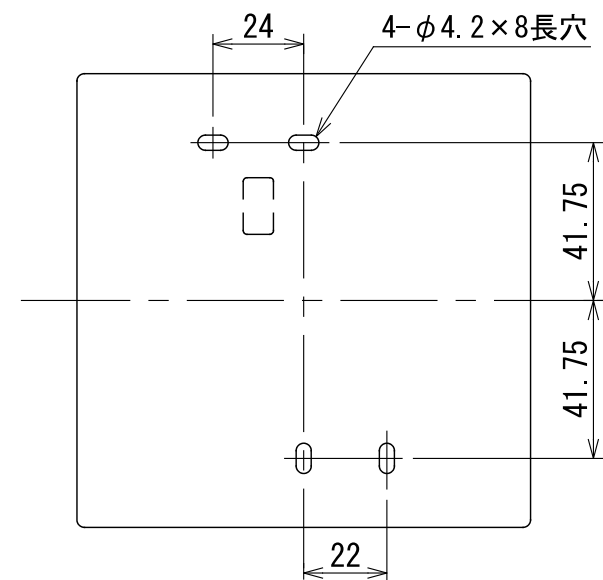

(図3)

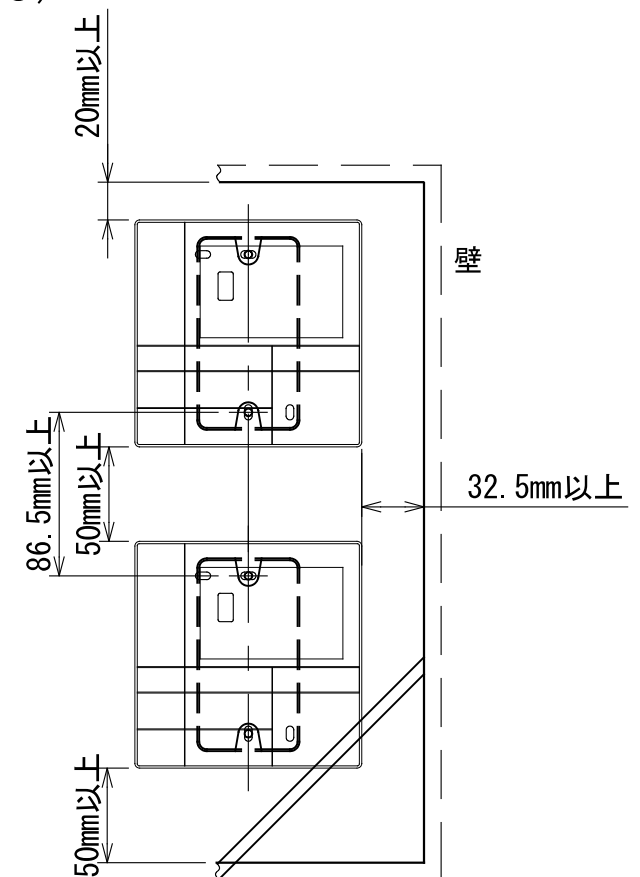

図番	T24E2001-RBC-AMSU51	02	図法
品名	業務用空調別売部品外形図 (省エネneoリモコン)	238	三角法
形名	RBC-AMSU51	東芝キャリア株式会社	尺度単位 mm