

東芝パッケージエアコン

(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)




【グリーン購入法適合】
(50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	4.0 < 1.0 ~ 4.5 >		室内機	形名		ROA-RP453HSJZG				
	額熱比		-	0.68			外装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	3.01 / 3.01			外形寸法	高さ	mm	550			
	中間冷房標準能力		kW	1.8				幅	mm	780			
暖房性能 (注1)	中間冷房中温能力		kW	1.9			室外機	総質量	奥行	mm	290		
	最小冷房中温能力		kW	1.4					kg	35			
	定格暖房標準能力		kW	4.5 < 0.8 ~ 6.7 >				圧縮機	形式	全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.72 / 3.72					圧縮機用電動機定格出力	kW	0.88		
通年エネルギー消費効率 (注4)	中間暖房標準能力		kW	2.1			機	極数		6			
	最小暖房標準能力		kW	1.2				空気熱交換器		フィンドチューブ			
	最大暖房低温能力		kW	4.9				冷媒制御		(冷)	電子制御弁		
						(暖)		電子制御弁					
電気特性 (注1)	APF2015 (JIS B 8616 : 2015)		-	4.7 / 4.7			送風装置	送風機	プロペラファン				
	APF (JIS B 8616 : 2006)		-	4.6 / 4.6					標準風量	m³/min	420		
			-	3.37 / 3.37						電動機	kW	0.043	
	電圧		(注2)	単相 200V 50/60Hz				高圧スイッチ	MPa	-	-		
	消費電力	冷房	定格冷房標準	kW	1.33 / 1.33			低圧スイッチ	MPa	-	-		
			中間冷房標準	kW	0.415 / 0.415			保護装置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ			
			中間冷房中温	kW	0.359 / 0.359								
			最小冷房中温	kW	0.261 / 0.261								
			定格暖房標準	kW	1.21 / 1.21			ケースヒータ	W	-			
		中間暖房標準	kW	0.409 / 0.409					定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	61	
運転電流	暖房	中間暖房標準	kW	0.409 / 0.409			(注7)	(暖)	dB	65			
		最小暖房標準	kW	0.241 / 0.241			運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	45			
		最大暖房低温	kW	2.40 / 2.40			(注8)	(暖)	dB	50			
		運転電流	(冷) (暖) (最大)	A	7.15 / 7.15 6.51 / 6.51 13.1 / 13.1			IPコード		IPX4			
		力率	(冷) (暖)	%	93 / 93 93 / 93			法定冷凍トン		1.02			
	始動電流	(冷) (暖)	A	-			設計圧力	高圧部	MPa	4.15			
室内機	形名		AID-RP453BH			冷媒配管	高圧部		MPa	2.21			
	外装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)				低圧部		MPa	2.21			
	外形寸法	高さ	mm	275			冷媒・出荷時封入量		kg	R32・0.80			
		幅	mm	700			冷媒追加不要の最大実長		m	20			
		奥行	mm	925			冷媒追加量		g/m	20			
	総質量		kg	26			電源	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4		
	空気熱交換器		フィンドチューブ										
	防音・断熱材		発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム										
	送風装置	送風機			シロッコファン								
			風量	(注5)	m³/min			13.3 / 12.3 / 11.3 / 10.5 / 9.5					
急/強+/強/弱+/弱													
電動機			kW	0.150									
出荷時機外静圧			Pa	20.0									
機外静圧設定範囲	(注6)	Pa	20-30-40-50-65-80-100										
ユニット	風量限界(下限)		m³/min	8.0			電源配線	漏電遮断器		(注9)	15A、30mA 0.1sec以下		
	風量限界(上限)		m³/min	15.0				手元開閉器	開閉器容量	A	15		
	エアフィルタ		室内ユニットに付属			ヒューズ		A	15				
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ				配線用遮断器		A	15		
	ドレン口径(呼び径)		25(塩ビ管)			電源配線		線径		電源線こう長(最大)			
	定格騒音(音響パワーレベル)		(注7)	dB(A)	60 / 58 / 56 / 54 / 52					単線1.6mm		11 / 11	
	急/強+/強/弱+/弱						単線2.0mm			18 / 18			
	運転音(音圧レベル)	(注8)	dB(A)	45 / 43 / 41 / 39 / 37			燃線3.5mm²			20 / 20			
	急/強+/強/弱+/弱						燃線5.5mm²			32 / 32			
							燃線8.0mm²		- / -				
電熱装置		取付不可					燃線14.0mm²		- / -				
							燃線22.0mm²		- / -				
							燃線38.0mm²		- / -				
接続	室外機・室内ユニット間		70 m以下		リモコンコード								




- 注) 1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種
の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がないので、室内ユニット
端子板A, Bへの接続は逆になってもかまいません。

図 番	T25G1501	04	図 法
		214	
品 名	東芝パッケージエアコン外部結線図 (ワイヤードシングルタイプ)	尺 度	単 位
形 名	東芝キャリア株式会社		

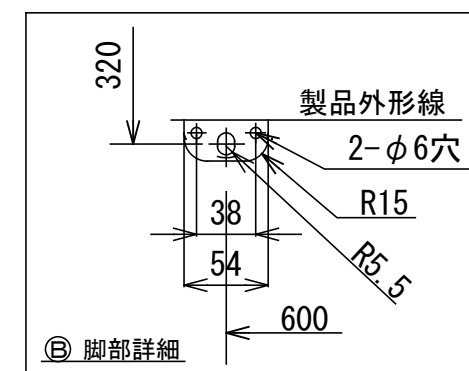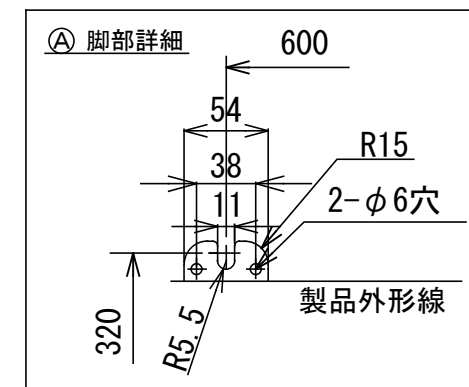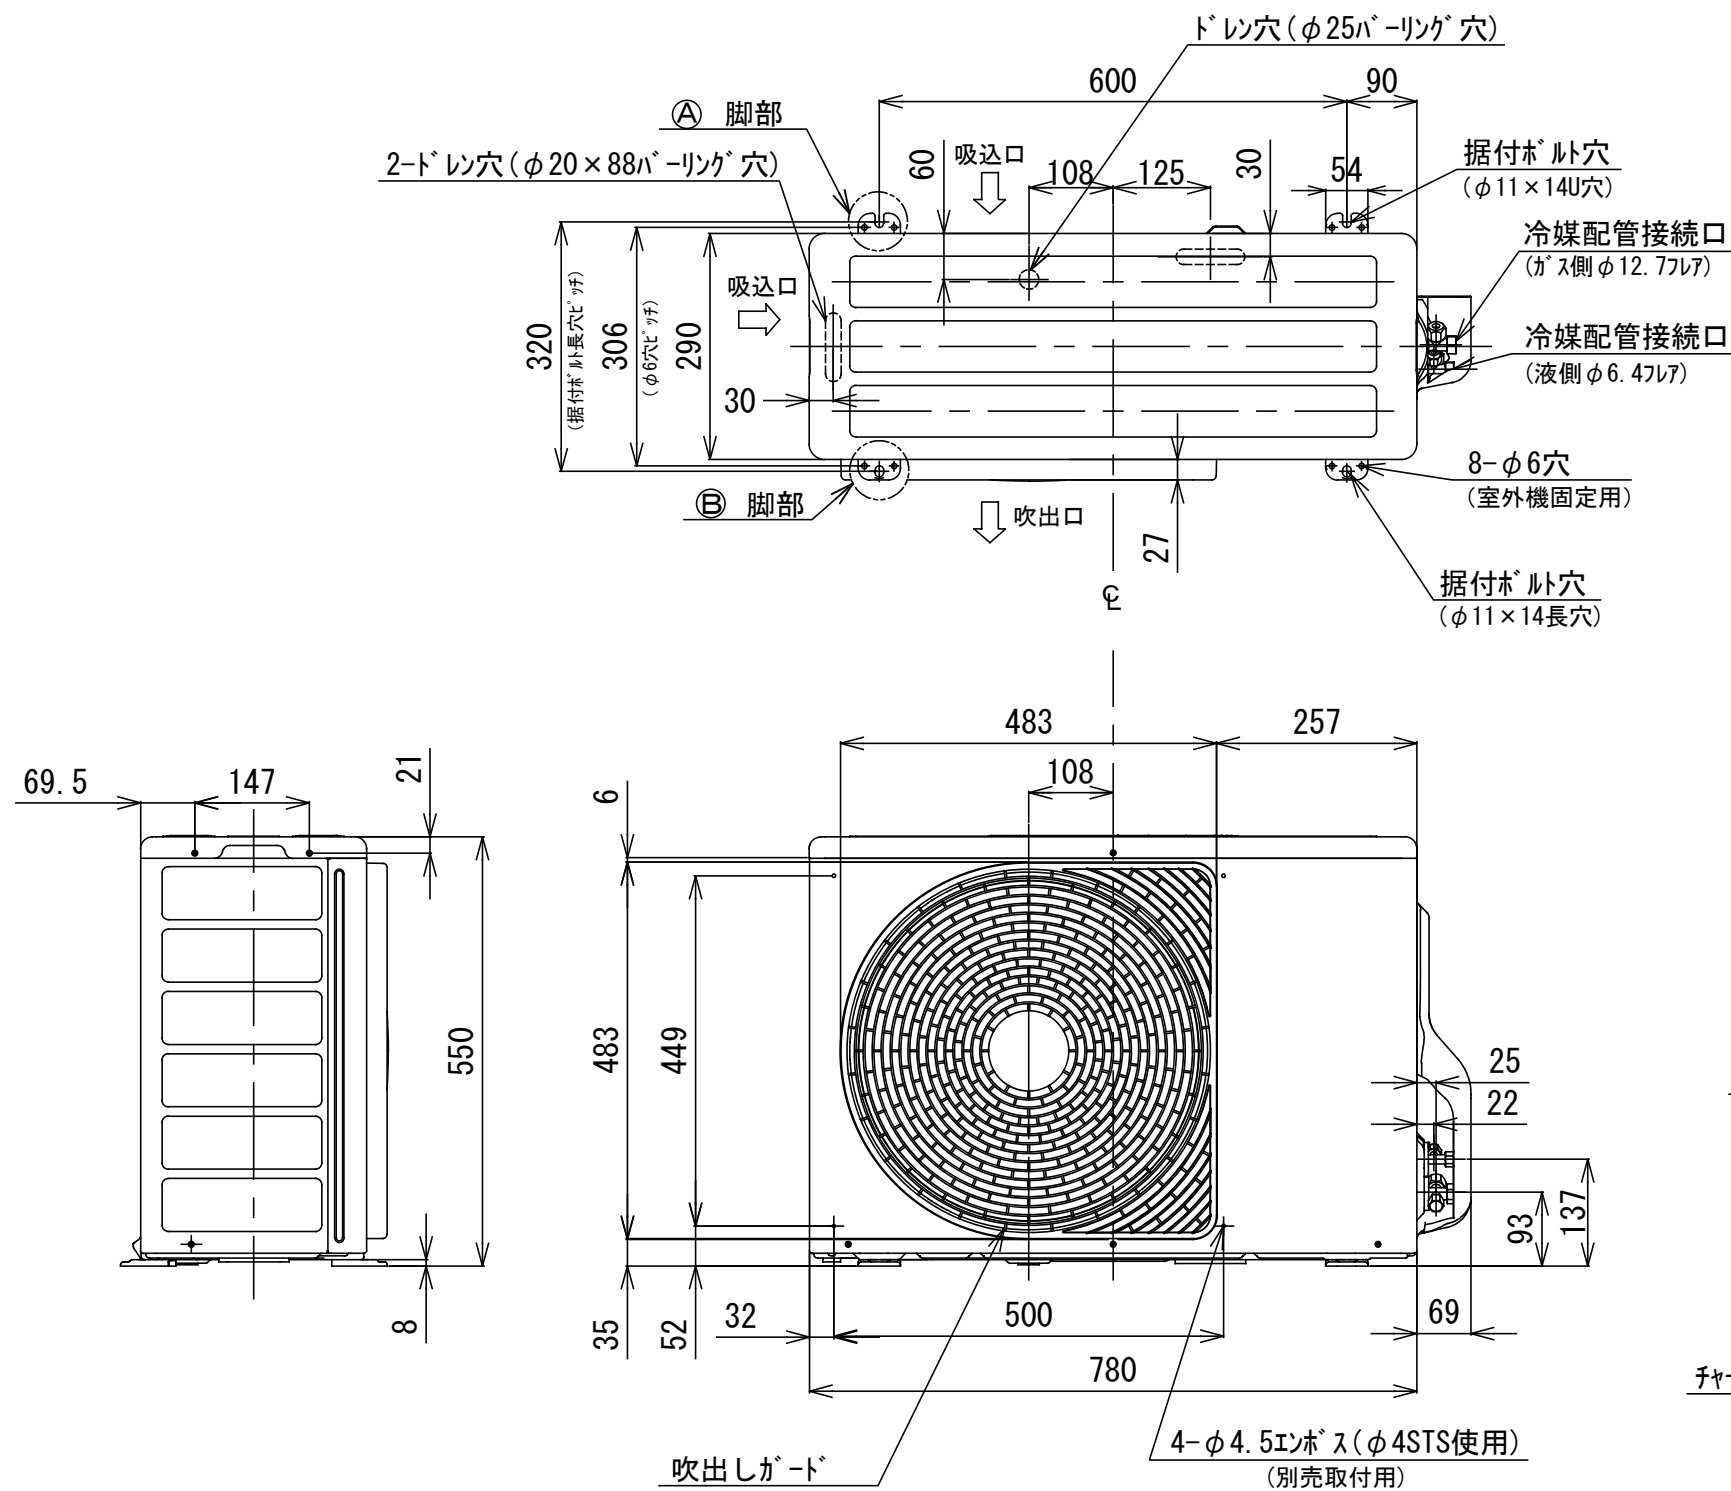




図番	T26C1823-ROA-RP453HSJZG	02	図法
		215	三角法
品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度	単位
			m m
形名	ROA-RP453HSJZG	東芝キャリア株式会社	

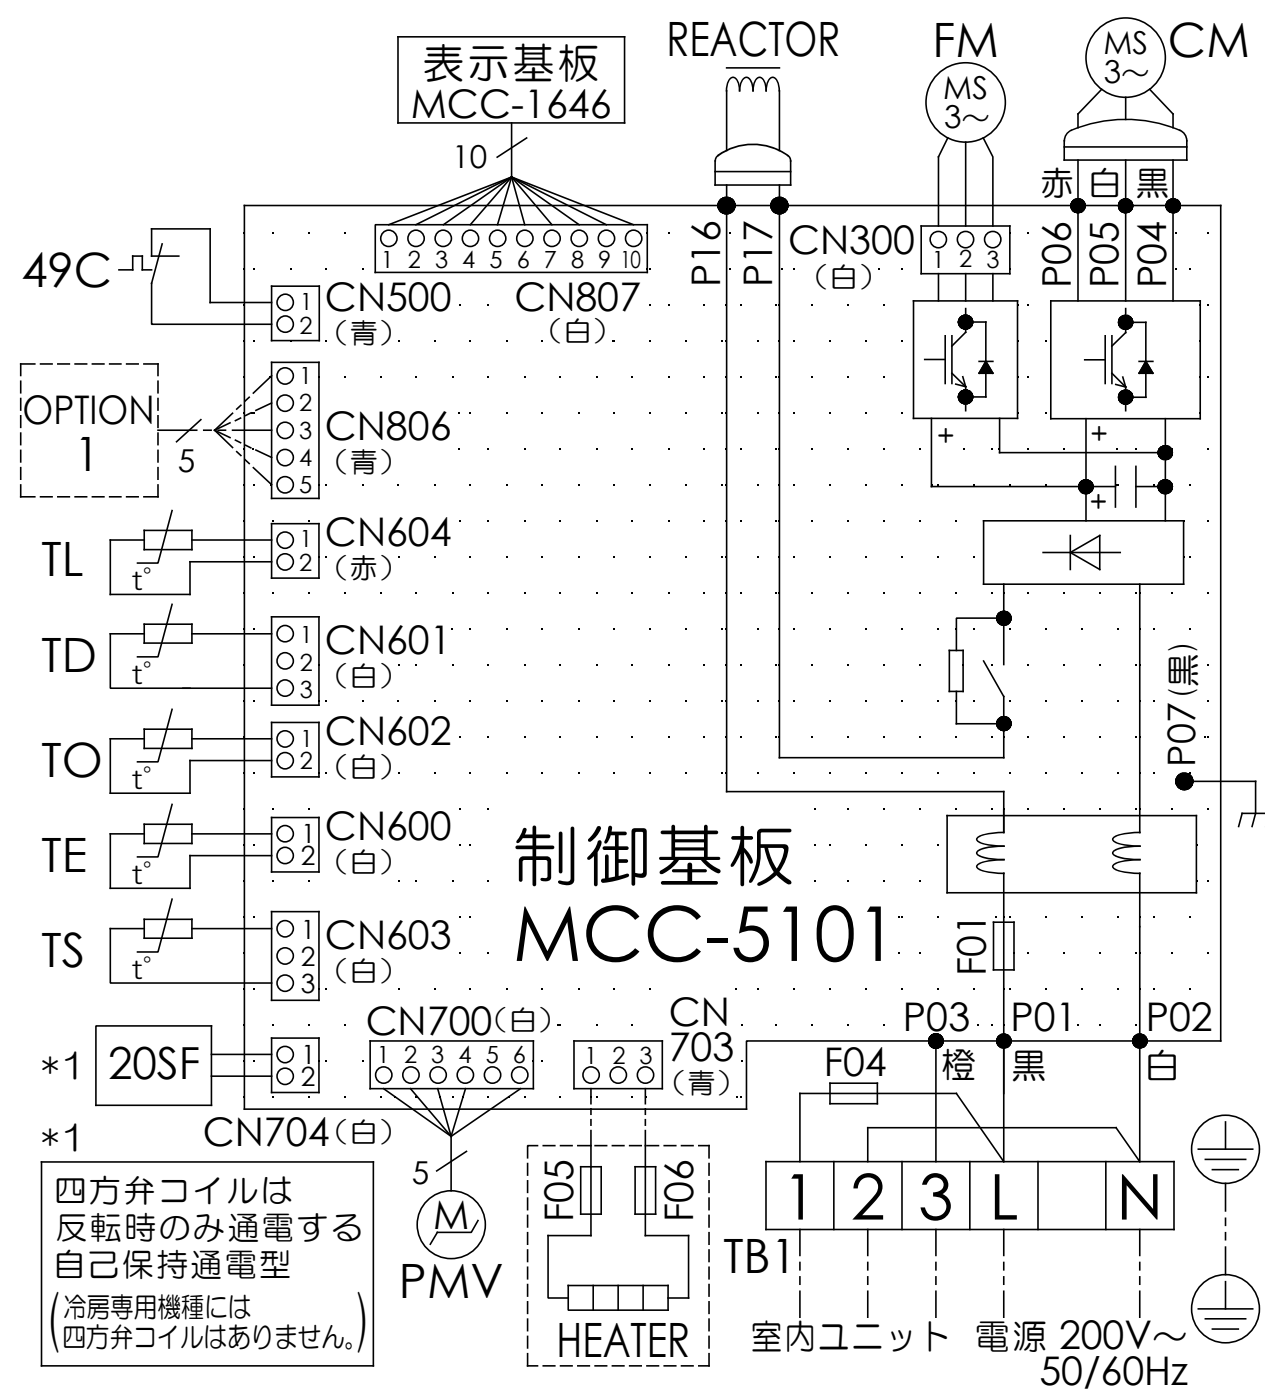

記号	品名
20SF	四方弁コイル(*1)
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE (メイン電源用) T25A AC250V
F04	FUSE(室内-室外 渡り保護用) T10A AC250V
F05 F06	FUSE(別売底板 凍結防止ヒータ用) T3.15A AC250V
HEATER	ヒータ
OPTION1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
REACTOR	リアクタ
TB1	端子台
TD	配管温度センサ (吐出)
TE	熱交センサ1
TL	熱交センサ2
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ (吸込)

1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □□は端子台、—○—は接続端子、□□はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⊕は保護アースを示します。
4. ……はプリント基板を示します。

図番	T26D1828-R0A-RP453HSJZG	03	図法
品名	東芝パッケージエアコン 配線図	215	単位
形名	R0A-RP453HSJZG	東芝キヤリア株式会社	

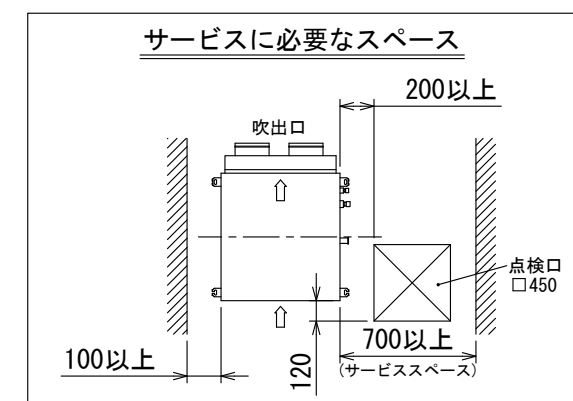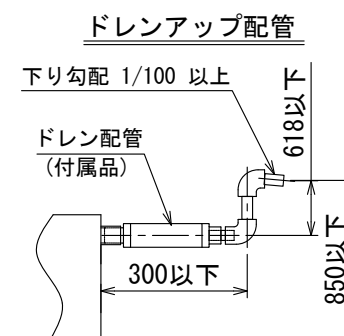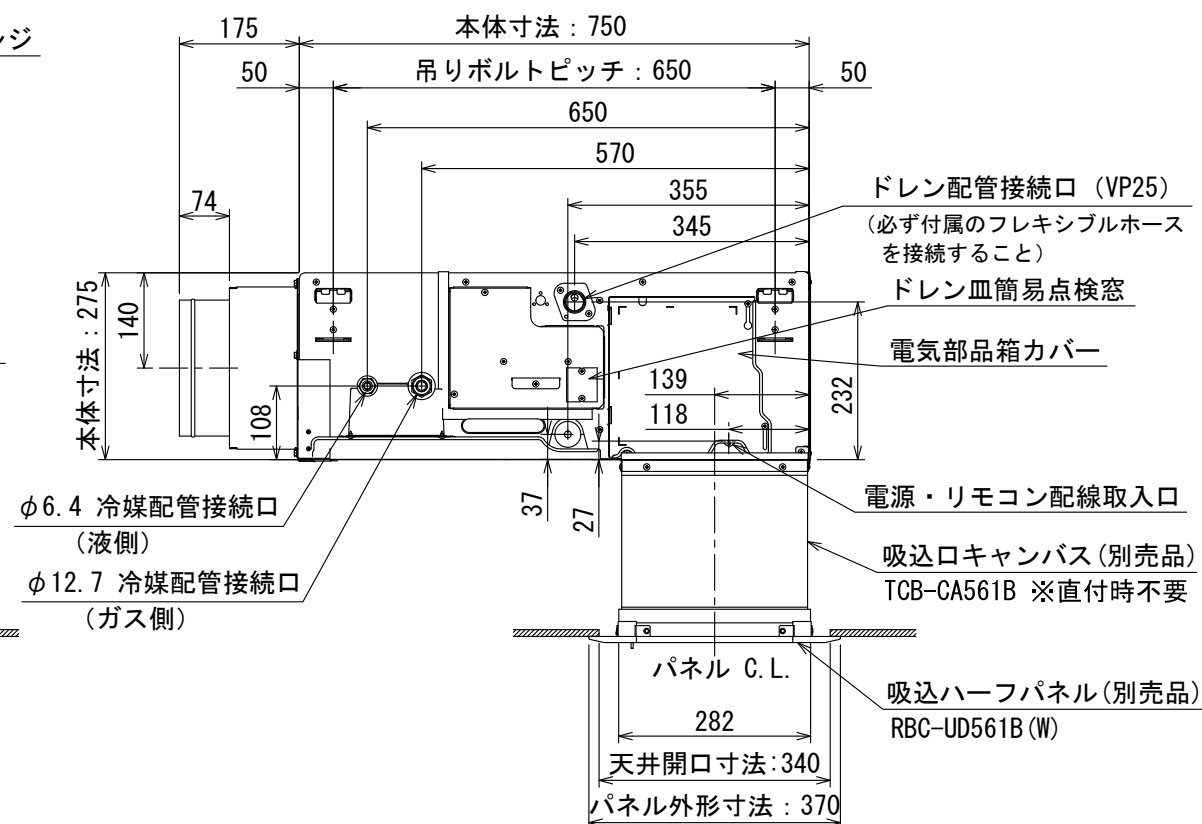

1. 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3. 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4. 別売 気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5. 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6. 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

図番	T25A1812-AID-RP453BH		03	図法
			234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (1/5)		尺度	単位
				m m
形名	AID-RP453BH	東芝キヤリア株式会社		

Technical drawing of the front view of the main body of a water purifier. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Overall width: 750
 - Overall height: 227
 - Top section width (left): 377
 - Top section width (middle): 175
 - Top section width (right): 202
 - Top section height (left): 118
 - Top section height (middle): 109
 - Top section height (right): 14
 - Bottom section height (left): 37
 - Bottom section height (middle): 19
 - Bottom section height (right): 29
- Labels:**
 - 点検口 (Access Port)
 - ドレン皿簡易点検口 (Simple Access Port for Drain Pan)
 - 電気部品箱カバー (Electrical Component Box Cover)
 - 加湿器点検口カバー (Humidifier Access Port Cover)
 - 給水接続口 (Water Inlet Port)
 - 加湿器 ヒューズボックス (Humidifier Fuse Box)
 - フィルターチャンバー (Filter Chamber)
 - フィルター取出口 (Filter Outlet)










図 番	T25A1812-AID-RP453BH		03	図 法
			234	三角法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (2/5)		尺 度	単 位
				m m
形 名	AID-RP453BH	東芝キヤリア株式会社		

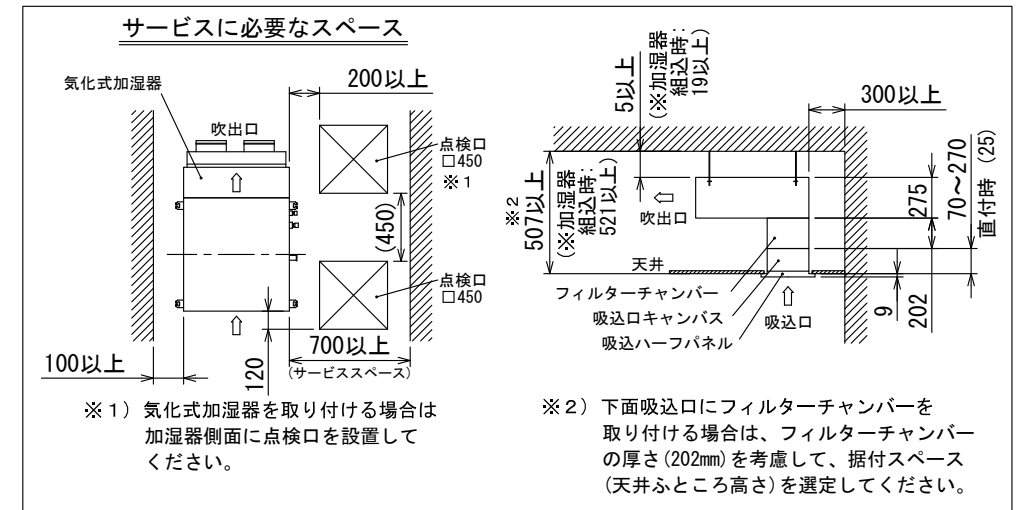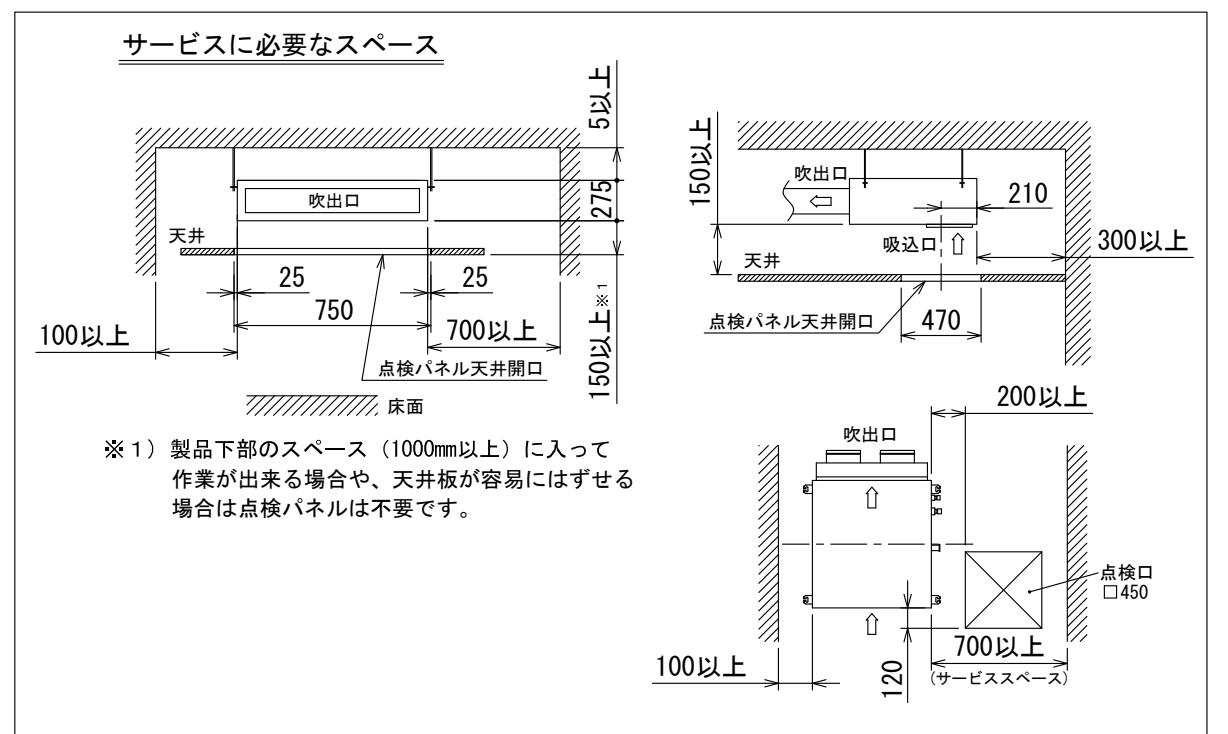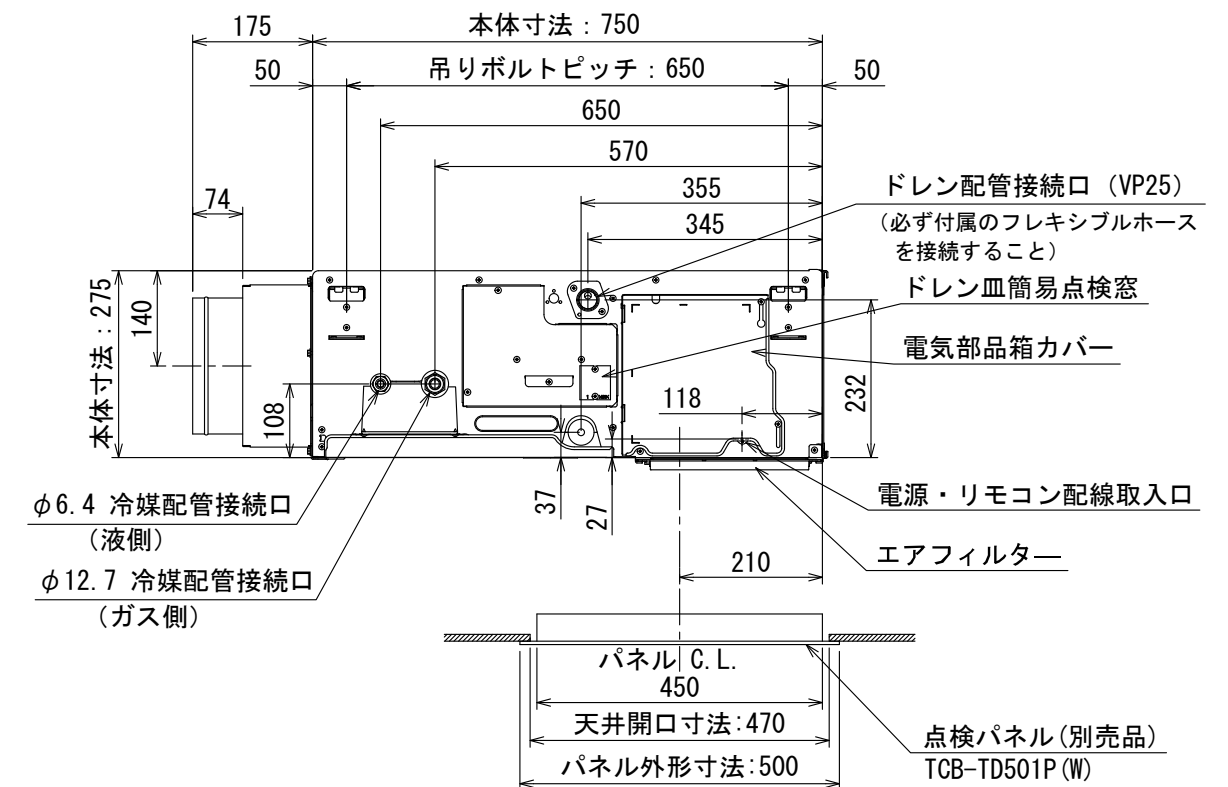


1. 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
2. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
3. 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4. 別売 気化式加湿器組込時は、加湿エレメント交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
5. 外気取り入れには必ず処理済空気を使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
6. 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面

【天井リターン方式】



図 番	T25A1812-AID-RP453BH		03	図 法
			234	三角法
品 名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (3/5)		尺 度	単 位
				m m
形 名	AID-RP453BH	東芝キャリア株式会社		

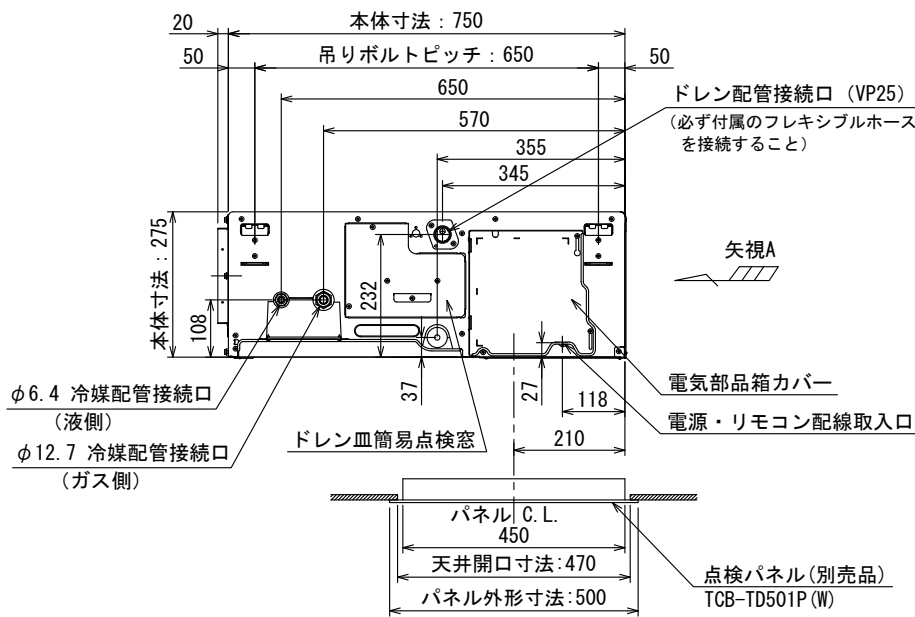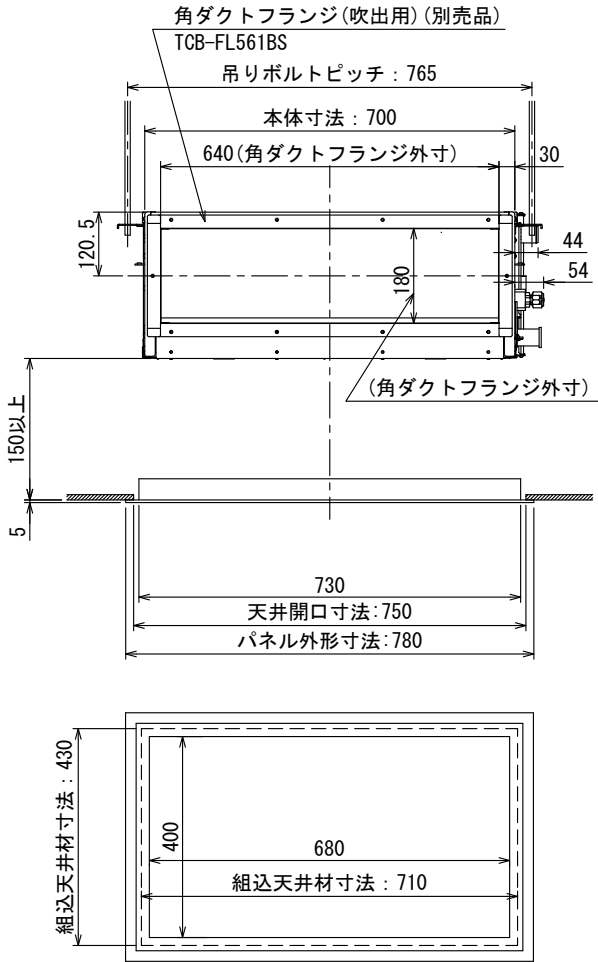




A矢視図

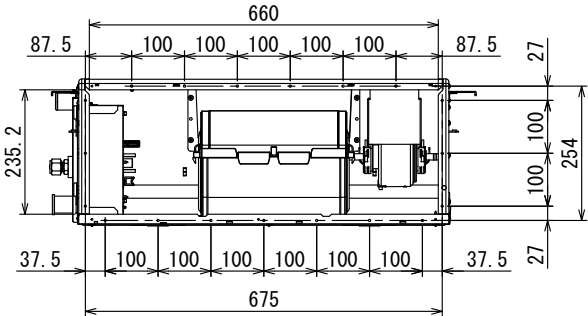

別売品 フィルターチャンバー，角ダクトフランジ(吸込用)組込時

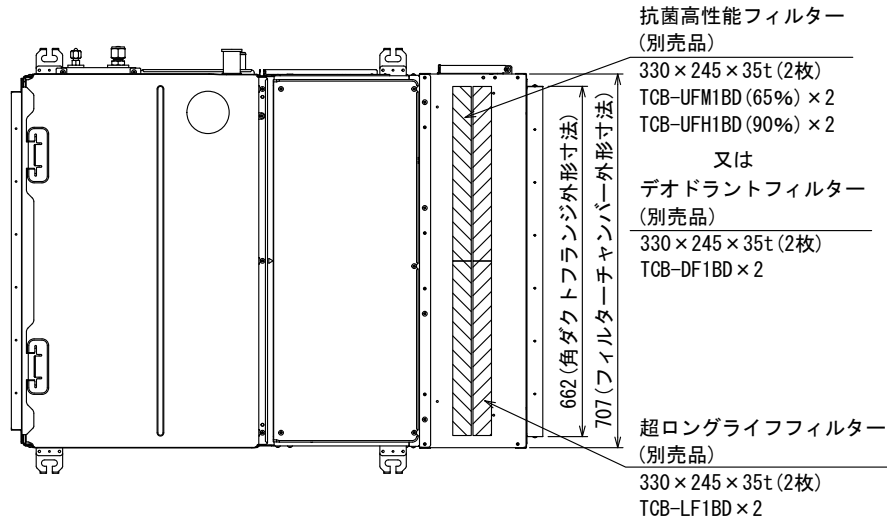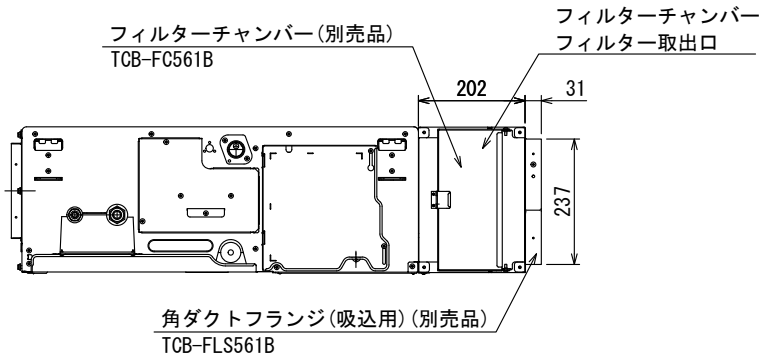

サービスに必要なスペース

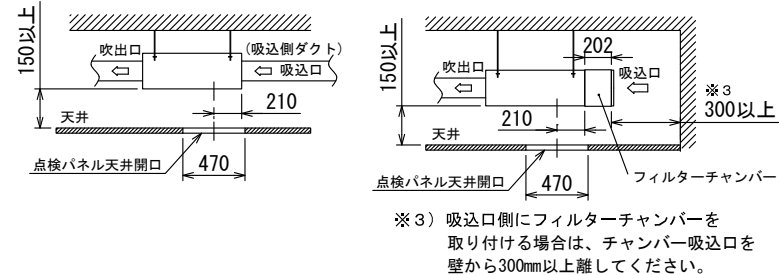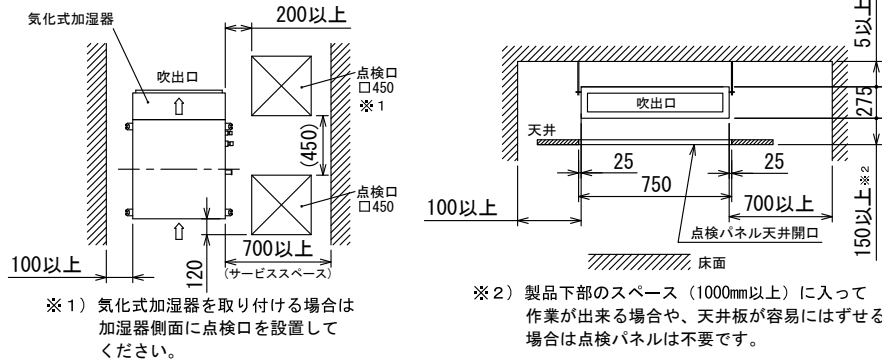


注記

- 電気部品箱等のメンテナンスのため、指定位置に必ず点検口を設置してください。
ファンや熱交換器は製品下面からのメンテナンスになりますので、サービススペースまたは開口部を設けてください。
- 油の飛沫や油煙のたちこめる場所（例：調理場や機械工場など）への据付は避けてください。
- 吹出口のダクト接続部およびダクトは必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
- 別売 気化式加湿器や、フィルターチャンバー組込時は加湿エレメントやフィルター交換スペースを考慮して事前に冷媒配管やドレン配管の経路をご確認ください。
- 外気取り入れには必ず処理済空気を请使用してください。ダクトファン（全熱交換器）動作は必ず空調機と連動してください。
外気取り入れ時は運転音が増加する場合があります。導入量は定格風量の10%以下です。
外気導入対応時は、別売丸ダクト用フランジ（φ150）：TCB-FF151US を使用してください。
- 抗菌高性能フィルターとデオドラントフィルターの同時使用はできません。
上記フィルターの単独使用は可能ですが、超ロングライフフィルターとの併用を推奨します。
- 超ロングライフフィルターは、単独および他フィルター１種類との併用が可能です。
- 装置銘板の貼付位置：電気部品箱カバー表面


【背面吸込方式(本格ダクト接続)】

図番	T25A1812-AID-RP453BH	03	図法
		234	三角法
品名	東芝パッケージエアコン外形図 (天井埋込形ビルトインタイプ) (5/5)	尺度	単位
		m	m
形名	AID-RP453BH	東芝キヤリア株式会社	




記号	品名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F01,401	ヒューズ
FM	ファンモータ
FS	フロートスイッチ
J01	ジャンパー線
L	リアクタ
SW501	ディップスイッチ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ
F02	ヒューズ
HA	JEMA標準HA端子-A
HS	ヒューミディスタット
RY01	リレー
SV1,2	給水用電磁弁
TB03,04	ターミナルブロック

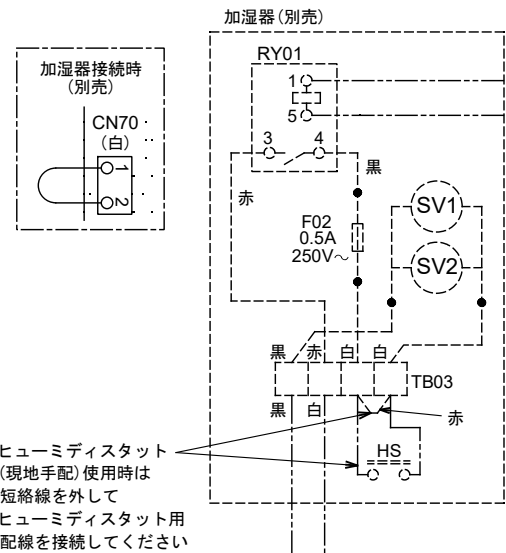

---	現地配線
⊕	保護アース
□	端子台
○	接続端子
○	コネクタ
...	プリント基板
---	別売品
---	部品境界線

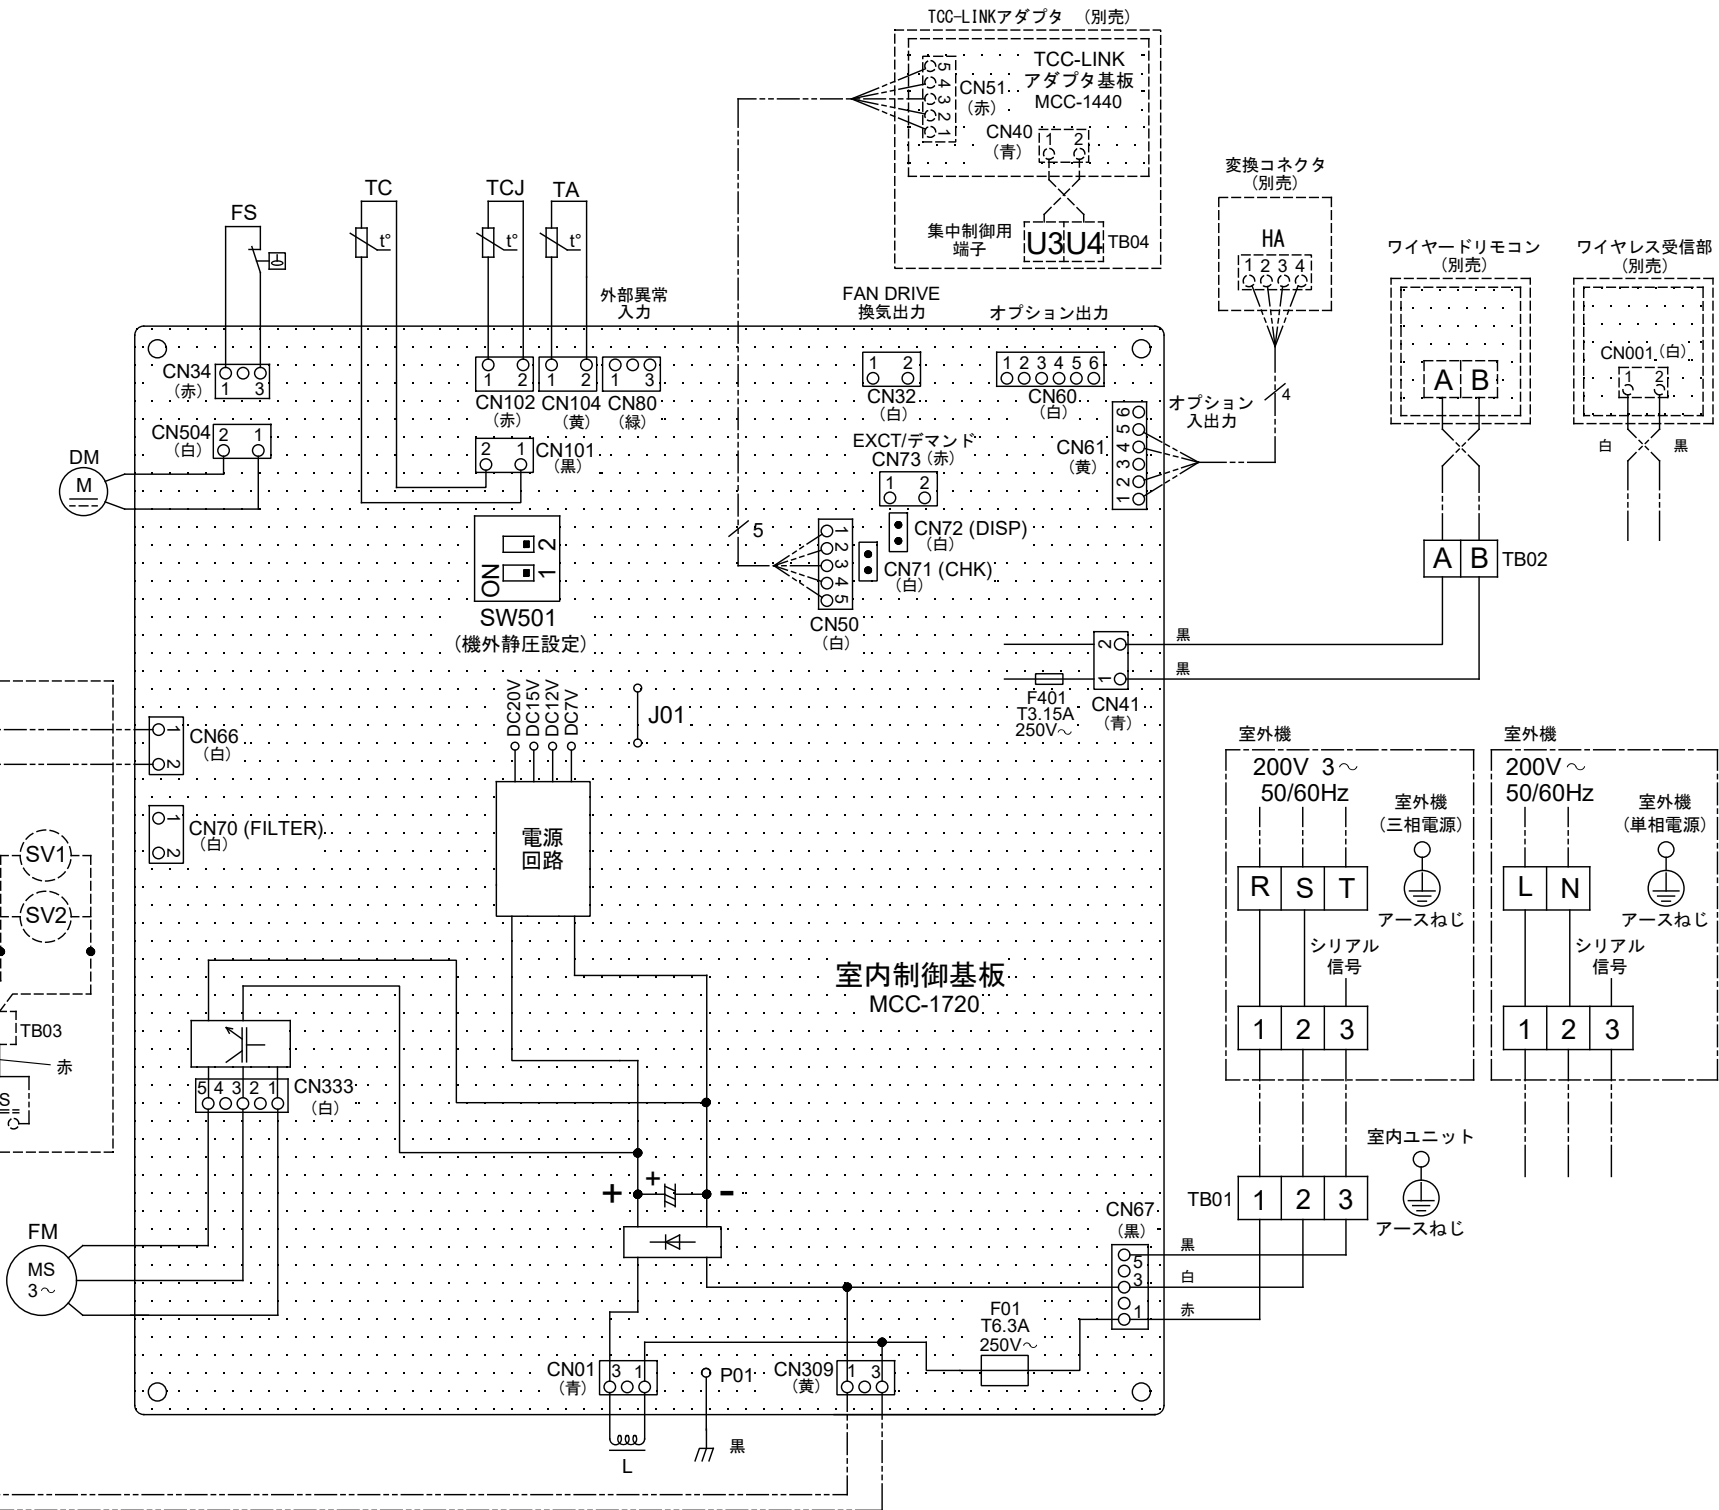

図番	T25B1805-AID-RP453BH	02	図法
品名	東芝パッケージエアコン配線図 (天井埋込形ビルトインタイプ)	214	
形名	AID-RP453BH	尺 度	単 位
	東芝キヤリア株式会社		

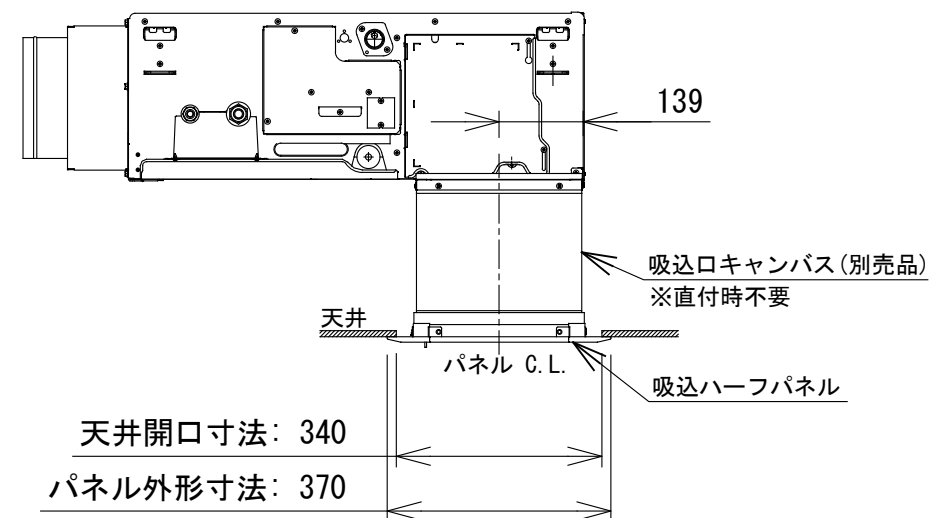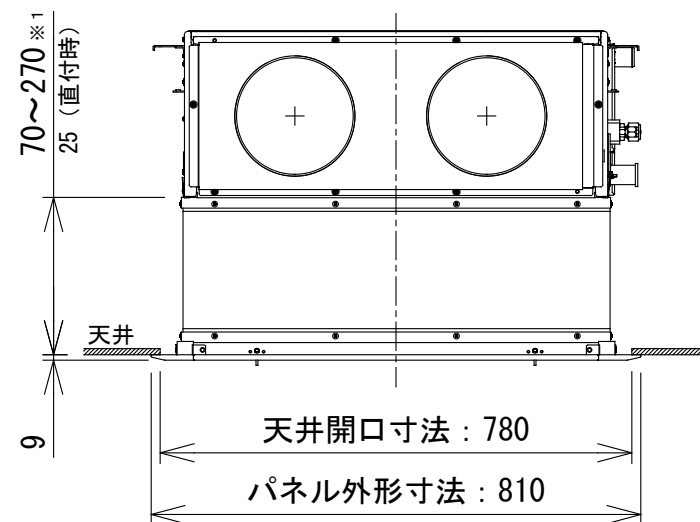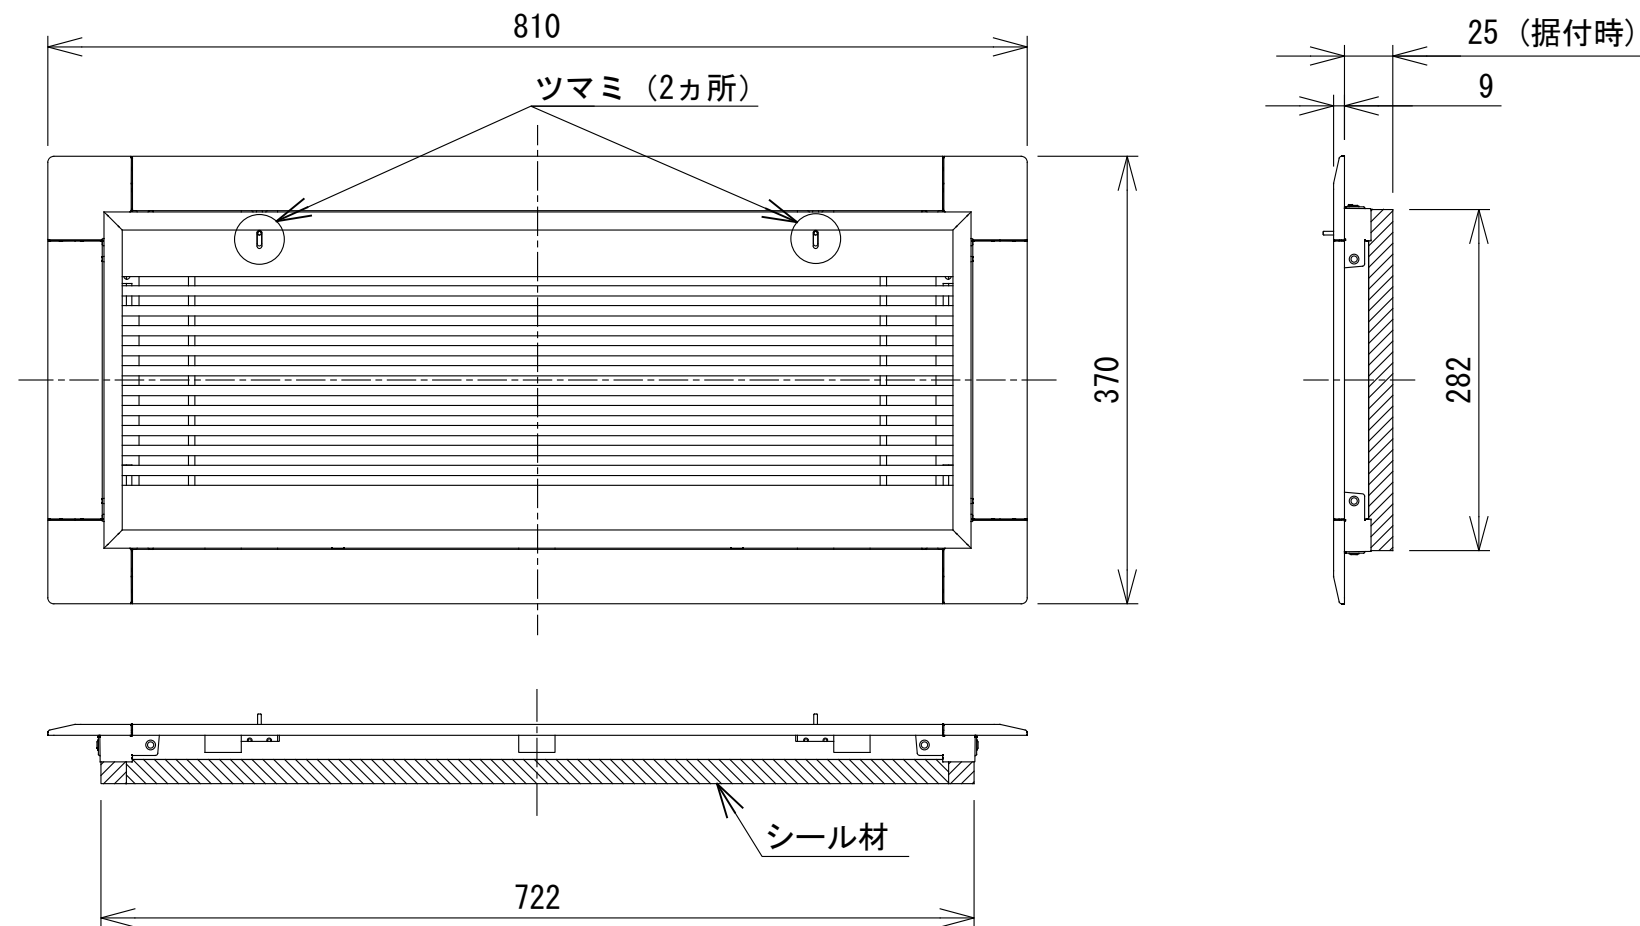


※ 1) 吸込口キャンバスを縮めて70~170mmの範囲で使用する場合は、キャンバスの圧損を30Pa見込んでください。

※ 製品質量 : 3 kg
色 彩 : グランホワイト (5PB9/1)

(単位 : mm)

適用機種		図面番号		T24H1838-01		
RBC-UD561B(W)		品名	東芝パッケージエアコン用別売部品		尺度	図法
			外形図			
			吸込ハーフパネル			
		東芝キャリア株式会社				

T24H1838-8Y

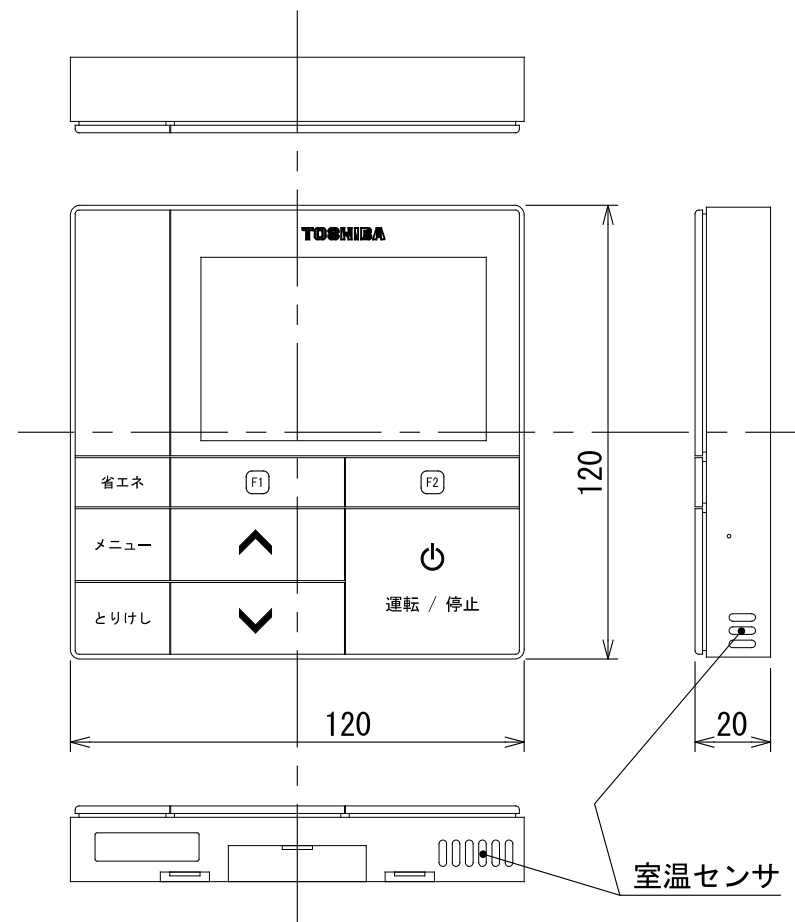


お願い
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を
直接接触させたり、同一電線管に収めること
はできません。ノイズ等により、制御系統に
異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。


線種	VCTF:0.3mm ² ×2			VCTF:0.5mm ² ～2.0mm ² ×2		
リモコン配線とリモコン 渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+…+Ln)	1リモコン 200mまで	2リモコン 120mまで	ワイヤレスとの 2リモコン 200mまで	1リモコン 500mまで	2リモコン 300mまで	ワイヤレスとの 2リモコン 400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+…+Ln)	200mまで			200mまで		

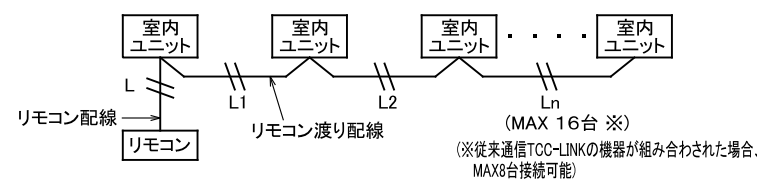


連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


(図1)

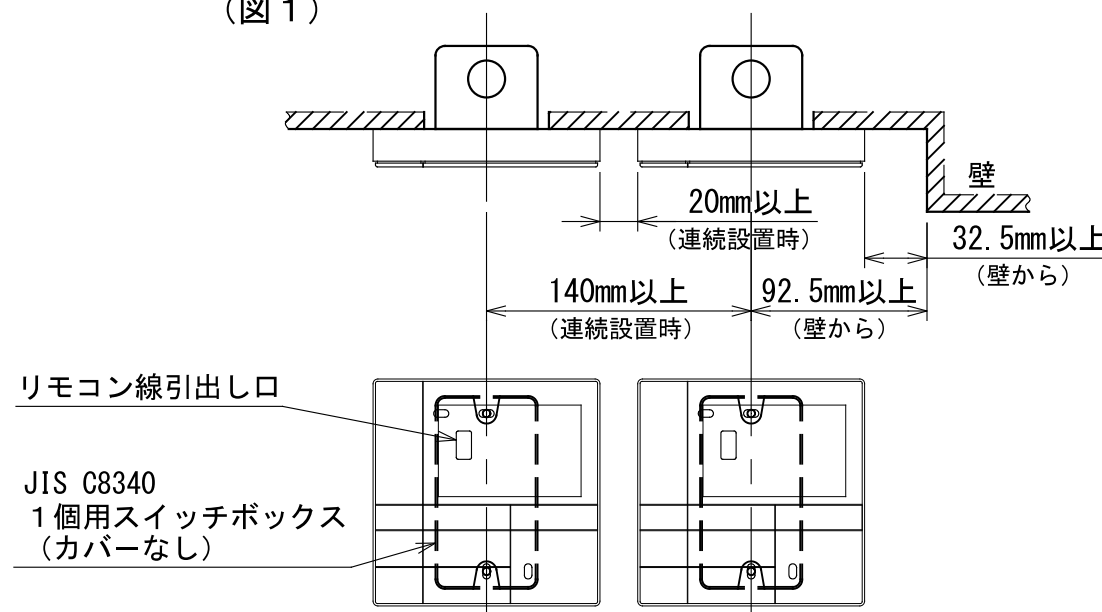


(図2)

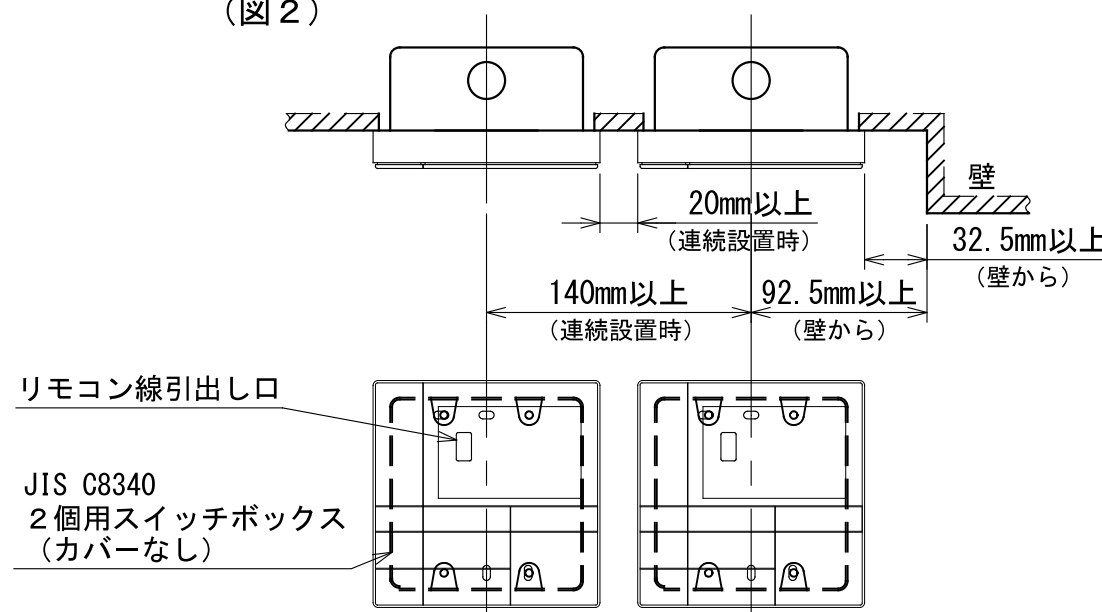

＜リモコン取付け寸法＞

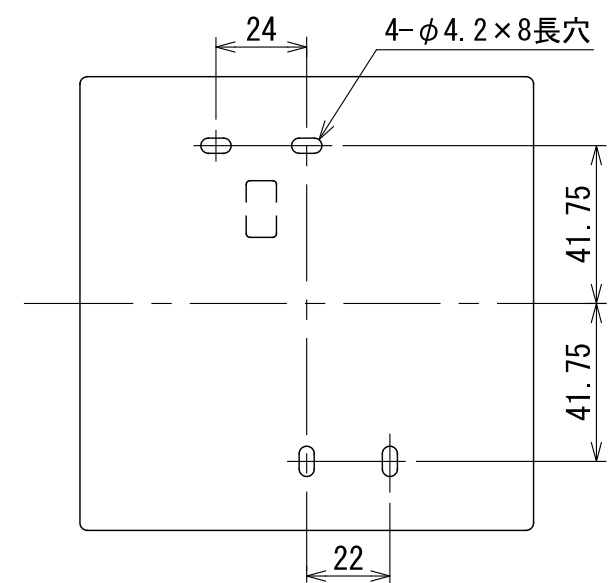

(図3)

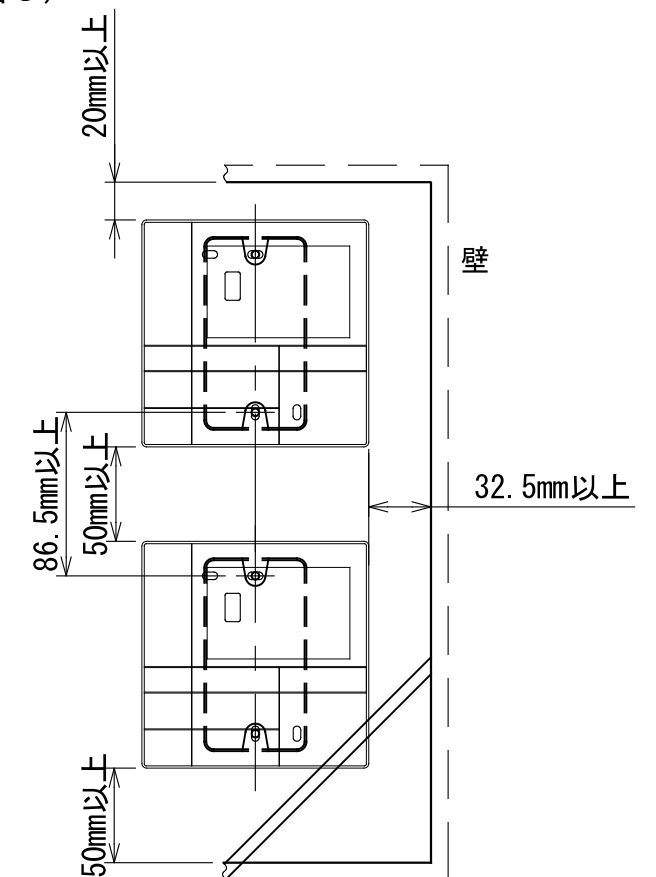

図番	T24E2001-RBC-AMSU51	02	図法
品名	業務用空調別売部品外形図 (省エネneoリモコン)	238	三角法
形名	RBC-AMSU51	東芝キャリア株式会社	尺度単位 mm