


1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。  
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、  
○□○ はプリント基板上のコネクタを示します。  
3. ⊕は保護アースを示します。  
4. ..... はプリント基板を示します。  
5. 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵の  
リレーボックスから出ているコネクタをCN66に、  
付属の短絡コネクタをCN70に接続して下さい。

| 記 号       | 品 名          |
|-----------|--------------|
| CN**      | コネクタ         |
| DM        | ドレンポンプ用電動機   |
| F301, 302 | ヒューズ         |
| FM        | 送風用電動機       |
| FS        | フロートスイッチ     |
| RY302     | ドレンポンプ制御リレー  |
| TA        | 室温センサ        |
| TB01, 02  | ターミナルブロック    |
| TC, TCJ   | 熱交センサ        |
| 別売品       |              |
| 23Hu      | 湿度調節器(現地手配)  |
| 43Hu      | 加湿器制御リレー     |
| HA        | JEMA標準HA端子-A |
| Hu        | 加湿器          |

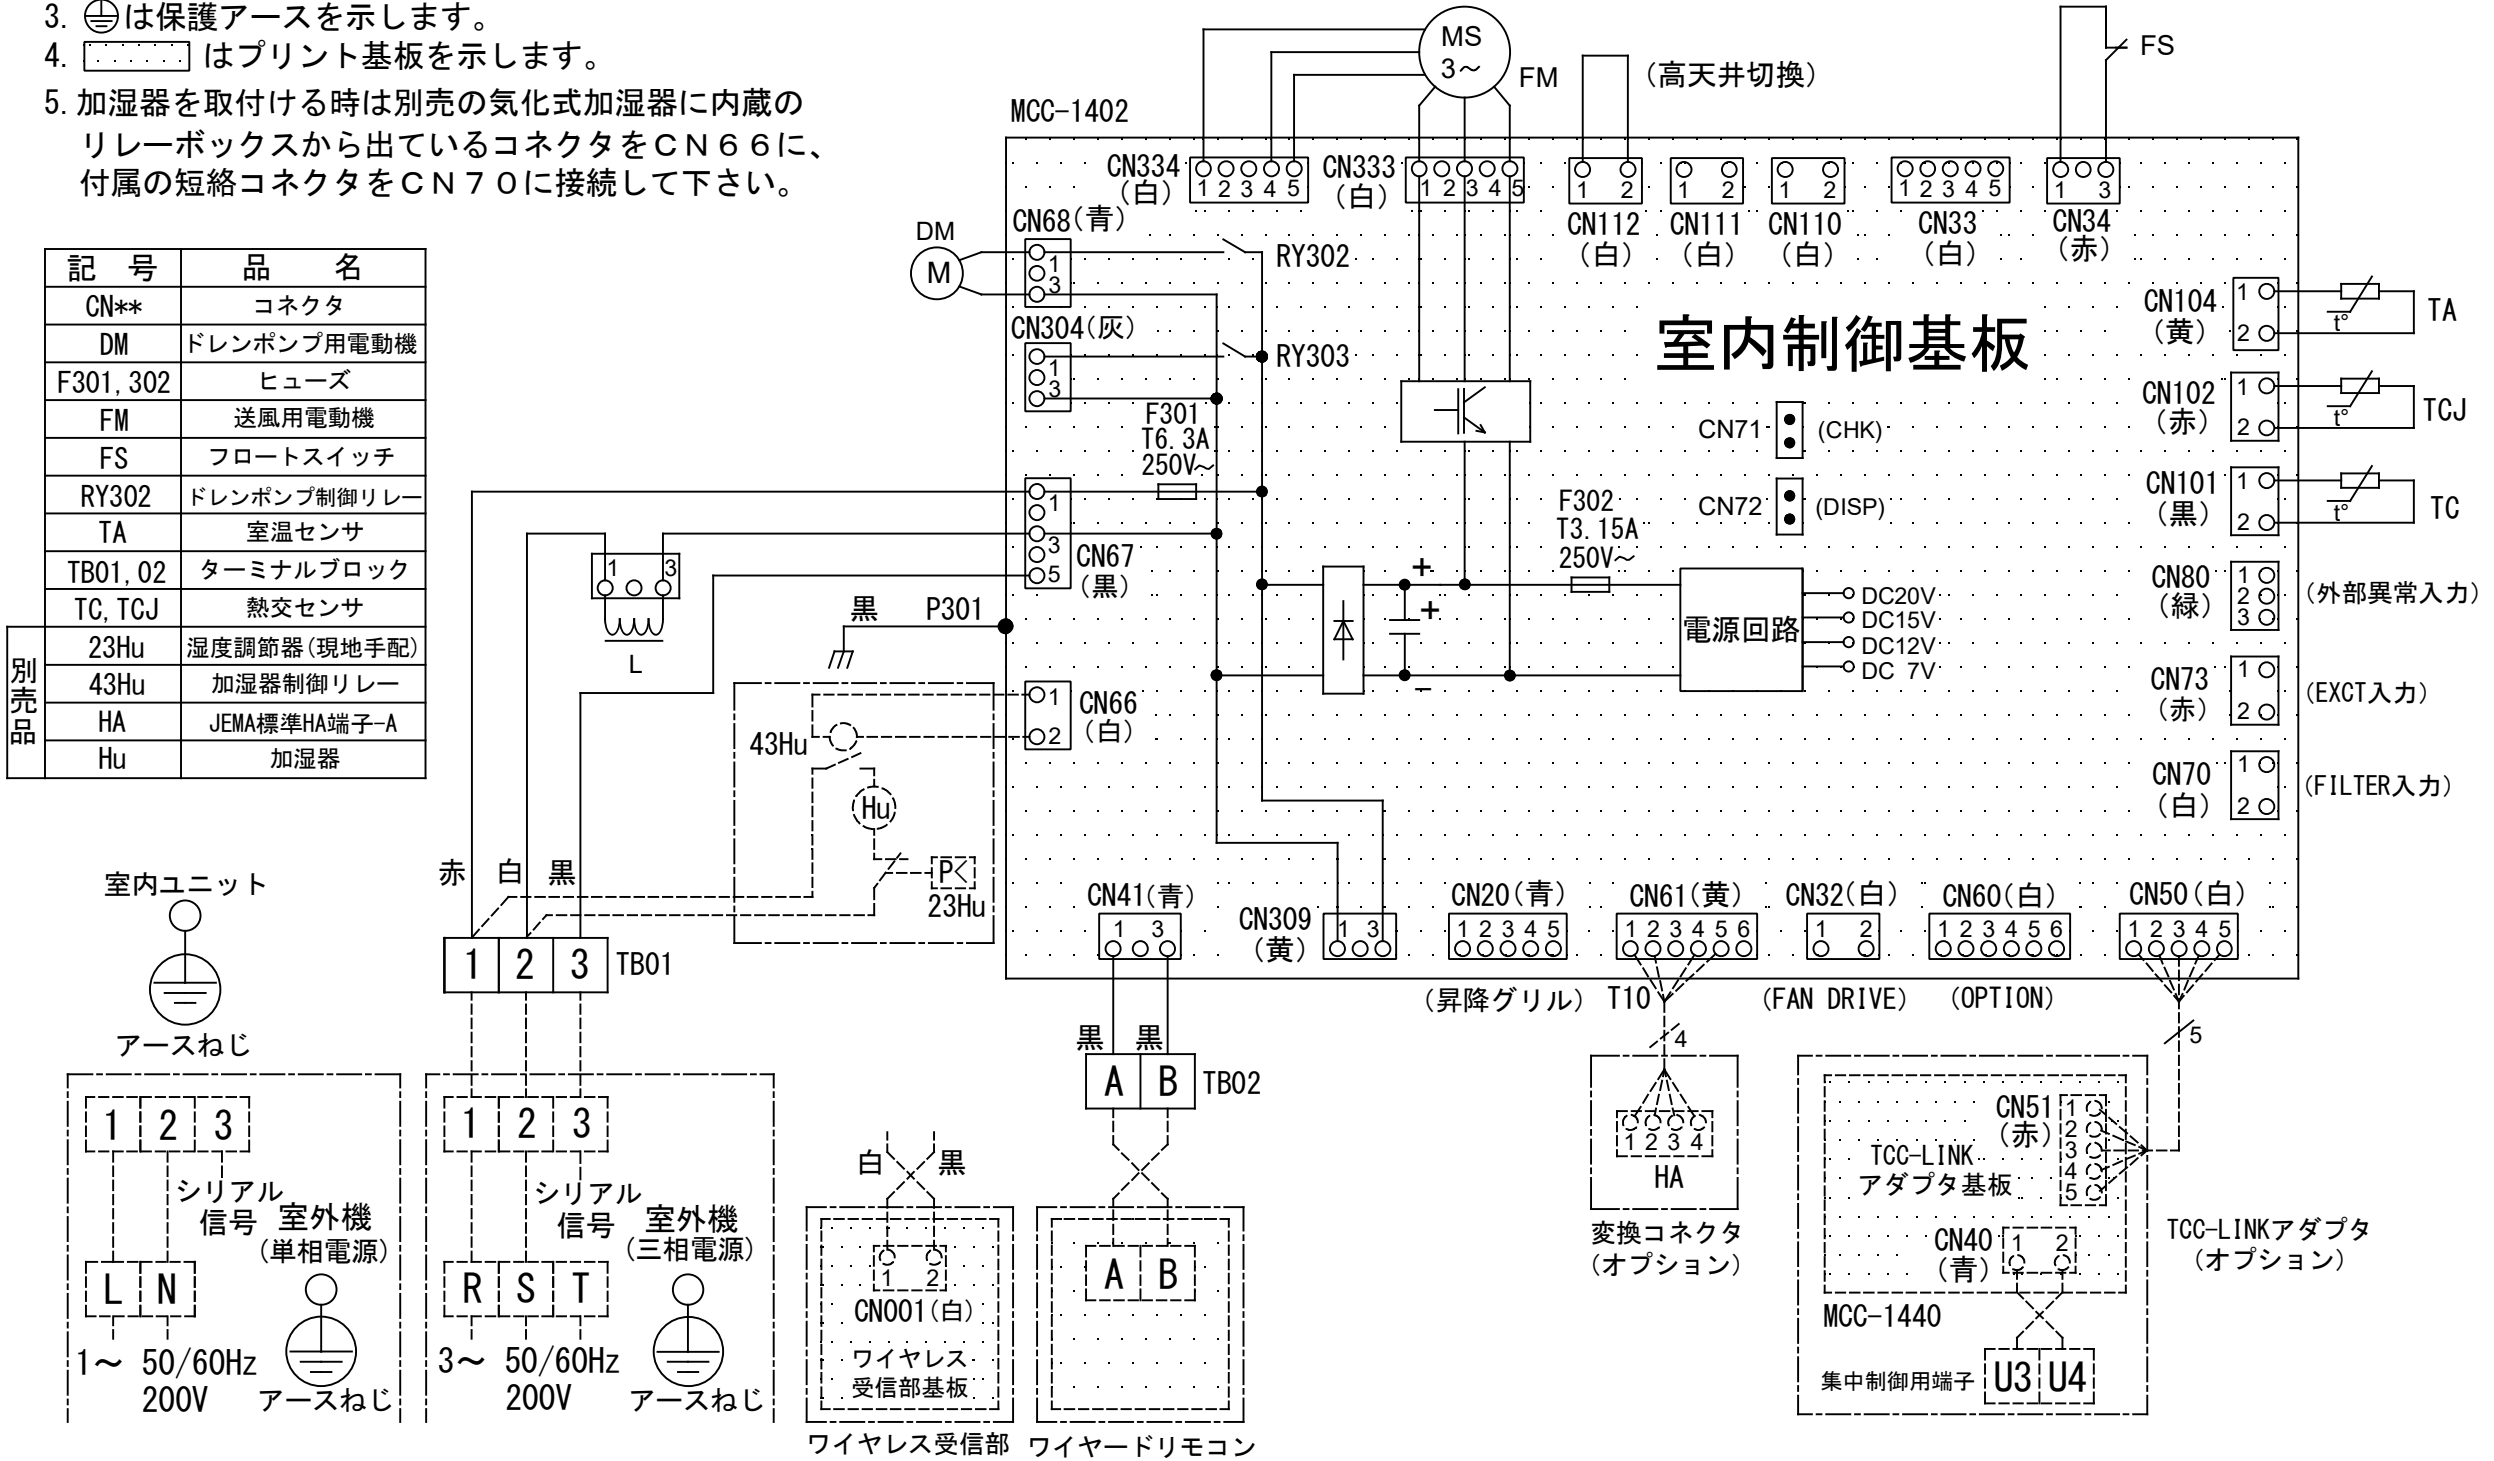

|    |                                   |            |         |
|----|-----------------------------------|------------|---------|
| 図番 | T25B1004-AID-AP1125BH             | 03         | 図法      |
| 品名 | 東芝パッケージエアコン配線図<br>(天井埋込形ビルトインタイプ) | 215        | 尺 度 単 位 |
| 形名 | AID-AP1125BH                      | 東芝キャリア株式会社 |         |