

安全上のご注意

- ・取付け工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取付けてください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

<b>警告</b>	誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
<b>注意</b>	誤った取扱いをすると人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
・取付け工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認してください。 また、この取付説明書は、空調機器の取扱説明書とともにお客様で保管いただくように依頼してください。	
<b>警告</b>	取付けは、販売店または専門業者に依頼のこと。ご自分で取付け工事をされると、作業不備等でのけがの原因になります。
<b>注意</b>	取付け工事は、この取付説明書にしたがって確実に行うこと。取付け不備等により、冷媒ガス漏れ、けがの原因になります。


付 属 部 品	
名 称	個 数
風向ガイド	1 個
スペーサ 	2 枚
タッピングねじ (φ4×12)	4 本

1. 梱包内部の付属部品を取り付け前に確認してください。
2. 吹出方向は、上・左・右の3方向に変えられます。
3. 取り付ける向きにより、使用する風向ガイドの取付穴位置が異なりますので下図を参照し、穴位置を確認して、室外機の取付穴位置と風向ガイドの取付穴位置を合わせ取り付けてください。
4. 付属のスペーサは、室外機キャビネットに段差のある箇所に使用します。両面テープ(現地手配)等で、仮付けしてから取り付けてください。
5. 電動ドライバーを使用したねじ締めは、ねじ山がつぶれて、ねじ締めができなくなるおそれがあります。必ず手締めで、2N・m(20kgf・cm)以下のトルクでねじ締めしてください。

注 意

1. 吹出方向を下向きにすると地面の抵抗を受けますので取り付けできません。
2. ファン2個の室外機に取り付ける場合、風向ガイドの取付方向は上下同一方向としてください。


風向ガイドの取付穴の名称

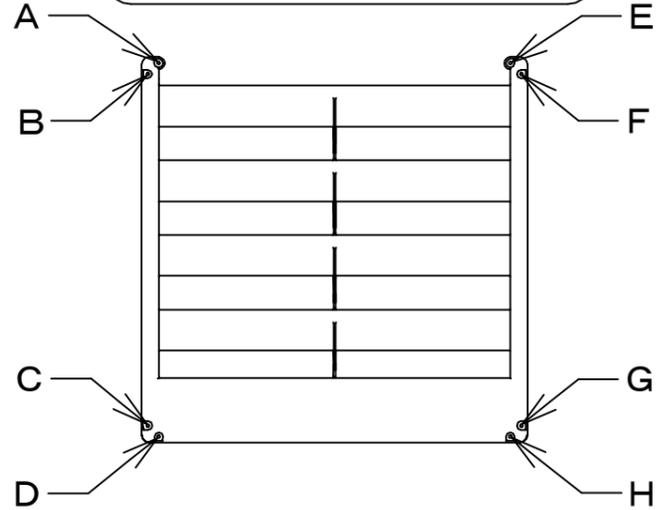


室外機の取付穴位置

●ファン1個の室外機の場合

①～④はタッピングねじ(φ4×12)4本を使用します。

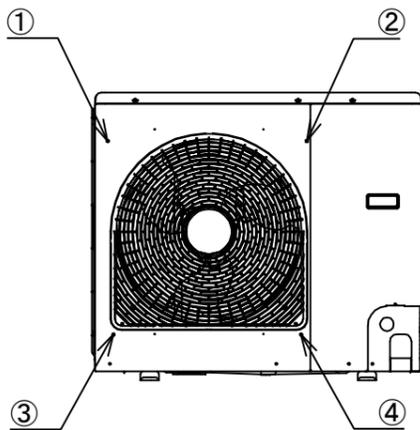

風向ガイドの取付穴位置

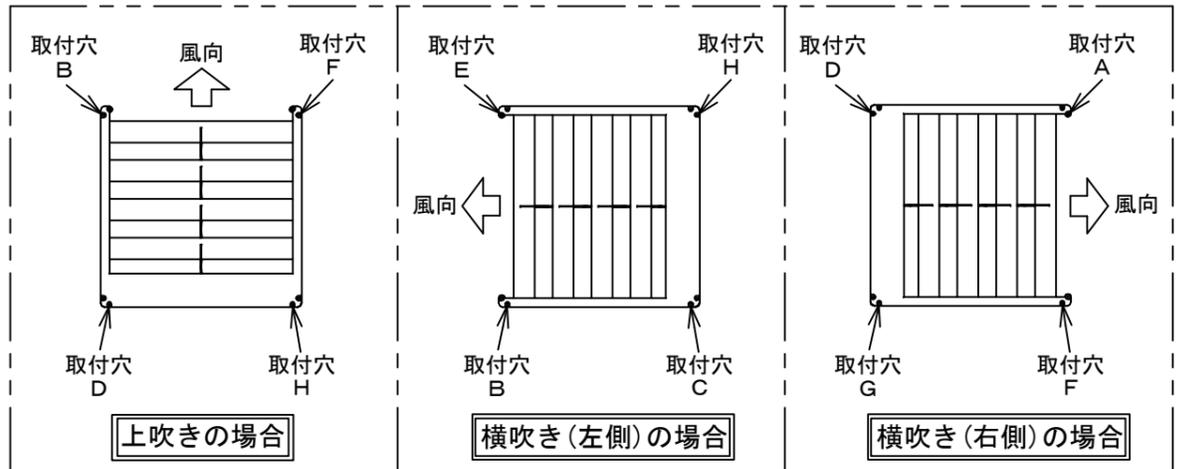

●ファン2個の室外機の場合

風向ガイドは2個必要です。

- ①～④はタッピングねじ(φ4×12)4本使用します。
- ⑤～⑧はタッピングねじ(φ4×12)4本とスペーサ4個を使用します。

