

室外機用  
防護ネット取付説明書  
形名  
TCB-BG50

このたびは東芝パッケージエアコン室外機用防護ネットをお買いあげいただきまして、誠にありがとうございました。取付工事に際しては、この説明書をよく読み、正しい工事が行われますようお願いします。

安全上のご注意










- 取付の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ取り付けてください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 取付工事完了後、試験運転を行い異常がないことを確認してください。  
またこの説明書はエアコン本体の取扱説明書・据付説明書と共にお客様で保管頂くように依頼してください。

<div>⚠ 警 告</div>	取付は、販売店または専門業者に依頼する。 ご自分で取付工事をされ、不備があると、強風で防護ネットが吹き飛ばされたり、けがの原因になります。
<div>⚠ 注 意</div>	取付工事は、この取付説明書に従って確実に行う。 取付に不備があると、冷媒ガス漏れ・けがの原因になります。

1. 仕様

商 品 名	形 名	防護ネットの構成	表面処理（ <small>塗装色 マンセルNo.</small> ）
防護ネット	TCB-BG50	① 正面ネット……………1 個	ポリエチレンコーティング （シルキーシェード） 1Y8.5/0.5
		② 背面ネット……………1 個	
		③ 側面ネット……………1 個	

2. 構成部品（次の部品が入っています）

No.	部 品 名	形 状	個 数
①	正面ネット		1 個
②	背面ネット		1 個
③	側面ネット		1 個
④	ET スクリュー	①正面ネット・②背面ネット上部（天板）取付用  トラスφ 4 × 10L	7 個（1 個予備）
⑤	タッピンねじ	②背面ネット下部（底板）取付用  トラスφ 4 × 10L	2 個
⑥	タッピンねじ	③側面ネット取付用  トラスφ 4 × 16L	3 個
⑦	ナイロンワッシャー	 φ 4 用	12 個（1 個予備）
⑧	ネット固定ワイヤ		1 個
⑨	取付説明書	（本 紙） 	1 枚


3. 取付方法

お  
願  
い


電動ドライバーを使用したねじ締めは、ねじ山がつぶれて、ねじ締めできなくなるおそれがあります。必ず手締めで、2N・m(20kgf・cm) 以下のトルクでねじ締めしてください。ねじの取付場所を間違えると防護ネットを取り付けられなくなるおそれがあります。ねじの使用場所を間違えないように注意してください。

1. ①正面ネットの取付

- (1) 前面板のエンボス部に  
φ 2.0mm のドリル穴を  
あけてください。

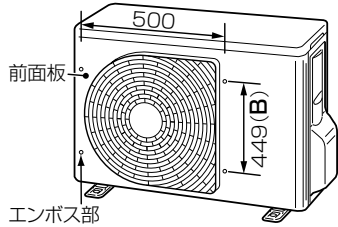

- (2) ④ ET スクリューに⑦ナイ  
ロンワッシャーを挿入し  
てねじ締めしてください。  
2N・m (20kgf・cm)  
以上のトルクでねじ締め  
しないでください。

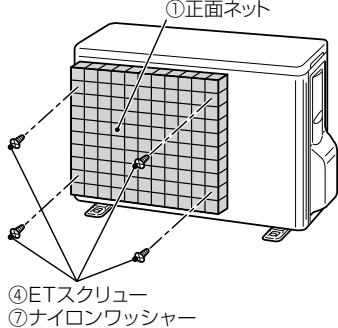


- (3) 過年度エアコン室外機への取付  
●ROA-AP401HS～AP501HS、AP401H～AP631H  
は B 寸法が 500 の位置の前面板のエンボス部に  
φ 2.0mm のドリル穴をあけてください。  
●ねじ締めは (2) 項と同様に行ってください。


2. ②背面ネットの取付

- (1) 天板と底板のエンボス部に φ 2.0mm のドリル穴をあけてください。


②背面ネットの取付用のエンボスが生産時期により付いてないものがあります。その場合には本図の寸法で穴あけてください。



- (2) ④ E T スクリューに⑦ナイロンワッシャーを挿入して背面  
ネット上部（天板）の箇所をねじ締めしてください。  
2N・m(20kgf・cm)以上のトルクでねじ締めしないで  
ください。

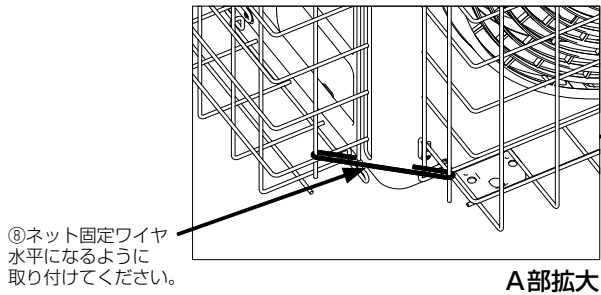


- (3) ⑤タッピンねじ (φ 4 × 10) に⑦ナイロンワッシャーを挿入して背面ネット下部（底板）の箇所をねじ締めしてください。  
2N・m (20kgf・cm)以上のトルクでねじ締めしないでください。(この⑤タッピンねじ (φ 4 × 10) と④ETスクリューのねじピッチは異なりますので、使用場所を間違えないように注意してください。また、⑥タッピンねじ (φ 4 × 16) を使用すると、取付時にパイプを傷つけ冷媒ガス漏れの原因になりますので、使用しないでください。)

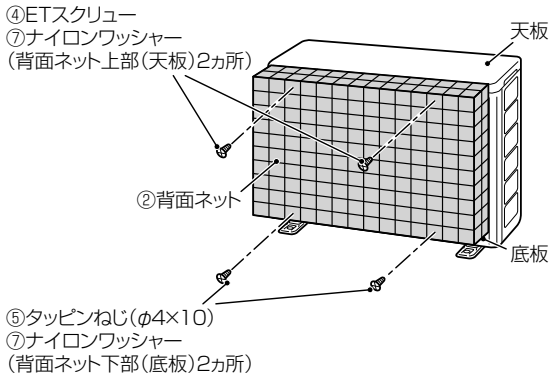


- (4) 過年度エアコン室外機への取付  
●ROA-AP401HS～AP501HS、AP401H～AP631H  
は A 寸法が 707、B 寸法が 475 の位置の背面板のエン  
ボス部に φ 2.0mm のドリル穴をあけてください。  
●ねじ締めは (2)、(3) 項と同様に行ってください。

3. ③側面ネットの取付

- (1) 天板と左側板の固定  
ねじを取りはずして  
ください。

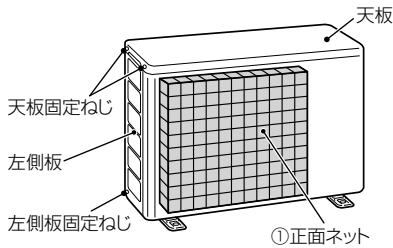

- (2) ①正面ネットと③側面ネットの A 部に⑧ネット固定ワイヤを取り付けてから③側面ネットを⑥タッピンねじ (φ 4 × 16) に⑦ナイロンワッシャーを挿入してねじ締めしてください。2 N・m (20kgf・cm) 以上のトルクでねじ締めしないでください。(④ ET スクリュー (φ 4 × 10) または⑤タッピンねじ (φ 4 × 10) を使用すると側面ネットがはずれる原因になりますので、使用しないでください。)

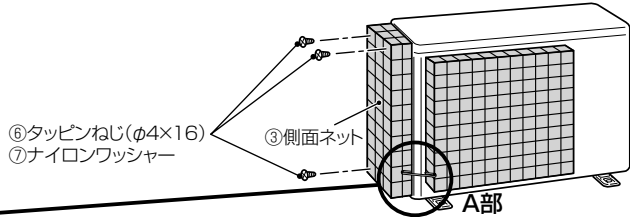

- (3) 過年度エアコン室外機への取付  
●ROA-AP401HS～AP501HS、AP401H～AP631H  
は天板と左側板の下面の固定ねじ各 2 本を取りはずして  
ください。  
●ねじ締めは (2) 項と同様に行ってください。

4. 取付工事確認

取付工事完了後、試運転を行い、異常ないことを確認してください。