


製品番号 RBP-CHL-RSW1

注1、コネクター接続方法

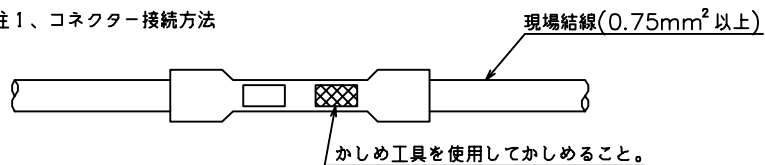

2、本部品は遠方操作によりユニットを発停させる場合に使用するものです。
屋内のご希望の壁面、または操作盤に取付けてご使用ください。

3、スイッチボックス本体には、上下、左右、後面に電線接続用ノックアウト孔があります。

4、リモコンスイッチを使用する場合には、ユニットスイッチボックス内にて次の配線を行なってください。

RUW-J150*~300* RUW-P150*~300*	Tb2-107 - Tb2-109 Tb2-109 - Tb2-5
RUW-J450*,600* RUW-P450*,600* RUW-J1320*~2650*	Tb2-107 - Tb2-109 Tb2-109 - Tb3-12
RUW-J900* RUW-J3350*,4000*	Tb3-107 - Tb3-109 Tb3-109 - Tb2-12
RUW-J4750*,5300*	Tb4-107 - Tb4-109 Tb4-109 - Tb3-13
RUW-MKA030*~160* RUW-MRA030*~160*	Tb2-107 - Tb2-109 Tb2-109 - Tb3-6


また、次の配線は外して下さい。

RUW-J150*~600* RUW-P150*~600* RUW-J1320*~2650*	Tb3-103 - Tb3-104
RUW-J900* RUW-J3350*,4000*	Tb3-103 - Tb3-104
RUW-J4750*,5300*	Tb4-103 - Tb4-104
RUW-MKA030*~160* RUW-MRA030*~160*	Tb2-103 - Tb2-104


記号説明

記号	名 称
1	運転スイッチ
5	停止スイッチ
OL	故障表示灯
RL	運転表示灯
◎	ターミナル

外形寸法図

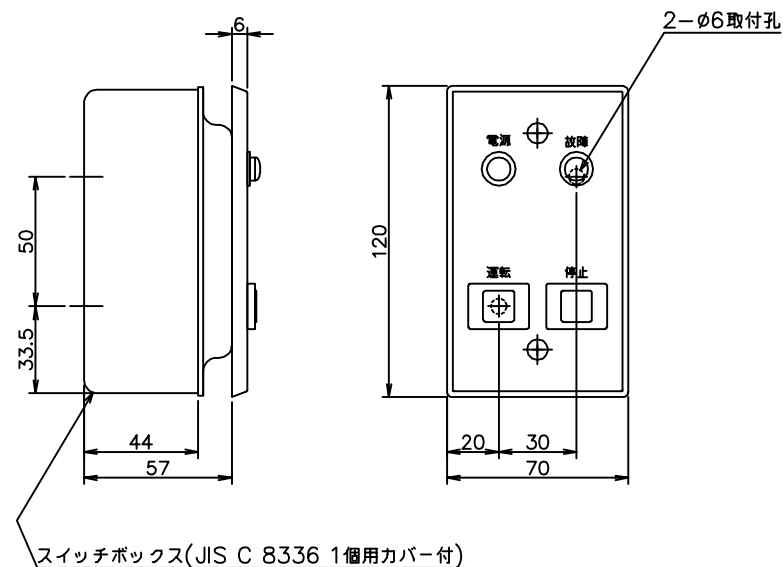

電気配線図

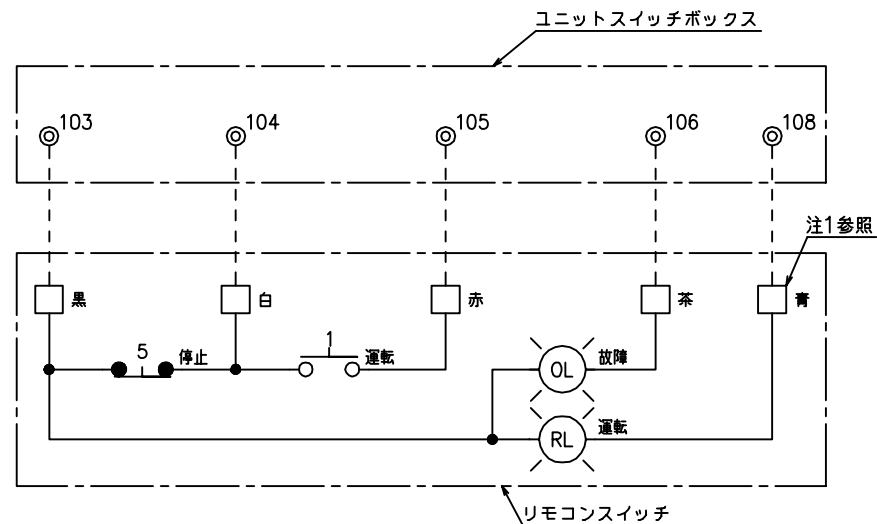

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	リモコンスイッチ	尺度	NONE
					納入先				
					客先		左記		
		日付			東芝キャリア空調システムズ株式会社	図面番号	T30HRA322-1	頁	改版
								1 / 1	-