


## ・電気結線図

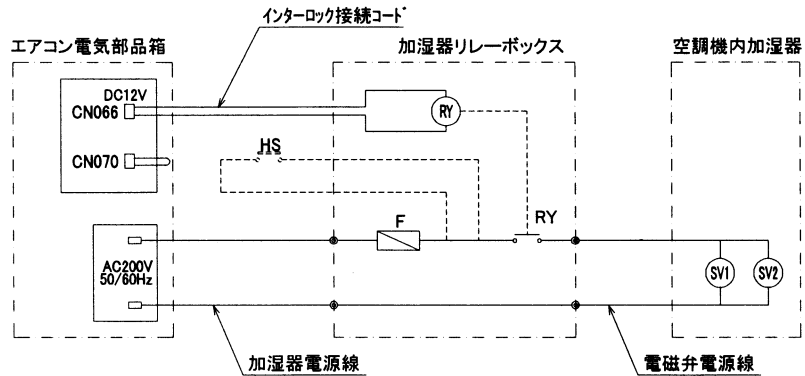


記号	部品名称
CN070	EHコネクタ
CN066	PHコネクタ
SV2	給水用電磁弁
SV1	給水用電磁弁
HS	ヒューミディスタット
F	ヒューズ
RY	リレー

ヒューミディスタットをご使用になる場合は、加湿器の電気結線図を参考にリード線(青)を切断し、付属の閉端接続子に接続してください。なおヒューミディスタットおよび配線材は現地手配です。接続部は必ず加湿器電装箱内に収納してください。

## ・電気配線

1. エアコン本体の側面にリレーボックスを付属のビス(トラスφ4タッピング×3ヶ)にて取付けます。
2. 電磁弁電源線を端子台に接続します。  

必ず閉端子部はファンボックス側に引き回してください。
3. エアコン本体のグロメット穴から加温器電源線、インタロック接続コードをエアコン本体内へ引き込みます。
4. エアコン本体に電源線を接続します。
5. インターロック接続コードコネクタ端子をエアコン本体室内コントロール基板のHU『CN66・2P』コネクタに接続します。
6. 付属の短絡コネクタをエアコン本体室内コントロール基板のFILTER『CN70・2P』コネクタに差し込みます

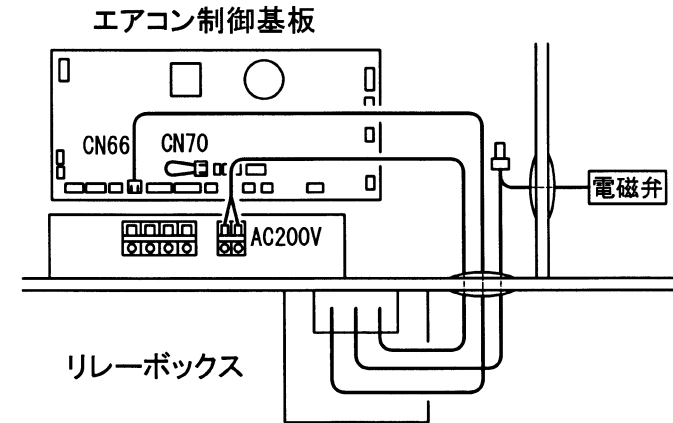

短絡コネクタは必ず差し込んでください。  
結線しないと暖房運転時にドレンポンプが動作せず、水漏れの原因となります。

適 用 機 種		図面番号		E25J0344-1				
TCB-HS281B		品   						