




記号	品名
FM	送風用電動機
TA	室温センサ
TC	室内熱交センサ
TCJ	室内熱交センサ
DM	ドレンポンプ用電動機
CS	70-トスイッチ
RY302	ドレンポンプ制御リ-
43Hu	加湿器制御リ-
Hu	加湿器
23Hu	湿度調節器 (現地手配)
TR	電源トランス(ネットワークアダプタ用)
HA	JEMA標準HA端子-A

別売品	43Hu	加湿器制御リ-
	Hu	加湿器
	23Hu	湿度調節器 (現地手配)
	TR	電源トランス(ネットワークアダプタ用)
	HA	JEMA標準HA端子-A

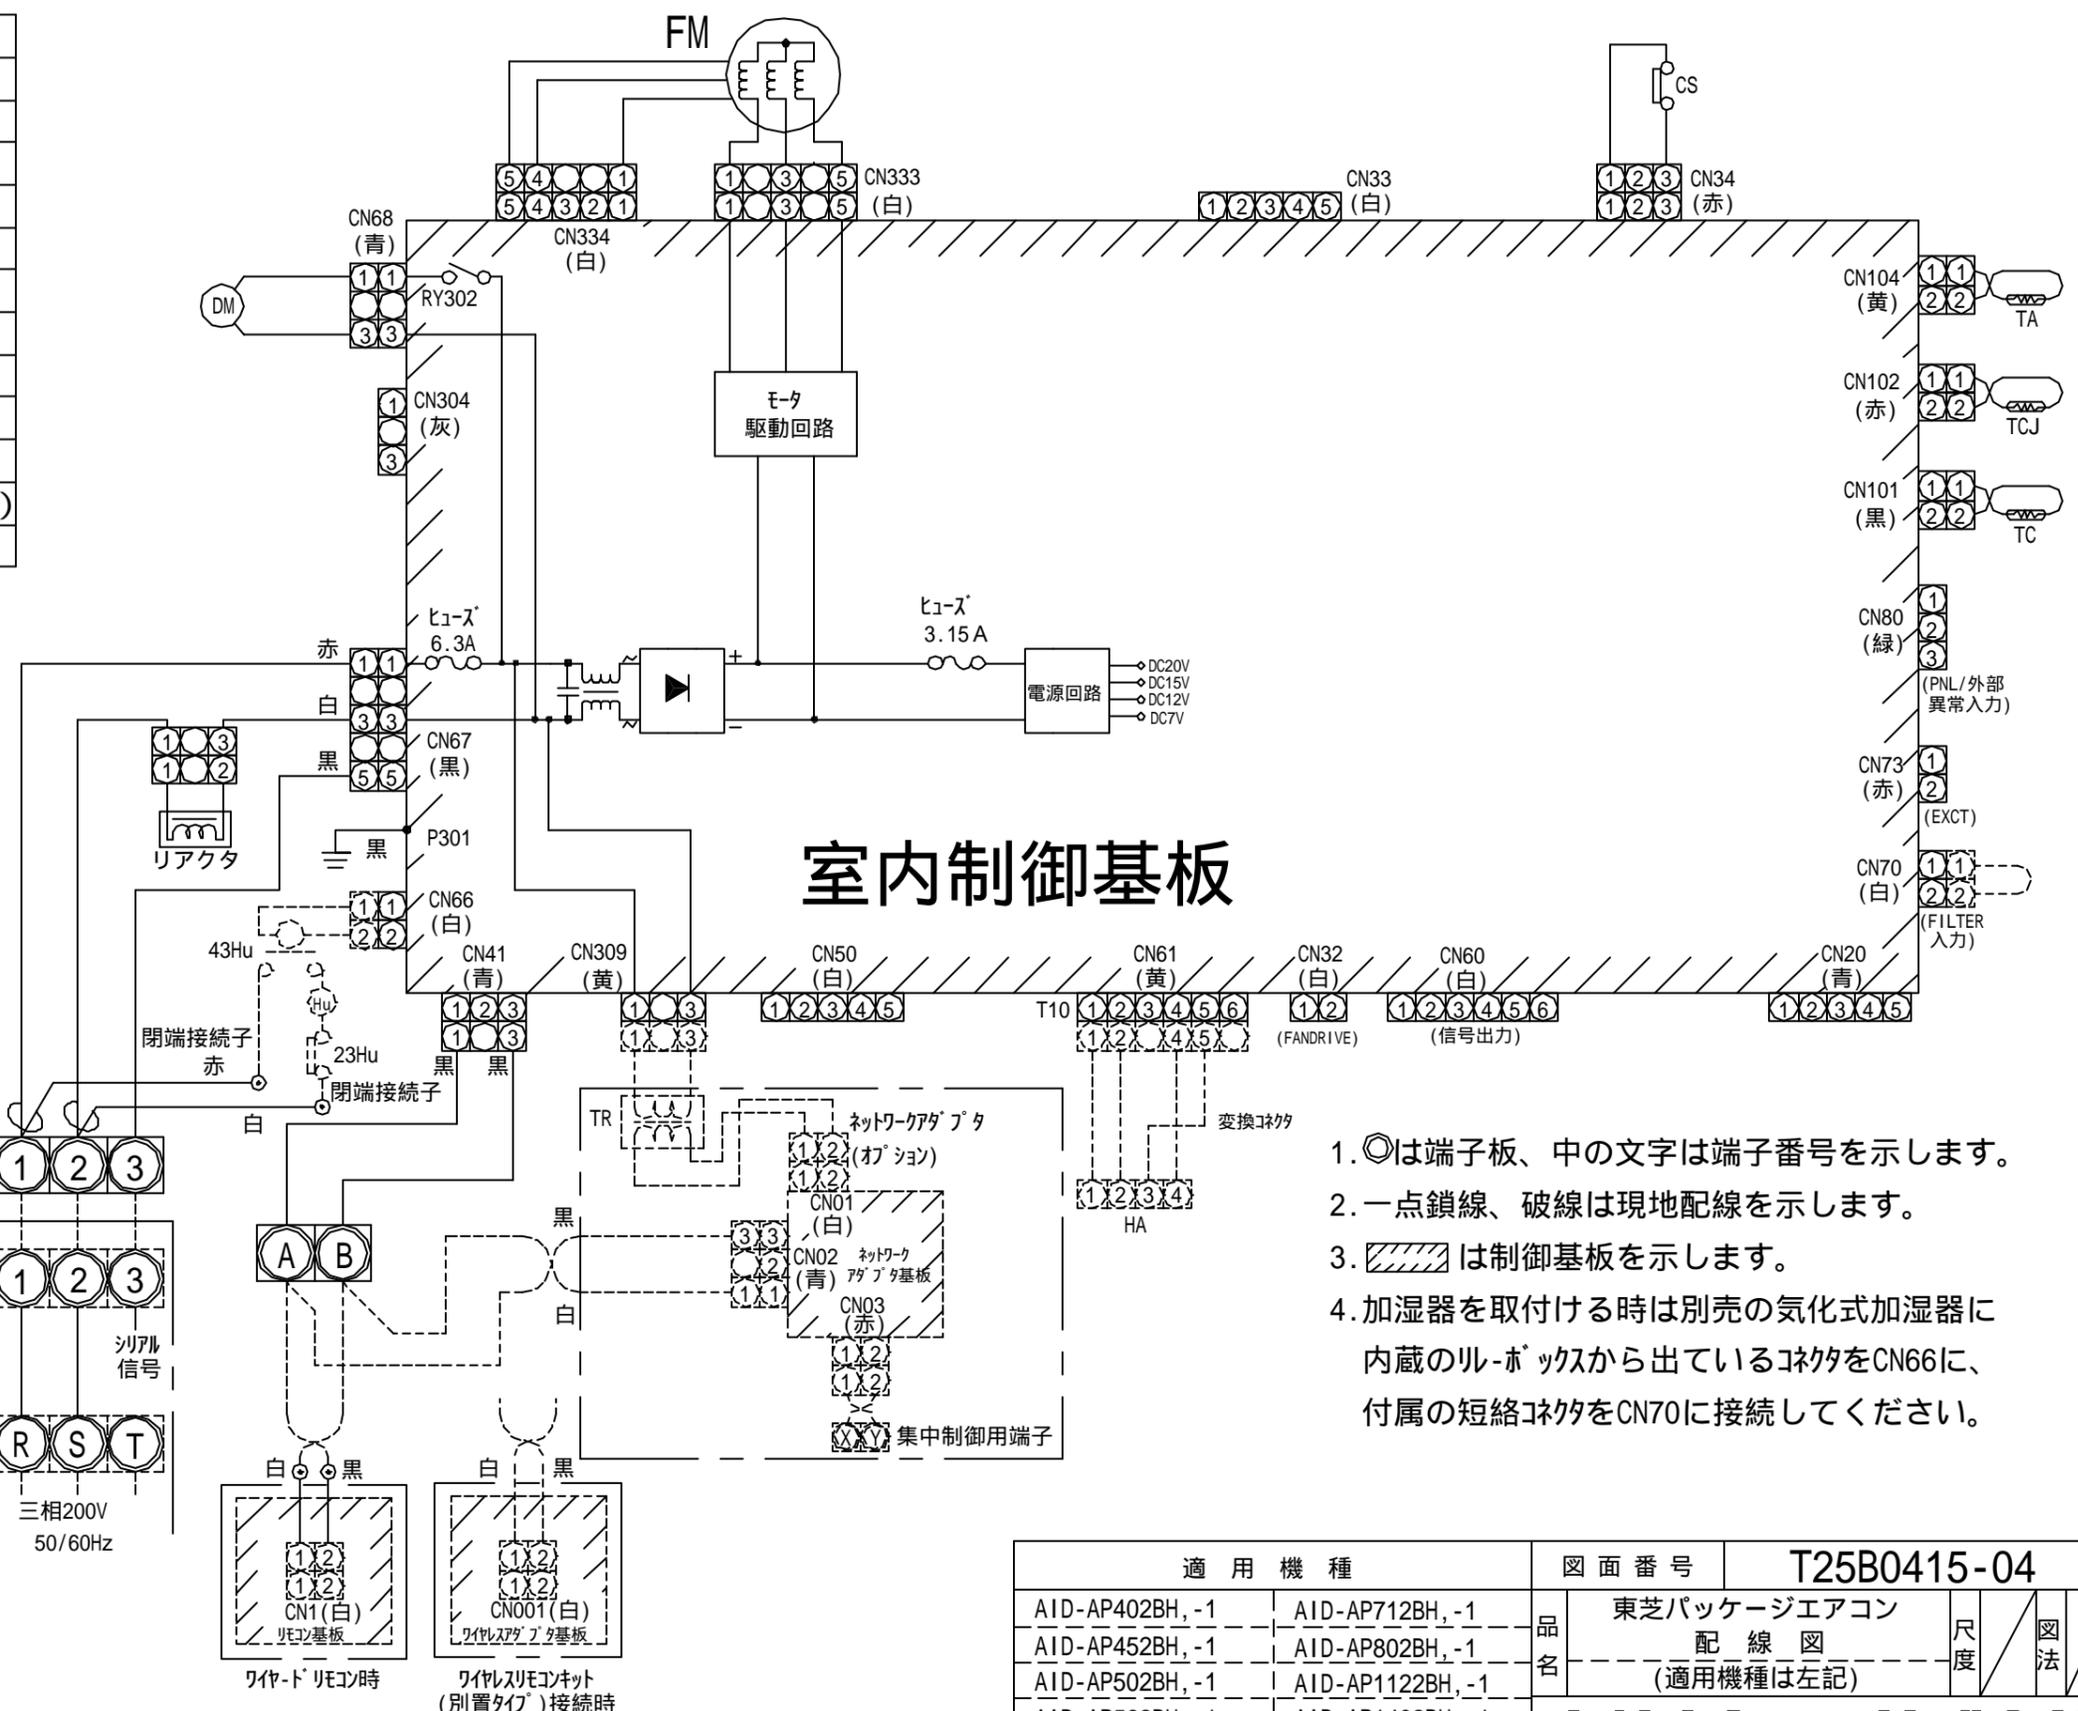

## 室内制御基板

- ◎は端子板、中の文字は端子番号を示します。
- 一点鎖線、破線は現地配線を示します。
- 斜線は制御基板を示します。
- 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵のリボックスから出ているコネクタをCN66に、付属の短絡コネクタをCN70に接続してください。

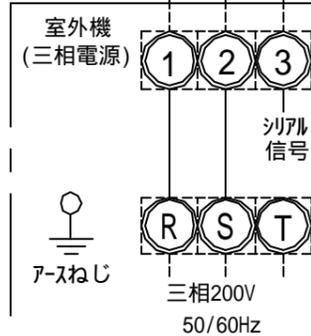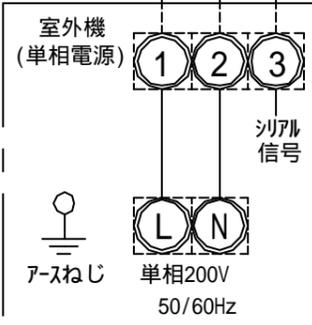

適用機種		図面番号	T25B0415-04	
AID-AP402BH, -1	AID-AP712BH, -1	品名	東芝パッケージエアコン	
AID-AP452BH, -1	AID-AP802BH, -1		配線図	
AID-AP502BH, -1	AID-AP1122BH, -1	品名	(適用機種は左記)	
AID-AP562BH, -1	AID-AP1402BH, -1		東芝キヤリア株式会社	
AID-AP632BH, -1	AID-AP1602BH, -1			